

NELJATEISTKÜMNES KORRUS.  
RUUMIDE EKSPLIKATSIOON.

Nr. JK	Ruumi nimetus	Pindala(m²)
1400	Trepikoda	
1401	Koridor	
1402	Tehniline ruum	
1403	Tehniline ruum	
1404	Tehniline ruum	
1405	Tehniline ruum	
1406	Tehniline ruum	
1407	Abiruum	

SKEEMITÄHISED

- JK

Jaotuskilp.
- TK

Turvalgustus keskus
- A1

Turvavalgusti, LED, pinnapealne lakke, akuseamega 3h
- A2

Turvavalgusti, LED, seinapaigaldus, akuseamega 3h, küttekehaga
- E



Evakuatsiooni märkvalgusti LED, seinapaigaldus,akuseadmega 3h (nool alla)
- JK  
XPJ-HF-D 3g1,5

X

Grupi number ja toitekilp
- Kaabel XPJ-HF-D 3g1,5
- Kaabel KLMA-HF 2x0,8+0,8
- ///

Liin 1L+N+PE
- HK


Harukarp
- Kaabeldus järgmisele korrusele.
- Kaabeldus eelmisele korrusele.

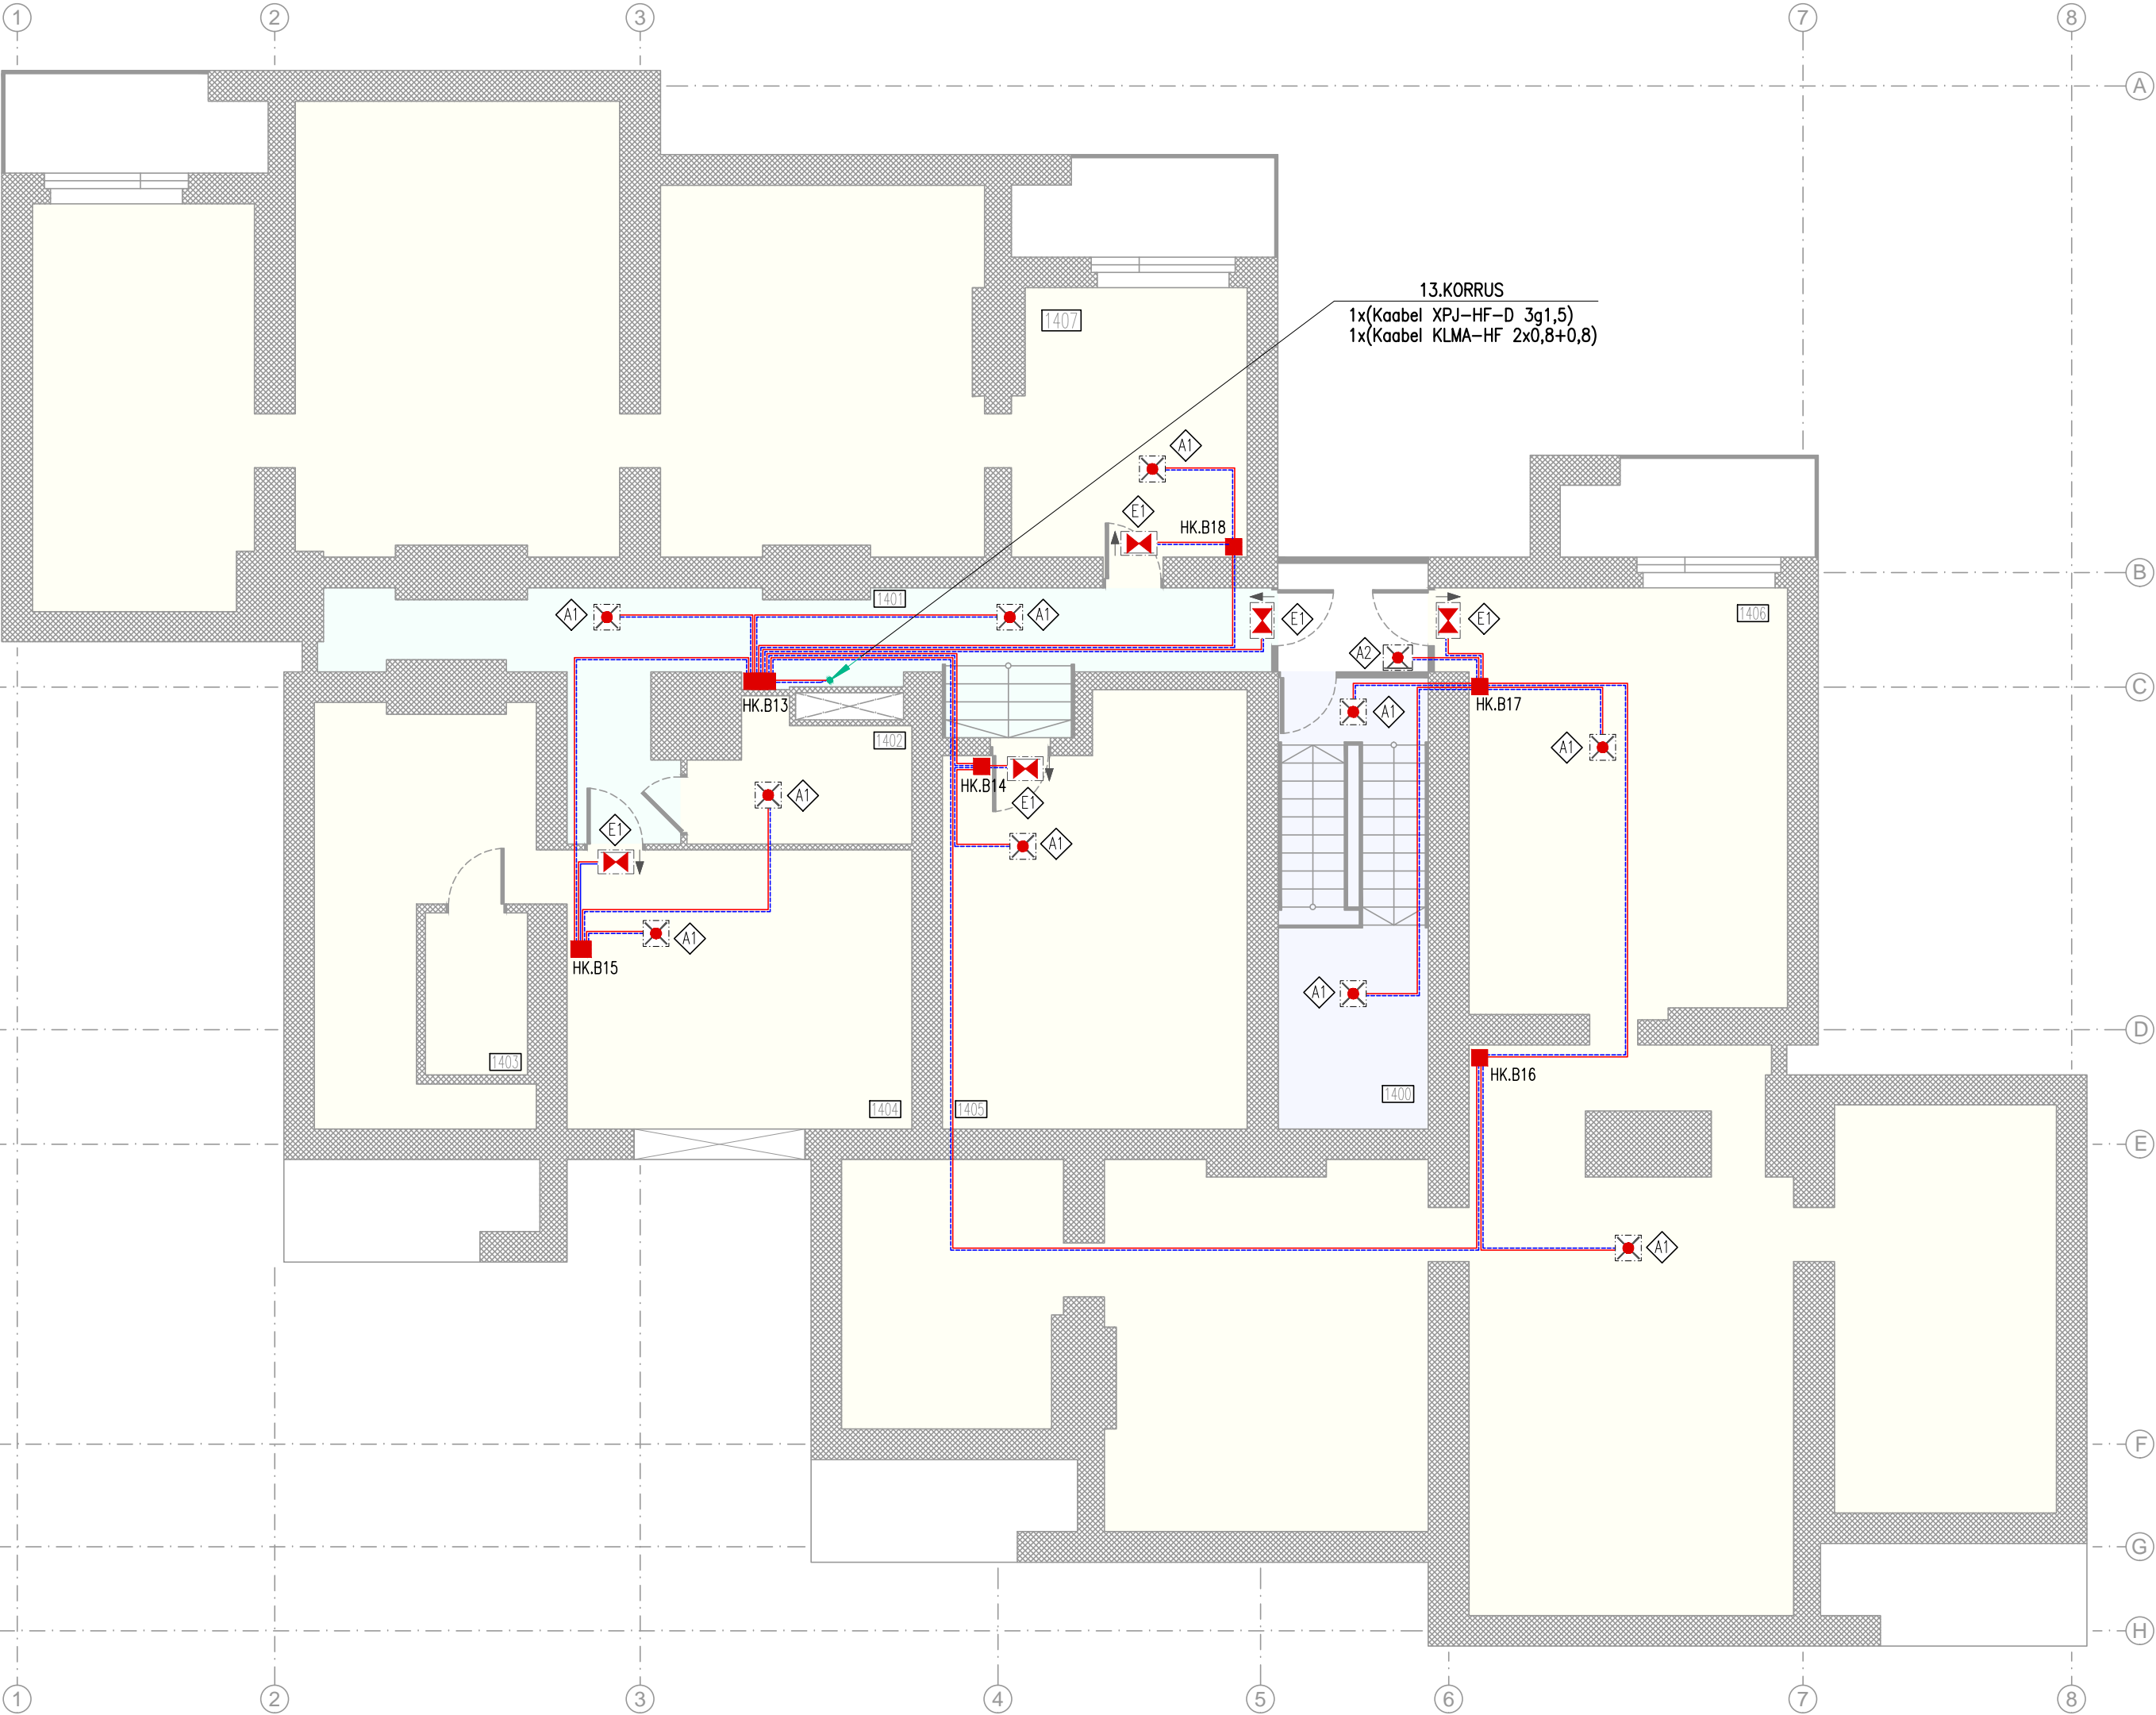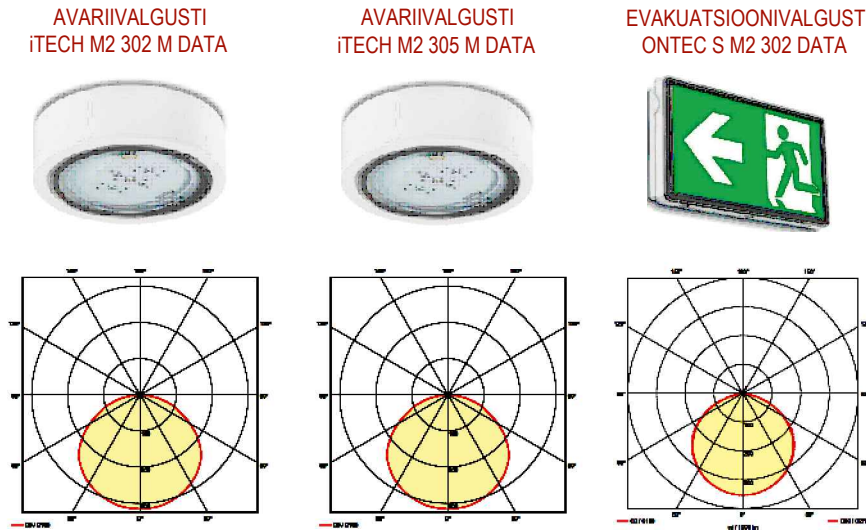

MÄRKUSED

- Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
- Installatsioon teha grupivõrgu skeemil toodud kaablitega, kui ei ole näidatud teine kaabel või teine soonte arv, varjatult ripplagede taga või süvitatult hoone konstruktsioonidesse.
- Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tihendada tulepüsivalt vastavalt seinte ja vahelagede tulepüsivusastmele.
- AV ja EA märk valgusti juures tähendab et tegemist on turvavalgustiga. Turvavalgusti peab olema kas komplekteeritud akusedmega või valgustile tuleb panna eraldiseisev akuseade.
- Turvavalgustite tööaeg akureziimis min. 3 tund.
- Kõik turvavalgustid ning märkvalgustid varustada "AUTOTEST" funktdiooni ballastitega.

Pos	Kogus	Valgusti	Võimsus (W)	Valgusallikas	Luumenid valgustist	IP klass	Paigaldusviis	Paigaldusviis
A1	10	ITECH M2 302 M DATA	2	LED	270	65	Laes	TM TECHNOLOGIE
A2	1	ITECH M5 305 M DATA	5	LED	524	65	Seinal	TM TECHNOLOGIE
E1	5	ONTEC S M2 302 DATA	2	LED	241	65	Seinal	TM TECHNOLOGIE

Töö nimi: KORTERELAMU. HÄDAVALGUSTUSSÜSTEEM.				Tellija: KORTERIÜHISTU ASTANGU TN 52 Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond			
Objekti asukoht: Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond				Number: 251119			
Joonise nimi: 14 korrus. Evakuatsiooni- ja turvavalgustus seadmete paigalduse plaan.				Möötkava: 1:100	Leht: 1	Lehti: 1	
 <div><b>LAANE HOTRONIC</b> <small>Laki 11b, Tallinn, 12915 Aadress nr. 11155119 Luba nr. 125.001549, FEH000149 E-mail hotronic@hotronic.ee Tel. (372) 968 8920, Fax. (372) 968 8925</small></div>	Koostas:	S.Okut			Staadium:		Joonise nr.:
	Kontrollis:	V. Brustelja			TP		AV-15
	Kinnitas:	A. Kuljas			Kuupäev: 25.11.2019.a		