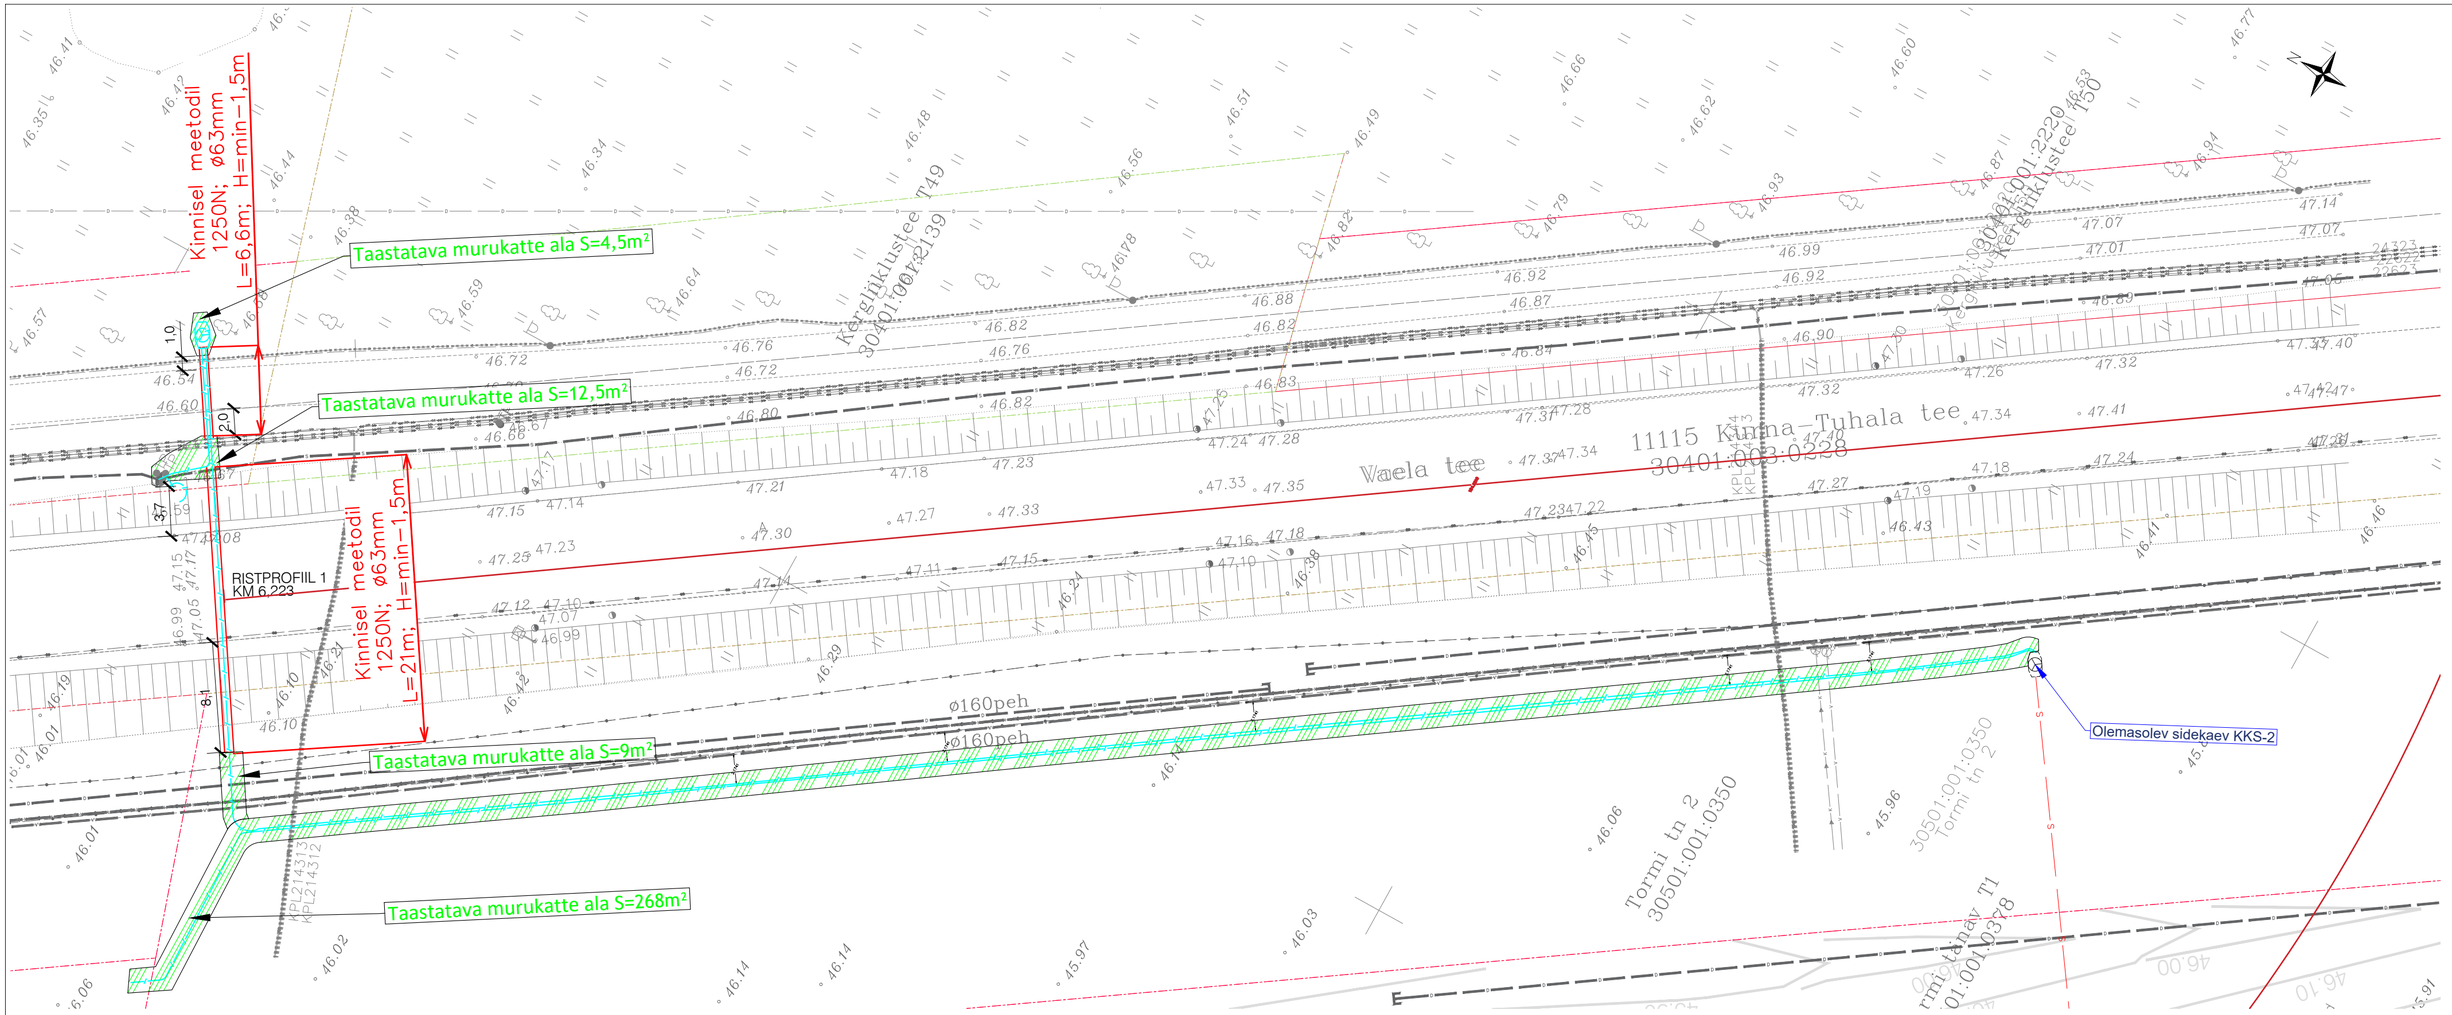

KÄESOLEVA PROJEKTI TINGMÄRGID

Taastatav murukate kaevetrassi tööde järel

KAEVIKU RISTMEVÄLI



* Tagasitäite pinnas tihendada tihendustegurini Kt=0,92. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks kõrval oleva maapinnaga ühele tasemele.
**Sügavus riigitee maal.

Geodeesia: OÜ Ruutjuur töö nr. 23_206 (koordinaadid L-EST 97; kõrgused EH-2000; möödistatud 12.2024)

Geodeesia: OÜ Geoterra töö nr. 669-2021 (koordinaadid L-EST 97; kõrgused EH-2000; möödistatud 10.2021)

LEEDITEHAS OÜ
Struve 3–7, Tartu 51003
tel. 5620 6362
rynno.bruus@gmail.com
reg. kood: 12350708
MTR nr: TEL002801

Tellija: Hlmo Invest OÜ

Projekti nimetus: Kiili vald, Kiili alev, Vikerkaare, Tormi ja Pilve detailplaneeringu ala Sidevõrgu liitumise põhiprojekt

Objekti aadress: Tormi tn. 2, Kiili alevik, Kiili vald

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kinnitas:	R.Bruus		16.07.2024
Kontrollis:	R.Bruus		16.07.2024
Koostas:	R.Bruus		16.07.2024

Joonis: Asendiplaan katete taastamine

Projekt nr.: 0324

Joonise nr.:	Mõõtkava:	Leht:	Paber:	Staadium:
J–03	1:500		420x594	PP