Vaade 1
M 1:500

Vaade 2

Demonteerida EX 4x95
AJ Männiku-M1 kokku ca 146 m

M1

KM 1,52

M2

Laane
63601:001:0871

MPL442376 Al 4G120 145/150 m

Paigaldada tugi

M17

M18

M12

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 32 m
PVC Ø110 1250 N 32 m

Väike-Männiku
63601:001:1332

Kiilu
55701:001:0558

M16

Demonteerida AS-25
AJ Männiku-M15 kokku ca 266 m

KPL419347 Al 3x25 226/242 m

23176 Kannistiku-Koolitare tee
63601:001:1443

Puukoja
63601:001:1110

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 16 m
PVC Ø110 1250 N 16 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-1

AJ26785
1VM630, 250 kVA
Paigaldus vastavalt joonisele
IP8286-3 leht 1

F1 MPL442377 Al 4G240 64/68 m
F3 MPL442378 Al 4G240 64/68 m
F5 MPL442379 Al 4G120 64/68 m

Demonteerida AS-35
AJ Männiku-M10 kokku ca 239 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 30 m

Ees-Lauda
55701:001:0631

KM 1,44

KM 1,42

M15

Olemasolev r/b mast
asendada samas asukohas
uue puitmastiga
mast: h=11 m, kl. 4, kreo. im.
tugi: h=12 m, kl. 4, kreo. im.
Põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel IP8286-3 leht 2

Lauda
63601:001:1120

LK228396
LK237803
LK237804

KPL419348 Al 3x25 40/54 m

Ristmeväli RV-1 (M 1:250)

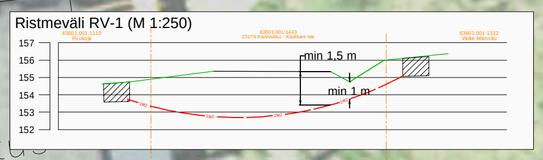

Tingmärke

- XW1 — Proj. MP maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- XW1 — Proj. KP maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- Proj. liitumiskapp
- Proj. mast toega
- Proj. tugi
- Proj. komplektalajaam
- Puurimiskaevik
- Ol. olev MP õhuliin
- Ol. olev KP õhuliin
- Demonteeritav võrguelement
- Katastriüksuse piir

Projekt	Männiku alajaama asendamine Mäha külas Otepää vallas Valgamaal				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaani vaade 1			Joonise nr	IP8286-1	
	Projekteeris	K. Kangro		29.08.2025	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	K. Maaten			+372 512 7053	Staadium	
	Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
						EST	1 / 2

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348