




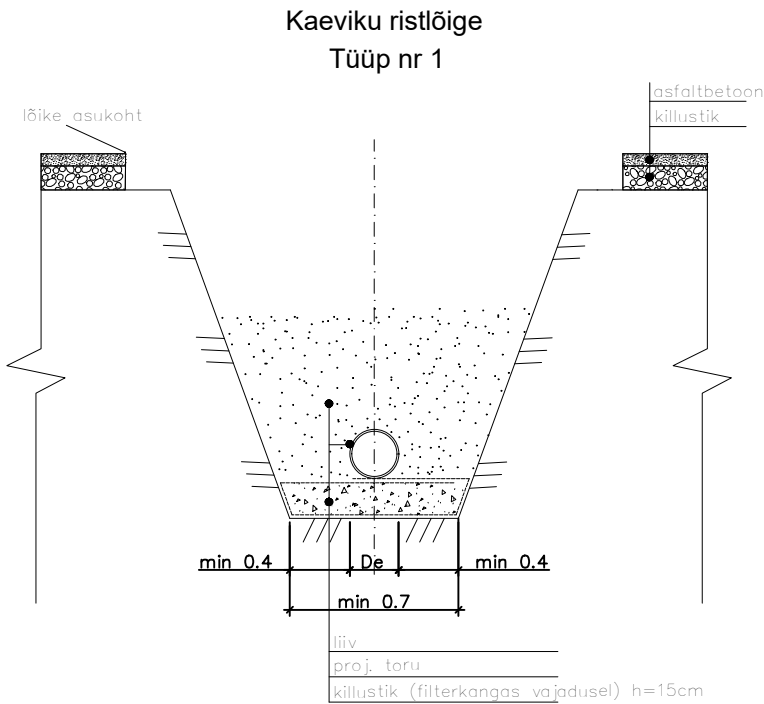


Soojustatud veetoru ristlõige
maaküttetoru kõrval

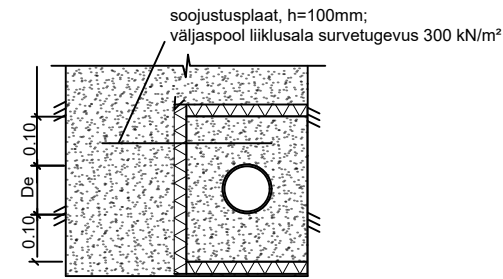


Soojustatud toru ristlõige 2

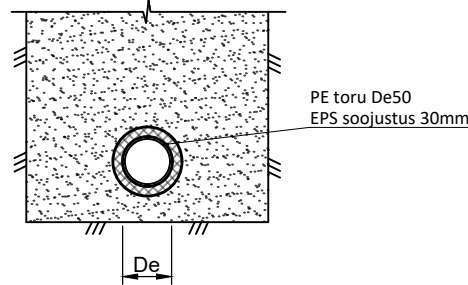


ASFALTKATTE TAASTAMISE LÕIGE

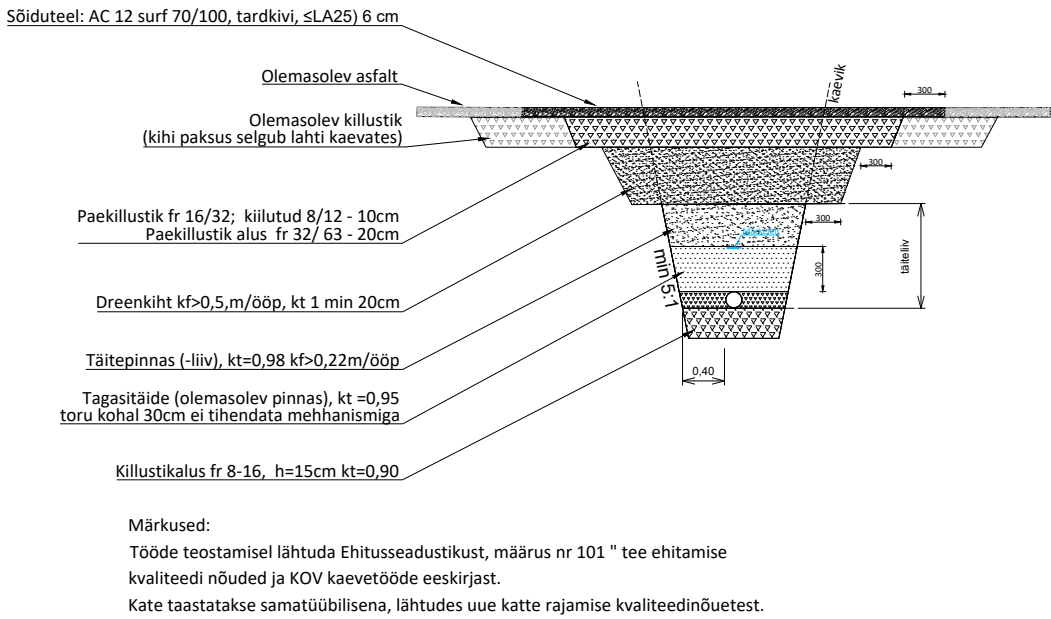

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 4

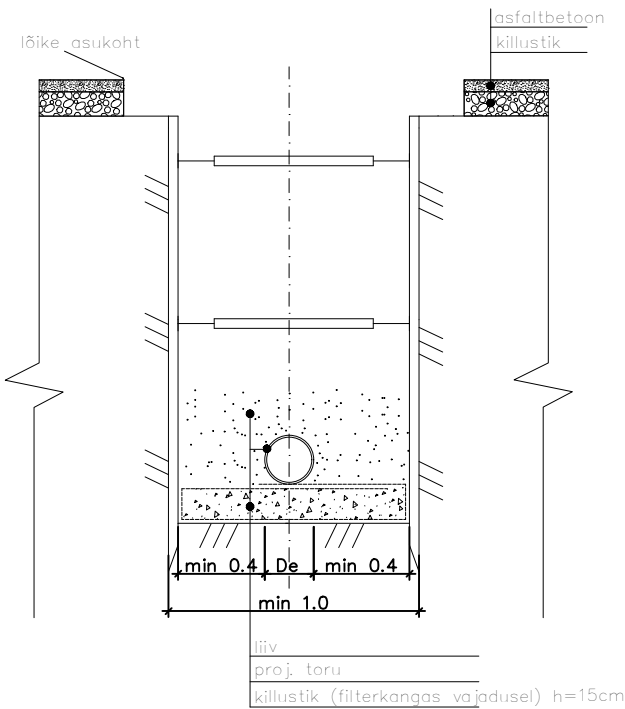


Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

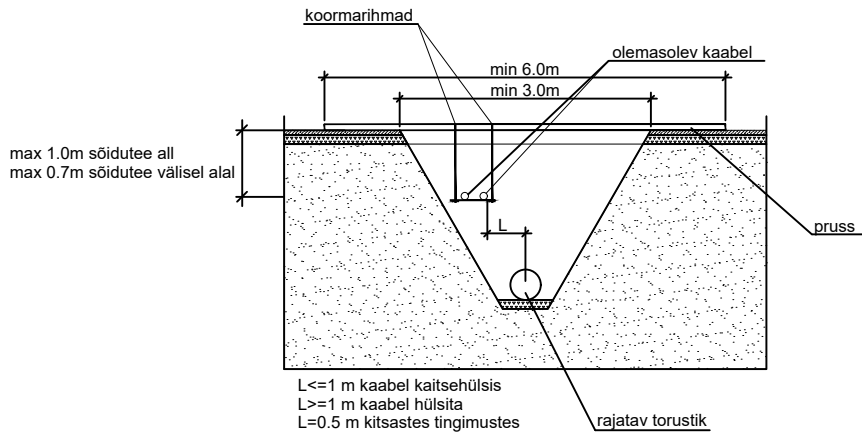


Märkused:
1. Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivkihiga ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga
2. Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused.

Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

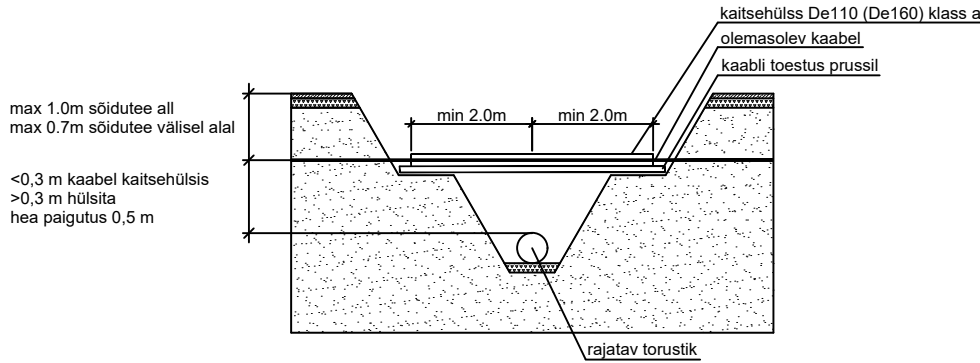

HALJASALA TAASTAMINE

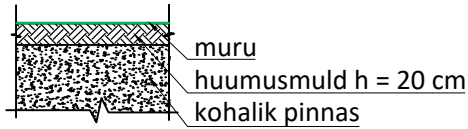

VESIRATAS OÜ
Registrikood: 11564409
Lillapuu, Kullimaa küla
Põhja-Pärnumaa vald
tel 5330 3737

Tellija: Tori vald			Töö nr.	Staadium
Töö nimetus: Tuletõrjeveemahuti Sauga kool, Nurme küla, Tori vald			2603	PP
Joonise nimetus: Veetoru sõlmeskeemid			Kaust nr. VKV-12	Joonise nr: 7-01
Projektijuht	M. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:	
Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 08.07.2026	
Faili nimi: 2603_PP_VKV.dwg				