




## 11162 Riisipere-Nurme tee

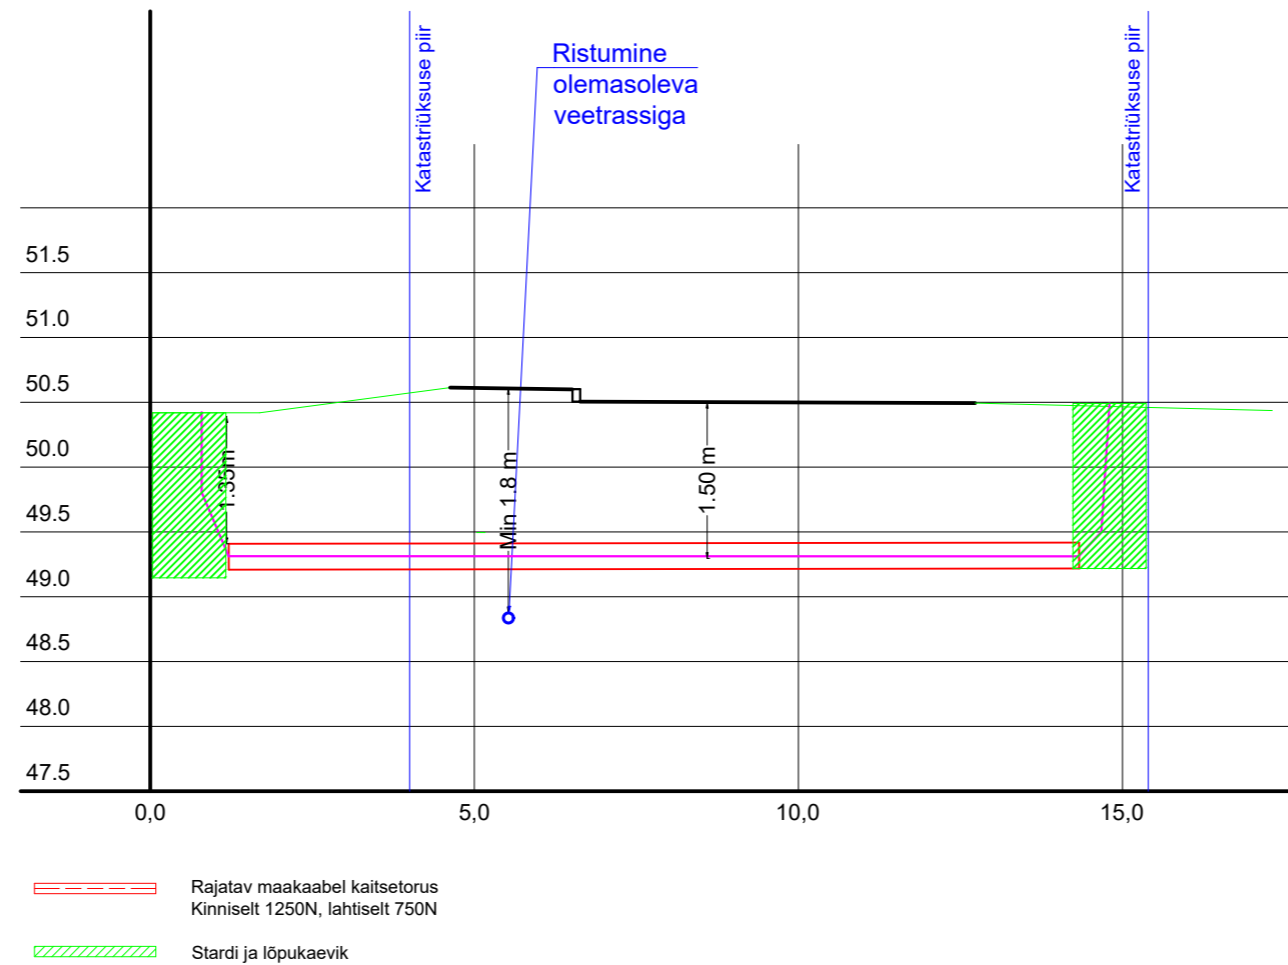

### Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-43 Nissi tee 18a topo-geodeetiline alusplaan
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

Tellijä:	 Enefit	 enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 28.06.2023
			Reg. nr: 11445550	Töö nr: 23-104
Töö nimetus:	Nissi tee 18a maaüksuse liitumine elektrivõrguga. Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond. LR8028		E-mail: hardi.tamme@enersense.com	Joon nr: 002
			Tel nr: +372 5174402	Mõõtkava: 1:250
Joonise nimetus:	Kinnise meetodi paigalduse ristlõige		Projekteeris: Hardi Tamme	
			Kontrollis: Liina Randvoo	