Projekteeritud AXPK4G240
L=4+261+3m
AJ11998-JK70595
MPL439012
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=237m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=24m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=4+357+3m
AJ11998-JK70603
MPL439026
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=333m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=24m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=4+266+3m
AJ11998-JK70600
MPL439021
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=242m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=24m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Projekteeritud reservtoru
L=314m
Punkt "A"-Punkt "B"
Lahtisel kaevel PVC 160 750N kaitsetoru, L=290m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ haljasala paigaldussügavus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 160 1250N kaitsetoru, L=24m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Joonis 03
A1

Joonis 02
A3

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Ettevaatust! Ristumine TV maakaabliga.

Kinnine puurimine, L=24m Paigaldussügavus min. 1,5m asfaltkatte pinnast. Jälgida ristmevälja joonist R1.

Km 3,63

Ettevaatust! Ristumine ELASA sidetoruga.

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Ettevaatust! Ristumine Telia sidekaabliga.

Olemasolev alajaam "AJ11998"

Puurimis-masina asukoht 2,5x7,5m

Põhja-Pärnu mnt

Pujestee tn 3b
43202:004:0042

Pujestee tn 3a
43202:004:0003

43201:001:2804
Põhja-Pärnu mnt – Luunja ja kergliiklustee L5

43201:001:1409
22251 Põvvatu-Luunja tee L1

Ristumine riigiteega nr 22251 kinnisel meetodil 1250N kaitsetorus
3,63 km

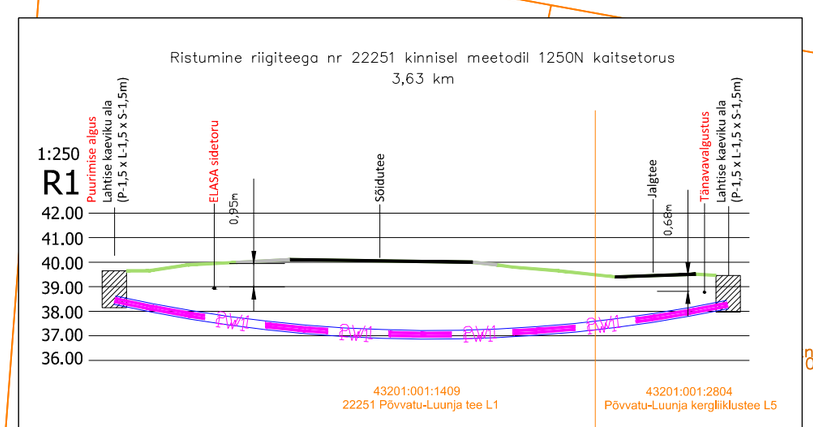

Alusplaanina on kasutatud:
- Metricus OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 22G9033). Koostamise aeg: 08.2022; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13795G). Koostamise aeg: 06.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Teede Kavand OÜ poolt koostatud põhiprojekti (töö nr 3120; Osa 1). Koostamise aeg: 12.06.2023
- OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud põhiprojekti (töö nr 3120; Osad 2 ja 3). Koostamise aeg: 07.06.2023

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Kuupäev: 10.04.2025 Töö nr: LC3661 Joonise nr: 02 Mõõtkava: M 1:500/A3
Töö nimetus:	Talli detailplaneeringuala kinnistute liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1