

84801:001:0362
Juhani

84801:001:0340
Pami

84801:001:0341
Palmi

Demonteerida AMKA 3x70+95 õhuliin
koos mastidega M1 kuni M17
l=600 m

LK220529, sokilil
1-kohaline

MPL Tarbijat AI 4G25
6470m
Kaabilitoru Ø110mm
450N, 64 m

Demonteerida mastid
olemasolev 96809LK,
arvesti tõsta uude LKsse.

Demonteeritav õhuliin




Tingmärgid projekteeritud:

- 1W1 — 1W1 0,4 kv maakaabelliin torus
- 1W1 — 1W1 Kaabel kinnisel läbindamisel
- Liitumiskilp (punasega kilbi tegelikud moodud)
- Jaotuskilp
- Jätkumuhv
- Maandus
- Mastitõmmits
- Demonteeritav õhuliin

Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kv õhuliin
- 0,4 kv maakaabel
- 10 kv õhuliin
- Sidetrass
- Drenaaž
- Katastrirõksuse piir

KAITSETORUGA KAABEL KAEVISES

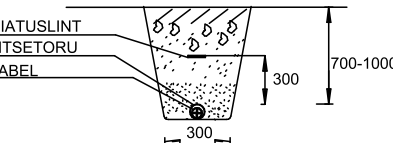

Märkus: Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduamet Pärnu keskusele (parnu@pta.agri.ee) objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.
Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4 kirjeldatud viisil.

Projekt		Juhani kinnistu elektrivõrgu ümberhitus Laadi küla Hsädemeeste Pärnu maakond		Tüüp
LEONHARD WEISS		Asendiplaani vaade 2		Enneft Connect OÜ
Projektants	Karl M Põldsam	Mõõtkava	M 1: 500	TR1053-1
Kontrollis		Stadium	Tööprojekt	
Projektijuht		Kaart	Leht	
		EST	1	4