Vaade alajaama poolt

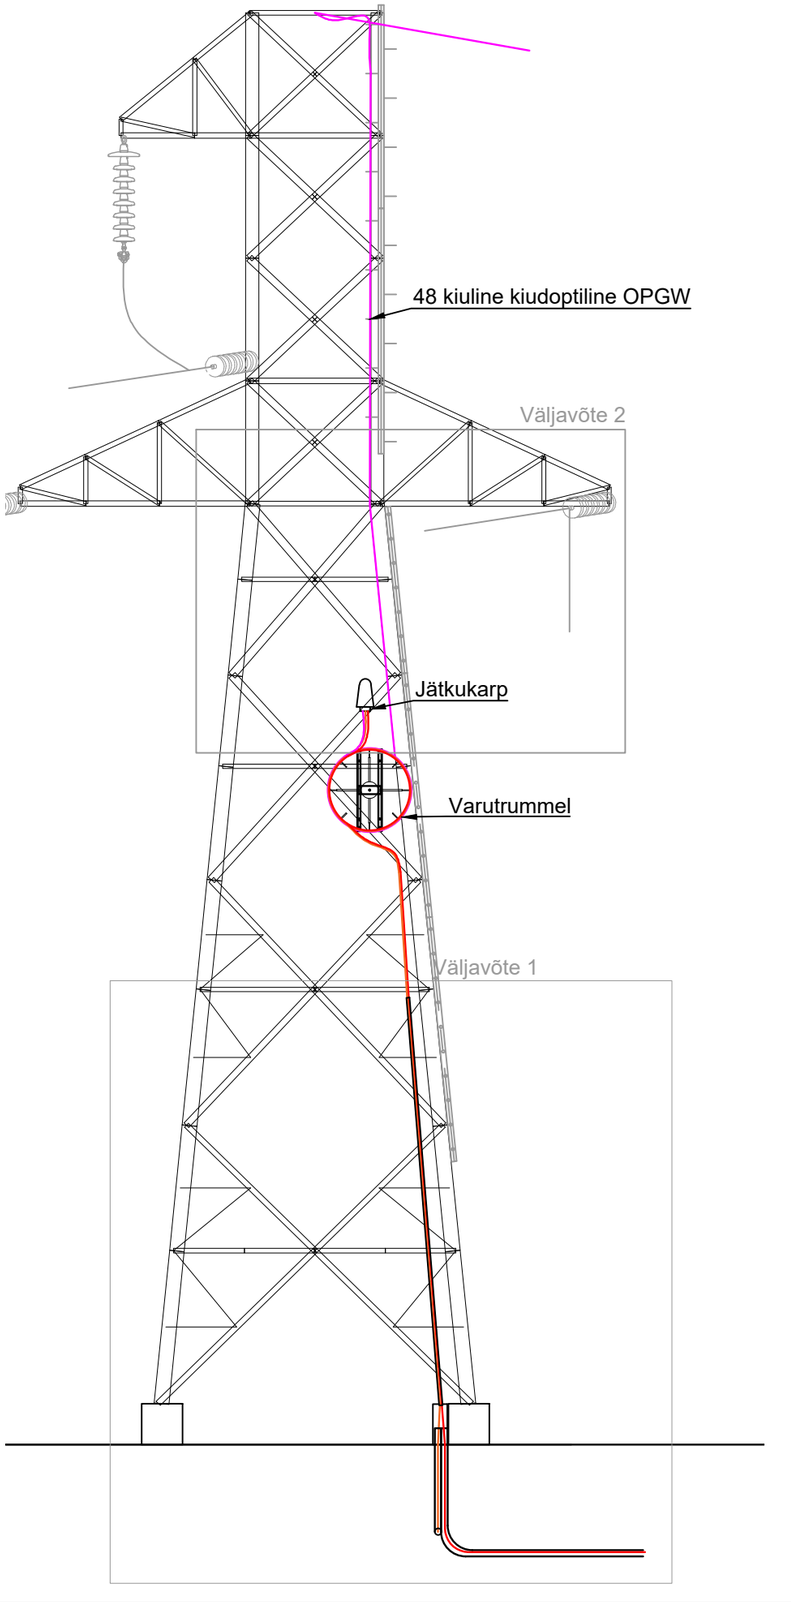

Väljavõte 1

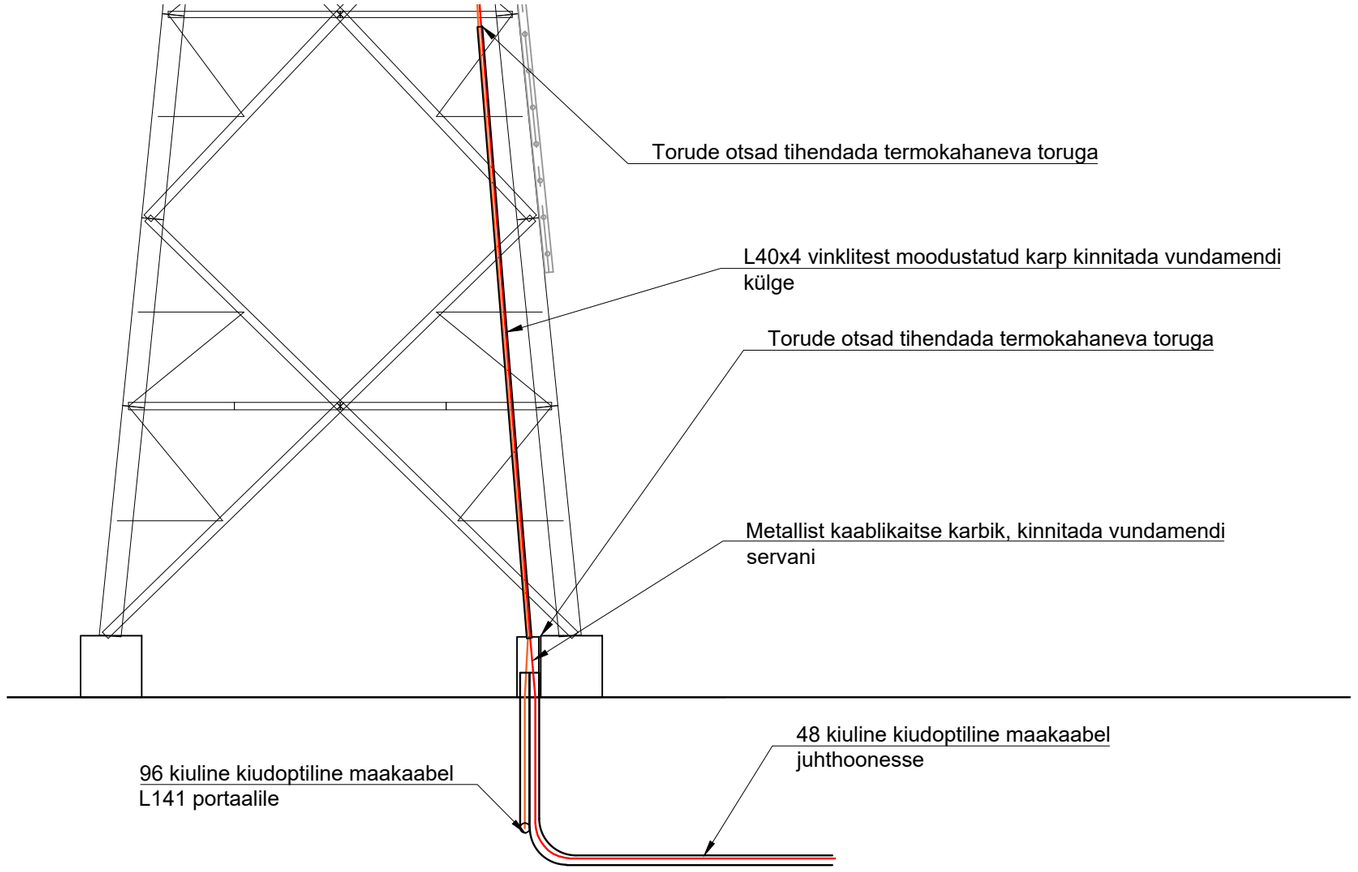

Väljavõte 2

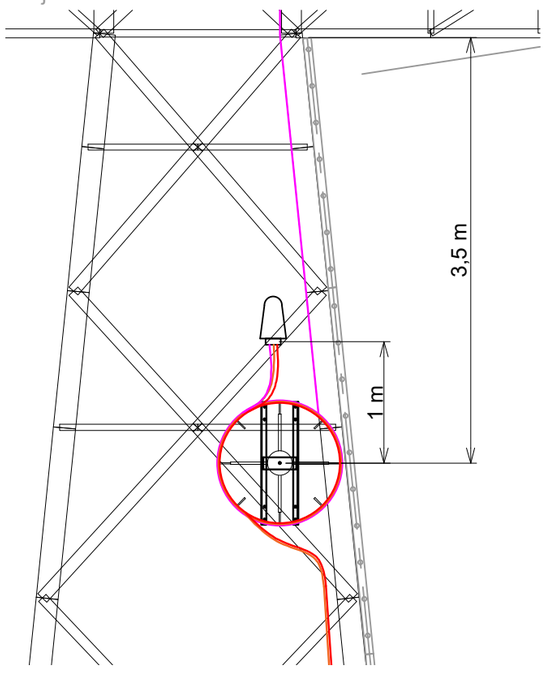

Märkused

1. 5 meetri kõrguseni kaitsta optika allaviik kahest L40x4 vinklist moodustava karbiga, vinklid kinnitada omavahel roostevaba teraslindiga. Vinklid kinnitada masti külge roostevaba teraslindiga.
2. Maasse minev plasttorud kaitsta täiendavalt metallist kaablikaitsekarbikuga vundamendi ülemise servani, karbik kinnitada vundamendi külge.
3. Plasttoru ülemine ots tihendada ilmastikukindlalt UV kindla termokahaneva toruga.
4. OPGW kinnitada masti külge OPGW kinnitusklambritega.
5. Kaablikinnitid paigaldada 1,8...2,5 m vahega.
6. Kiudoptilise kaabli varu kerida varutrumlile koos mikrotoruga, mikrotoru ots peab ulatuma jätkukarbi sisse.
7. Varutrumli ja jätkukarbi lõplik asukoht valida lähtuvalt vinkelraudade asendist.
8. Kiudoptiliste maakaablite paigaldus ei ole käesoleva projekti mahus.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis

SPower enersense

Projekteeris/Kuupäev: K.Perillus/28.01.2025

Objekt: Kuuste 110 kV õhuliinide sisestused

Kontrollis/kuupäev: T.Poll/28.01.2025

Joonise nimi: Optika allaviik L097 mastis 43

Kooskõlastas:

Joonestas:

Projekti number	Staadium	Joonise number	Muudatus	Leht	Lehti	Mõõtkava	Formaat
KPL2410K1	TP	EN-7-01-004				1:75	A3