
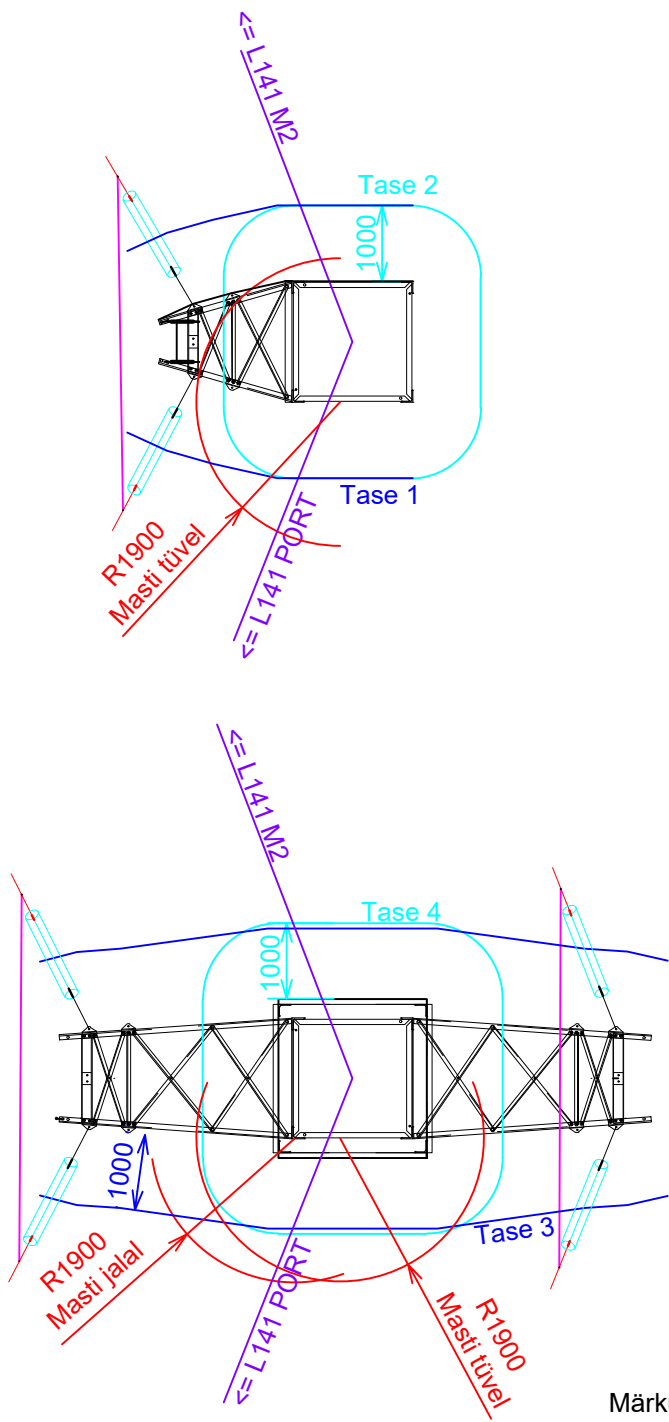
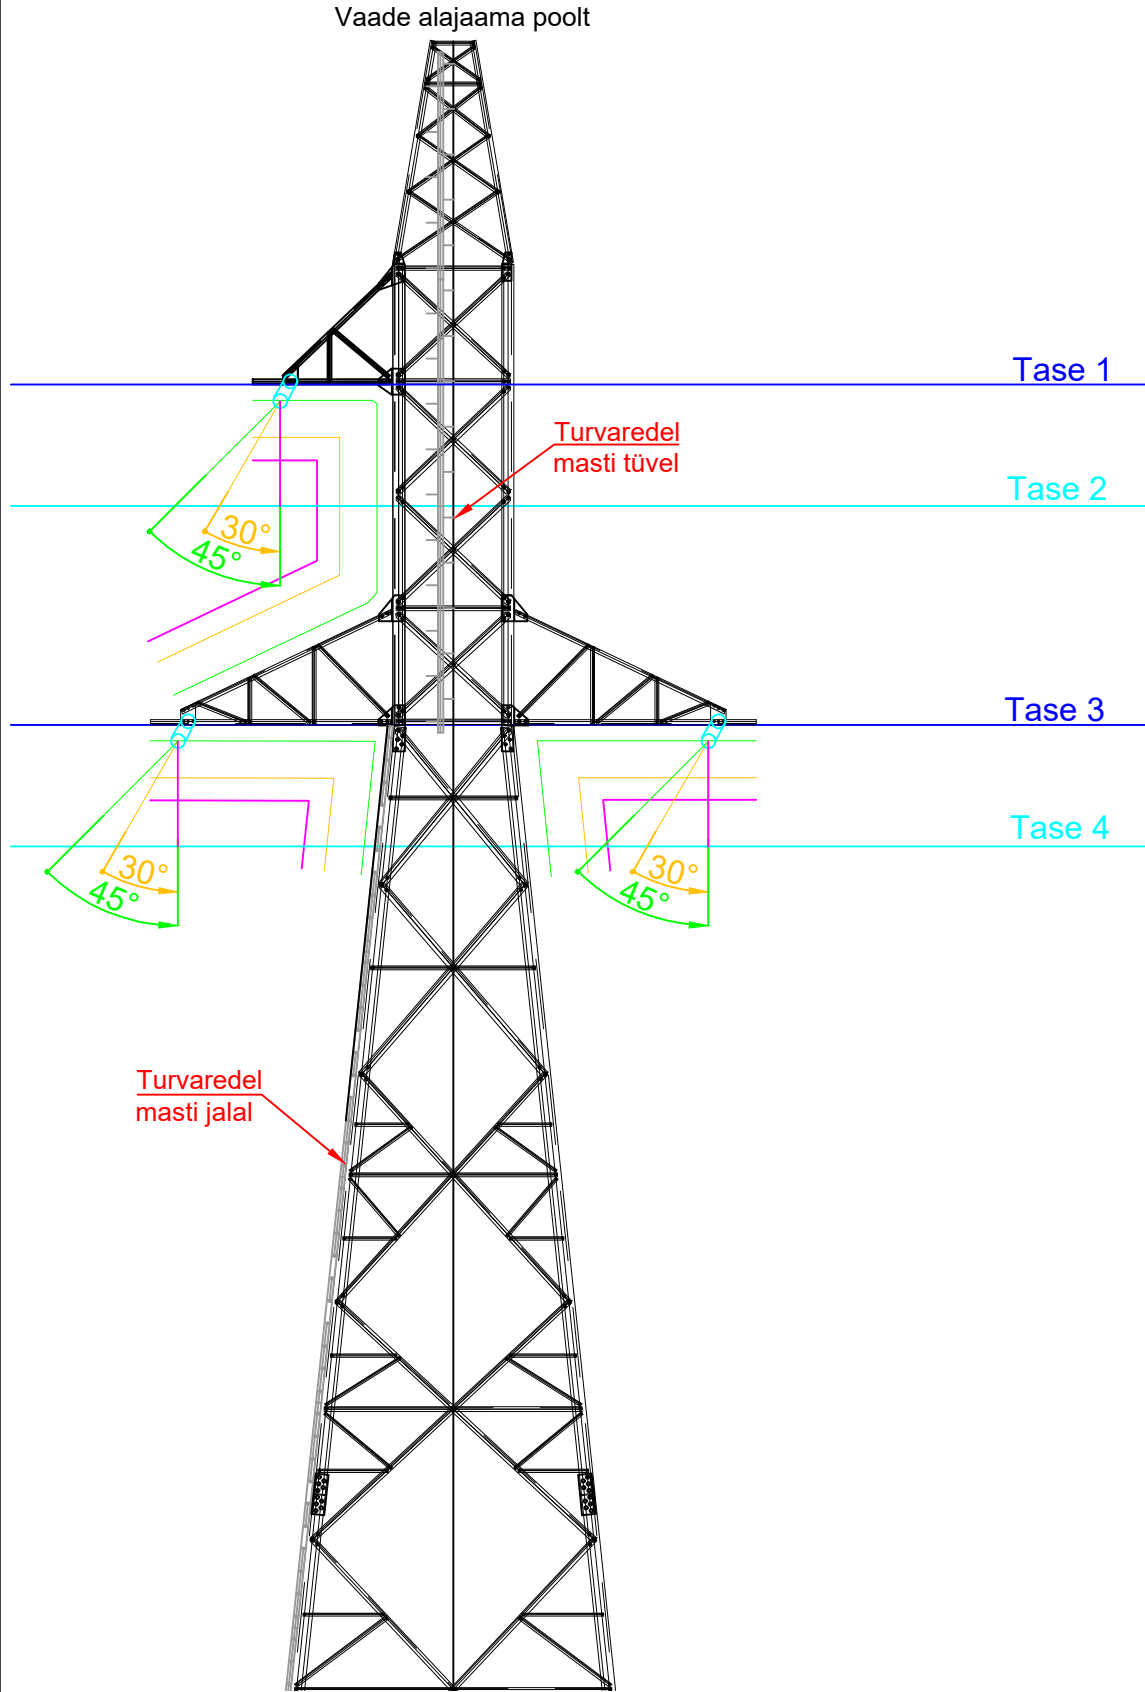


Faasisuhtme looga kõrvalekalded		
Pos	Koormusjuhtum	110 kV
1	Tuulevaikus	0°
2	Nimituulekoormus	30°
3	Piirtuulekoormus	45°

Tingmärgid:	
D <sub>el</sub> (tuulevaikus)	1000 mm
k <sub>1</sub> D <sub>el</sub> (nimituulekoormus)	700 mm
D <sub>50Hz p-e</sub> (piirtuulekoormus)	210 mm
Ronimine	1900 mm
Liini telg	

Gabariitide arvutamisel kasutatud isolaatorketi põhimõõdud  
1:50

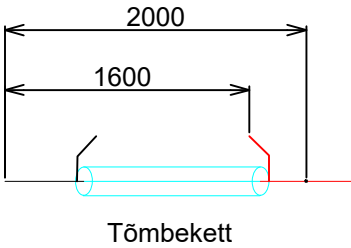

Märkused:  
1. Pingealuste tööde minimaalne õhkvahemik on 900 mm, õhkvahemikud mastis on:  
Töötamisel turvaredelilt on lisatud juurde õhkvahemikule montööri laius 1000 mm.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
SPower		enersense	Projekteeris/Kuupäev K.Perillus/24.01.2025	
Objekt		Kuuste 110 kV õhuliinide sisestused		Kontrollis/kuupäev T.Poli/24.01.2025
Joonise nimi		Metallsõrestik nurga-ankrumasti 10T2 õhkvahehmikud		Kooskõlastas
Projekti number		TP EL2-7-01-003	Mõõtkava 1:100	
Muudatus		Leht	Lehti	Formaat A3