



10 kV ja 0,4 kV maakaablite ristumine Kõrvalmaantee nr 21118 Sõmera-Kärila-Uduvere tee, km 1,49

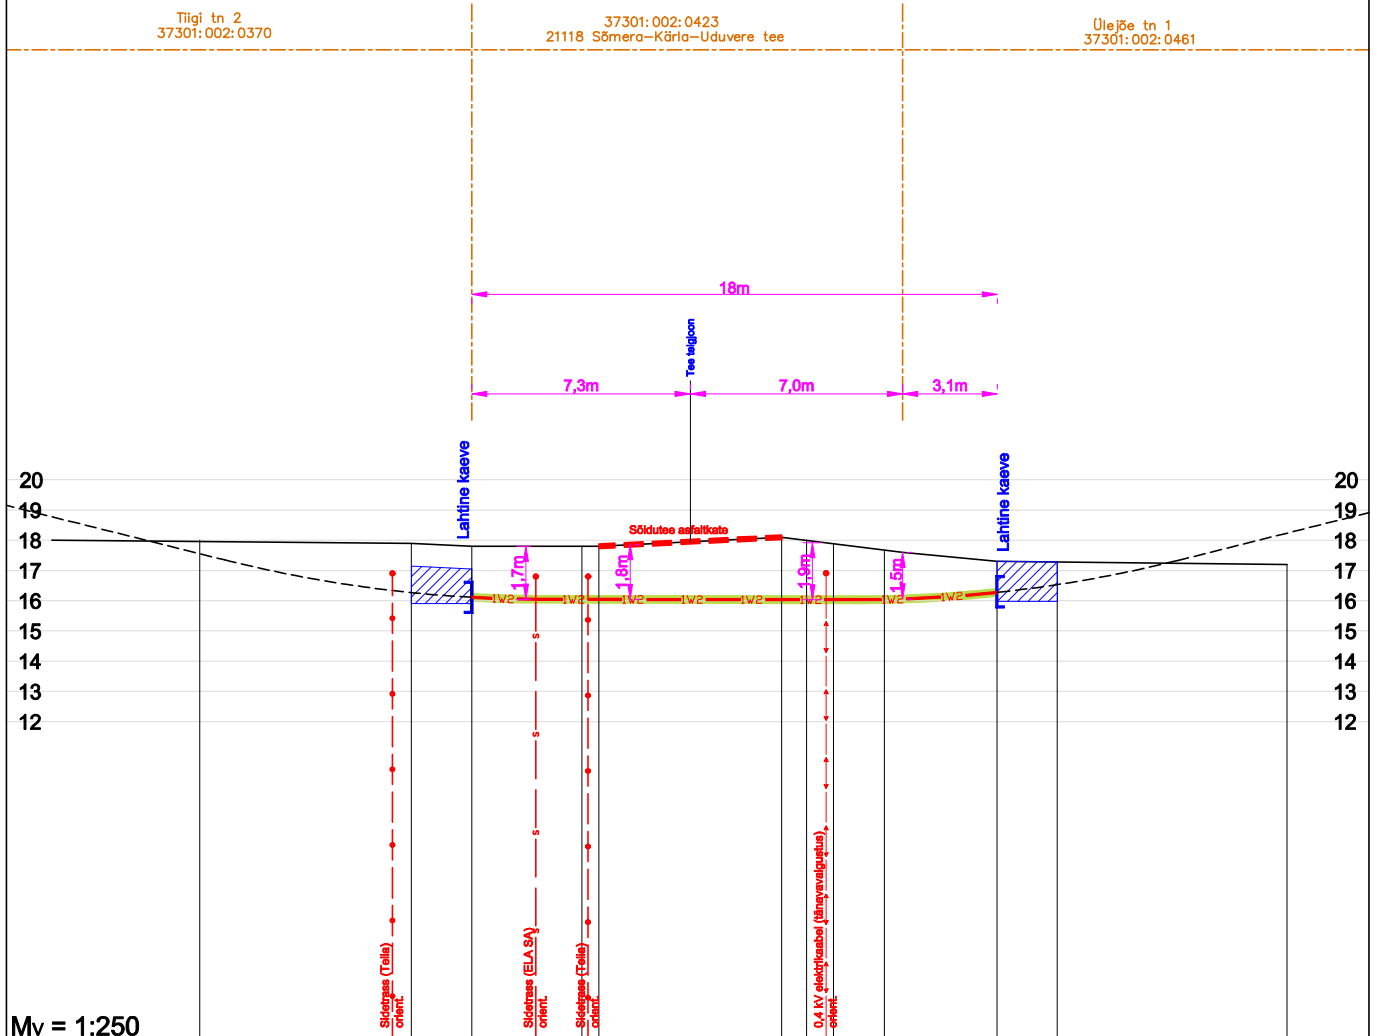

M_v = 1:250

M_H = 1:250

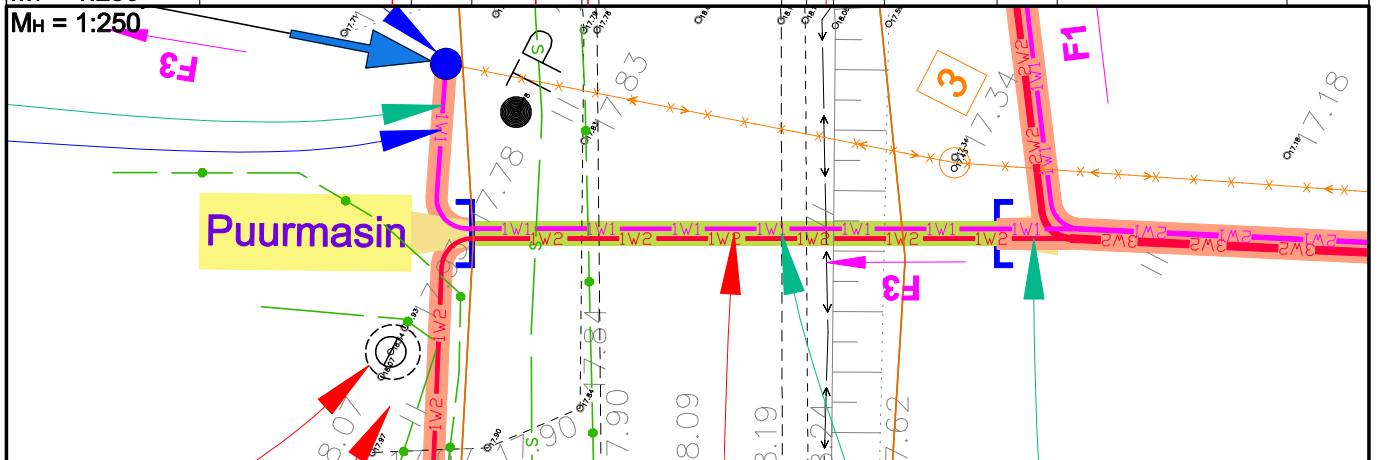

Projekt:			Tellija:		
Karu-Kärila 10 kV liini rekonstrueerimine, II ETAPP Kärila-Kirikuküla ja Kärila alevik, Saaremaa vald, Saare maakond			Elektrilevi OÜ		
Joonis:			Joonise nr:		
Ristmäväli			IP6322-6		
Projekteeris			Möötkava		
Mikk Reiter			1:250		
Tel. 5348 2352			Leht		
			Lehti		
Staadium			Tööprojekt		
4			6		