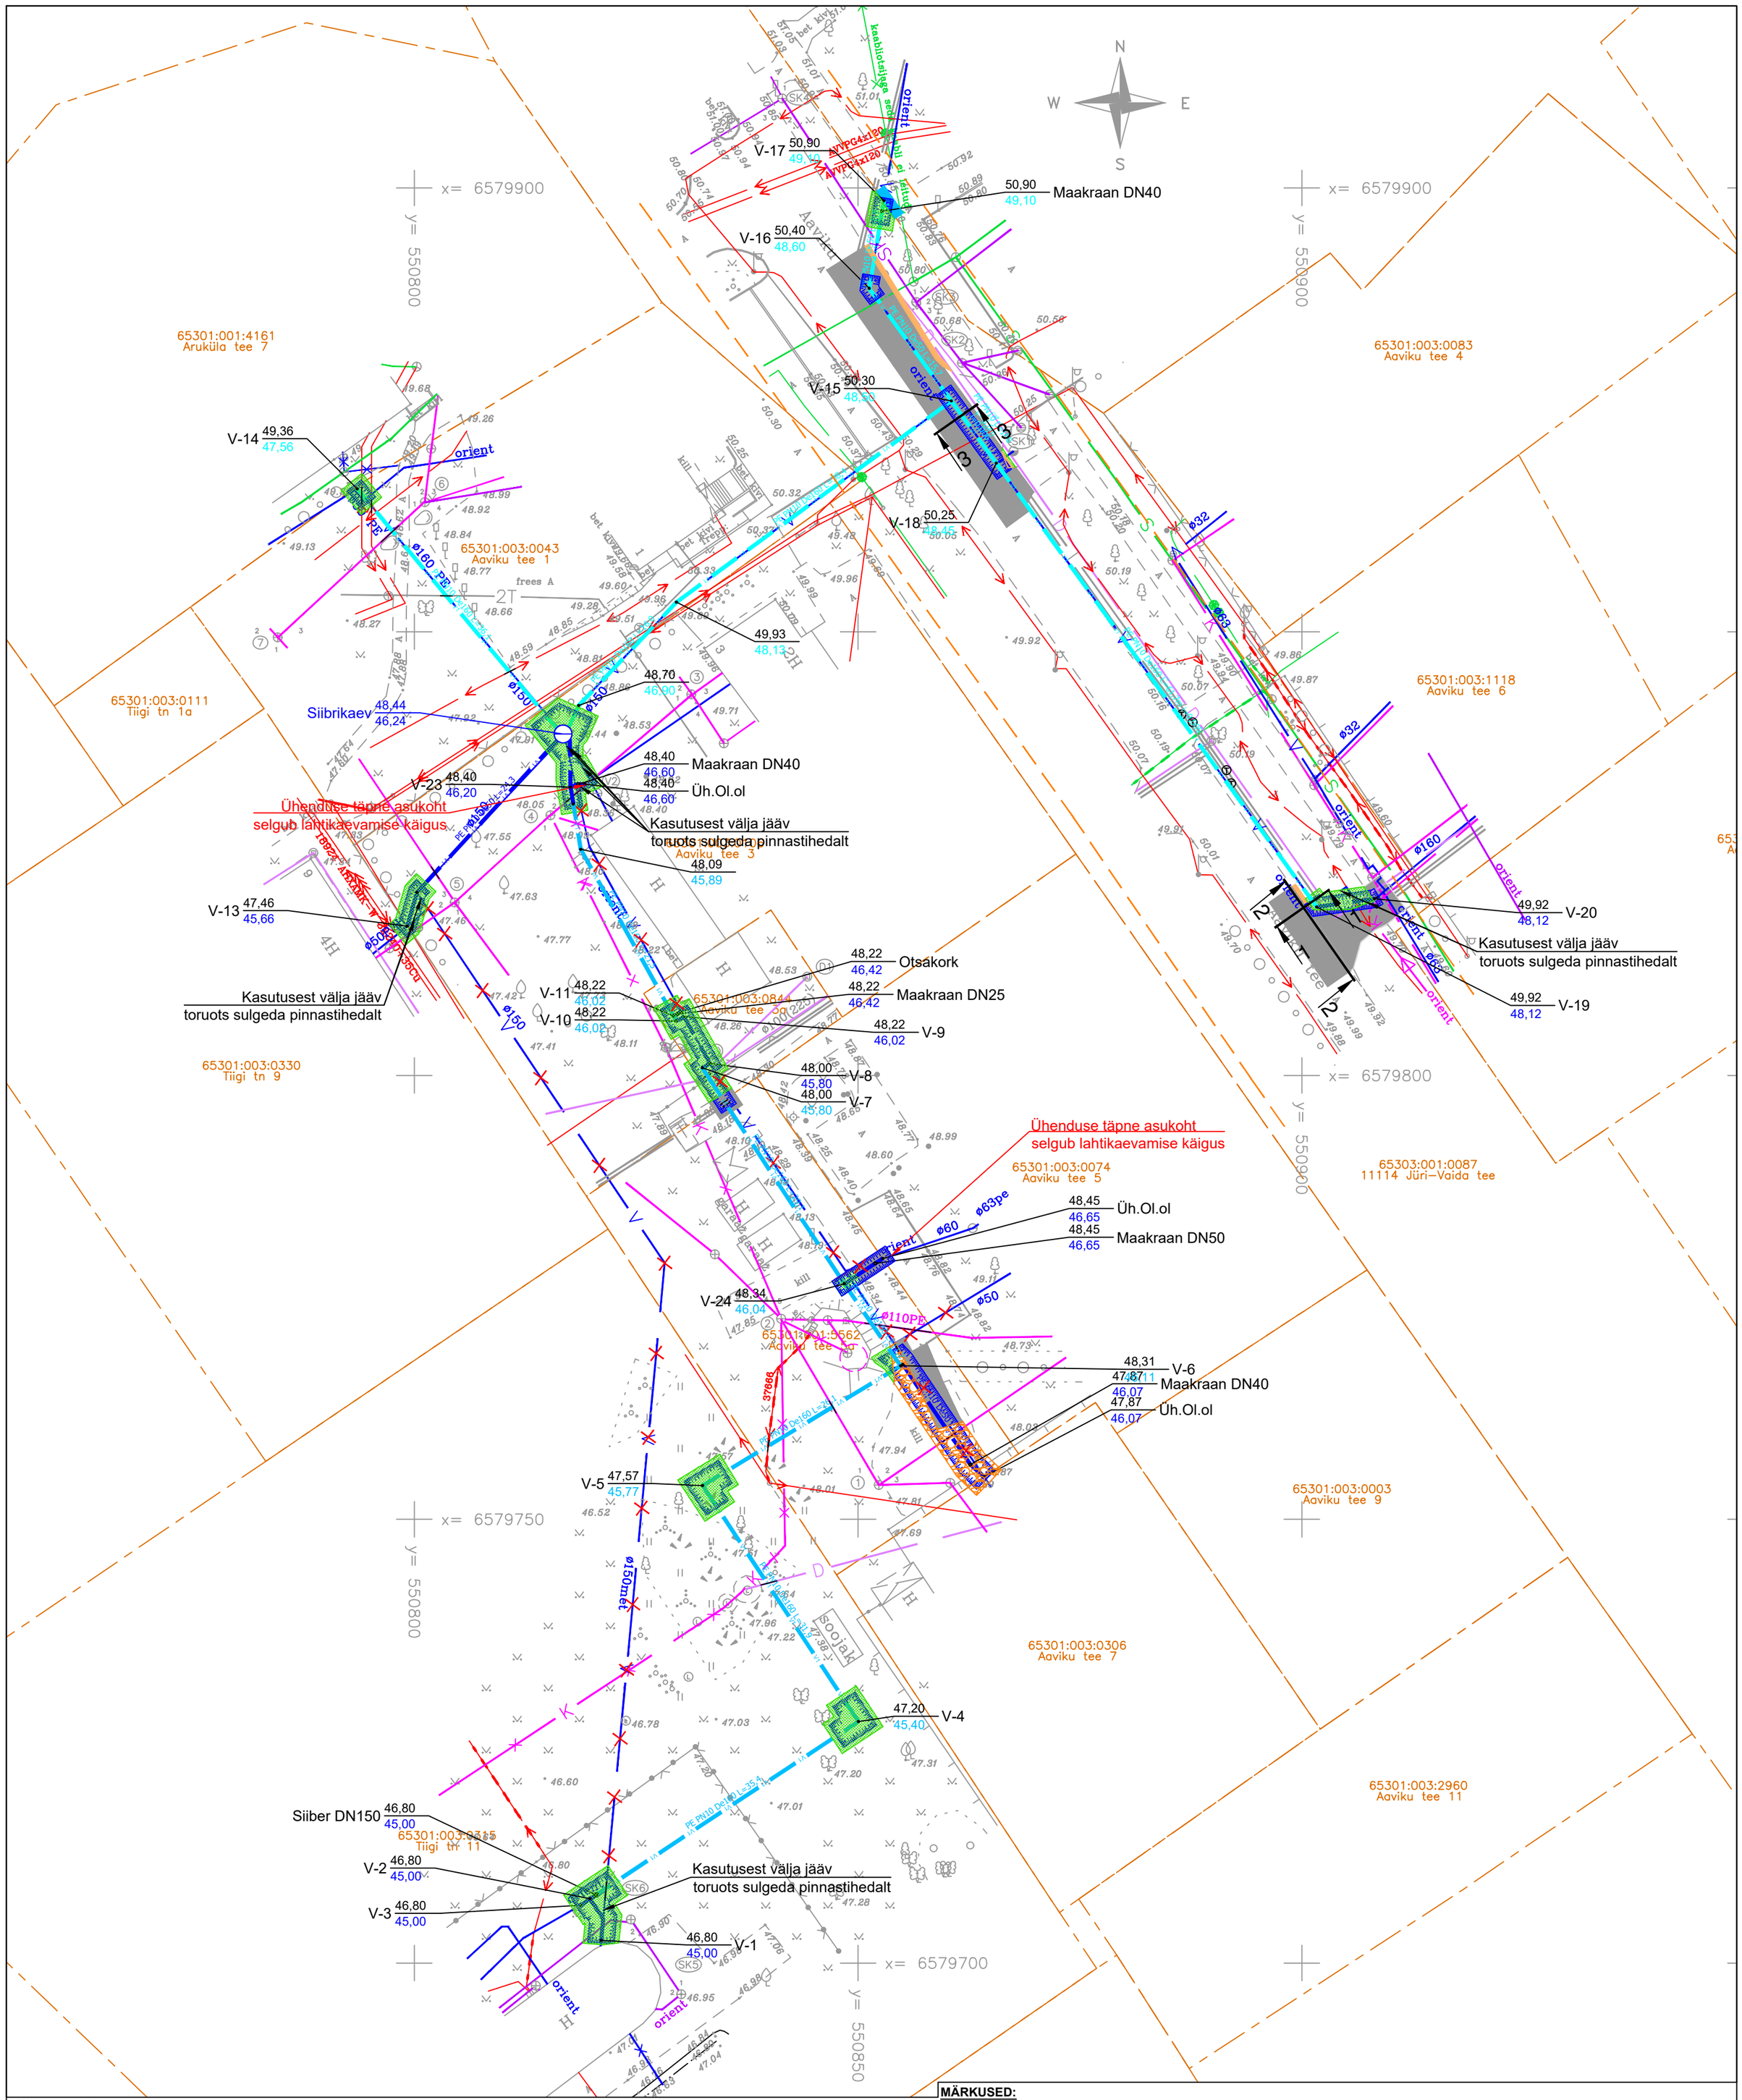

Tingmärgid:

- -Katastriüksuse piir
- 65301:003:0844 Aaviku tee 3a -Katastriüksuse tunnus -Katastriüksuse lähiaadress
- -Tee kaitsevöönd
- -Olemasolev madalpingekaabel
- -Olemasolev madalpinge õhuliin
- -Olemasolev sidekaabel
- -Olemasolev sidekaabel
- -Olemasolev drenaaž
- -Olemasolev veetoru
- -Olemasolev kanalisatsioon
- -Olemasolev soojatorustik
- -Olemasolev survekanalisatsioon
- -Olemasolev sademeveekanalisatsioon
- -Projekteeritud suundpuuritav veetoru
- -Projekteeritud lahtise kaevikuga paigaldatav / vana toru sisse lükatav veetoru
- -Projekteeritud PipeBurst meetodil paigaldatav veetoru
- -Kaevik
- -Killustikkatte taastamine
- -Asfalti taastamine
- -Teepeenra taastamine
- -Kõnnitee taastamine
- -Haljastuse taastamine
- -Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt

MÄRKUSED:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis;
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
3. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
4. Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
5. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
6. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toestada;
7. Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eesvoolude sügavused;
8. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni;
9. Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos;
10. Taastada rikutud teekattemärgistus.

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS

Projekeerija: AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320	Tellija: AS Elveso	Töö nr: 2025-006	Kuupäev: 12.03 2025	Staadium: TP
		Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorustiku rekonstrueerimine		VK-4-01	1	1

Vastutav spets:	E.Antons	/digiallkiri/	Joonis: Asendiplaan	Mõõtkava: 1:500
Projekteeris:	K.Kartau	/digiallkiri/		
Kontrollis:	J.Ritso	/digiallkiri/		
Projekteeris:				