


VARIKATUSE KATUS 8x17 m tüüp C



1 x SBS
VINEER 12 mm
KANDEV PROFILPLEKK

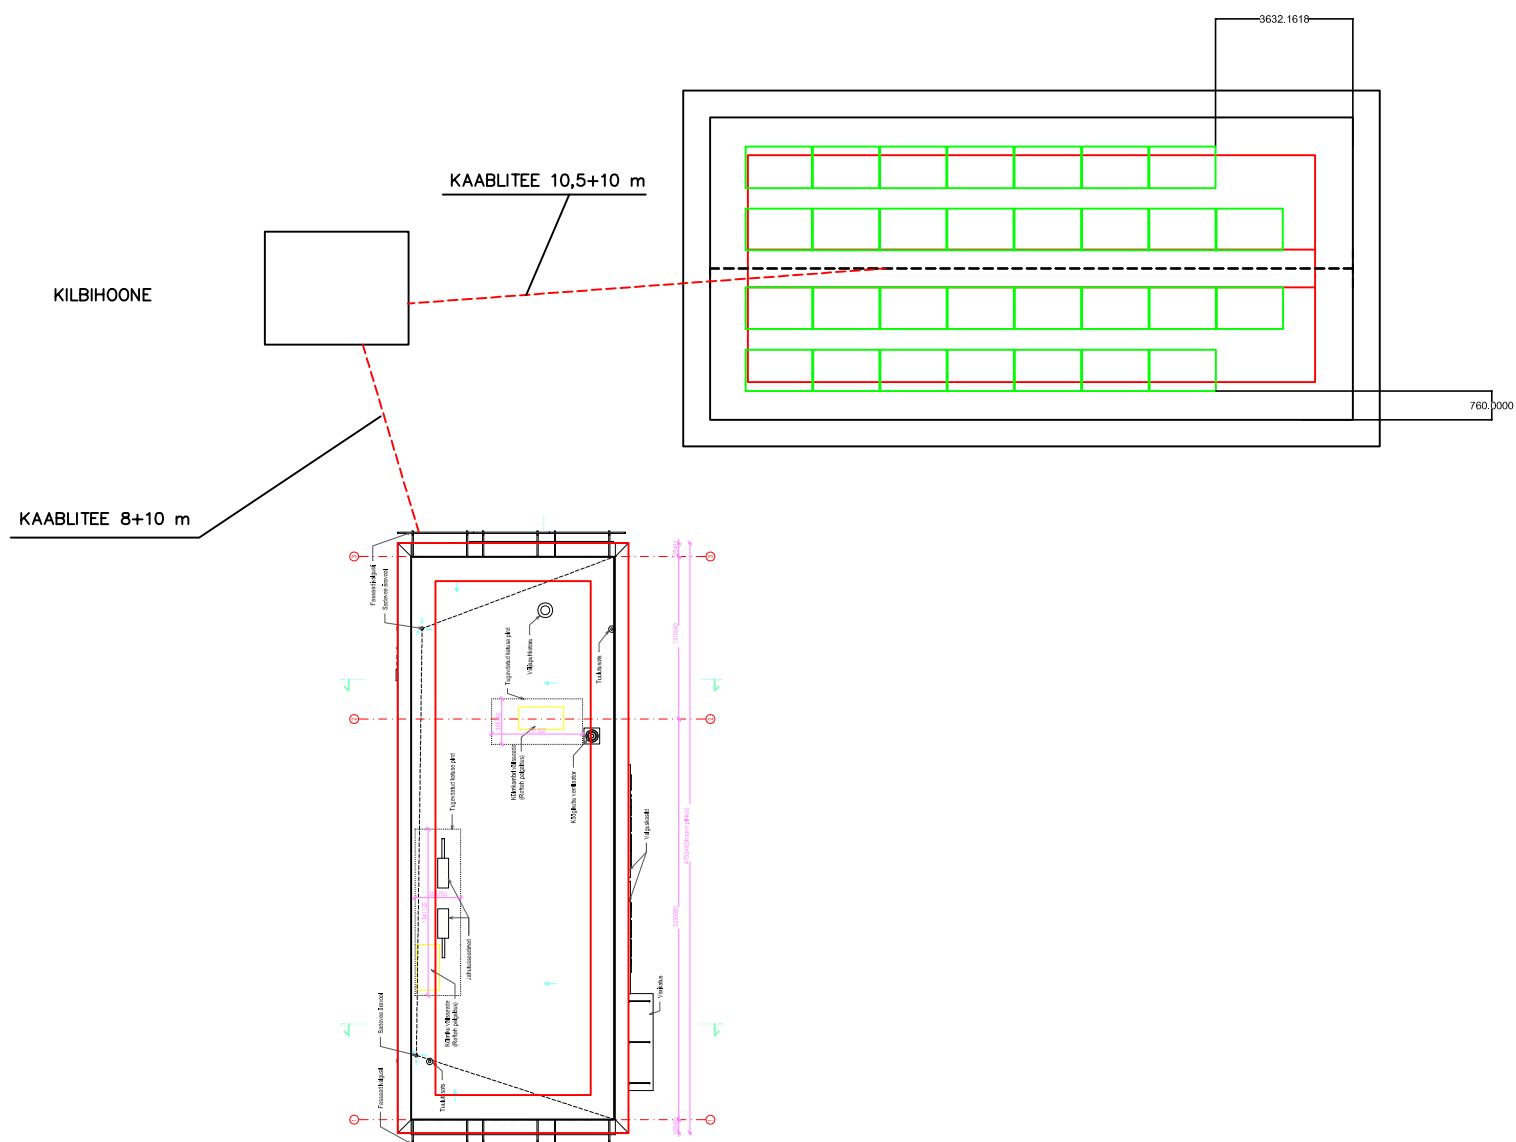

KAABLITEE min 21,0 m

Tähis	Muudatus						Teostaja	Kuupäev	
TÖÖ NIMETUS Päikeseelektrijaama paigaldusprojekt						TELLIJA Alexela rePower OÜ			
ADDRESS Tõdva tankla, Tõdva küla, Saku vald, Harju maakond						JOONIS VÄIKETOOTMISJAAMA PINNALAOTUS SIGMASYSTEMS OÜ - 6843900 - info@sigmasystems.ee - EL-105-22			
		VASTUTAV SPETSIALIST U.EBRUK		FAILI NIMI Alexela Tõdva tankla PEJ					
		PROJEKTEERIJAL J.KURGANOV							
		OSA v04	STAADIUM PP	KUUPÄEV 25.04.2025	TÖÖ NR 250208	MÕÕTKAVA	JOONISE NR PV-1	JOONISTE ARV 1	