

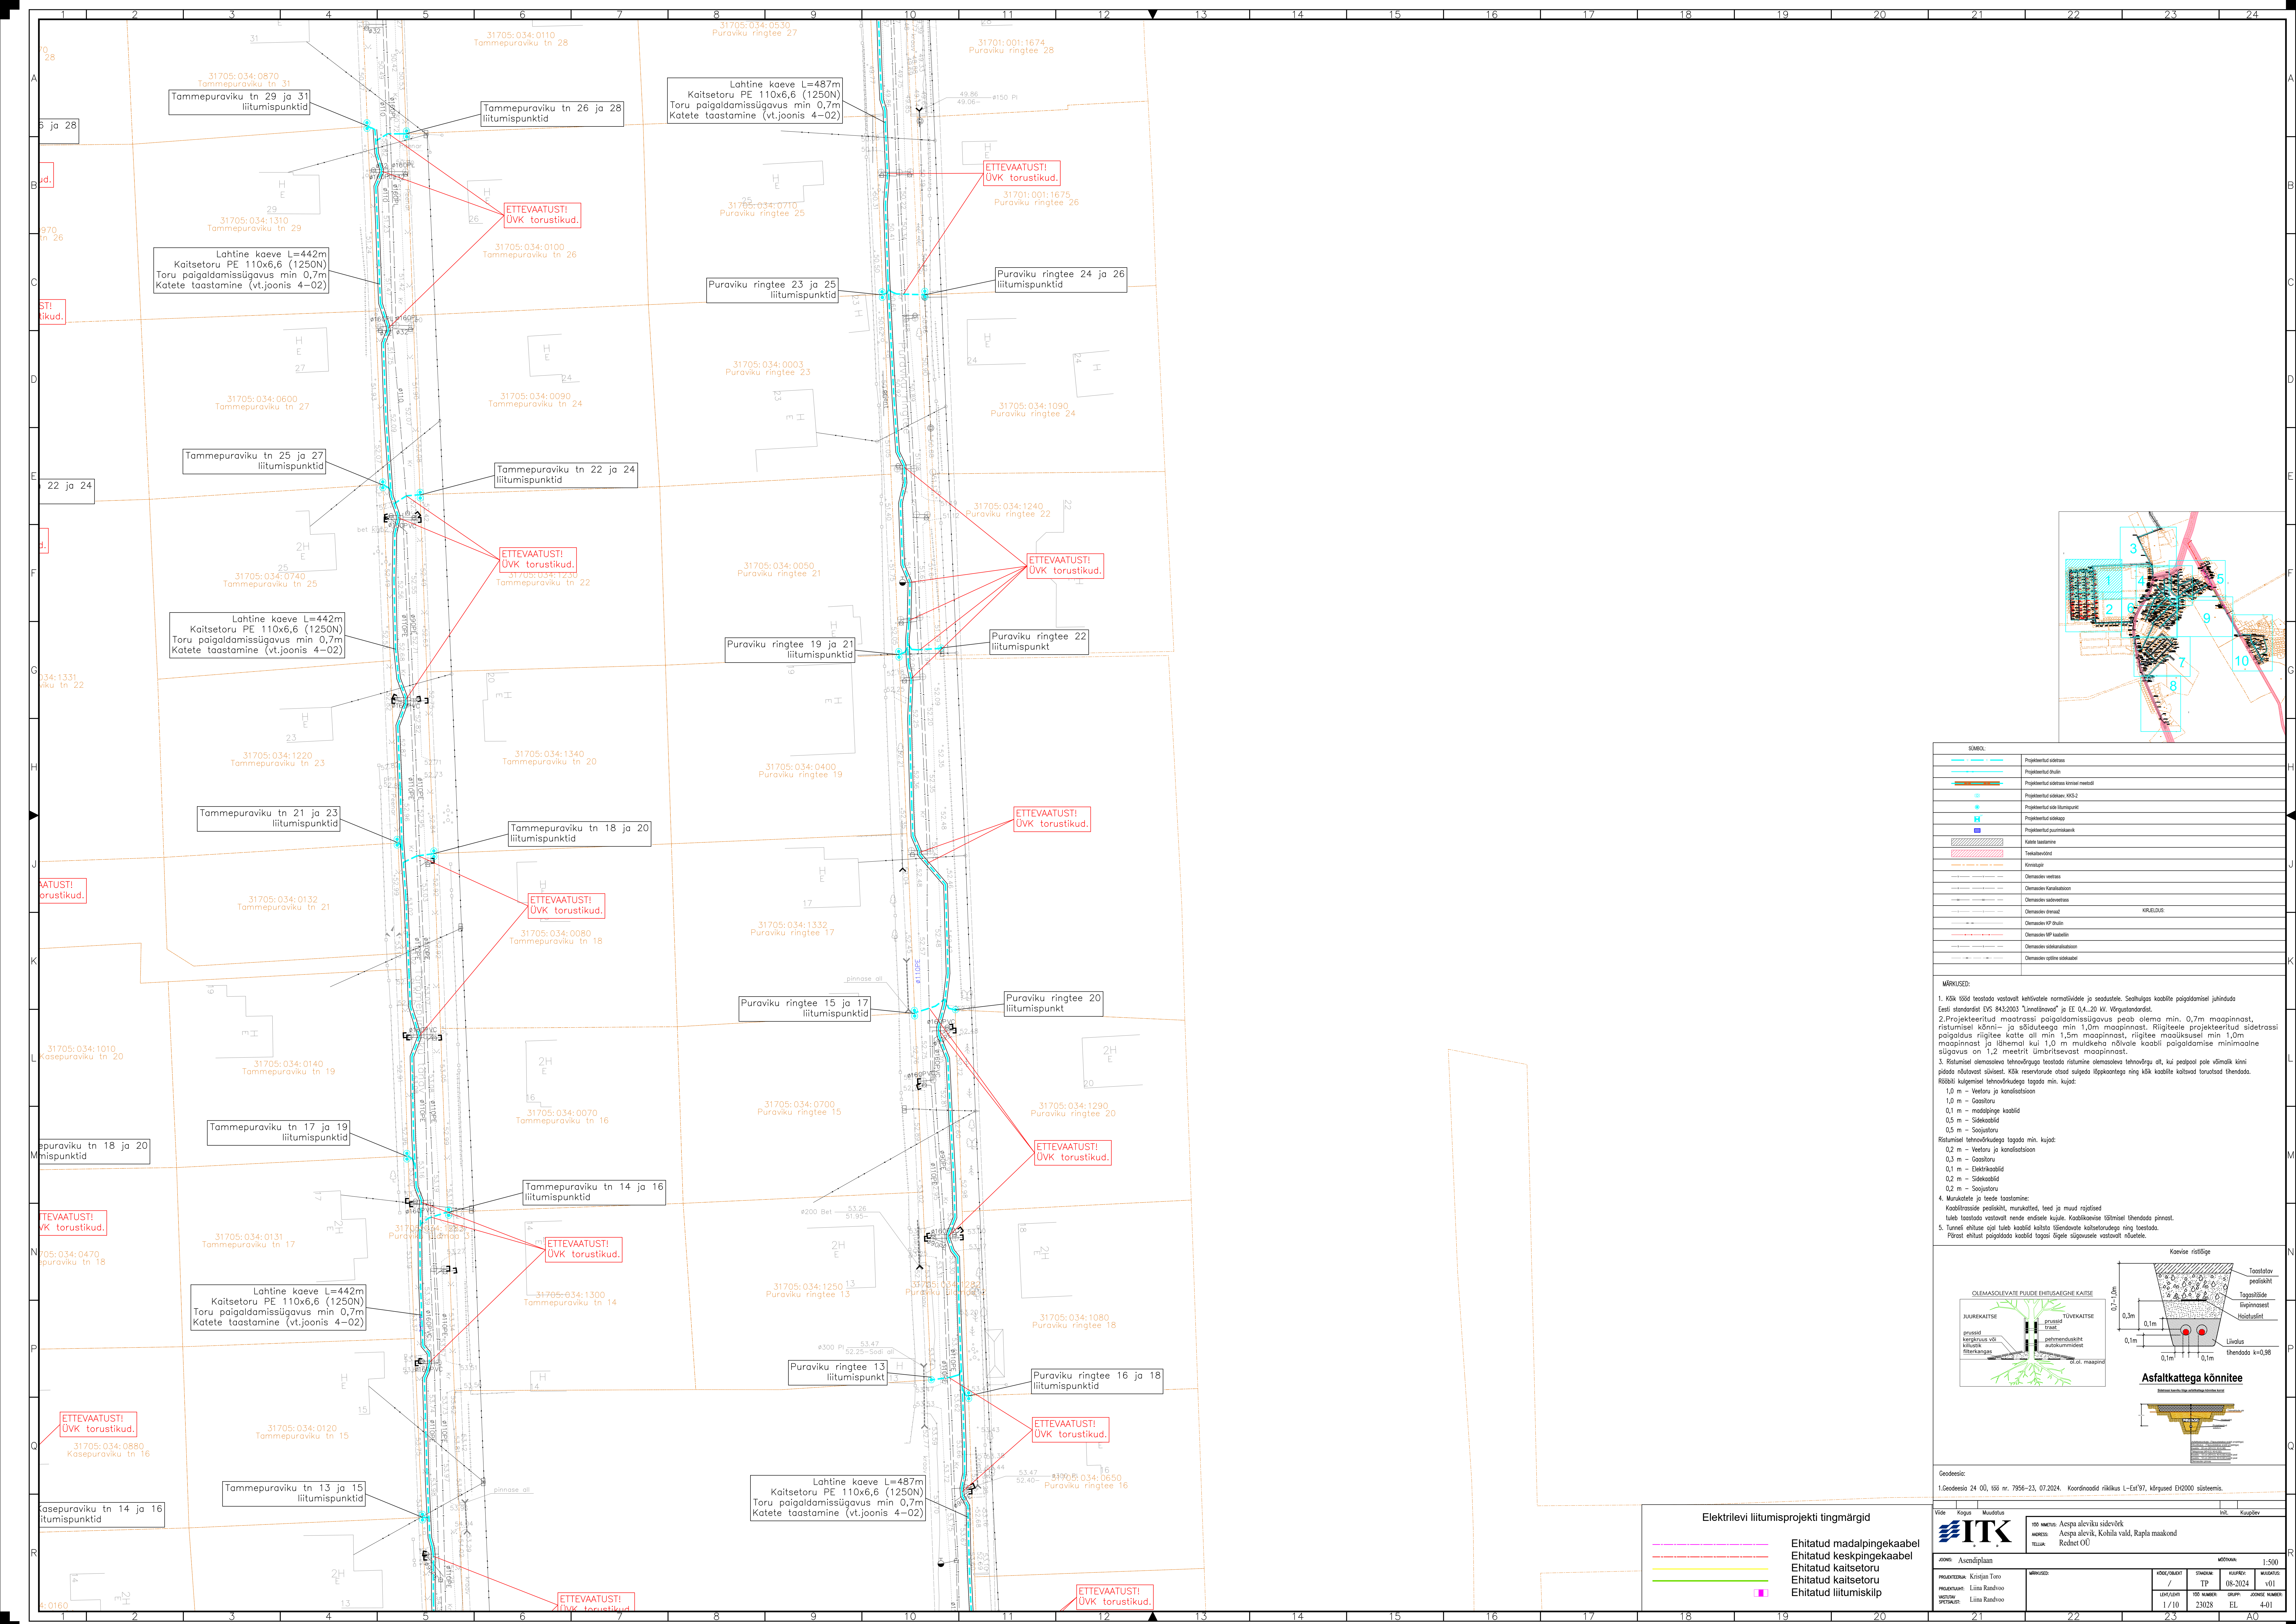
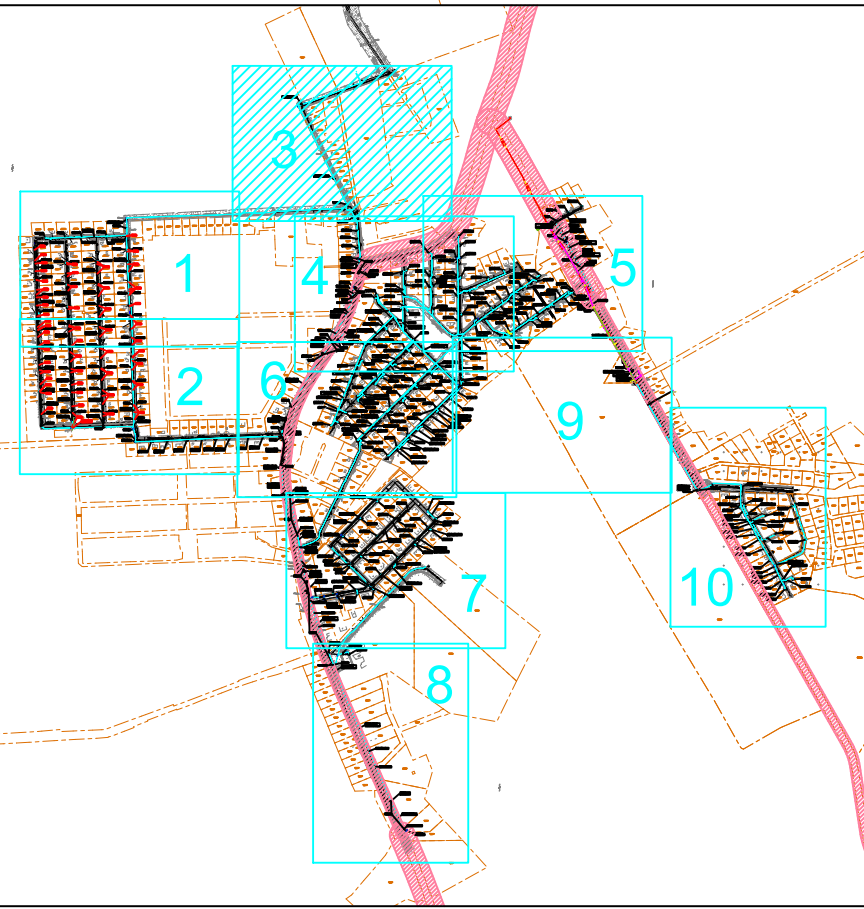














SMBECL	
	Proteinhets identifikas
	Proteinhets duain
	Proteinhets adreiss linnast meetod
	Proteinhets seaduse KPS-2
	Proteinhets deit hõlmamist
	Proteinhets sõltuvus
	Proteinhets puitstruktuur
	Katse tasamine
	Tukakohandus
	Kinnitajad
	Osadevõrk võrk
	Osadevõrk kanaliseadus
	Osadevõrk sisetõrjus
	Osadevõrk tõrjutus
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2
	Osadevõrk KPS-2

MÄRKUSED

1. Kõik lõuad teostata vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Seadluga koostate projektidele järgnevalt Eesti standardid EES-845:2003 "Linnatänav" ja EÜ 842-00. Värgraudstandardid.
 2. Projekteeritud maastriks paigaldamisavastavuse peab olema min. 0,7m maapinnast, kuni maapinnast kuni 1,0m sügavusele min 1,0m maapinnast. Riietleete projektantidele sidetaval paigaldus riigite kätte alla min 1,5m maapinnast, riigitee maadkusele min 1,0m maapinnast ja ühemaal kuni 1,0 m mullukaha nõlvale koostate paigaldamisega minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ümbritsevast maapinnast.
 3. Riietleeme elemendide tehnoloogiate teostada riielemine elementide tehnoloogiat, et kui pealpool kote välimik kiti pööda nõlvast süviseid. Kõik reservuoreid ette sulguda Epilokpõrkanen ning kõik koostate kaalide vastavalt nõuetele.
- Rööbiti kuuluvad tehnoloogiatest loogika min. kujut:
- 1,0 m – Veetoru ja kanaliseeritud
 - 1,0 m – Gostoru
 - 0,1 m – madalpaigale koostid
 - 0,5 m – Sisekoostid
 - 0,5 m – Soojuturu
- Riietleeme tehnoloogiatest loogika min. kujut:
- 0,2 m – Veetoru ja kanaliseeritud
 - 0,2 m – Gostoru
 - 0,1 m – madalpaigale koostid
 - 0,1 m – Sisekoostid
 - 0,2 m – Soojuturu
4. Murakute ja teede tootamine:
Kaalitrassidele pealiskiti, munnakite, teed ja muud rööbitid
Pinnal teostada vastavalt nende endiste kujut. Koostavine ühikutele ühendada pinnast.
 5. Tarned ettehar ette tule koostate kaitse ühendada kaalitrasside ning teostada.
Pinnal ettehar ette tule koostate kaitse ühendada kaalitrasside ning teostada.

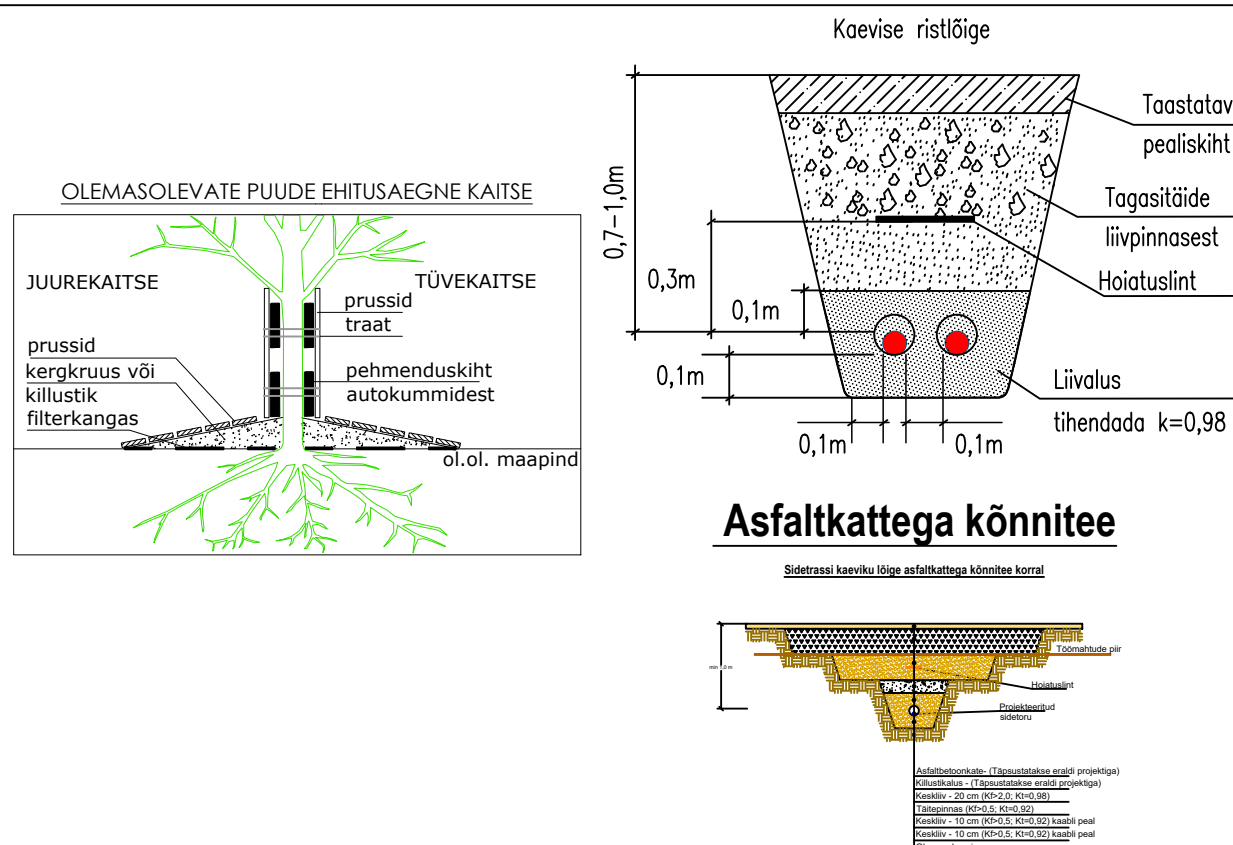

Geodesia:

1. Geodeesia 24 00, lts nr. 7956-23, 07.2024. Koordinaadid riikikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.


Vide	Kogus	Muudatus	Inž.	KuupSiv
------	-------	----------	------	---------


ITK 100 NIMETUS: Aespa aleviku sidevõrk
ADDRESS: Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond
TELLUAK: Rednet OÜ

JONES: Asendiplaan		WISDOM: 1:500			
MARKUSED:	KODE/OBJEKT	STADIUM:	KUPEK:	MUDATUS:	

PROJEKTEER: Kristjan Tero	/	TP	08-2024	v01
PROJEKTUUR: Liina Randvoo	LDH/LDPI	100 NUMBER:	GRUPP:	JOONESE NUMBER
VASTUTAV SPETSIAALIST: Liina Randvoo	1 / 10	22028	FI	4.01

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

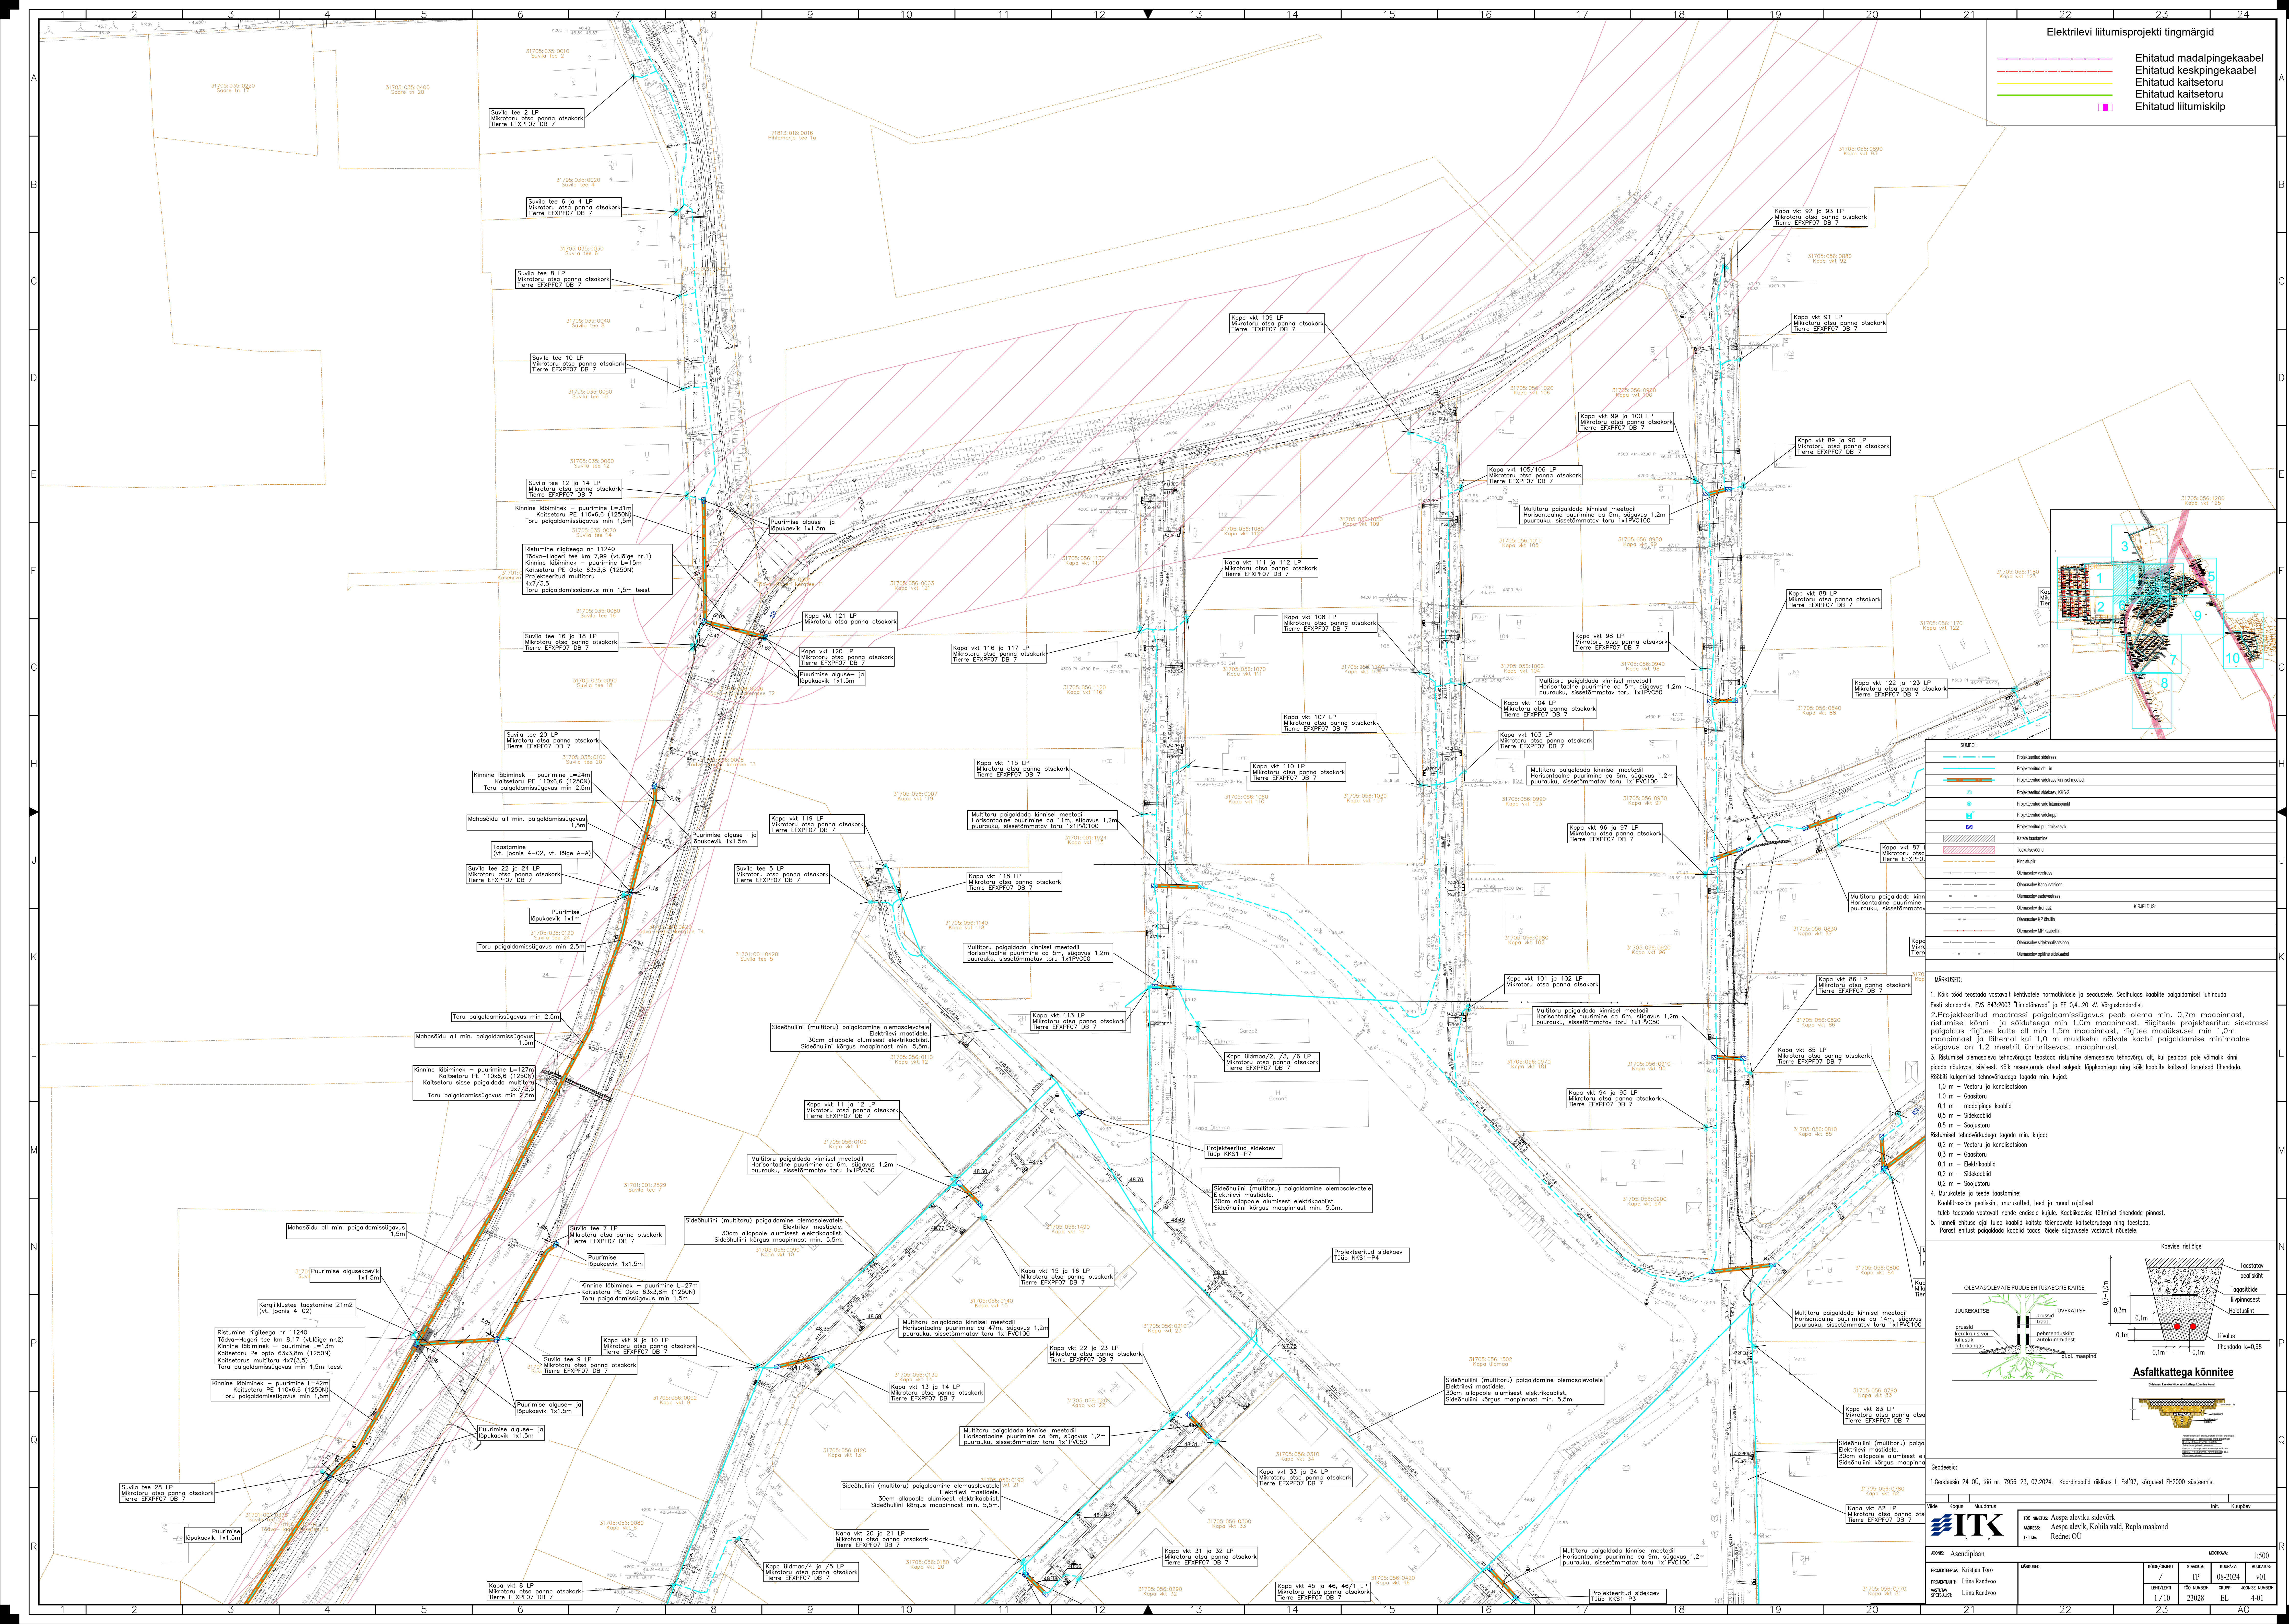

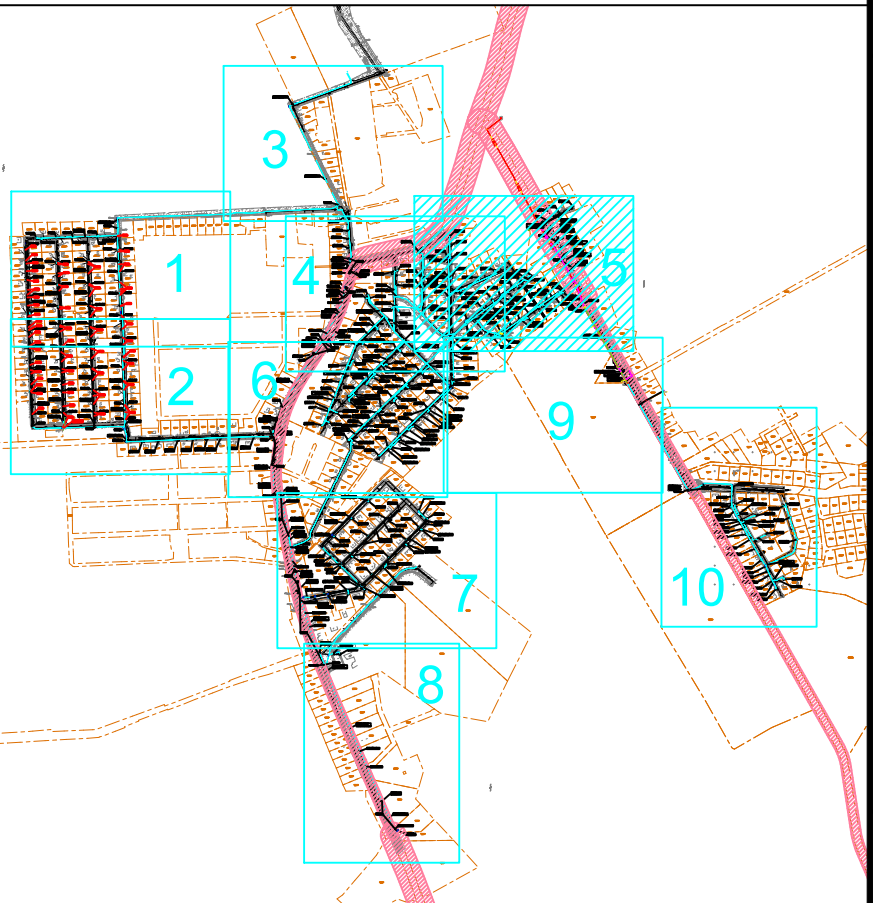

KEMIKULUS	
	Proximalextremitet sidelinje
	Proximalextremitet distal
	Proximalextremitet distale knestret metode
	Proximalextremitet distale, KKS-2
	Proximalextremitet distale (lignering)
	Proximalextremitet distale
	Proximalextremitet proximal
	Korte knestret
	Teleskopknestret
	Knæstret
	Distalextremitet rettes
	Distalextremitet farskærelser
	Distalextremitet sidelinje
	Distalextremitet distal
	Distalextremitet KP distal
	Distalextremitet KP knestret
	Distalextremitet seksualisering
	Distalextremitet distale

MÄRKUSED:

1. Kõik lõikud vastavad tehnilistele normatiividele ja seadustele. Seadluses koostatud põikpiltidele järgides
Eest standard ES 842003 "Järelveetornid" ja ES 842_20 W. Viskumiselend.

2. Projekteeritud maastikpõhise nõuandega peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min 1,0m maapinnast. Ristliigete projekteeritud sõidatraditsi põiki- ja ristumisel maapinnast min 1,5m maapinnast, ristliigete moosikusaal min 1,0m maapinnast ja lähedal küll min 1,0m muldekude allpool. Kaabli põikpildisid minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ülemisest maapinnast.

3. Sõidutee liikumise tehnoloogiasse on lisatud ristumise demonteerimise tehnoloogia, et kui peadki pole võimalik küll sõidutee sõidate. Kõik remonditööd etel sulgeda Replanteeringu ning Kõik kaabli kaatid korraldust ühendada. Rööbide liikumise tehnoloogidele lõgaga min. 1,0m

1,0 m – Veturu ja kantselatsioon
1,0 m – Gosturru
0,1 m – moolipõhise kaabli
0,5 m – Sõidakaabli
0,5 m – Soojagustur

Ristumisel tehnikutele lõgaga min. kujul:


0,2 m – Veturu ja kantselatsioon
0,3 m – Gosturru
0,1 m – Elektrikaabli
0,2 m – Sõidakaabli
0,2 m – Soojagustur

4. Murulaste ja teede tootmine:


Kaobriistade peadistid, murakatted, teed ja muud rööbide

teed loodust vastavalt nende endisele kujule. Kaobriistade ristumisel ühendades pinnast

1. Tunnus ehkule alul tuleb koostada vastavalt kollektoridega min. teostada.

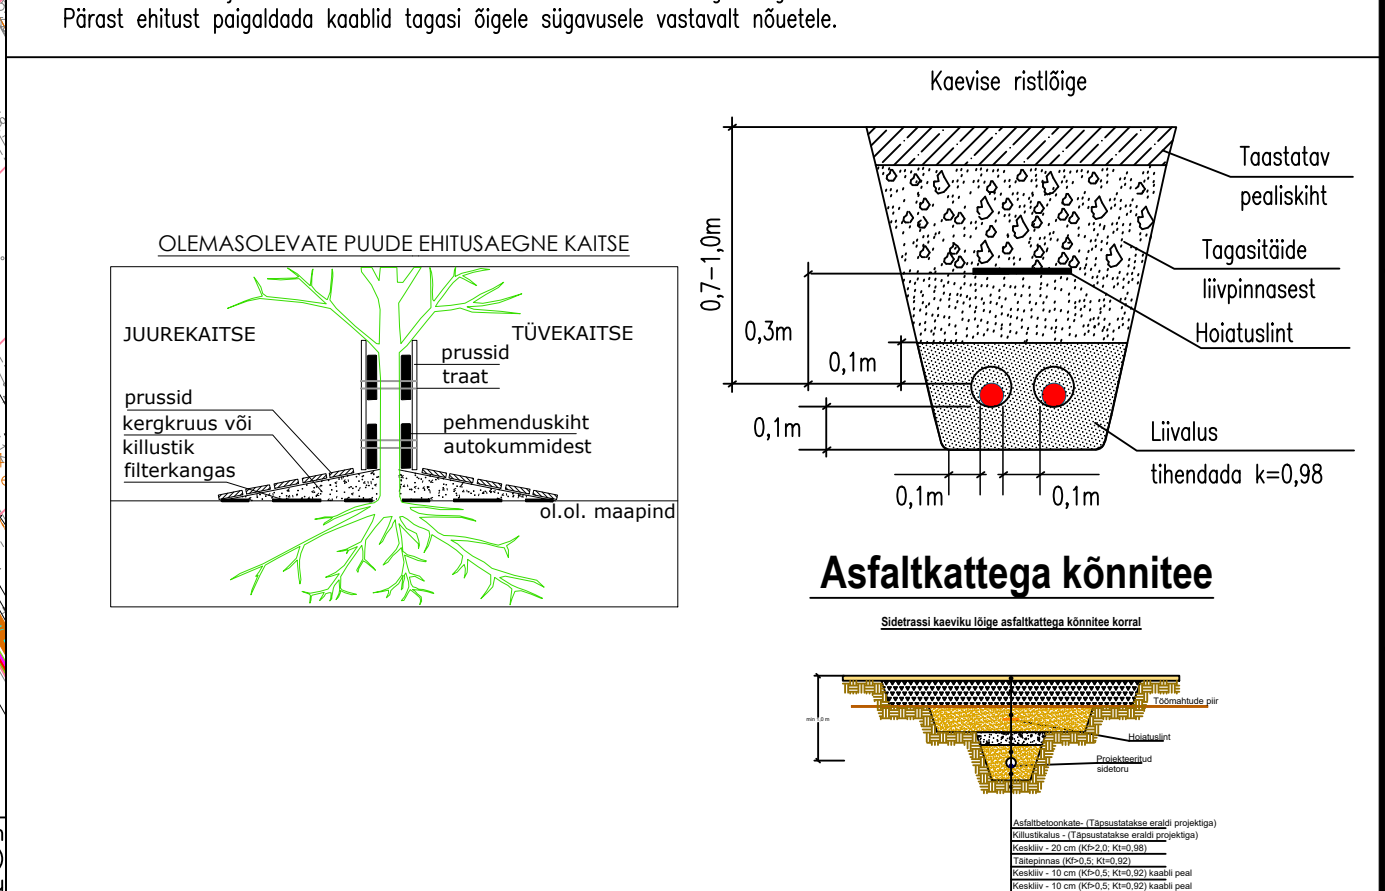

Geodeesia: 1.Geodeesia 24 00, 163 nr. 7956-23, 07.2024. Koordinaadid riikikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.

Vida			Kopra	Maudust				nr.		Kauplev
			100 MÄTAS: Aspa aleviku sisevõrk AHOED: Aspa alevik, Kohila vald, Rapla maakond TALLIN: Redist OÜ							
KOOS:		Asendiplaan							MÕTMAS:	
PROJEKTANT:		Kristjan Toom		MÕKAS:		KOOS/ÜHIG:	SIHATA:	KOUPAK:	MÄÄRUS:	
PROJEKTANT:		Liina Randvoo				TP		08.2024	+001	
SPETSIAAL:		Liina Randvoo				ÜHIG/OT:	100 MÄTAS:	EL	4.01	
2.1		2.2		2.5		A.O				

Elektrilevi liitumisprojekti tingmargid

	Ehitatud madalpingekaabel
	Ehitatud keskpingeakaabel
	Ehitatud kaitsetoru
	Ehitatud kaitsetoru
	Ehitatud liitumiskilp

	19	20
--	----	----

