


Feeder	Pa, kW	cos phi	L1 I, A	L2 I, A	L3 I, A	N I, A
F-1 LJS - LJS	0.3	0.92	0.6	0.6	0.3	0.3

Project Edites 02.05.2024 - 14.30 MäärCoh 10.2.13

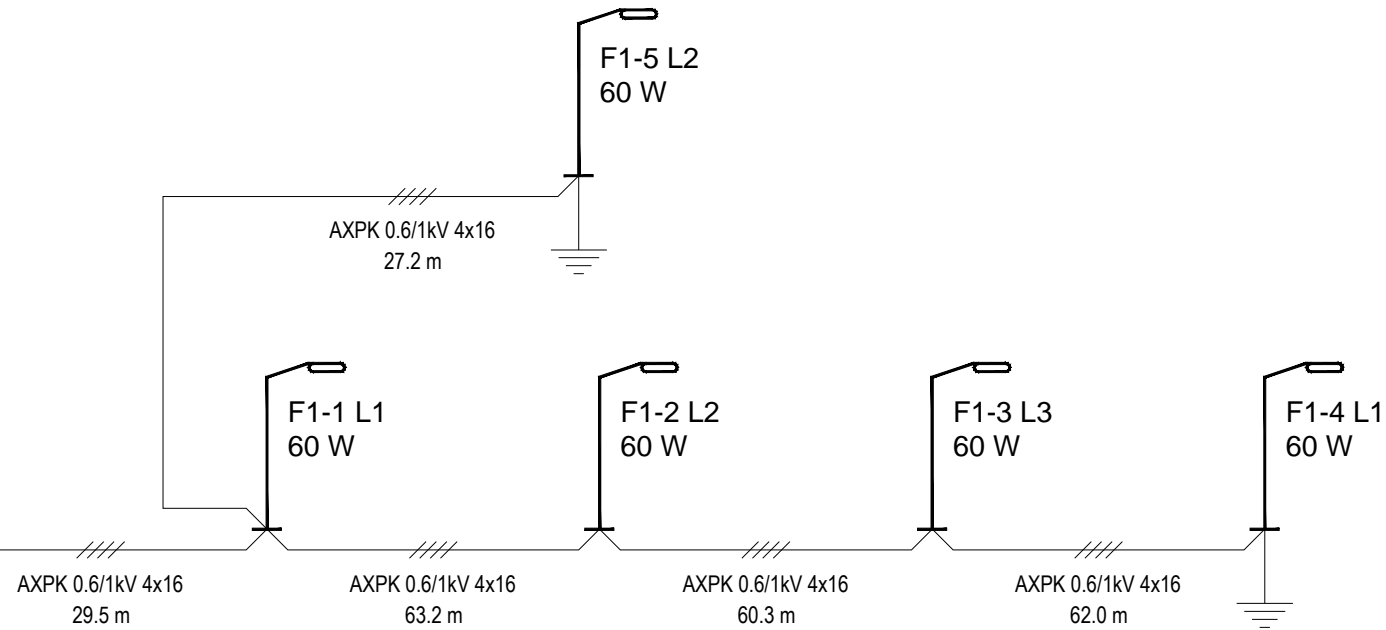


Minimum SC-Current [Tc=40.0C]	Ik3, kA	Ik1, kA
	0.435	0.22

Voltage loss from DPB [Tc=70.0C]	L1^U, %	L, m
	0.09	215.0

Feeder	Pa, kW	cos phi	L1 I, A	L2 I, A	L3 I, A	N I, A
F-2 LJS - LJS	0.12	0.92	0.15	0.15	0.3	0.15


Project Edites 02.05.2024 - 14.30 MäärCoh 10.2.13

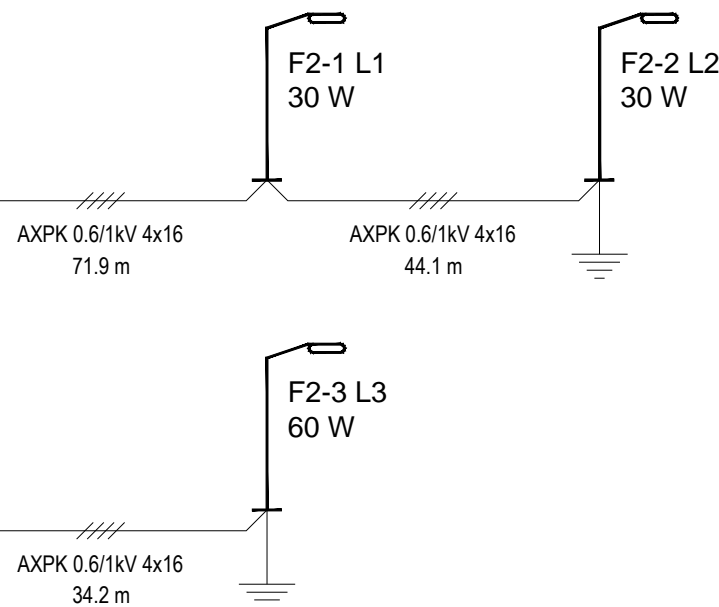

Minimum SC-Current [Tc=40.0C]	Ik3, kA	Ik1, kA
	0.759	0.388

Voltage loss from DPB [Tc=70.0C]	L2^U, %	L, m
	0.05	116.0

Ühendusskeem mastis ja valgustis

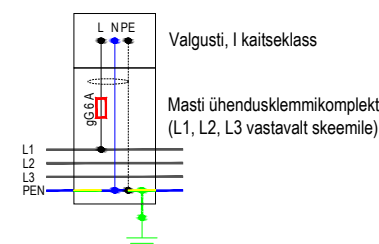

**MÄRKUSED:**

1. Proj. valgustite toide võtta projekteeritud välisvalgustuse juhtimiskilbist LJS.
2. Teede valgustuseks kasutada Vizulo Mini-Martin ja Philips Unistreet tüüpi valgusteid.
3. Projekteeritud valgustite paigutus on näidatud joonisel EL-4-01.
4. Joonisel näidatud mastide PEN-juhid maandada vastavalt joonisele EL-7-04.
5. Projekteeritud leedvalgustite toiteks paigaldada 0,4 kV maakaabel AXPK 4G16 mm<sup>2</sup>.
6. Skeemil antud kaablite reaalsed pikkused.

**Edites OÜ**  
Rg-kood 11532243  
MTR TEL001063  
www.edites.eu  
info@edites.eu



Tellijä Lääne-Harju Vallavalitsus  
Projekt number 23045  
Joonise number EL-7-01

Projekti nimi/ aadress  
Riigitee nr 8 km 34,8 - 35,0 ja riigitee nr 11196 km 0,0 - 0,1 ning bussipeatuste valgustus  
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla, 11196 Klooga jaama tee  
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, 8 Tallinn-Paldiski tee

Joonise nimi  
Tänavavalgustuse elektriskeem

Projektijuht	S. Knäzev	11.01.2024	(+372) 5650 0790	Projekti staadium	TP
Projekteerija	J. Põlluveer	11.01.2024	(+372) 5302 5182	Joonise määtkava	
Kontrollija	S. Knäzev	11.01.2024	(+372) 5650 0790	Leht	1 / 1