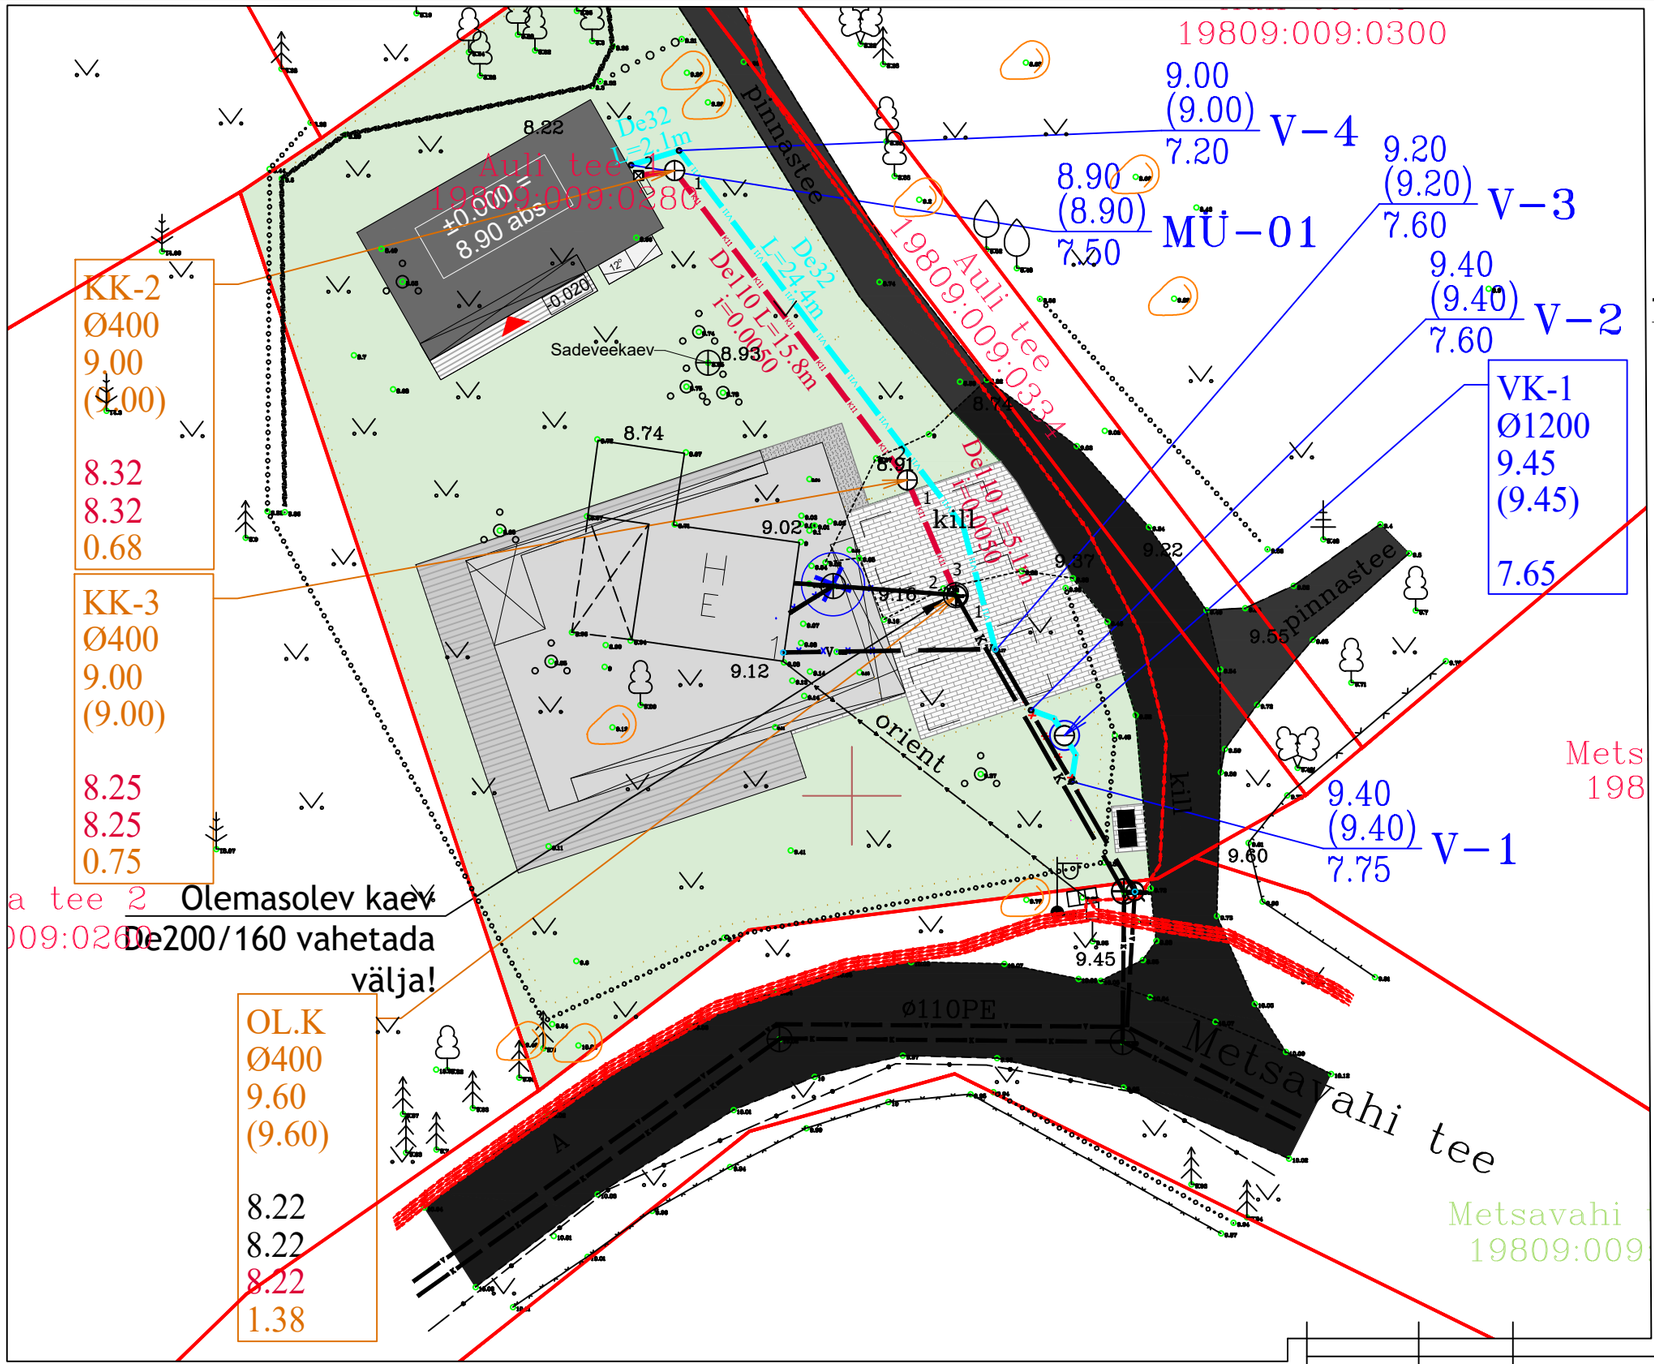

Tingmärgid (geodeetiline alusplaan):

- Katastripiir
- Olemasolev kanalisatsioonitoru
- Olemasolev veetoru
- Olemasolev madalpingekaabel

Tingmärgid (projekteeritud kinnistu torustik):

- Proj. kinnistusiseneveetorustik
- Proj. isevoolne kinnistusiene kanalisatsioonitorustik
- De32 L=9.3m — Proj. survetoru läbimõõt; pikkus
- De110 L=1.8m i=0.0100 — Proj. isevoolse torustiku läbimõõt; pikkus; lang
- Likvideeritavad torustikud / objektid
- Perspektiivis likvideeritavad torustikud (pärast suvila lammutamist ja enne peahoone ehitust)

KK11-1
Ø400
36.63
(36.54)
35.27
35.62
1.36

Kanalisatsioonikaevu tähis
Kaevu välisläbimõõt De
proj. maapinna kõrgus m.abs
ol.ol. maapinna kõrgus m.abs
1) väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
2) siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
3) kaevu kõrgus h=m

proj. maapinna kõrgus m.abs 37.00
ol.maapinna kõrgus m.abs (36.15)
toru kõrgusmärk toru peale m.abs 35.20 V11-1 Veesõlme tähis

Naaberprojektid:

AV Geodeesia torustike teostusmõõdistus töö nr TJ-175/20:

- Välja ehitatud kinnistusisene veetorustik
- Välja ehitatud kinnistusisene kanalisatsioonitorustik

Raadius arhitektid töö nr 131

- Pinnastee
- Killustiktee / kruusatee
- Projekteeritud killustik
- Projekteeritud sillutatud ala
- Projekteeritud abihoone
- Perspektiivne eluhoone
- Projekteeritud terrass
- Perspektiivne eluhoone terrass
- Jäätmekonteinerite asukoht

MÄRKUSED:

- **Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist "Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend." RIL 77 - 2013.**
- Topo-geodeetiline alusplaan on koostatud REIB poolt, töö nr TJ-9036. 2013.Koordinaadid L-EST`97 süsteemis, kõrgused BK-77 süsteemis. Kõik maapinna kõrgusmärgid on konverteeritud käsitsi EH2000 süsteemi, mistõttu tuleb kõik kaevude ja torustike paigaldussügavused enne ehitamist üle kontrollida! Olemasoleva maapinna kõrgusarvud kaevude ja sõlmede kohal on saadud interpoleerimise teel ja vajadusel kuuluvad täpsustamisele ehitustööde käigus.
- Kanalisatsioonitorustikku võib juhtida ainult vee-ettevõtte poolt plommitud veemõõdusõlmes mõõdetavat vett.
- Juhul kui olemasolevad kommunikatsioonid paiknevad teistel sügavustel kui geodeetilistes uuringutes ja joonistel kirjeldatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendus ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist.
- Kui projekteeritav veetorustik paikneb kõrgemal kui 1.80 m toru peale , tuleb torustik soojustada.
- Kui isevoolne projekteeritav isevoolne kanalisatsioonitorustik paikneb kõrgmal kui 1.1 m toru peale, tuleb torustik soojustada.
- **Torustike asendiplaanil näidatud planeeritavate torustike kõrgusmärgid tuleb enne planeeritavate torustike väljaehitamist täpsustada!**
- **Kinnistul peab olema füüsiliselt välistatud mõõtmata vee ja sademevee sattumine ühiskanalisatsiooni.**
- **Lähtuda Strantum OÜ tehnilistest tingimustest**

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija: KVVK OÜ KVVK OÜ E: kvvkou@gmail.com MTR reg nr EEP004537		Töö nimetus: Auli tee 1 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustikud	Töö tellija: Toomas Väljaots
		Joonise nimetus: Veevarustuse ja kanalisatsiooni asendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 17.08.2021 Joonise digiaadress: 21083_PP_VK-4-01_Asendiplaan.dwg
Kontrollis: Kätlin Vodja	Allkiri: digitaalselt	Objekti aadress: Auli tee 1, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa	Projekti staadium: PP Töö number: 21083
Projekteeris: Kätlin Vodja	Allkiri: digitaalselt		Mõõtkava: 1:500 Joonise number: 4-01