

Kotter Sander

From: Meelis S <meeratsep@gmail.com>
Sent: kolmapäev, 13. mai 2026 13:43
To: Kotter Sander
Subject: Re: LC4747 Tehase põik arenduse elektriliitumised, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa

Tere

Kaabli paigutus ja kõik alajaamas seonduv sobib. Minu poolt on teile kooskõlastus olemas

Sent from [Outlook for iOS](#)

From: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>
Sent: Wednesday, May 13, 2026 1:39:30 PM
To: Meelis S <meeratsep@gmail.com>
Subject: RE: LC4747 Tehase põik arenduse elektriliitumised, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa

Tere Meelis!


Tänu!

Liigutasin kaablid kinnistu piirile lähemale. Panen siia uuest olukorrast kuvatõmmise ka:



Loodan, et nüüd on veidikene sobivam.

Tahtsin Teiega arutada ka projekteeritud alajaama ligipääsu võimalust (alajaama paigaldamiseks ning tulevikus hooldamiseks). Kas see oleks Teile sobiv kui alajaama ehitamiseks ning hilisemaks hooldustöödeks toimuks ligipääs läbi Teie kinnistu? Marsruut oleks selline:



Jään tagasisidet ootama.

Sander Kotter

Projekteerija
Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836
E-mail: sander.kotter@enersense.com
Aadress: Möigu 3, Tallinn
www.enersense.ee



From: Meelis S <meeratsep@gmail.com>

Sent: Tuesday, May 12, 2026 5:33 PM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Subject: Re: LC4747 Tehase põik arenduse elektriliitumised, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa

Tere

Se oleks mulle väga oluline kui liigutaksite kaablid võimalikult kinnistu piiri lähedale.
Kui see teil võimalik on siis saaksime kindlasti kooskõlastatud.

Sent from [Outlook for iOS](#)

From: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Sent: Tuesday, May 12, 2026 3:38:32 PM

To: Meelis S <meeratsep@gmail.com>

Subject: RE: LC4747 Tehase põik arenduse elektriliitumised, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa

Tere Meelis!

Tänan vastuse eest!

Edastan kuvatõmmise, kus on näha mõõteketid kinnistu piirist kuni projekteeritud keskpingeakaabliteni:



Soovi korral saaksin kaableid kinnistu piirile veidi lähemale liigutada.

Sander Kotter

Projekteerija
Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Address: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



From: Meelis S <meeratsep@gmail.com>

Sent: Monday, May 11, 2026 9:30 PM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Subject: Re: LC4747 Tehase põik arenduse elektriliitumised, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa

Tere

Kas te saate mulle selgitada kui kaugele see kaabel minu krundi piirist jääb?

mulle on oluline, et ta võtaks võimalikult vähe ruumi kuna maja esine on seal ainukene piirangute vaba maa kuhu saaks veel midagi juurde rajada.

Kontakt Kotter Sander (<sander.kotter@enersense.com>) kirjutas kuupäeval E, 11. mai 2026 kell 13:02:

Tere!

Ootan veel teiepoolset tagasisidet.

Sander Kotter

Projekteerija
Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Address: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



From: Kotter Sander

Sent: Monday, April 27, 2026 1:53 PM


To: 'meeratsep@gmail.com' <meeratsep@gmail.com>

Subject: LC4747 Tehase põik arenduse elektriliitumised, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa

Lugupeetud Penak OÜ esindaja!

Koostöös Elektrileviga olen projekteerimas elektriliitumisi uuele elamurajoonile Tehase põigu alal, Raasiku alevikus.

Et saaksime planeeritavad elamud elektrivõrguga ühendada, on meil vaja Teile kuuluval kinnistul Tehase tee 28 (65101:007:0090), rajada 2 keskpingeakaablit, mis saavad alguse Tehase tee 31 kinnistult, ületavad riigitee ning jõuavad Tehase tee 28 kinnistule. Sealt edasi kulgeksid kaablid ca 54 m teie kinnistul, kuni projekteeritava alajaamani, mis on planeeritud Tehase tee 26a kinnistule (65101:001:0698):

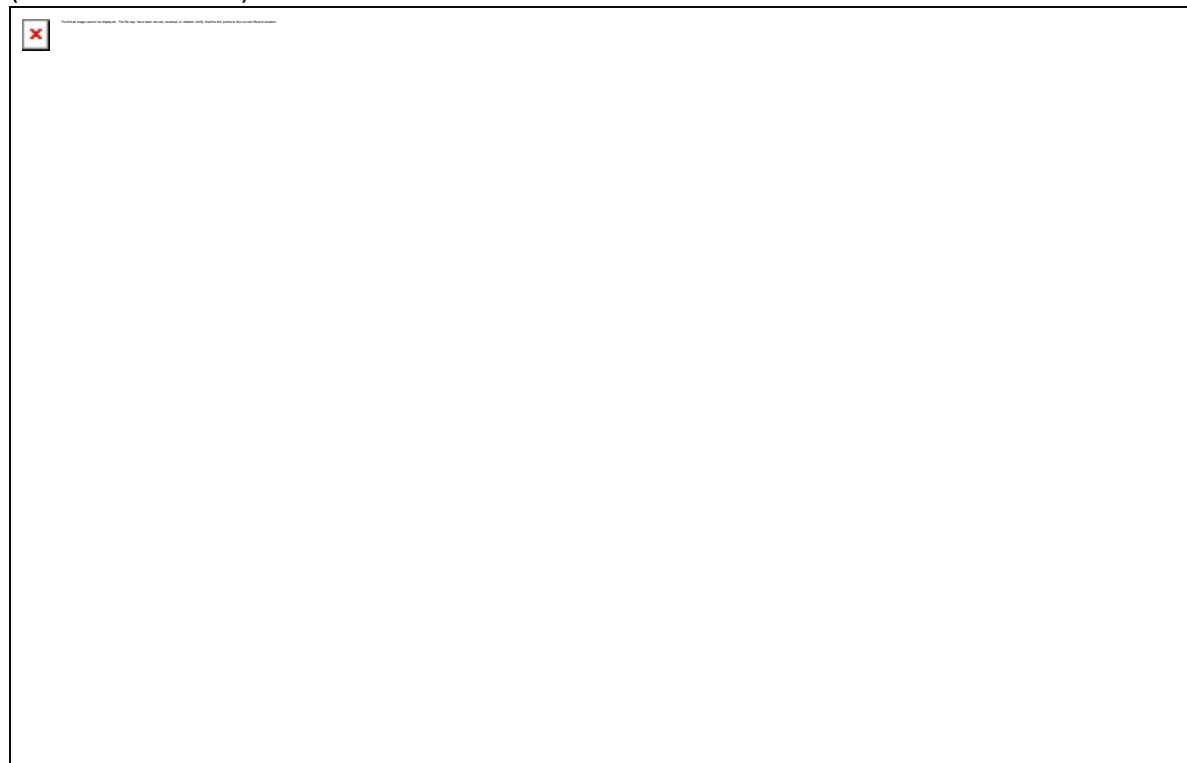

Pöördun Teile poole kooskõlastuse sooviga. Lisasin manusesse projektlahenduse asendiplaani. Oleksin väga tänulik kui saate lahendusega tutvuda ning anda tagasisidet esimesel võimalusel.

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust.

Kooskõlastuse andmisel palume veenduda, et:

- Teile kinnistul paiknevad tehnovõrgud on kuvatud plaanil korrektsetes asukohas
- Kui kinnistul on tehnovõrke, mis ei ole märgitud asendiplaanil, teavitada projekteerijat
- Olete tutvunud projekteeritud kaablite/kilpide füüsilise paiknemisega teie kinnistul

- Kooskõlastamise korral sõlmitakse Elektrilevile kuuluvale elektripaigaldisele notariaalne tulumiskohustuse leping ning teiega võtab ühendust Elektrilevi maalepingute spetsialist.
- Madalpingekaablile kehtib kaitsevöönd 1m mõlemale poole kaabli telge. Kilpide ümber paikneb 2m laiune kaitsevöönd.
- Kooskõlastuse andmiseks piisab e-kirjale vastamisest

Sander Kotter

Projekteerija
Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836
E-mail: sander.kotter@enersense.com
Aadress: Mõigu 3, Tallinn
www.enersense.ee



This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.