


Katete taastamise lahenduse näidisjoonised


Kõnnitee asfaltkatte taastamine

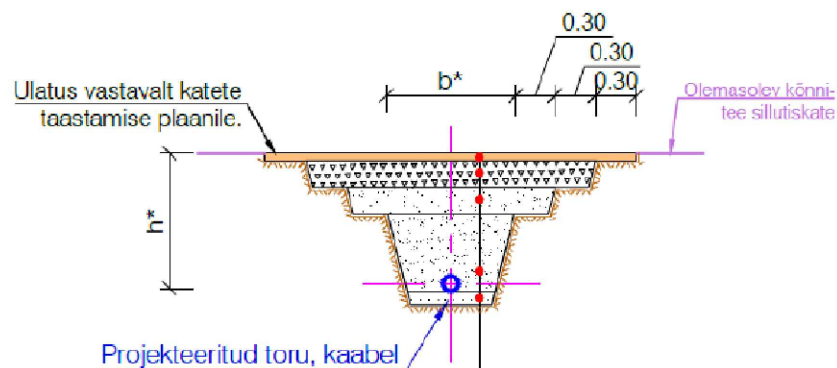

AC 8 surf (100% graniitkillustik)	6 cm
Lubjakivi killustikalus fr 16/32 kiiluda fr 8/16 (kulu 25 kg/m ²) (E _{min} = 140 MPa)	20 cm
keskliivast drenikiht k≥3 m/ööp (Kt≥0,98)	20 cm
täide k≥0,5 m/ööp (Kt≥0,98)	
torustiku ümbruse materjalid (vt eriosa projekti)	

Aluses kasutatav lubjakivikillustik peab vastama nõuetele: GC80/20, C50/30, LA35, F4, F135, f4.

Muru ja haljasala taastamine

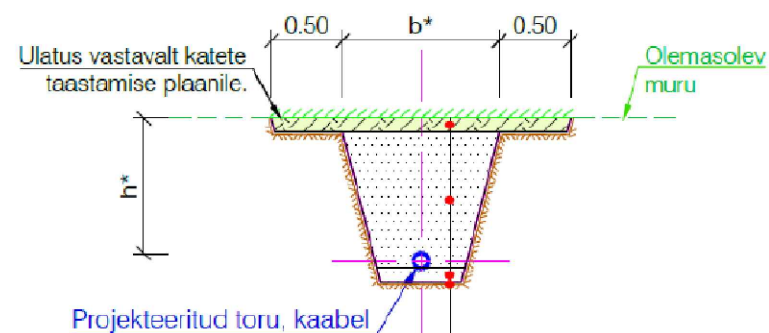

murukülv (külviühedus 20 g/m ²)	
muru kasvualus, II klass	10 cm
täide väljakaevatud pinnasega (Kt≥0,92)	
torustiku ümbruse materjalid (vt. eriosa projekti)	