

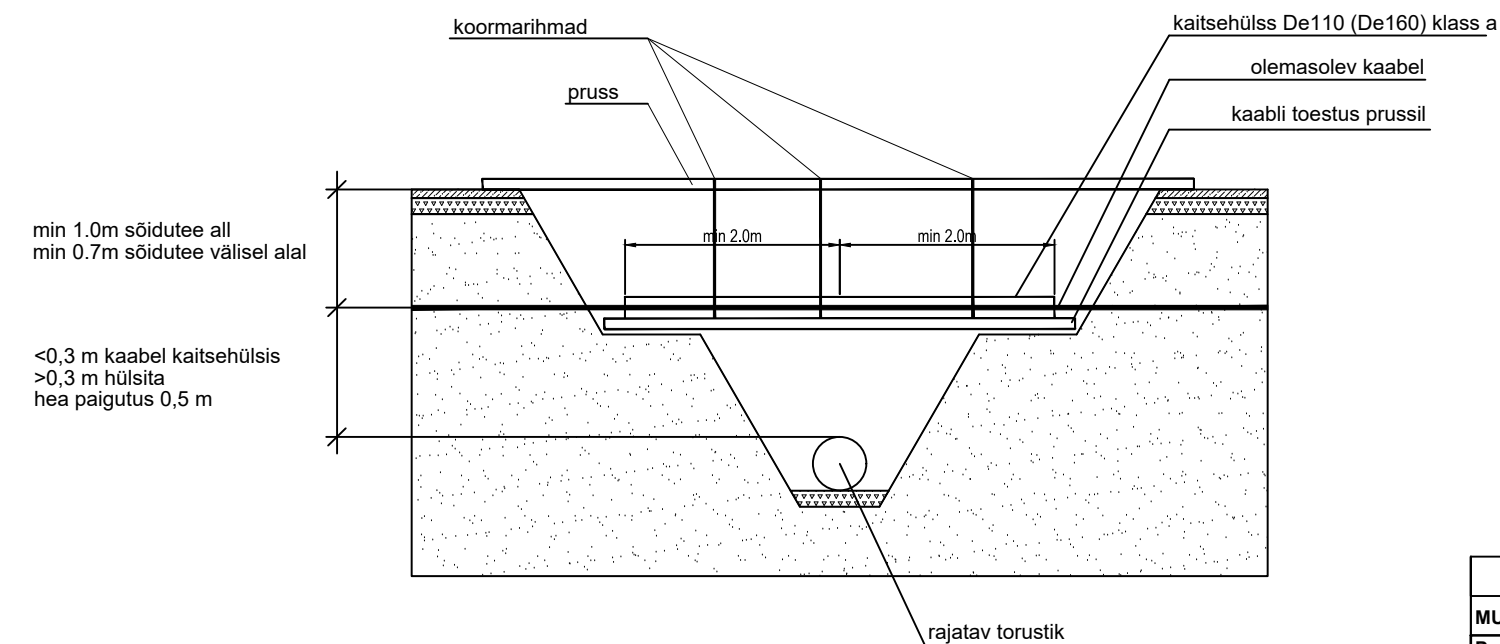


Torustiku paigaldamine ristumisel  
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

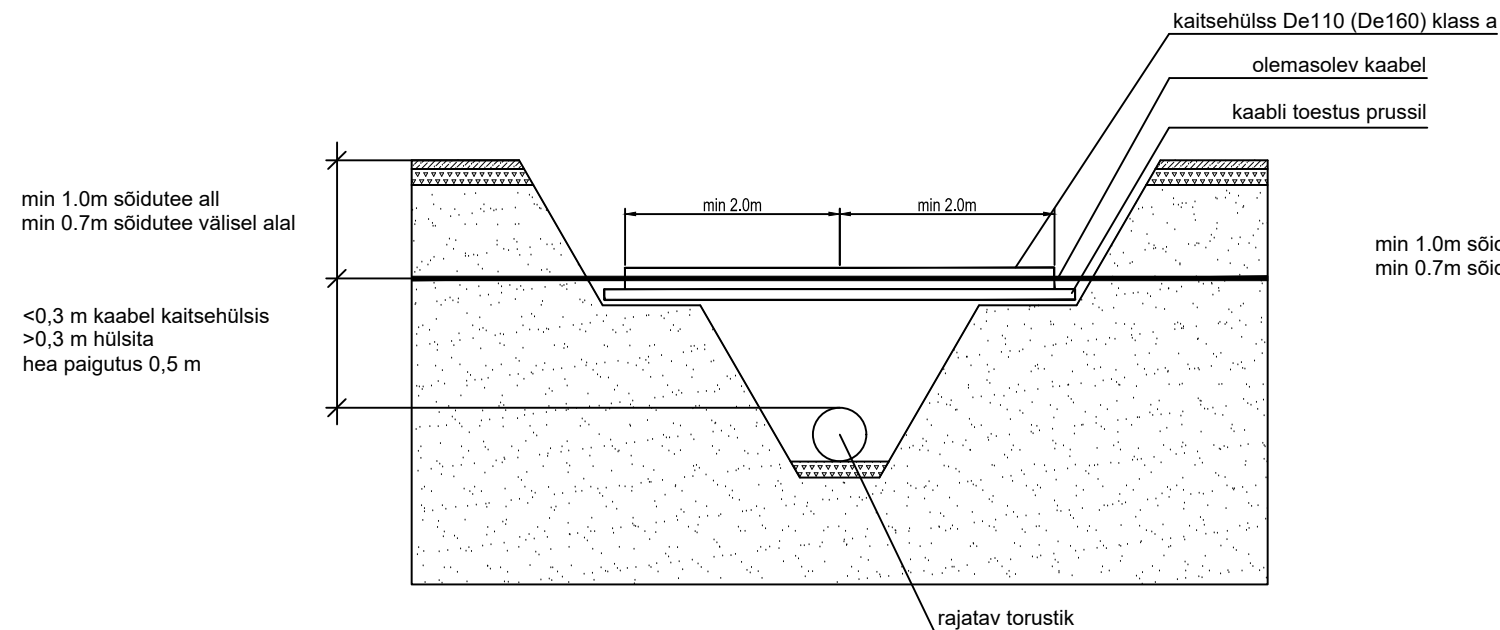

Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga  
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

Torustiku paigaldamine paralleelsel  
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

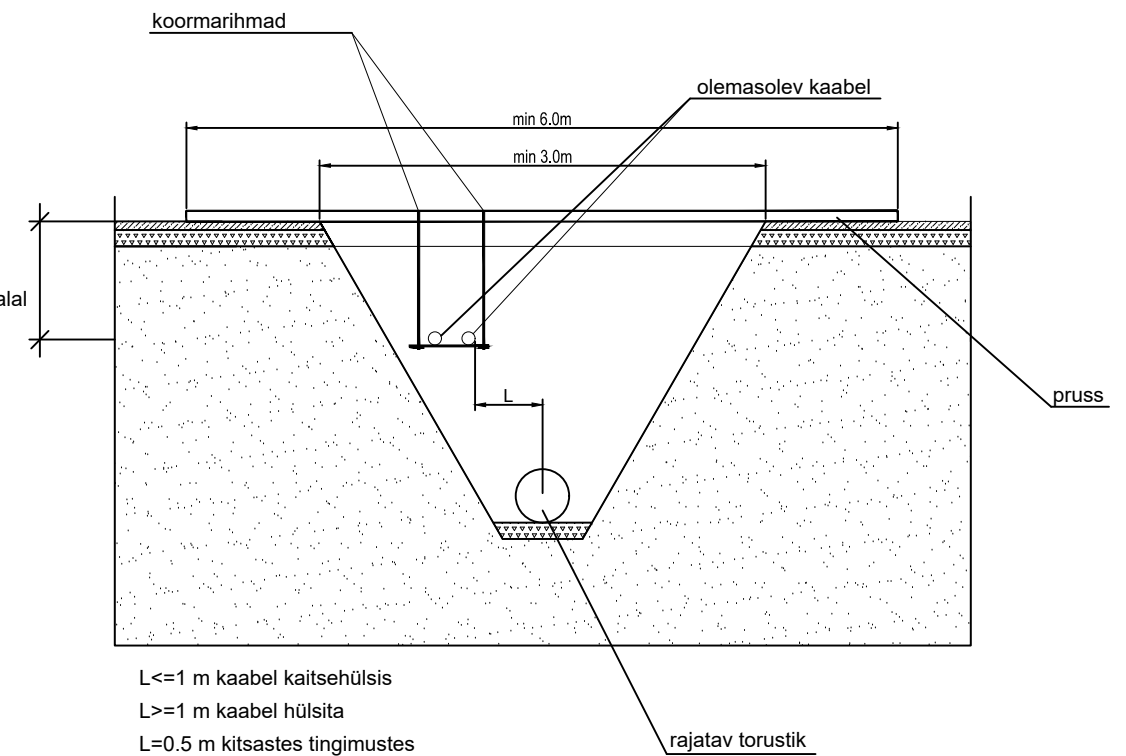

Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi-  
ga ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS			
Projekeerija: <b>AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320</b>		Tellija:  <b>OÜ Raven</b>	Töö nr:	Kuupäev:	Stadium:	
			<b>2025-002</b>	<b>22.01 2024</b>	<b>TP</b>	
			Tähis:	Leht:	Lehti kokku:	
Objekt:  <b>Raasiku reoveekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööd</b>			<b>VK-5-02</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Vastutav spets:	<b>E.Antons</b>	/digiallkiri/	Joonis:  <b>Kaablite toestamine</b>			Möötkava:
Projekteeris:	<b>K.Kartau</b>	/digiallkiri/				
Kontrollis:	<b>J.Ritso</b>	/digiallkiri/				
Projekteeris:						