


TÜHJENDUSKAEVU SKEEM

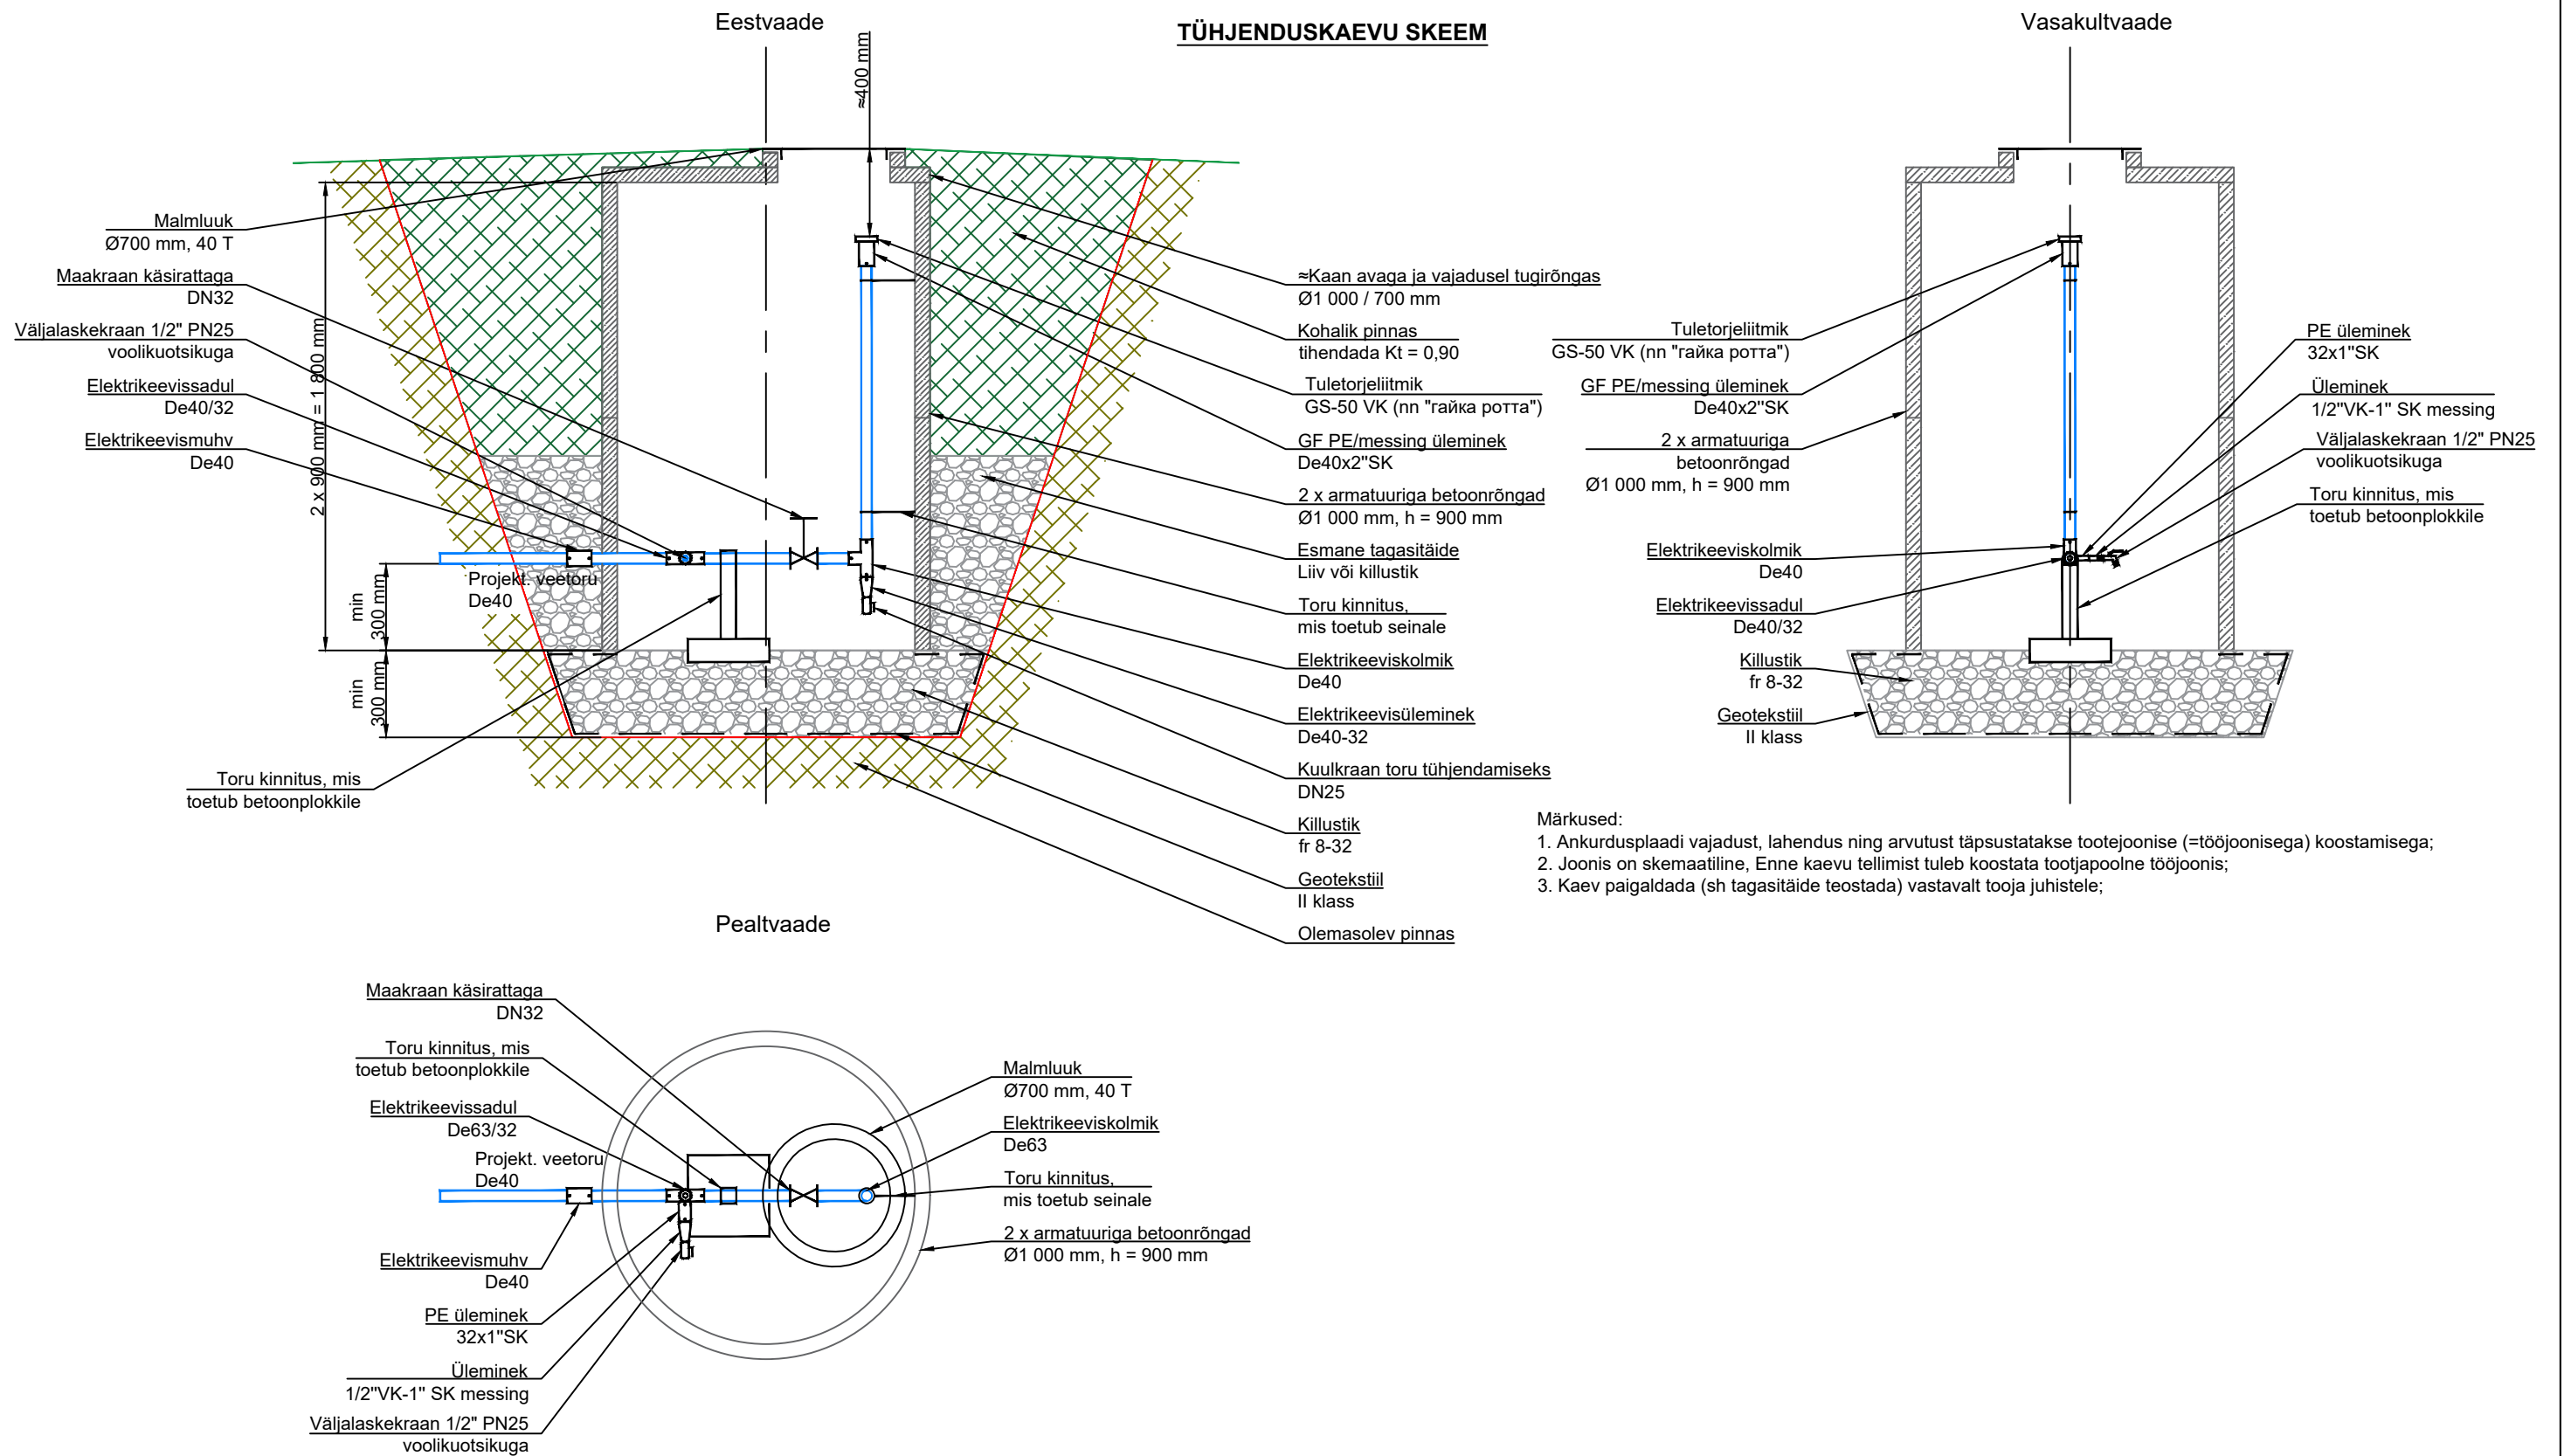

- Märkused:
1. Ankurdusplaadi vajadust, lahendus ning arvutust täpsustatakse tootejoonise (=tööjoonisega) koostamisega;
 2. Joonis on skemaatiline, Enne kaevu tellimist tuleb koostata tootjapoolne tööjoonis;
 3. Kaev paigaldada (sh tagasitüüde teostada) vastavalt tootja juhistele;

Projekteerija: Triangulum OÜ reg. kood: 14443557		Tellija: AS Haapsalu Veevärk reg. kood: 10175723		
MTR nr EEP004045		Nimetus: Taebla aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine		Aadress: Taebla alevik Lääne-Nigula vald Lääne maakond
Teostas:	Veera Petrova			
Kuupäev: 24.10.2023 Töö nr: 100/22 Stadium: Põhiprojekt		Leht: 65	Tähis: Tühjenduskaevu skeem VK-9-03	Mõõtkava: skeem