

Tellija	MTÜ EIT Tugiliisu	Paigaldis/selle osa:	Objekti aadress
Rg-kood/ik:	80136386	korter	Päevalille 10-47, Haabersti LO
Kontaktisik	A.Raudmees		Tallinn, Harju maakond

ELEKTROTEHNILISTE KATSE- JA MÕÕTETÖÖDE ARUANNE  
1074-25

Jrk	Teostatud tööd	Protokolli nr	Lehelülg ( kokku )
1	Maandustakistuse määramine, isolatsioonitakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide kontroll	1074-25-1	-
2	Katsetus toite automaatse väljalülitamise ning lisakaitse tõhusa toimivuse kinnitamiseks	1074-25-2	-
3	Valgustiheduse mõõtmine	1074-25-3	2 ( 3 )
4	Koormusvoolude fikseerimine, elektripaigaldise võrguanalüüs	1074-25-4	-
5	Piksekaitse kontrolli akt	1074-25-5	-
6	Fotoelektrilise süsteemi kontroll	1074-25-6	-
7	Joonised	1074-25-7	3 ( 3 )

Mõõtmiste kuupäev / kella aeg:	Pinnase seisund:	Keskkonna temperatuur [°C]
15/04/2025		20
	Mõõtmistele eelnesid sademed:	Keskkonna niiskus [%]
		35

/ kuupäev digitaallkirjas /

Katseprotokolli vormistas: M.Abel / allkirjastatud digitaalselt /

Mõõtmised teostas: M.Abel / allkirjastatud digitaalselt /


Mõõtetööde aruande kontrollis: M.Abel / allkirjastatud digitaalselt /

	Mõõtesead	Seeria nr	Kalibreeritud	Katsestandard ja mõõtemetoodika	Akrediteeritud mõõtevõime	Jälgitav mõõteulatus	
Töövalgus	DT-3809	191214915	12.2024	DIN 5032-7	±10%	(15...3000)lx	
Hädavalgus	DT-3809	191214915	12.2024	EVS-EN 1838	±10%	(15...3000)lx	

Mõõteriista parandustegur	1.06	Valgusvoo säiletegur fLF	-	Elueategur fS	-
Hooldetegur fm=fLF*fS*fLM*fSM	0.8	Valgusti hooldetegur fLM	-	Pindade mustumistegur fSM	-

Mõõtekoht/ruum	elutuba							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra <sub>mõõt</sub>	-	Ra <sub>nõutud</sub>	80	Tcp [K]	-	Ē <sub>min</sub> [lx]	139.92	Ē <sub>max</sub> [lx]	254.4		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4																U <sub>0</sub>	0.81	
Ē <sub>i</sub> [lx]	165	300	180	165																Ē <sub>m</sub> [lx]	171.7	
Mõõtekoht/ruum	köök							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra <sub>mõõt</sub>	-	Ra <sub>nõutud</sub>	80	Tcp [K]	-	Ē <sub>min</sub> [lx]	610.56	Ē <sub>max</sub> [lx]	648.72		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																		U <sub>0</sub>	0.97	
Ē <sub>i</sub> [lx]	720	765																		Ē <sub>m</sub> [lx]	629.6	
Mõõtekoht/ruum	wc							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra <sub>mõõt</sub>	-	Ra <sub>nõutud</sub>	80	Tcp [K]	-	Ē <sub>min</sub> [lx]	856.48	Ē <sub>max</sub> [lx]	856.48		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U <sub>0</sub>	1.00	
Ē <sub>i</sub> [lx]	1010																			Ē <sub>m</sub> [lx]	856.5	
Mõõtekoht/ruum	magamistuba 9.2m2							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra <sub>mõõt</sub>	-	Ra <sub>nõutud</sub>	80	Tcp [K]	-	Ē <sub>min</sub> [lx]	241.68	Ē <sub>max</sub> [lx]	292.56		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																		U <sub>0</sub>	0.90	
Ē <sub>i</sub> [lx]	285	345																		Ē <sub>m</sub> [lx]	267.1	
Mõõtekoht/ruum	magamistuba 9.4m2							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra <sub>mõõt</sub>	-	Ra <sub>nõutud</sub>	80	Tcp [K]	-	Ē <sub>min</sub> [lx]	292.56	Ē <sub>max</sub> [lx]	377.36		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																		U <sub>0</sub>	0.87	
Ē <sub>i</sub> [lx]	345	445																		Ē <sub>m</sub> [lx]	335.0	
Mõõtekoht/ruum	magamistuba 12.3m2							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra <sub>mõõt</sub>	-	Ra <sub>nõutud</sub>	80	Tcp [K]	-	Ē <sub>min</sub> [lx]	152.64	Ē <sub>max</sub> [lx]	347.68		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																	U <sub>0</sub>	0.56	
Ē <sub>i</sub> [lx]	180	370	410																	Ē <sub>m</sub> [lx]	271.4	
Mõõtekoht/ruum	duširuum							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra <sub>mõõt</sub>	-	Ra <sub>nõutud</sub>	80	Tcp [K]	-	Ē <sub>min</sub> [lx]	407.04	Ē <sub>max</sub> [lx]	424		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																		U <sub>0</sub>	0.98	
Ē <sub>i</sub> [lx]	500	480																		Ē <sub>m</sub> [lx]	415.5	
Mõõtekoht/ruum	PP							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra <sub>mõõt</sub>	-	Ra <sub>nõutud</sub>	80	Tcp [K]	-	Ē <sub>min</sub> [lx]	775.92	Ē <sub>max</sub> [lx]	775.92		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U <sub>0</sub>	1.00	
Ē <sub>i</sub> [lx]	915																			Ē <sub>m</sub> [lx]	775.9	
Mõõtekoht/ruum	koridor/esik							Mõõtetasand [m]	0.02	Ra <sub>mõõt</sub>	-	Ra <sub>nõutud</sub>	80	Tcp [K]	-	Ē <sub>min</sub> [lx]	474.88	Ē <sub>max</sub> [lx]	703.84		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4	5															U <sub>0</sub>	0.81	
Ē <sub>i</sub> [lx]	560	830	750	605	720															Ē <sub>m</sub> [lx]	587.7	

\* - joonisel köögi punktid 1 ja 4 on protokollis 1 ja 2, elutoa 2,3,5,6 on protokollis 1, 2, 3 ja 4

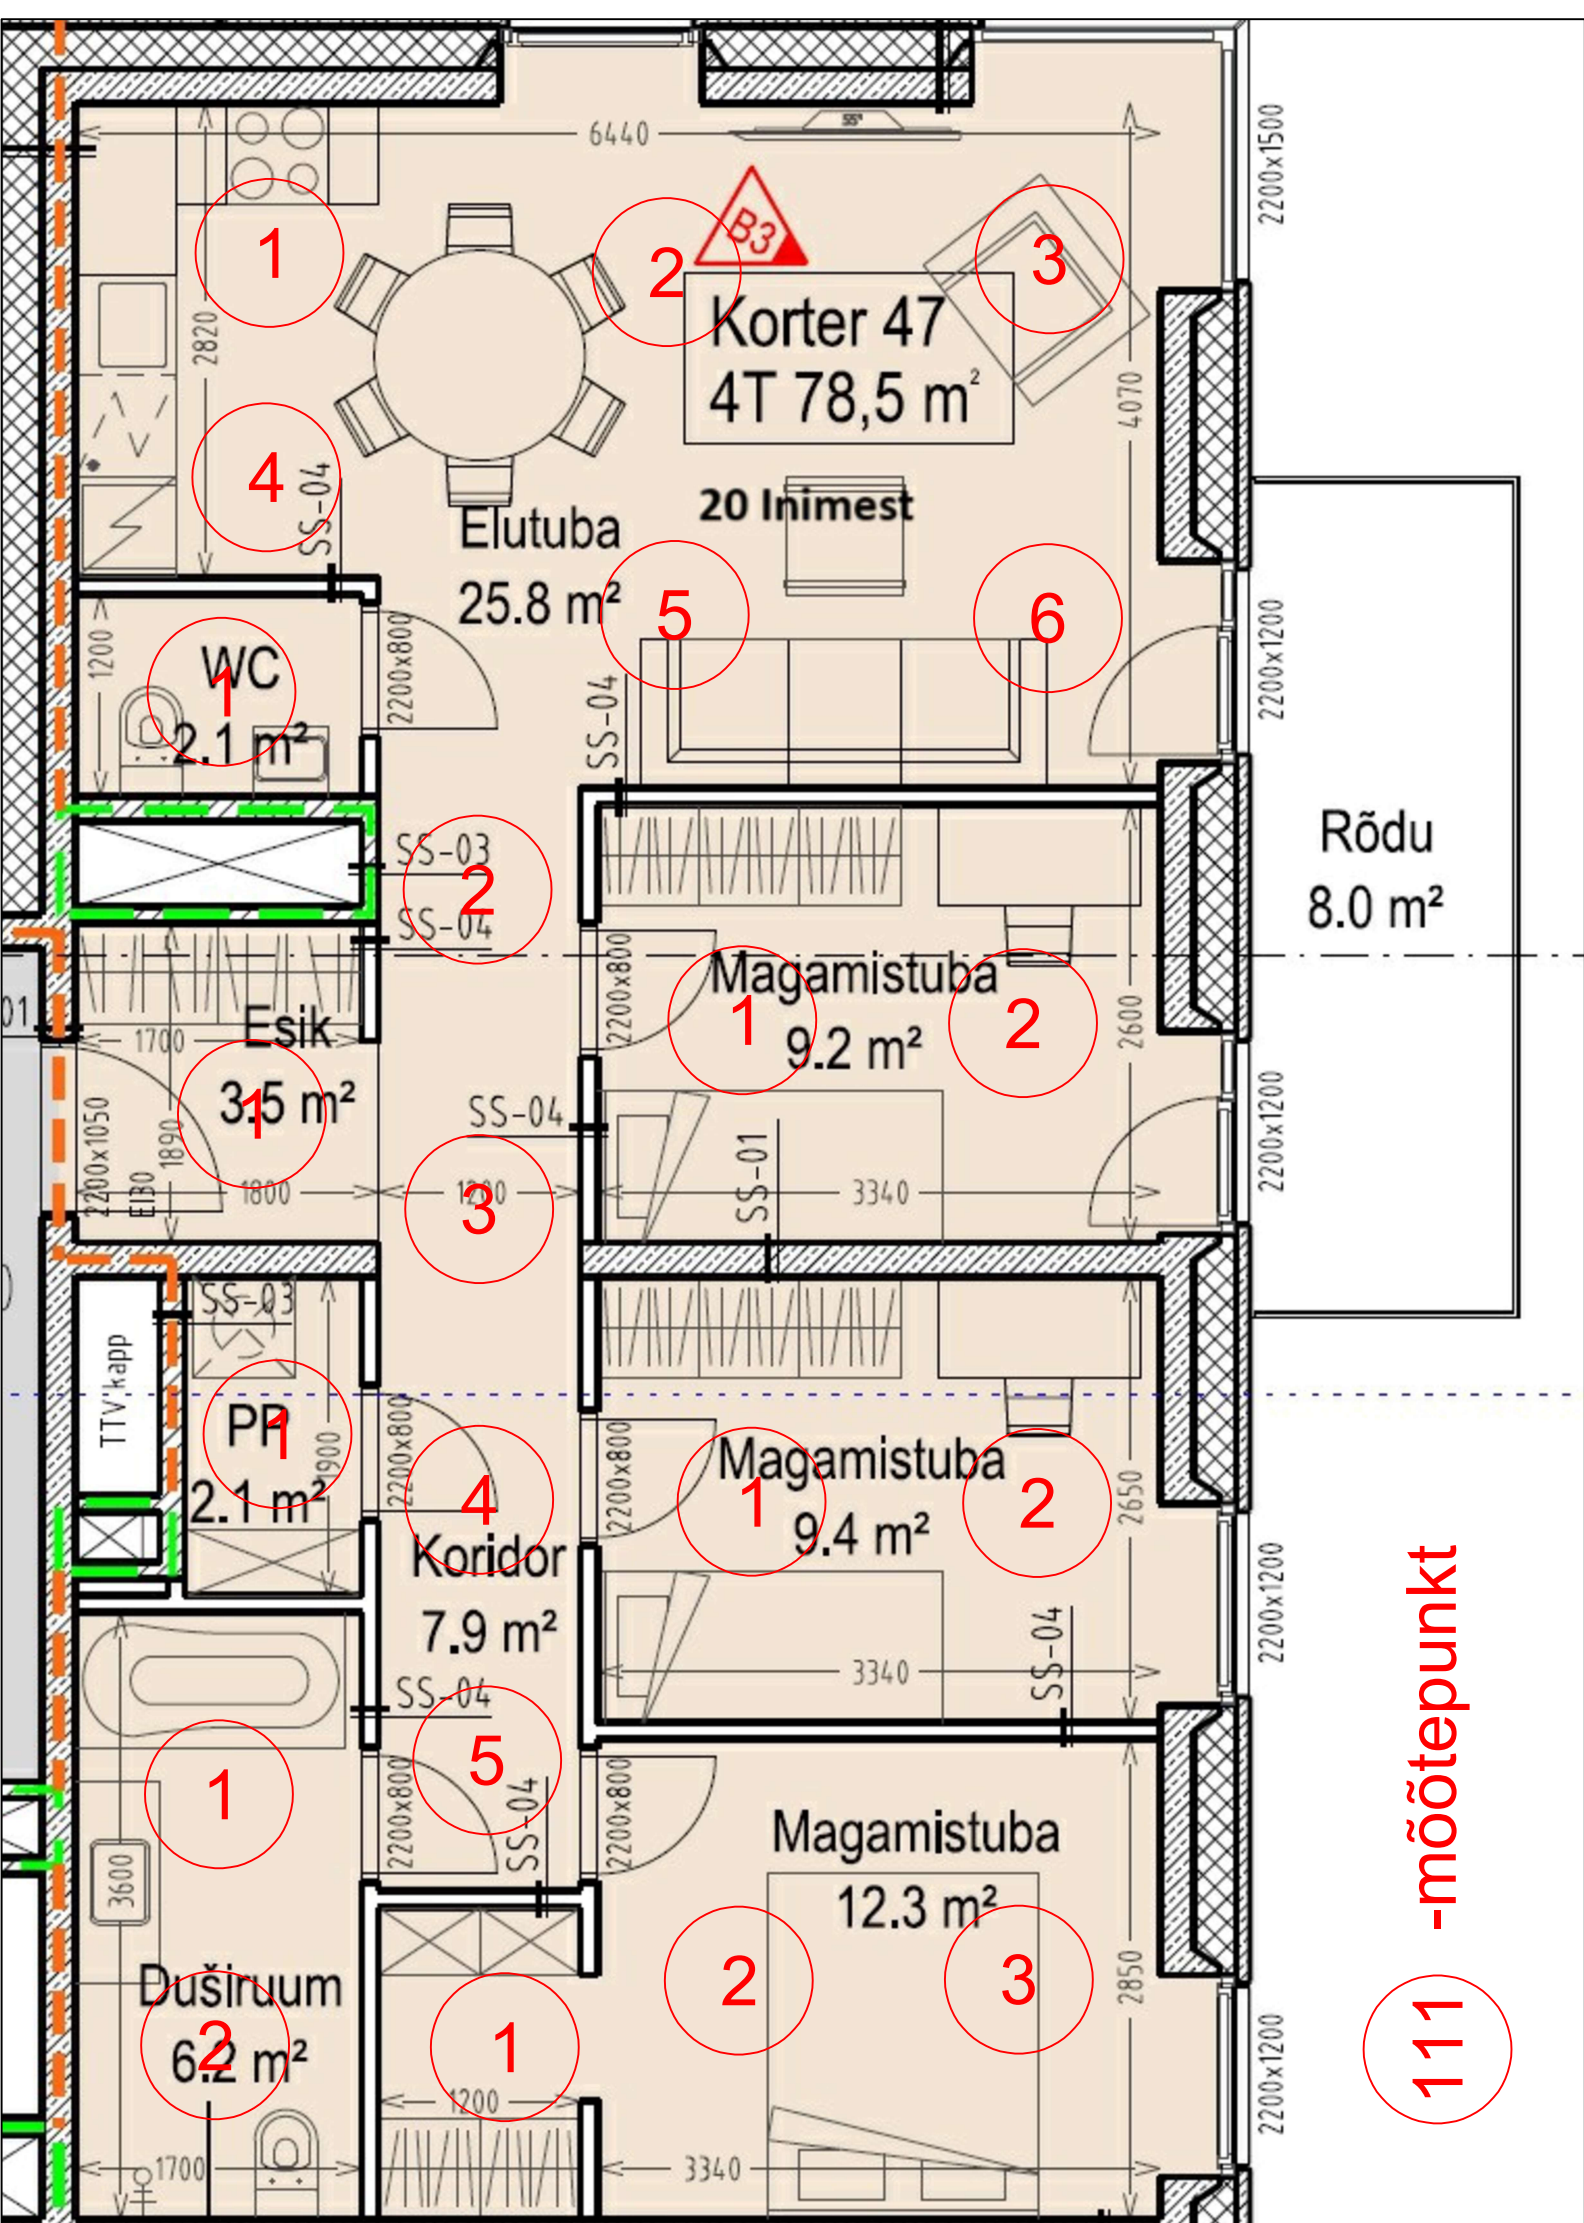

-möötepunkt

111