



HRT VENT OÜ

Teatis

28.08.2024

Objekt: Kambja kool

Mõõtmised: Ventilatsioon

Mõõtesead: TSI VELOCICALC 9630, Serial Nr.T96302334001, kalibreeritud kuni
05.10.2024

Majatehnik OÜ mõõtetehnik Raigo Mees käis objektil 27.08.2024, eesmärgiga mõõdistada õhukogused äsja rekonstrueeritud ruumides. Antud hooneosa teenindava süsteemi tähistus on SV3 ning see ventseade on toodetud aastal 2005. Rekonstrueeritud osas keerati plafoonid maksimaalselt lahti ning selliselt saadi igasse klassiruumi umbkaudu 10l/s õhuvahetust (nõuete järgi on vaja 70l/s). Kontrolliti ka vanu klassirume, mida antud seade teenindab. Klassiruumides on ligikaudu 20 lauda (mis tähendab, et iga klassi jaoks on vaja 200l/s õhuvahetust), praegusel hetkel oli klassides umbkaudu 80-90l/s õhuvahetust, mis on 2,5 korda vähem, kui tänapäeva nõuded ette näevad. Seega kokkuvõtvalt võib öelda, et antud süsteem on oma aja ära elanud ning ei vasta enam tänapäeva nõuetele, vajalik oleks süsteemi rekonstrueerimine. Teatisele on lisatud ka ventilatsiooni teostusjoonis rekonstrueeritud ruumide kohta.

Majatehnik OÜ

Raigo Mees, mõõtetehnik.

Tingmärgid:



Sissepuhe / väljatõmme



Sissepuhkeventiil



Väliatõmbeventiil



Väljatõmbe õhutoru



Sissepuhke õhutoru



ruumide kõrgus

rippae alla 2 800 mm

DVC 125

DVS-125

tööala 1

uumi kõrgus

ipplae alla 2 800 mm

HRT VENT OÜ

Kambja kool

Töö nr.

280824

Kesk 12, Kambja, Tartumaa

Teostas

Raigo Mees

28 08 2024


Kinnitas

Aivar Toim

1 korruse ventilatsiooni teostusioonis

Tingmärgid:

- Sissepuhe / väljatõmme
- Sissepuhkeventiil
- Väljatõmbeventiil
- Väljatõmbe õhutoru
- Sissepuhke õhutoru

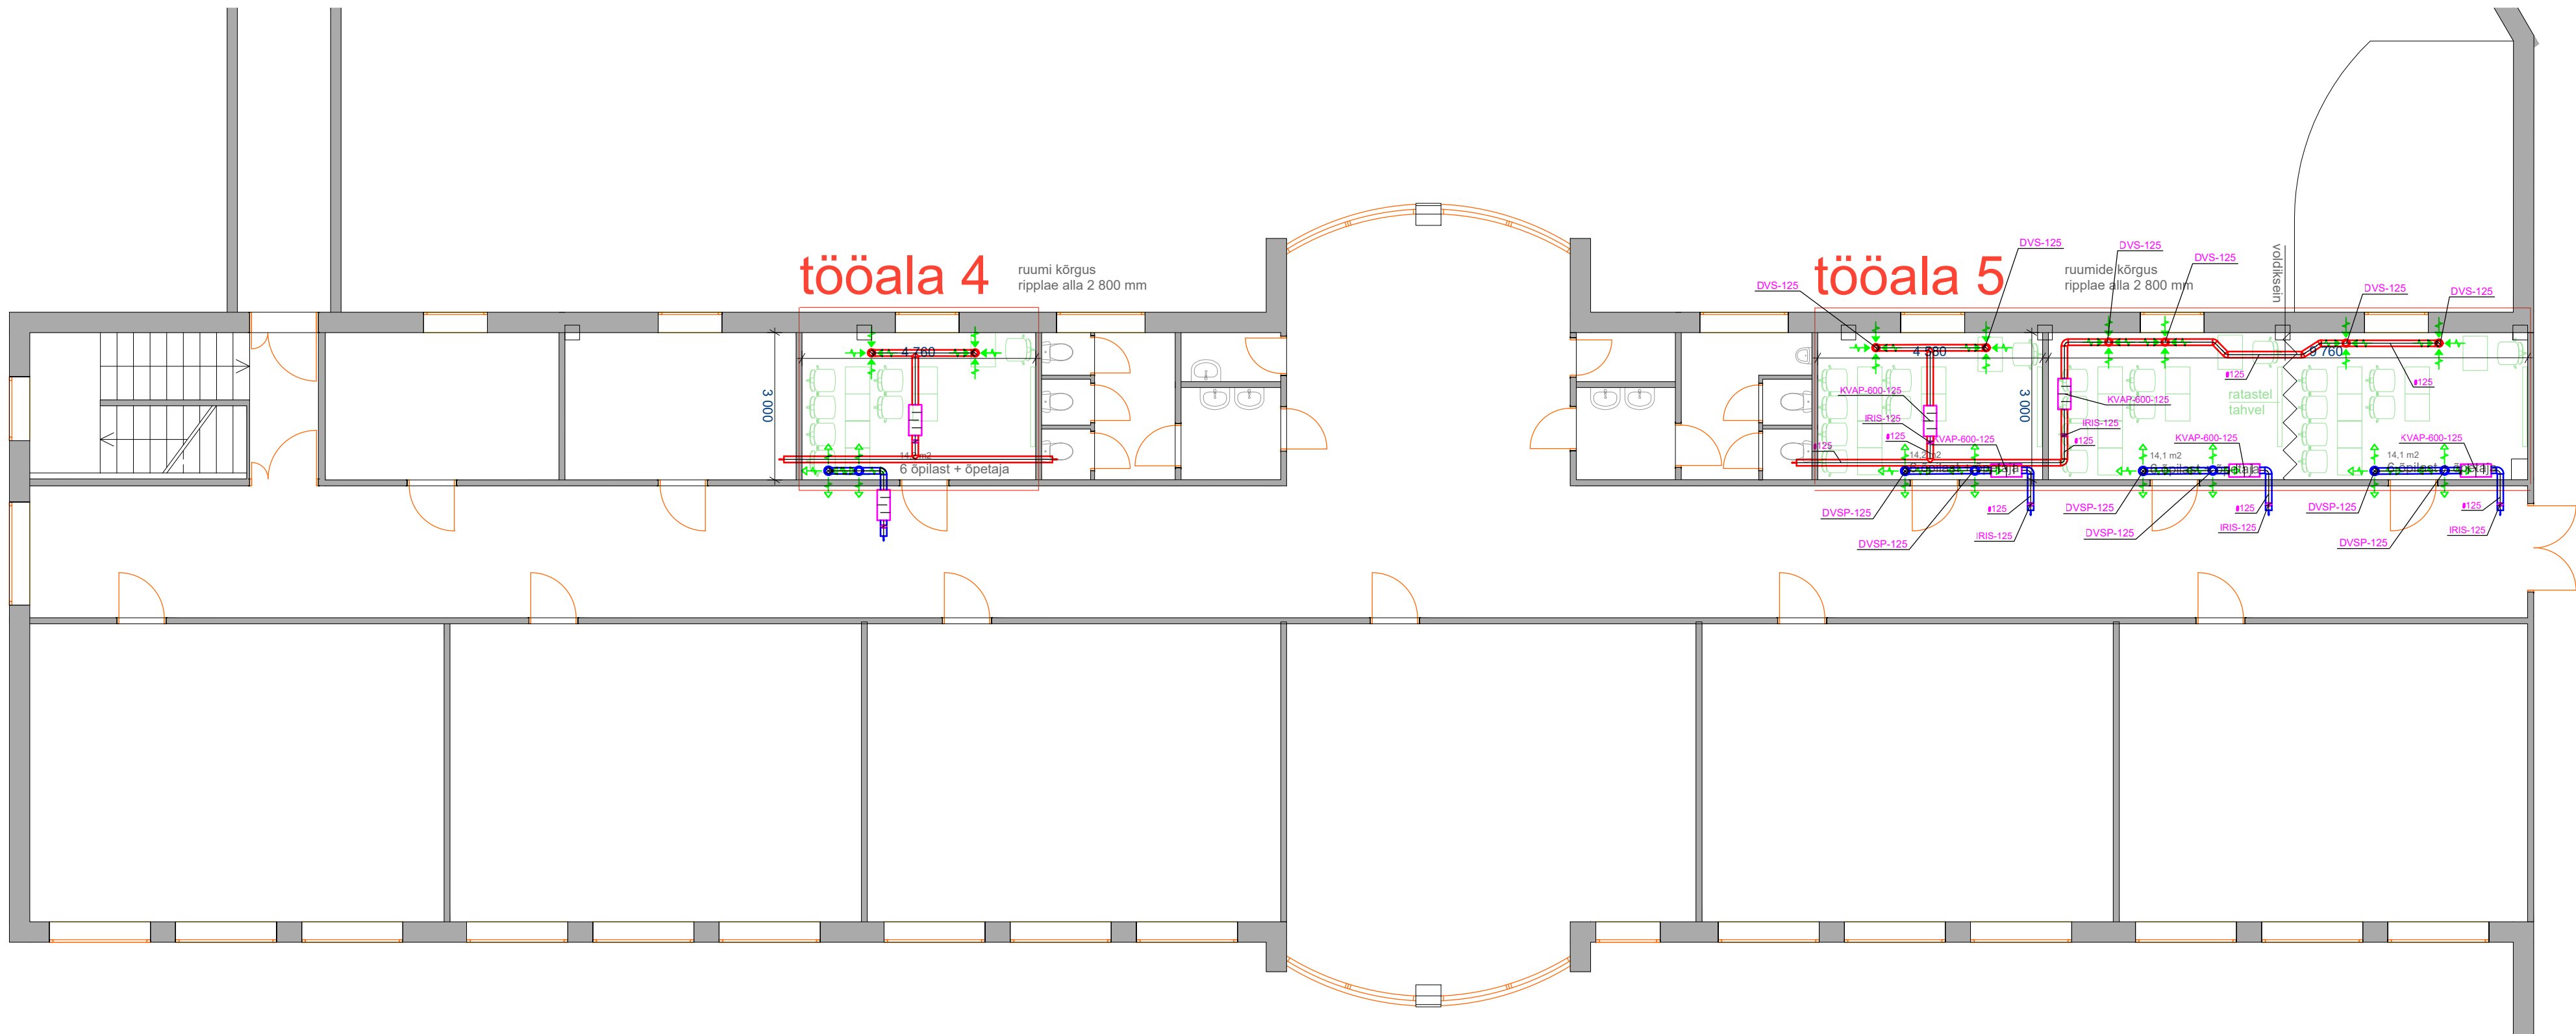

HRT VENT OÜ			Kambja kool	Töö nr.
				280824
Teostas	Raigo Mees	28.08.2024	Kesk 12, Kambja, Tartumaa	
Kinnitas	Aivar Toim		2.korruse ventilatsiooni teostusjoonis	