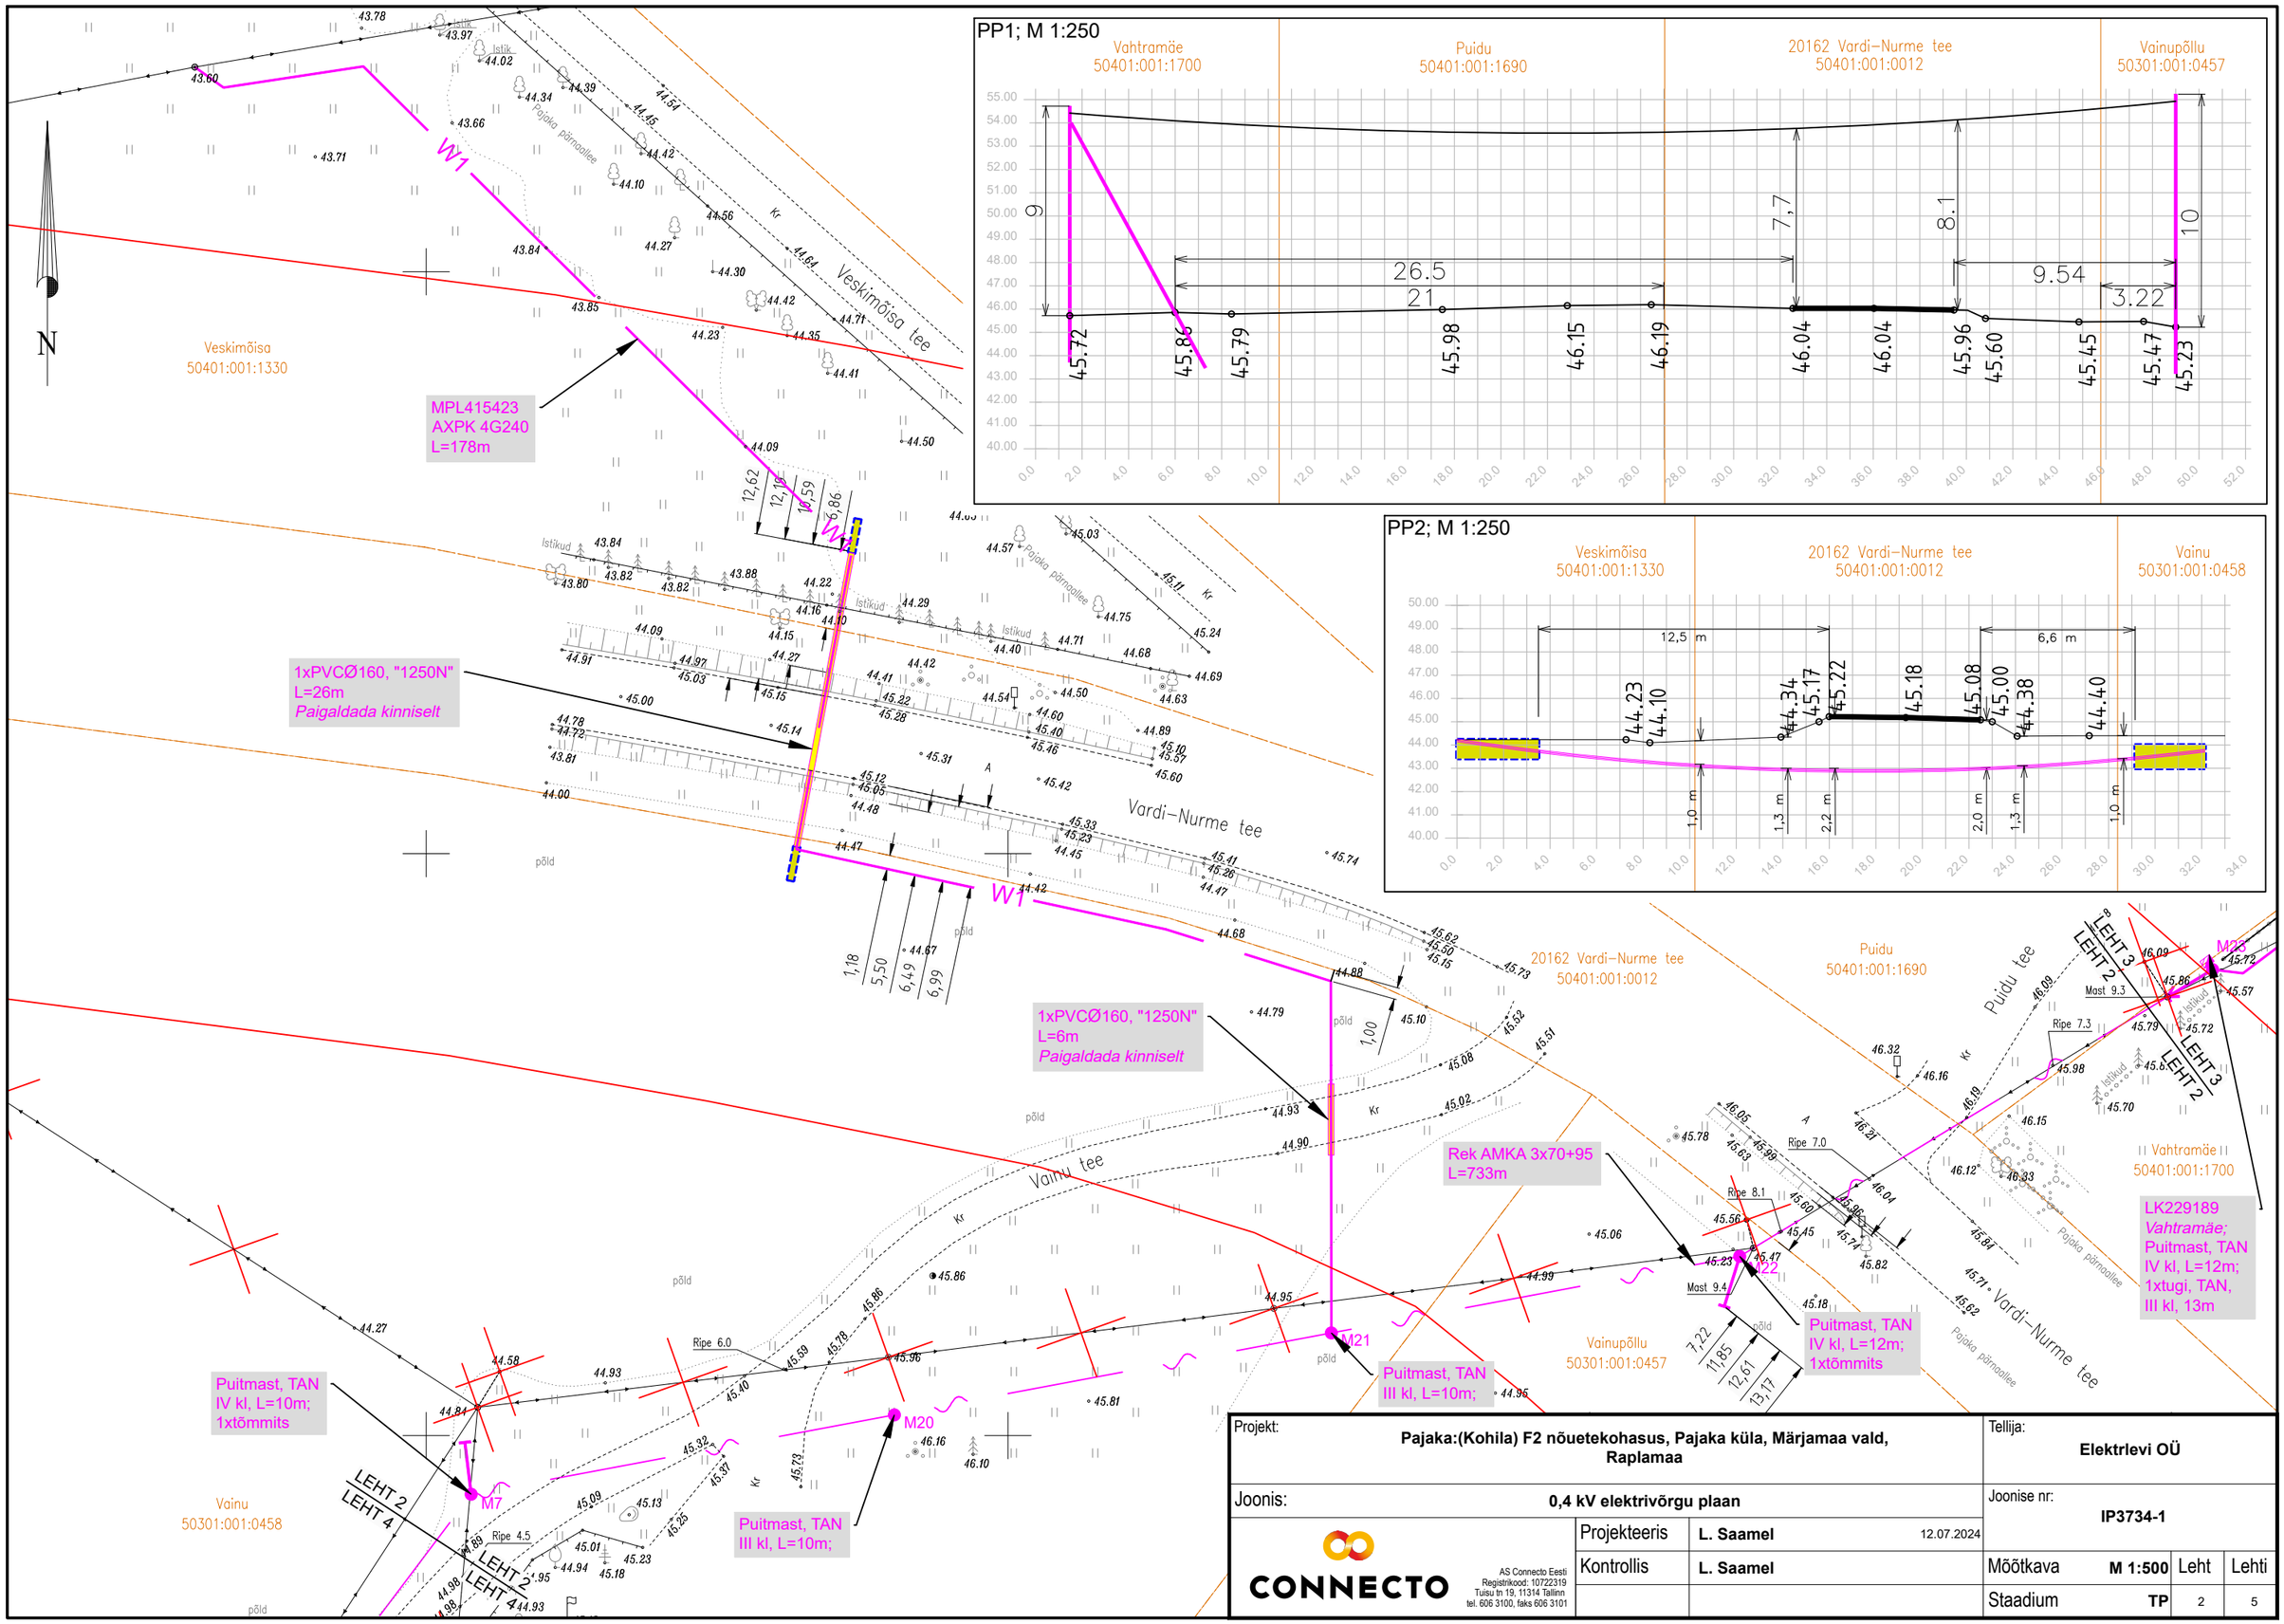
PP1; M 1:250
Vahtramäe
50401:001:1700
Puidu
50401:001:1690
20162 Vardi–Nurme tee
50401:001:0012
Vainupõllu
50301:001:0457
PP2; M 1:250
Veskimõisa
50401:001:1330
20162 Vardi–Nurme tee
50401:001:0012
Vainu
50301:001:0458
Veskimõisa
50401:001:1330
MPL415423
AXPK 4G240
L=178m
1xPVCØ160, "1250N"
L=26m
Paigaldada kinniselt
1xPVCØ160, "1250N"
L=6m
Paigaldada kinniselt
Rek AMKA 3x70+95
L=733m
Puitmast, TAN
IV kl, L=10m;
1xtõmmits
Puitmast, TAN
III kl, L=10m;
Puitmast, TAN
III kl, L=10m;
Puitmast, TAN
IV kl, L=12m;
1xtõmmits
LK229189
Vahtramäe;
Puitmast, TAN
IV kl, L=12m;
1xtugi, TAN,
III kl, 13m
Veskimõisa tee
Vardi–Nurme tee
Vainu tee
Puidu tee
Pajaka pärnaallee
Kr
Istikud
põld
W1
M7
M20
M21
M22
M23
Projekt:
Pajaka:(Kohila) F2 nõuetekohasus, Pajaka küla, Märjamaa vald, Raplamaa
Tellija:
Elektrlevi OÜ
Joonis:
0,4 kV elektrivõrgu plaan
Joonise nr:
IP3734-1
Projekteeris
L. Saamel
12.07.2024
Kontrollis
L. Saamel
Mõõtkava
M 1:500
Leht
2
Lehti
5
CONNECTO
AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319
Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100, faks 606 3101