



# TINGMÄRGID

— VI —	Proj. MP kaabel
■	Proj. liitumiskilp
—	Riigitee kaitsevöönd
← →	Ol. olev MP-õhuliin
← →	Ol. olev KP-õhuliin
⚡	Ol. olev MAJ
▨	Metsa eemaldamine

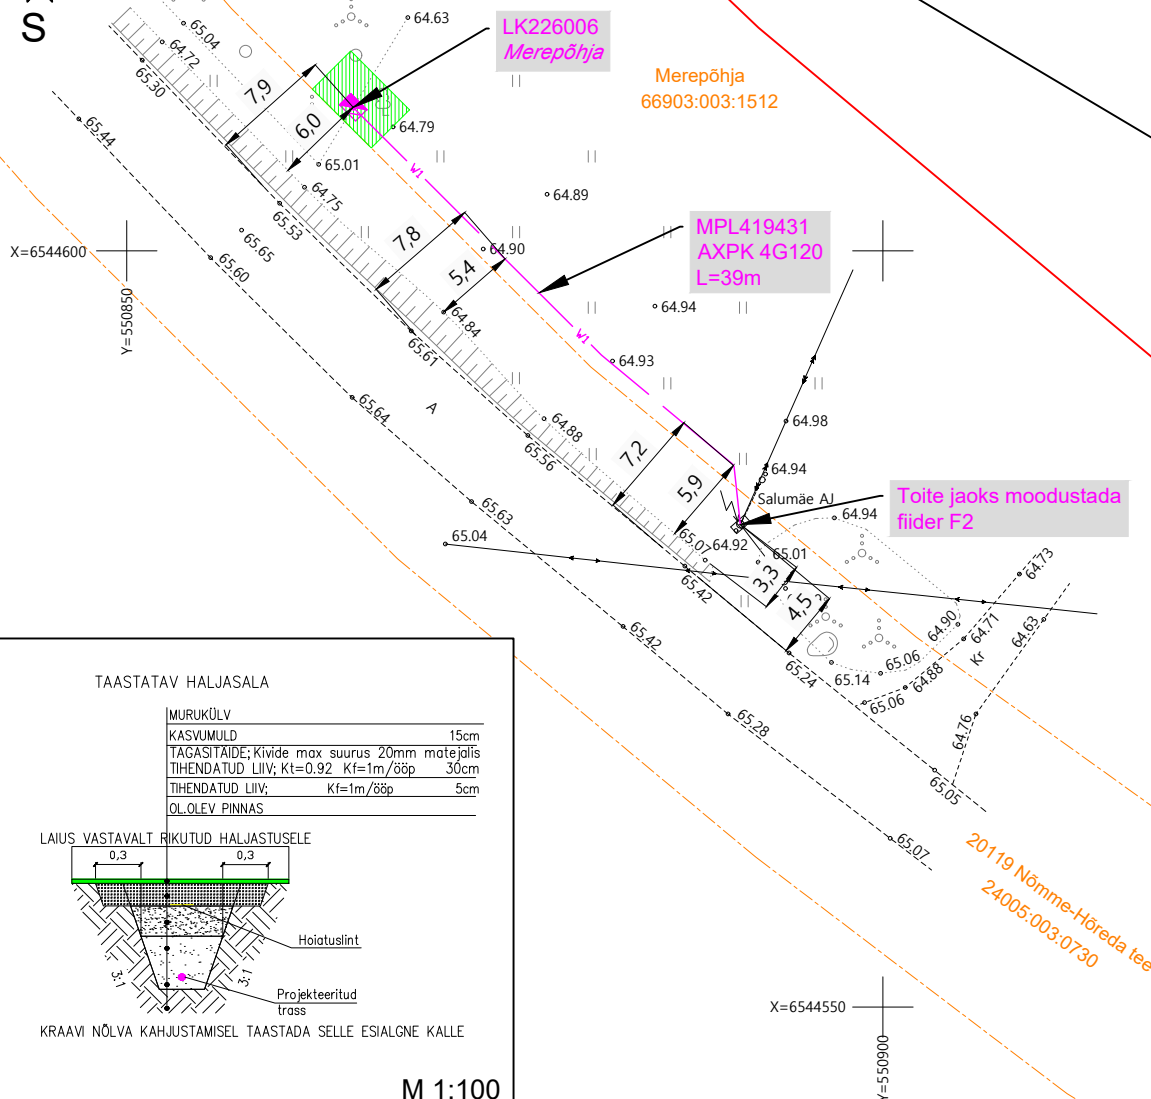

## Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 462010
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC0348-1 ja LC0348-2.
3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ, Enefit Connect OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Merepõhja kinnistu liitumine, Oola küla, Rapla vald, Rapla maakond			Tellija:		Elektrilevi OÜ		
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:		LC0348-1		
<div> <b>CONNECTO</b> <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuiasu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small></div>		Projekteeris	Egert Siigur		04.07.2024				
		Kontrollis	Lembit Saamel						
								Möötkava	1:500
						Staadium	TP	1	1