

**KATSEPROTOKOLL NR 2023/752**Kuupäev: **11.07.23**

Tellija/Klient: **Peeter Viljamaa**  
**AS TREV-2 GRUPP**

Katselabor: **TREV-2 GRUPP AS**  
**Abissaare, Põlva maakond**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <i>Kliendi poolt esitatud teave (Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe eest):</i> |                              |
| Objekt:   |                              |
| Võtmise koht: <b>Jaani karjäär</b>  |                              |
| Proovi võtja: <b>AS TREV-2 GRUPP Peeter Viljamaa</b>                                | Võtmise aeg: <b>29.06.23</b> |
| Proovi tooja: <b>AS TREV-2 GRUPP Peeter Viljamaa</b>                                |                              |
| Materjali nimetus ja tähistus: <b>Purustatud kruus fr 0/16 mm</b>                   |                              |
| Märkused:   |                              |


Labor ei ole vastutav proovivõtu etapi eest ning tulemused kohalduvad ainult vastuvõetud ja katsetatud proovi(de)le.

|                                 |                 |                 |                |               |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Proovi vastuvõtmise aeg labori: | <b>29.06.23</b> | <b>kl 15:05</b> | Proovi reg nr: | <b>32/478</b> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|

Märkused:

**KATSETULEMUSED****Terastikulise koostise määramine: Sõelumismeetod - pesemine ja sõelumine (EVS-EN 933-1:2012)**

| Sõela ava, mm | Sõela läbind, % |
|---------------|-----------------|
| f = 0,063     | 8,1             |
| 0,125         | 12              |
| 0,25          | 18              |
| 0,5           | 28              |
| 1             | 37              |
| 2             | 47              |
| 4             | 57              |
| 6,3           | 65              |
| 8             | 71              |
| 12,5          | 88              |
| 16            | 97              |
| 20            | 100             |

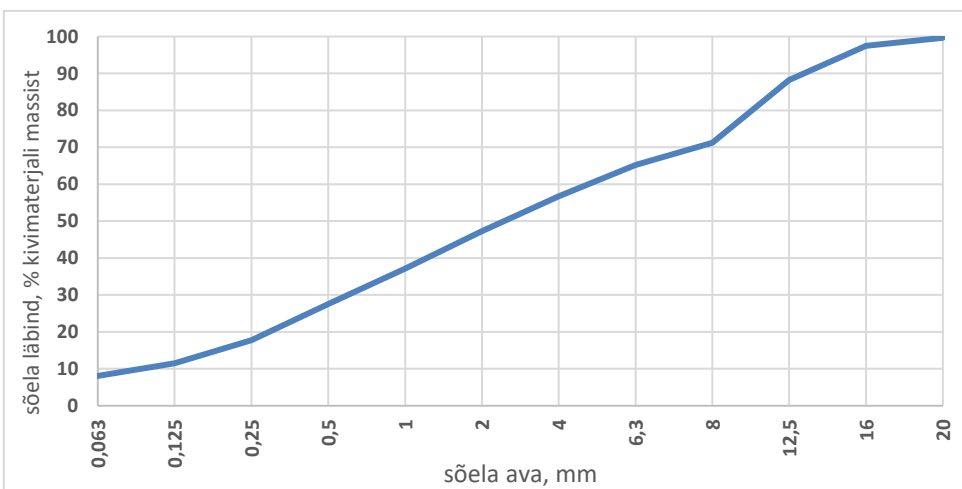

Katsetamise kuupäev 30.06.23

**Protokolli allkirjastaja/kinnitaja:**  
(allkirjastatud digitaalselt)

**Silver Siht**  
Tootearendusjuht

Katseprotokolli on lubatud paljundada ainult terviklikult, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba