



Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 1

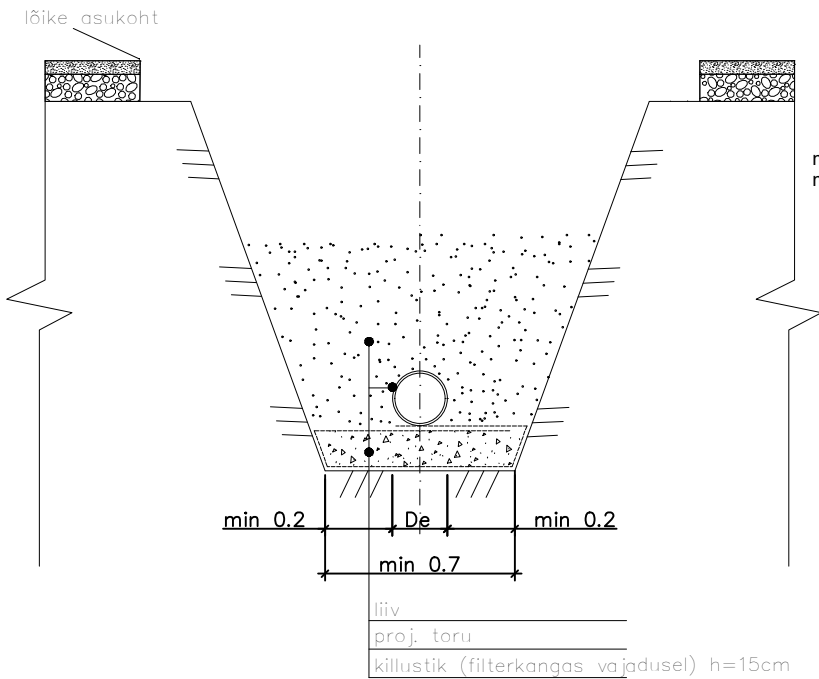


Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

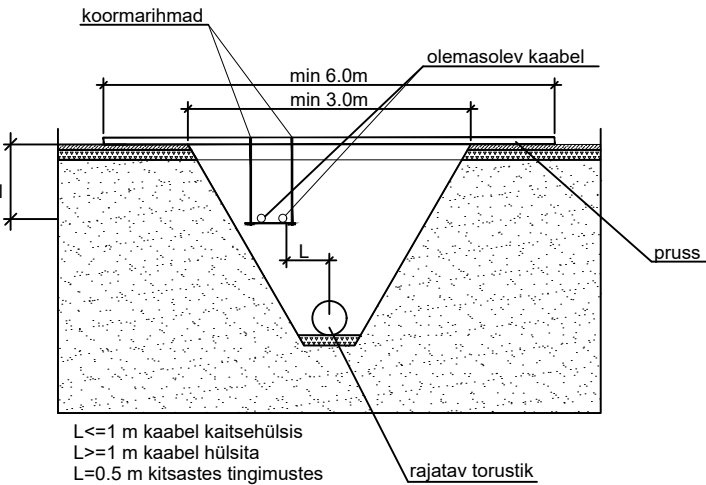


Märkused:
1. Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi- ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga
2. Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused.


Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

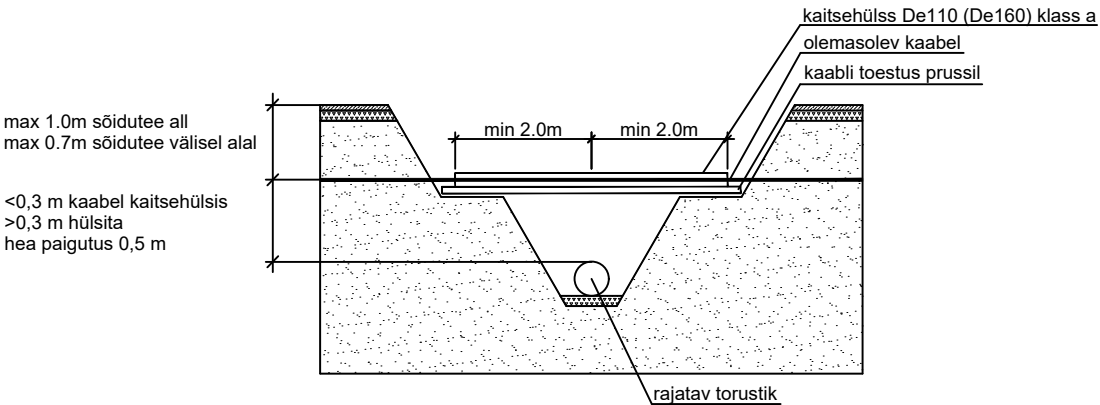

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 4

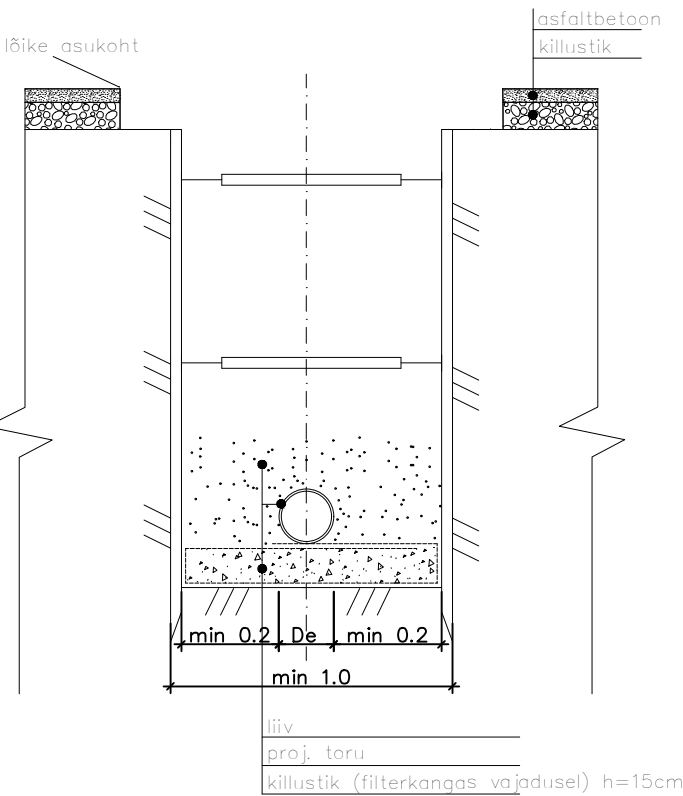

Rajatava pumpla juurdepääsutee ja teenindusplatsi tüüpristlõige
Teekatte vajalik elastsusmoodul 70 MPa

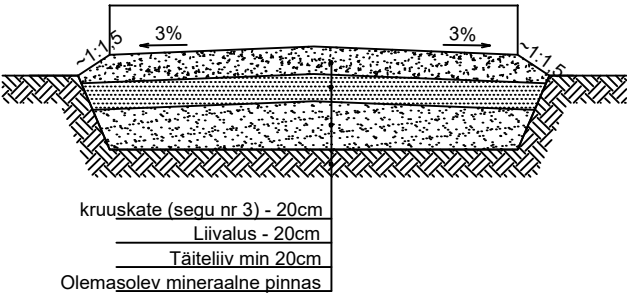

Suur-Jõe tn 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: AS Pärnu Vesi			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Reoveepumpla ja survetorustiku uuendamine Katsejaama tee 1, Piistaoja küla, Tori vald			1319	PP
			Kaust nr. VKV-12	
Joonise nimetus: Asendiplaan Kaevikute tüüp ristõiked			Joonise nr: 5-01	
Projekti juht	M. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:	
Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	1:500	
			Trükitud:	
			17.07.2026	
Faili nimi: 1319_PP_VKV.dwg				