

From: "Luht Erik" <Erik.Luht@connecto.ee>
Sent: 29/05/2024 12:34:53
To: "Saaremaa" <saaremaa@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ehitustööde ajaks mastide ladustamine


Tere

Hakkame teostama Läätsa-Käesla 10kV õhuliini rekonstrueerimist ja seega küsime, kas võib ehituse ajaks ladustada uued mastid kinnistule „Kuressaare metskond 694“ (72101:001:1330). See kinnistu on rekonstrueeritava liini kõrval.

Vaatasin, et maatükki on varem vast kasutatud metsamaterjali väljaviimiseks. Eeldusel, et teil ei ole juba muid plaane, siis see oleks ka meile sobilik, kust hakata maste laiali vedama.

Kui see plaan ei ole sobilik, siis küll leiame mõne teise koha.

Tööd hakkavad juuni esimesel nädalal ja kestavad augusti lõpuni.

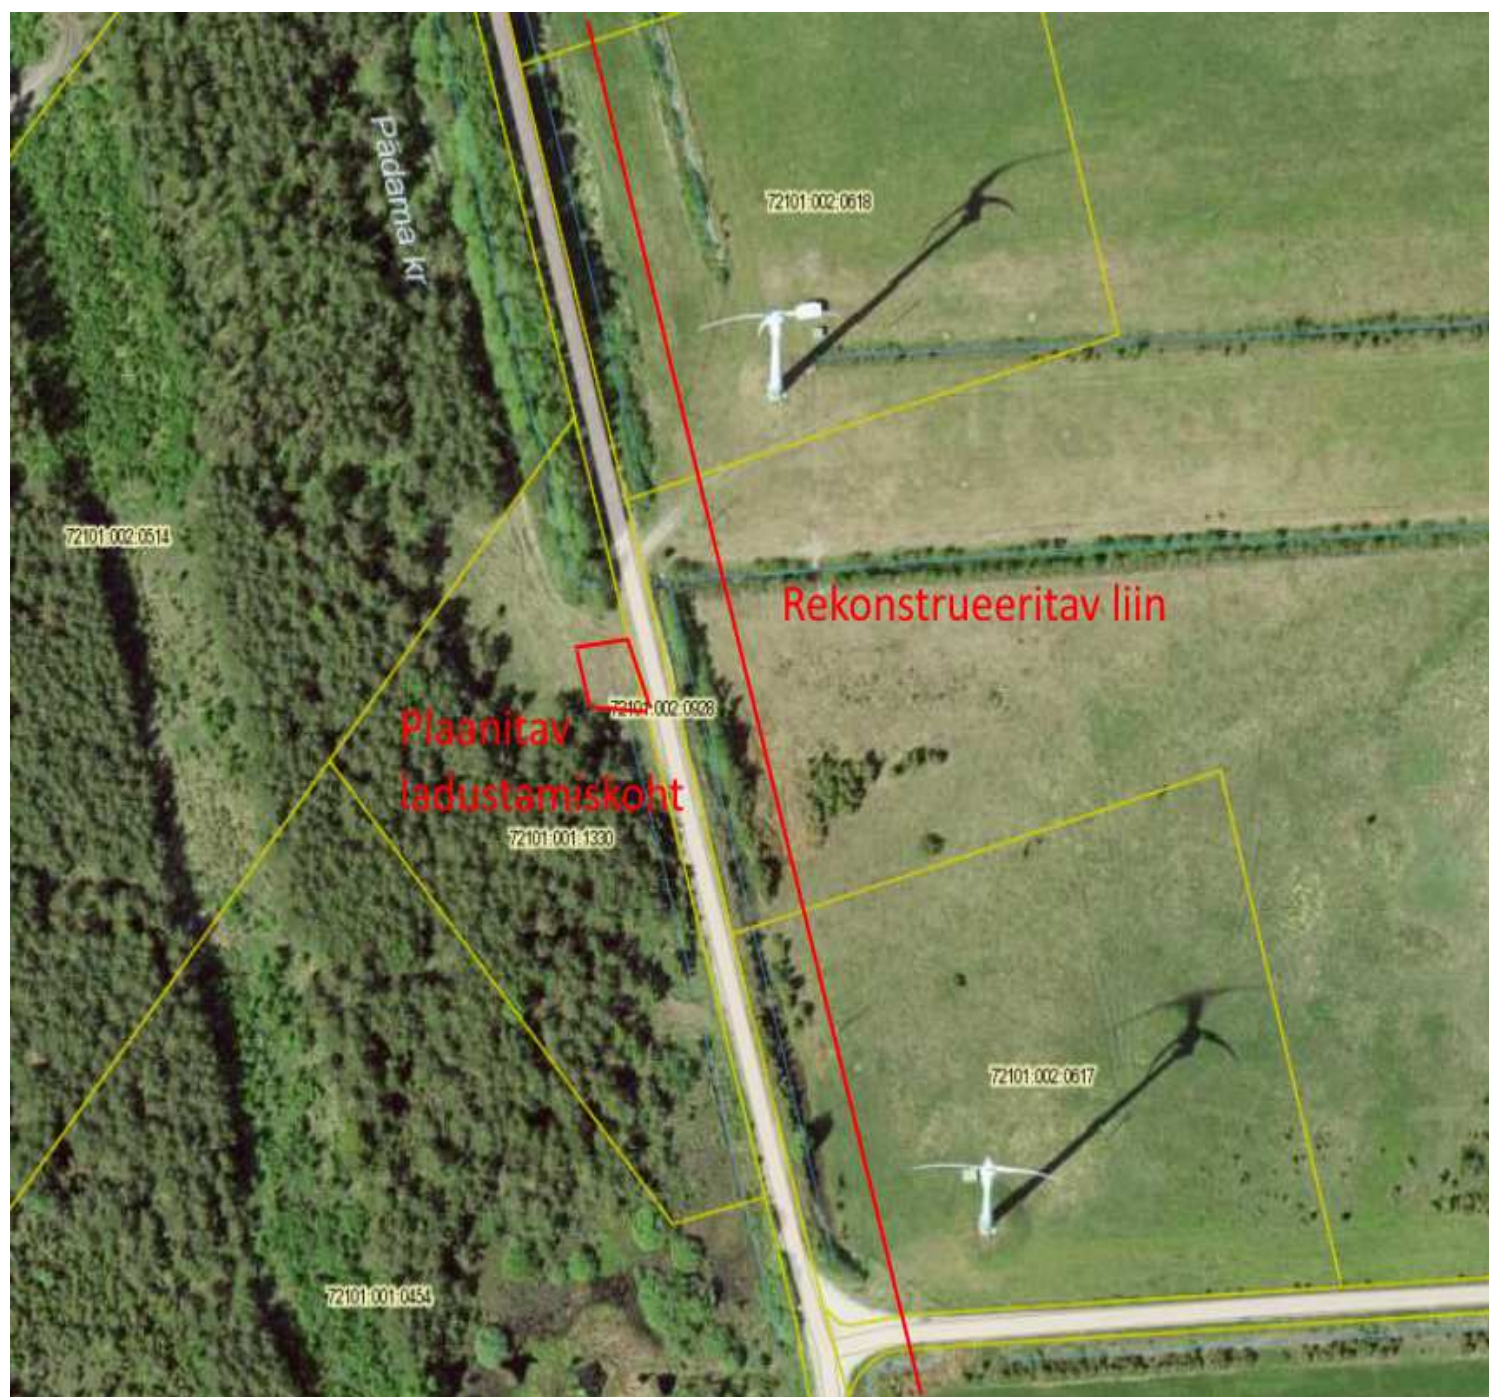

Lugupidamisega

Erik Luht
projektijuht

AS Connecto Eesti
Voolu 5
93815 Kuressaare
erik.luht@connecto.ee
+372 56 814 006
www.connecto.ee

