




Rekonstrueeritava 0,4 kV õhuliini ristumine kõrvalmaantee nr 24128 Kildu-Oksa-Tõramaa tee (5,62km)

0,4kV õhuliini pikkiprofiil (keerdkaabel AMKA 3x70+95 temperatuuril +60°C)

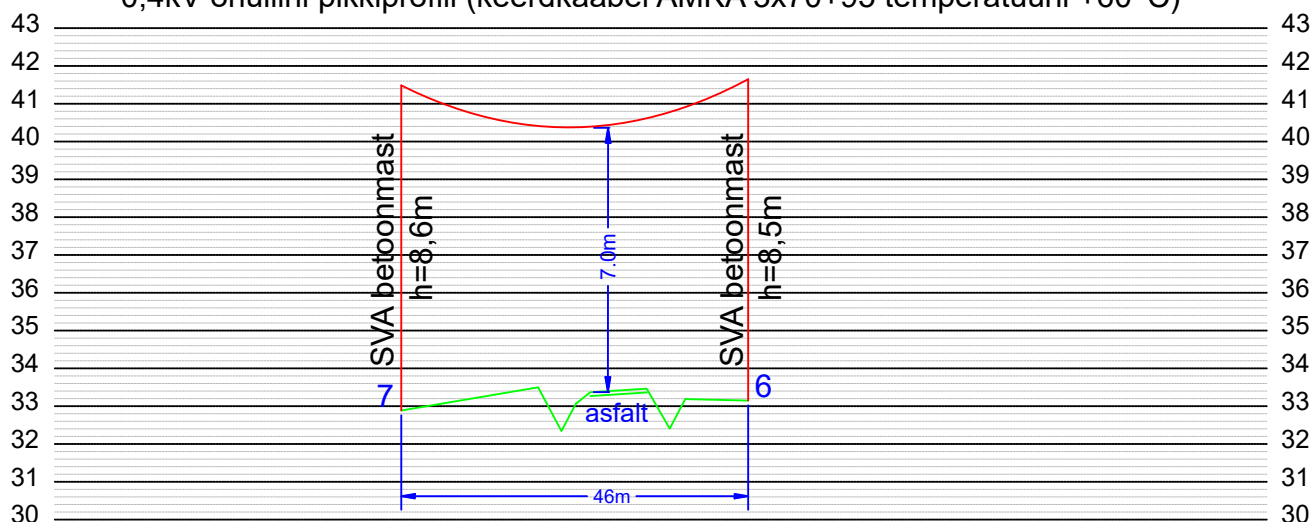



Mõõtkavad: Horisontaalne 1:1000
Vertikaalne 1:200

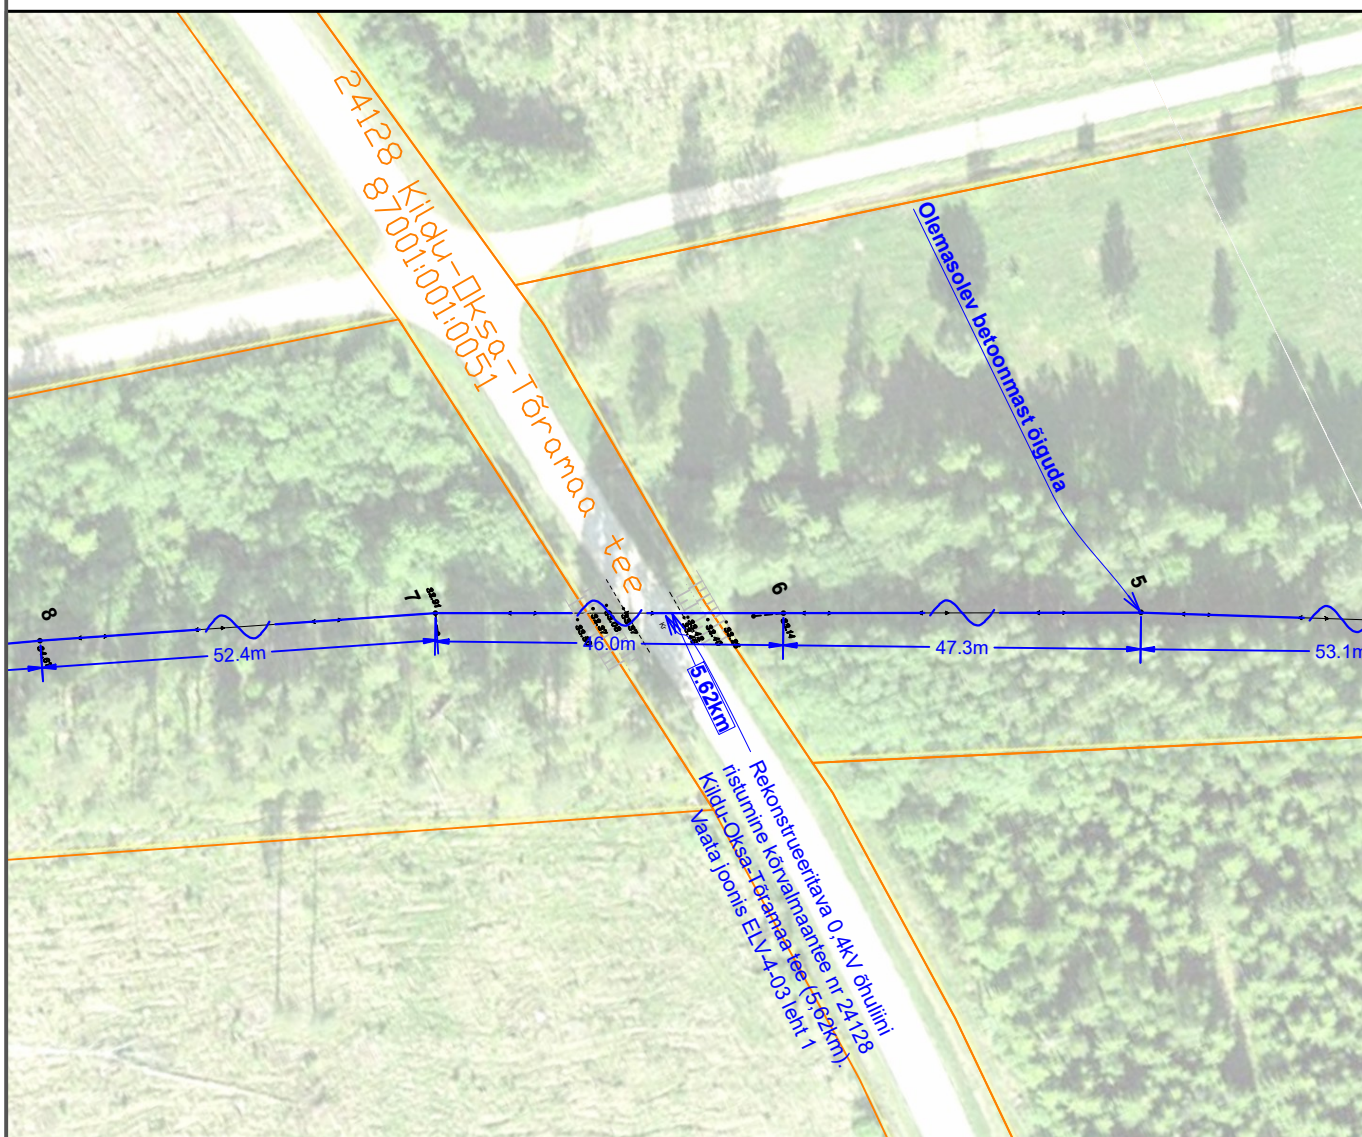

Projekt					Ojamaa alajaama fiider F1 nõuetekohasuse tagamine, Paelama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.					Tellija Elektrilevi OÜ		
<div> LEONHARD WEISS</div> <div>LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348</div>					Joonis					Joonise nr IP7121_TP_ELV-4-03		
					Ristumisjoonis							
					Projekteerija	H.Vissel		8/21/2024	51967694	Mõõtkava	M 1: 1000	
					Kontrollija	A.Mee		21.08.2024	5119005	Staadium	Tööprojekt	
					Projekti juht					Keel EST	Leht 1	Lehti 2

Rekonstrueeritava 0,4 kV õhuliini ristumine
mitteavaliku Paelamaa teega

0,4kV õhuliini pikkiprofil (keerdkaabel AMKA 3x70+95 temperatuuril +60°C)

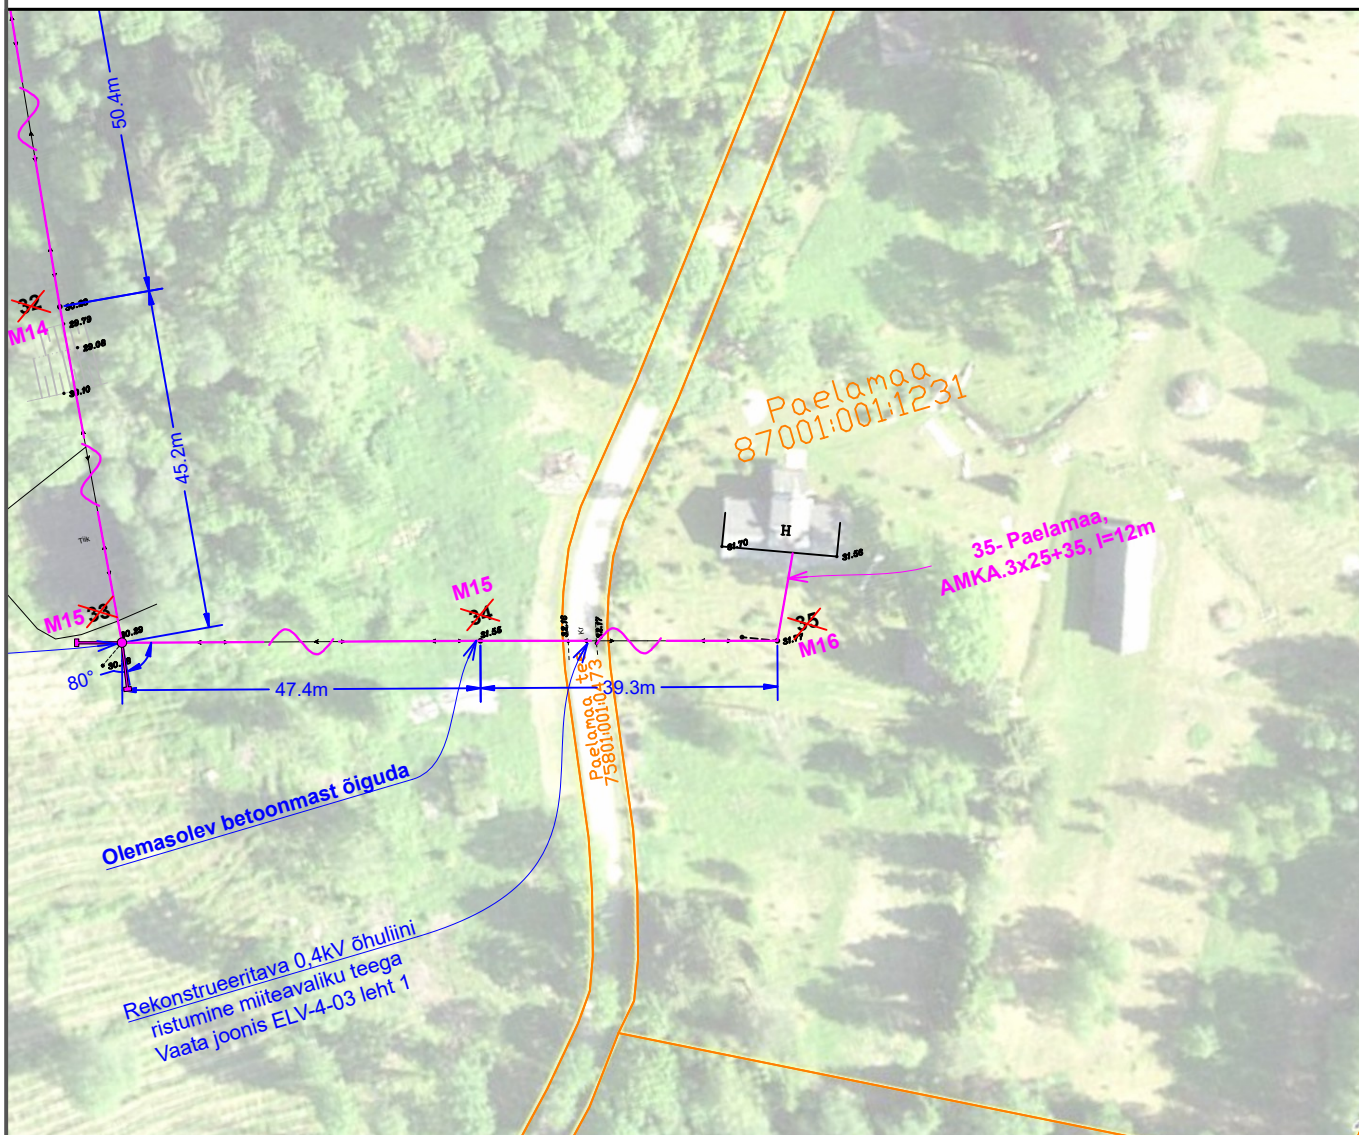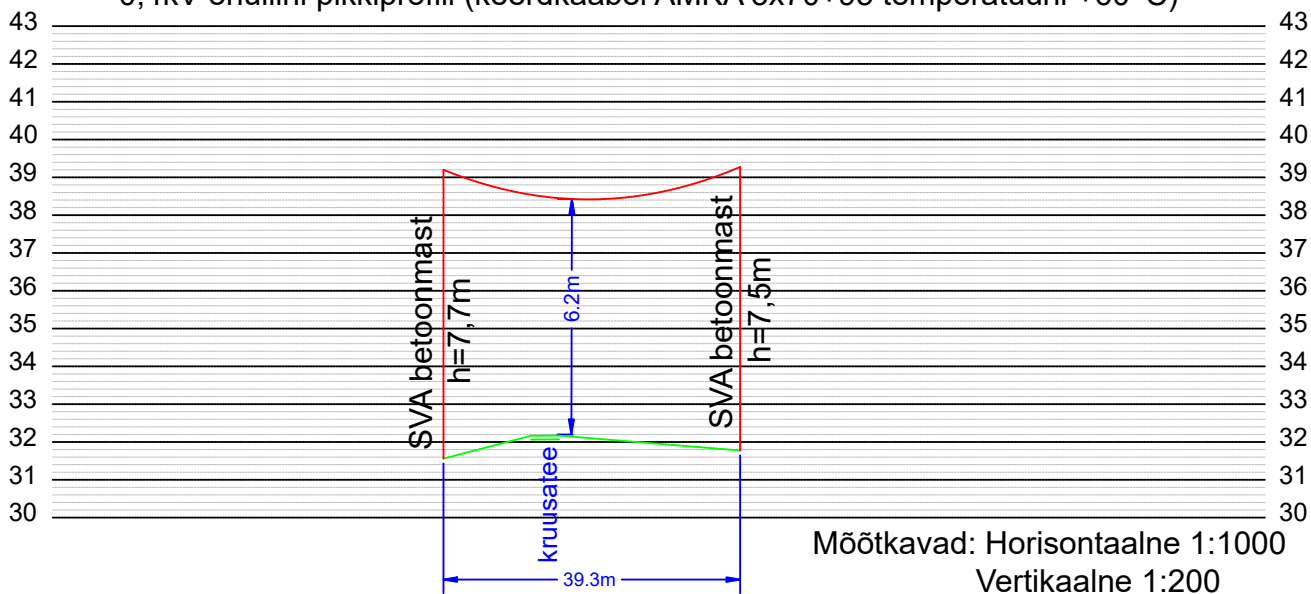

Projekt		2				Tellija	
Paelama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.		Ristumisjoonis				Elektrilevi OÜ	
Joonis		Joonise nr				IP7121_TP_ELV-4-03	
Projekteerija		H.Vissel	8/21/2024	51967694	Mõõtkava		M 1: 1000
Kontrollija		A.Mee	21.08.2024	5119005	Stadium		Tööprojekt
Projekti juht					Keel		Leht
					EST		1
							Lehti
							1



LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348