


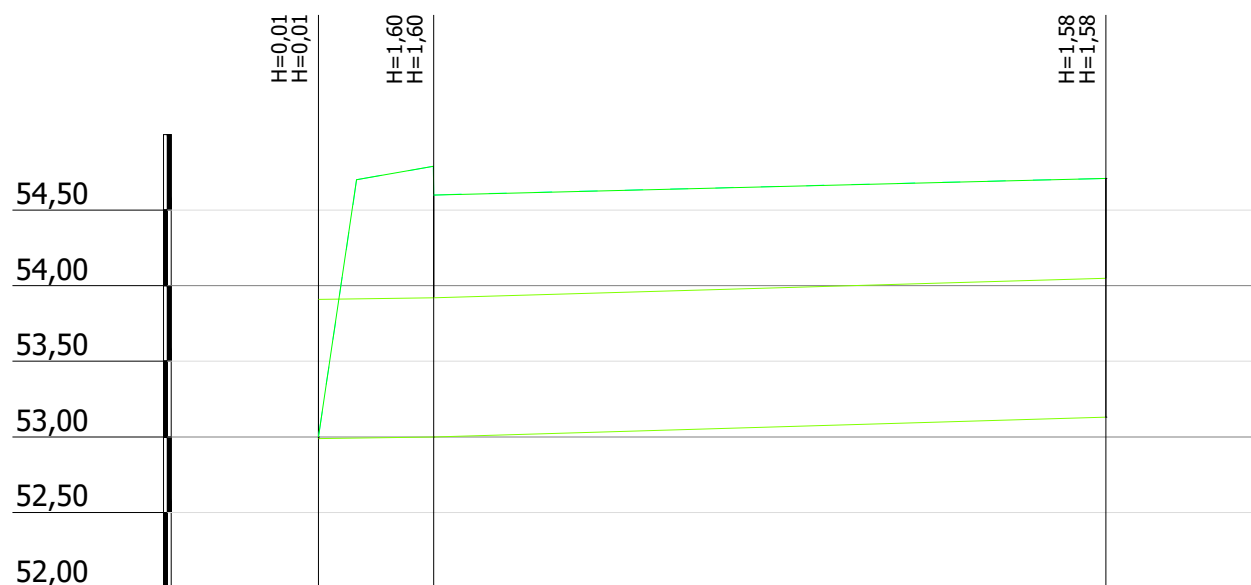

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	KV-3	SK-13	SK-14
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	53,00	54,60	54,71
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	53,00	54,60	54,71
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	52,99	53,00	53,13
TORU RAJAMISSÜGAVUS	0,01	1,60	1,58
LANG	0,001 7,6m	0,003 44,5m	
TORU MATERJAL	PE SN8 De919 919 - 52,1m		
TORU ALUS	- 52,1m		
KONSTRUEERIMISE MEETOD	- 52,1m		
TORU TÜÜP	Proj. Drenaaž SN8 De919 220 kraadise augustusega - 52,1m		
VAHEKAUGUSED (m)	7,6	7,8 13,2 44,5 9,5 14,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN			

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS
Projekeerija: OJAVESKI OÜ REG. KOOD. 17016086			Tellija: Avora Capital OÜ
			Töö nr: 2026-005
			Kuupäev: 08.04 2026
			Staadium: PP
			Tähis:
			Leht:
			Lehti kokku:
Objekt: Kasteheina tee detailplaneeringu ala vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud			VK-6-02
			2
			4
Vastutav spets:	K.Kartau	/digiallkiri/	Joonis:
Projekteeris:	K.Kartau	/digiallkiri/	Truubi pikiprofiil
Kontrollis:	M.Võru	/digiallkiri/	
Projekteeris:			
			Möötkava: 1:500