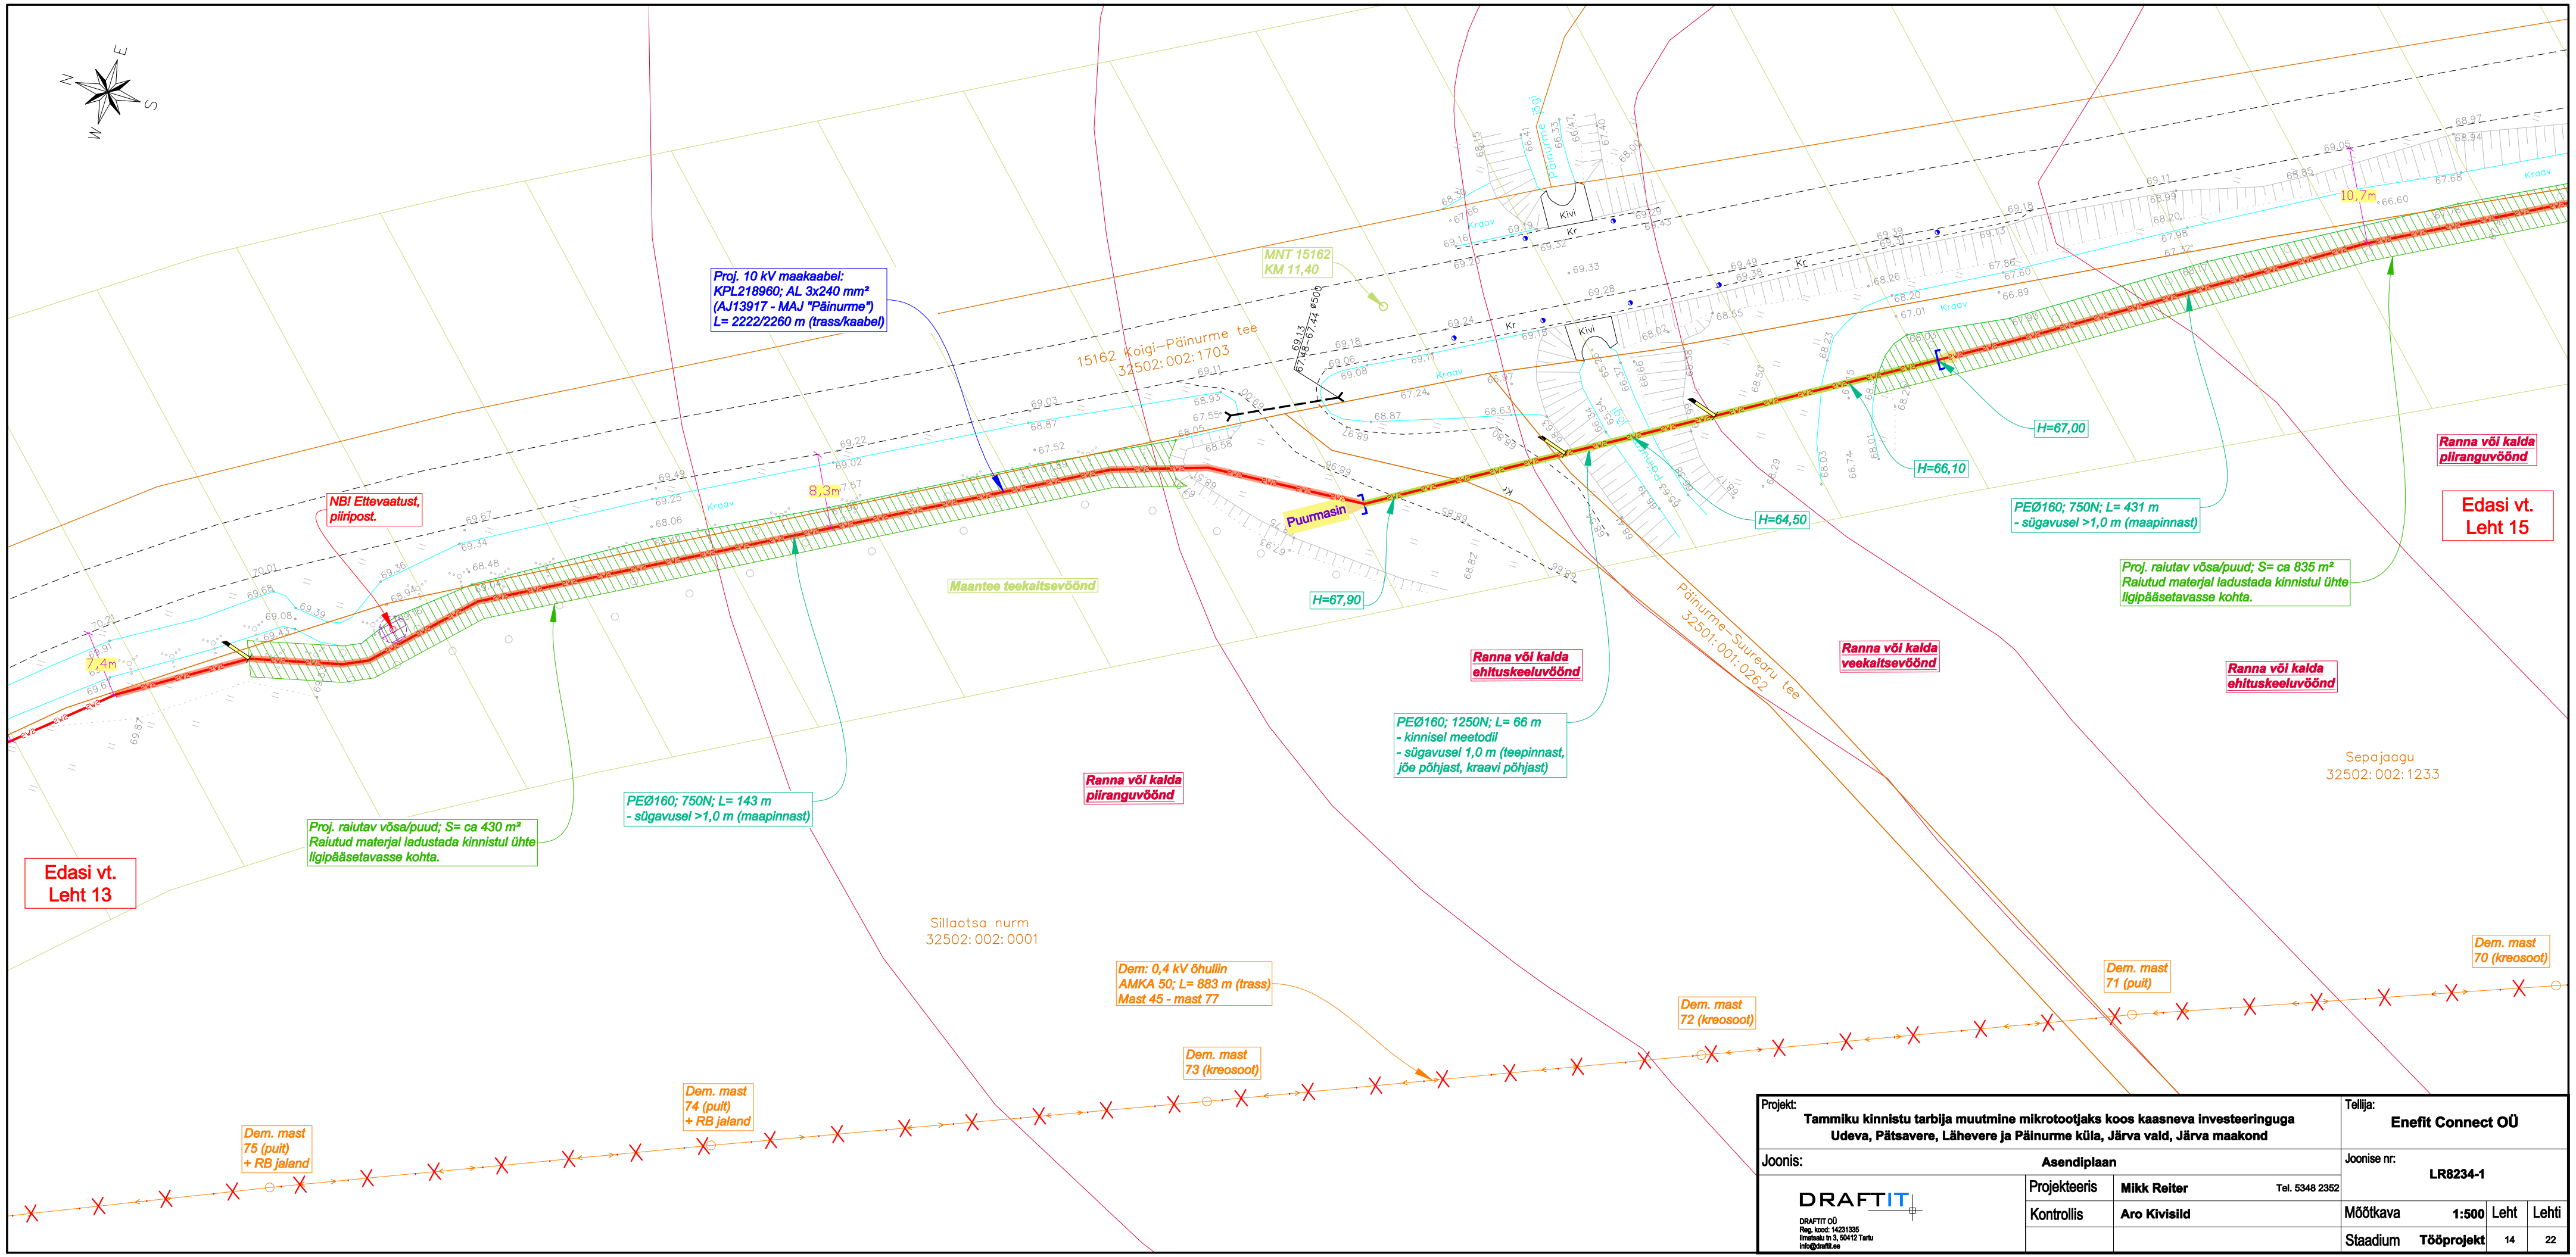
Proj. 10 kV maakaabel:
KPL218960; AL 3x240 mm²
(AJ13917 - MAJ "Päinurme")
L= 2222/2260 m (trass/kaabel)
MNT 15162
KM 11,40
15162 Koigi–Päinurme tee
32502:002:1703
NBI Ettevaatust,
piiripost.
8,3m
7,4m
10,7m
Puurmasin
H=67,90
H=64,50
H=66,10
H=67,00
Maantee teekaitsevöönd
Ranna või kalda
piiranguvöönd
Ranna või kalda
ehituskeeluvöönd
Ranna või kalda
veekaitsevöönd
Ranna või kalda
ehituskeeluvöönd
Ranna või kalda
piiranguvöönd
PEØ160; 750N; L= 143 m
- sügavusel >1,0 m (maapinnast)
PEØ160; 1250N; L= 66 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m (teepinnast,
jõe põhjast, kraavi põhjast)
PEØ160; 750N; L= 431 m
- sügavusel >1,0 m (maapinnast)
Proj. raiutav võsa/puud; S= ca 430 m²
Raiutud materjal ladustada kinnistul ühte
ligipääsetavasse kohta.
Proj. raiutav võsa/puud; S= ca 835 m²
Raiutud materjal ladustada kinnistul ühte
ligipääsetavasse kohta.
Edasi vt.
Leht 13
Edasi vt.
Leht 15
Päinurme–Suurearu tee
32501:001:0262
Sepajaagu
32502:002:1233
Sillaotsa nurm
32502:002:0001
Dem: 0,4 kV õhuliin
AMKA 50; L= 883 m (trass)
Mast 45 - mast 77
Dem. mast
70 (kreosoot)
Dem. mast
71 (puit)
Dem. mast
72 (kreosoot)
Dem. mast
73 (kreosoot)
Dem. mast
74 (puit)
+ RB jaland
Dem. mast
75 (puit)
+ RB jaland
Kraav
Kivi
Kr
Puurmaja
Puurmaja kõrvalhoone
Kuur
Kuur
Kuur