KÕNNITEE ALL
mehhaniline lahtine kaeve

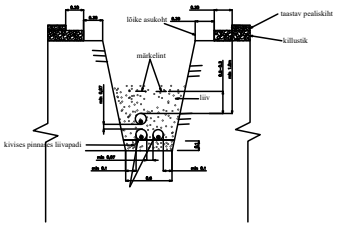

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel kaevikus ja torus)

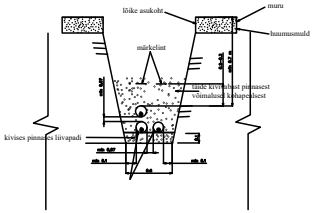

KATTE TAASTAMISED

1-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine

2-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine



Haljasala katte taastamine



Kruuskatte taastamine



Killustikkatte taastamine



MÄRKUSED:

1. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
2. Haritaval põllumaal paigaldada kaabel või kaabel koos toruga minimaalselt 1,0m sügavusele.

Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused
teiste kommunikatsoonidega ristumisel (torus/ilma toruta)

Nimetus	Paralleelkulgemisel	Ristumisel
Vee-, drenaaži- ja kanalisatsioonitoru	≥ 1,0 / > 1,0	≥ 0,2 / ≥ 0,3
Sidekaabel	≥ 0,25 / ≥ 0,5	≥ 0,1 / ≥ 0,3
Gaasitoru	≥ 1,0 / > 1,0	- / ≥ 0,3 (kaabel terashülsis)
Kaugküttetorustik, kanali pealispind	- / ≥ 2	- / ≥ 0,2
Elektrikaabel	- / ≥ 0,5	≥ 0,1/ ≥ 0,3

Tellija: elektrilevi	enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 27.06.2024 Töö nr: IH24-04
Töö nimetus: Kalmari tee 8 uus liitumine madalpingel Karla küla, Rae vald, Harju maakond LC0349		E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: - Mõõtkava:-
Joonise nimetus: Katete taastamine		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Veiko Natus	