


1W2	1W2	Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
1W1	1W1	Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
1W2	1W2	Proj. 21 kV kaabel kinnisel meetodil
		Proj. 20 kV õhuliin
		Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
X	X	Puurimise lähtekaevik
		Demonteeritav võrk
		Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
		Kruusa/killustikkattega tee taastamine
		Asfaldi taastamine
		Ol. olev 0.4 kV õhuliin
		Ol. olev 0.4 kV kaabel
		Ol. olev keskpinge-õhuliin
		Ol. olev keskpinge-õhuliin
S	S	Ol. olev keskpinge-õhuliin
		Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
		Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
V	V	Ol. olev veetrass
K	K	Ol. olev kanalisatsioonitrass
D	D	Ol. olev drenaaž
G	G	Ol. olev gaasitrass
T	T	Ol. olev soojatrass
		Katastriüksuse piir

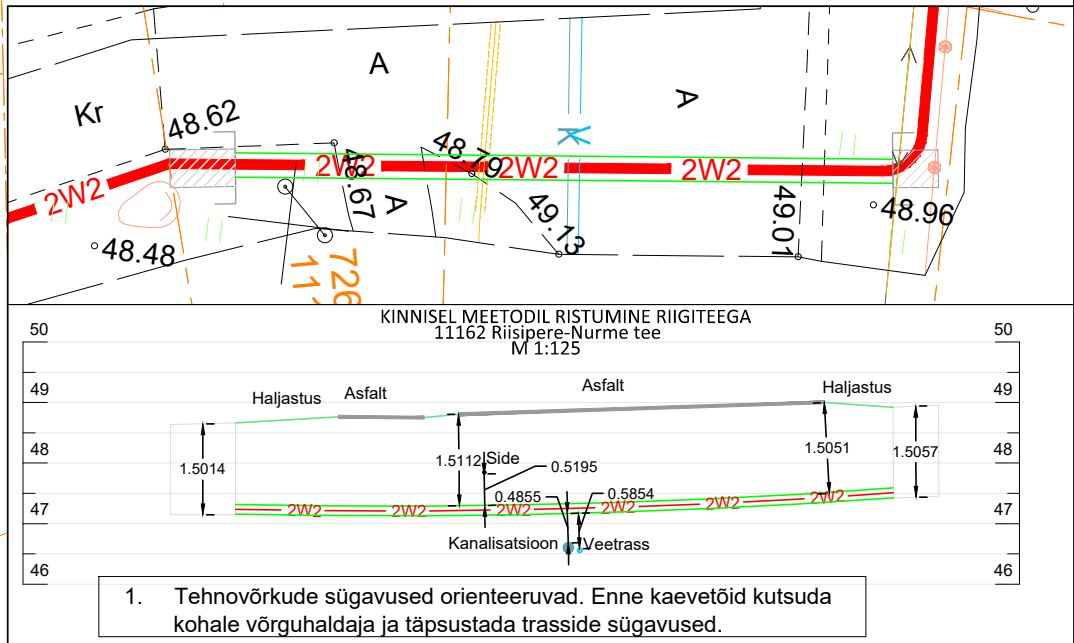

Tellija:	ELEKTRILEVI OÜ	STROMTEC	Address:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev:	01.04.2024
Töö nimetus:	LAITSE ETTEVALMISTUSTÖÖD 20 KV-LE, ETAPP 1. RIISIPERE ALEVİK, SAUE VALD, HARJU MAAKOND. IP6968.		MTR:	12688881	Töö nr:	24-27
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN		Reg. nr:	+372 553 4119	Joonise nr:	002
			E-mail:	jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava:	M1:500 A2
			Projekteerija:	Martin Bluum, 56969904		
			Kontrollis:	Jaanus Kalsoja		