TORTUSTIKU PLAAN
1:75










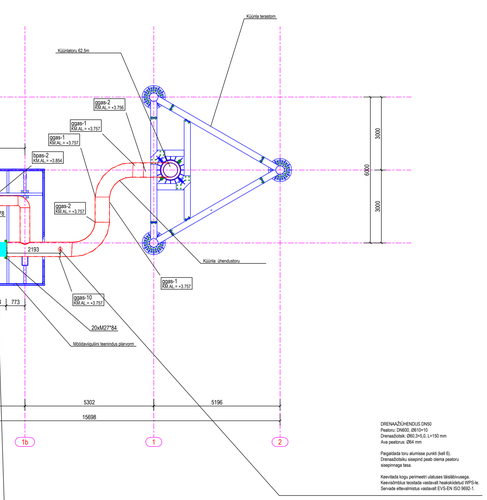


Mõõdelaiguliin suljeklapp KSB DANAIS 100 T4 DN400 PN10
Pneumaatiline ACTAIR EVO 500 FZ5 T00, ajam üles
Külgtelg 62.5m
Külgtelg 62.5m
Mõõdelaiguliin
Otsmasäärik Küünla külgelis pinnaärilnurga
DRENAŽIÜHENDUS DN50
Peatoru: DN600, Ø610×10
Drenaažitoru: Ø63.3×5.0, L=150 mm
Ava pealmus: Ø64 mm
Pagatileda toru alumisse punkti (kell 6).
Drenaažitoruku sisepind peab olema peatoru sisepinnaga tasa.
Kavandada kogu perimeetri ulatuses läbilõikuvasega.
Kasvulõnnitus testitada vastavalt heaksiiskitud WPS-le.
Servade ettevalmistus vastavalt EVS-EN ISO 9692-1.
Ajutised kinnituselemendid (nt klambrid, abitoed) ei tohi asuda varjatud keevisõmbluste piirkonnas.
Kõik ajutised kinnituselemendid tuleb eemaldada mehaaniliselt, mitte põletades.
Pärast eemaldamist tuleb piirkond puhastada ja kontrollida vastavalt puudumise.
Ajutised kinnituselemendid peavad olema valmistatud materjalist, mis on keevitatav vastavalt projekti nõuetele