


Taastatav äärekivi 0,15 m<sup>2</sup>  
Taastav killustikkate 2 m<sup>2</sup>  
Taastav haljastus 16 m<sup>2</sup>  
Taastav haljastus 22 m<sup>2</sup>  
Taastav haljastus 5 m<sup>2</sup>

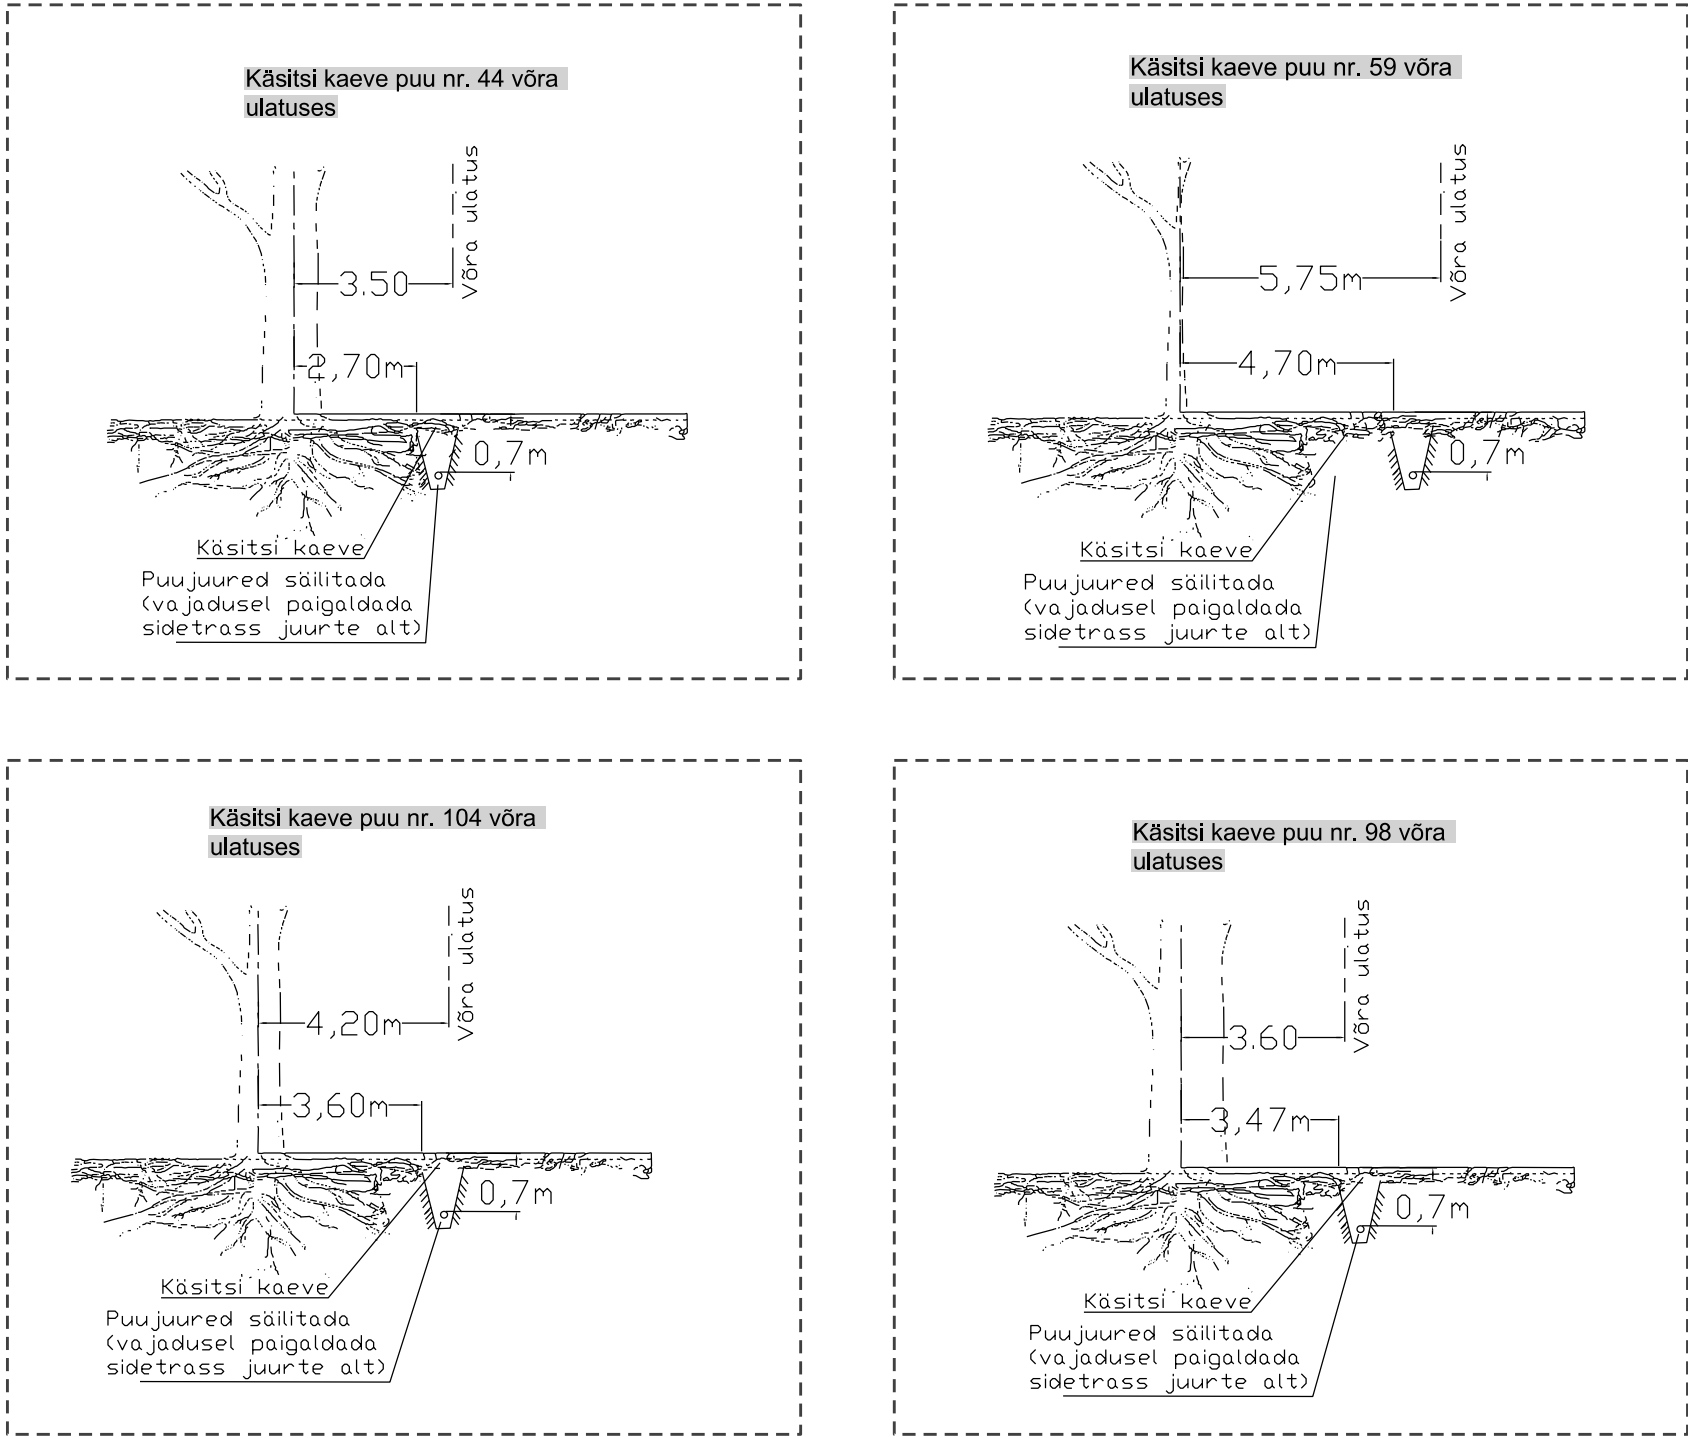

Maapind katta viisil, mis välistab pinnase tihenemise.  
Eemaldatav kasvupinnas ladustada puudest eemal, väljaspool juurestiku kaitseala.  
Ehitustööde ajal ajutiselt paljastatud juured katta kohe sobiva materjaliga (nt mähkidakangasse või katta läbilõigatud juurepinnad erinevate niiskust säilitavate materjalidega), et vältida juurtekuivamist ja kaitsta puud temperatuurikõikumiste eest.  
Juuri, mille läbimõõt on alla 25 mm, võib kärpida spetsiaalsete kääridega või käsisaega.  
Üle 25-millimeetrise läbimõõduga juured võimalusel säilitatada. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda.  
Enne pinnase tagasitõitmist võtta kattematerjal kindlasti ära. Tagasi täitmisel ümbritseda juured esmalt kasvumulla või liivaga ja alles seejärel täita süvend sealt enne eemaldatud pinnasega.