




Soojustatud torustiku ristlõige

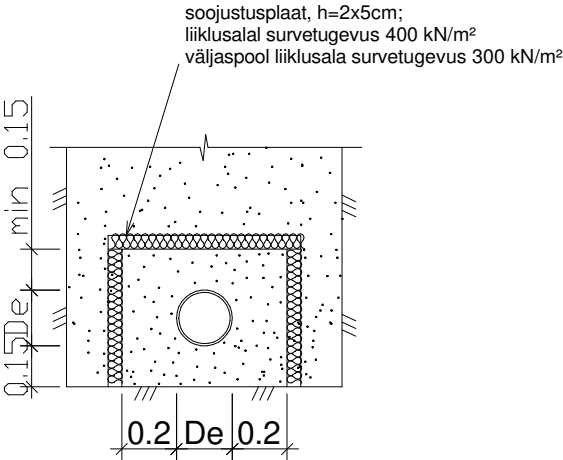



Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

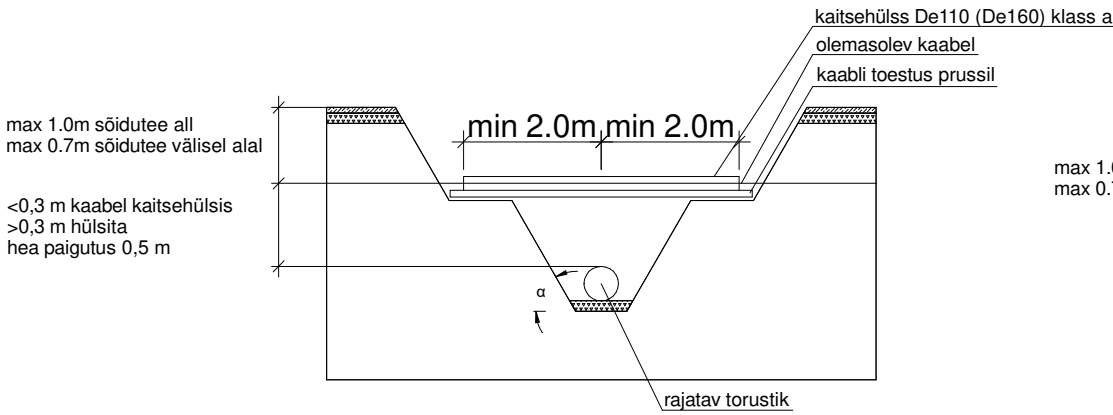

Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

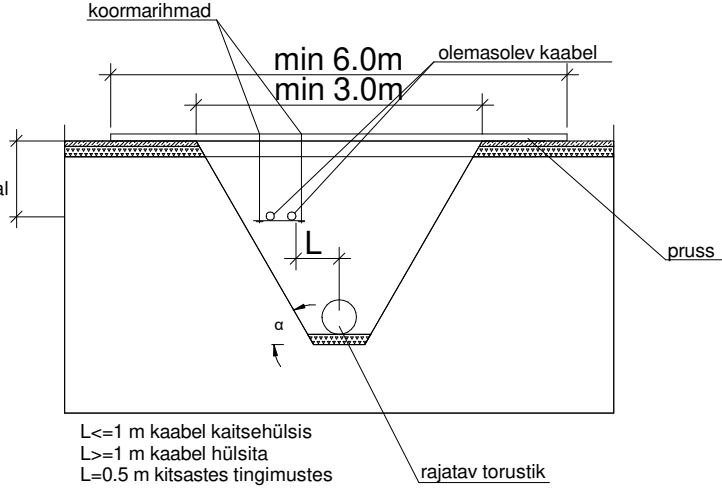

Märkused:
1. Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi-
ga ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga
2. Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel
kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta
kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused.

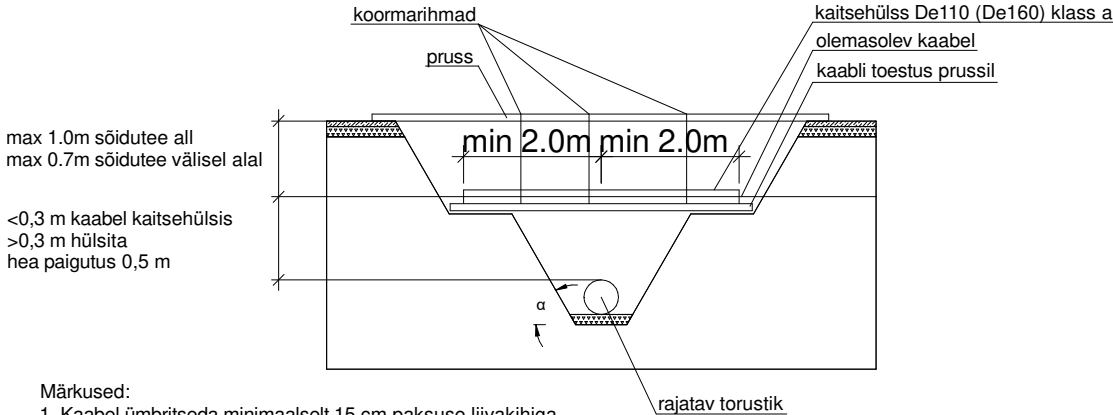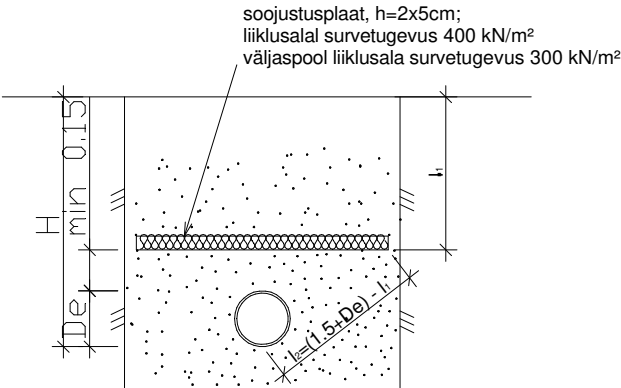

Märkused:
1. Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi-
ga ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga
2. Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel
kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta
kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused

Märkused:

1. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja konkreetsetl tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal
valitsevatest ehitustingimustest. Lisaks lähtuda ka Tööinspektsiooni juhendist: "Tööohutus ehituspitsil," 2014.

NIVELL EHITUS OÜ Nivell Ehitus OÜ / Magdaleena tn 15-13 Tallinn Harjumaa 11312 Tel. +372 53099258 magnar@nivellehitus.ee Reg nr. 11402055 MTR nr. EEP004597			Tellija AS ELVESO	Töö nr. 26-07
			Töö Vana-Järveküla tee 11 ja 13 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitusprojekt	Stadium TP
			Objekt Vana-Järveküla tee, Järveküla, Rae vald, Harju maakond	Kuupäev 14.07.2026
Projektijuht		Joonis TOlemasolevate tehnovõrkude ehitusaegne kaitsmine ja torustike soojustamise ristlõige, VK-6-03		Möötkava
Projekteerija	Magnar Mäekivi			
Kontrollis				Joonise nr. VK-6-03
Joonestaja				