



Ristlõige 1-1
M 1:100

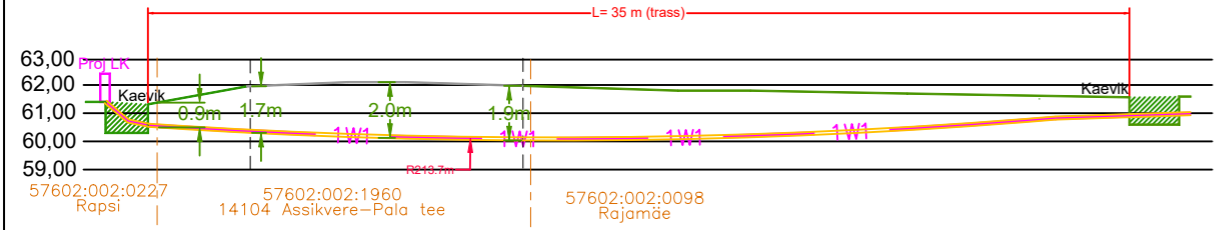

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Kinnisel meetodil paigaldamine
- Proj. liitumiskilp
- Proj. maanduspaigaldis



M2 - proj LK227541
 - AXP4G50; kaabli nr: MPL423047
 - $L_{TRASS}=48m$; $L_{KAABEL}=61m$;
 - Kaitsetoru D110 450N.
 - $L_{TRASS}=13m$; $L_{KAABEL}=17m$.

Punkt A - punkt B
 Kinnisel meetodil (vt Ristlõige 1-1)
 Kaitsetoru D110 1250 N
 $L=35 m$ (trass)/39 m

Ettevaatust, ristumine
 maakaabliga! Selgitada välja
 nende asukoht ja kaevata käsitsi.


Rapsi kinnistu sissesõidutee kõrvale ehitada
 uus 1-kohaline liitumiskilp LK227541. Kilpi
 ehitada reservtoru D75 (450 N) ulatusega 2
 m kilbi seinast.
 Kõrgusmärk 61,40 m.

Mast M2 asendada.

Taastada murukate $S=10 m^2$

Kaeviku asukoht.

Kaeviku asukoht.

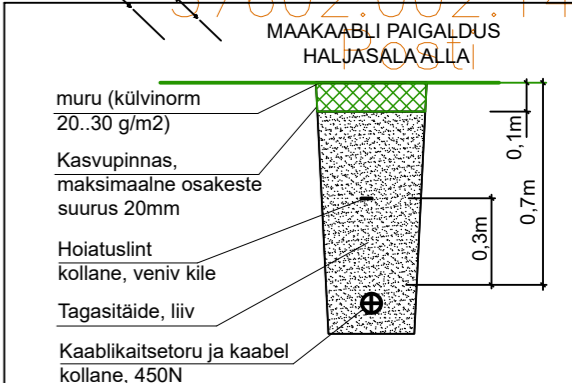

- Märkused:**
- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 463244 ja Peipsiääre Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
 - Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablitega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
 - Projekt on koostatud digitaliseeritud geolusele töö nr. 240320G1 (Energense AS, 25.03.2024).
 - Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Tellija:		Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 03.07.2024	
Elektrilevi OÜ				Töö nr: LC0874	
Töö nimetus:		Rapsi kinnistu liitumine madalpingel, Pala küla, Peipsiääre vald.		Joonise nr: 01	
Joonise nimetus:		ASENDIPLAAN		Mõõtkava: M 1:250	
		Reg nr: 11445550 Telefon: 5918 9813 e-mail: marleen.kartau@enersense.com		Projekteerija: Marleen Kartau	
		Kontrollija: Siim Holtmann		Muudatus: Ver 2	