

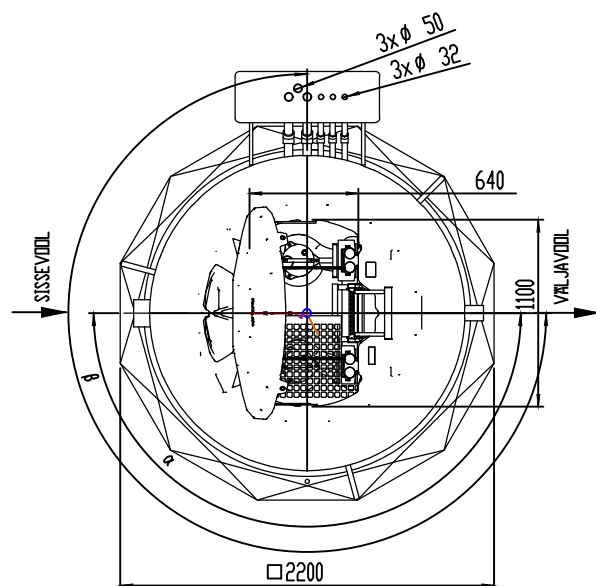


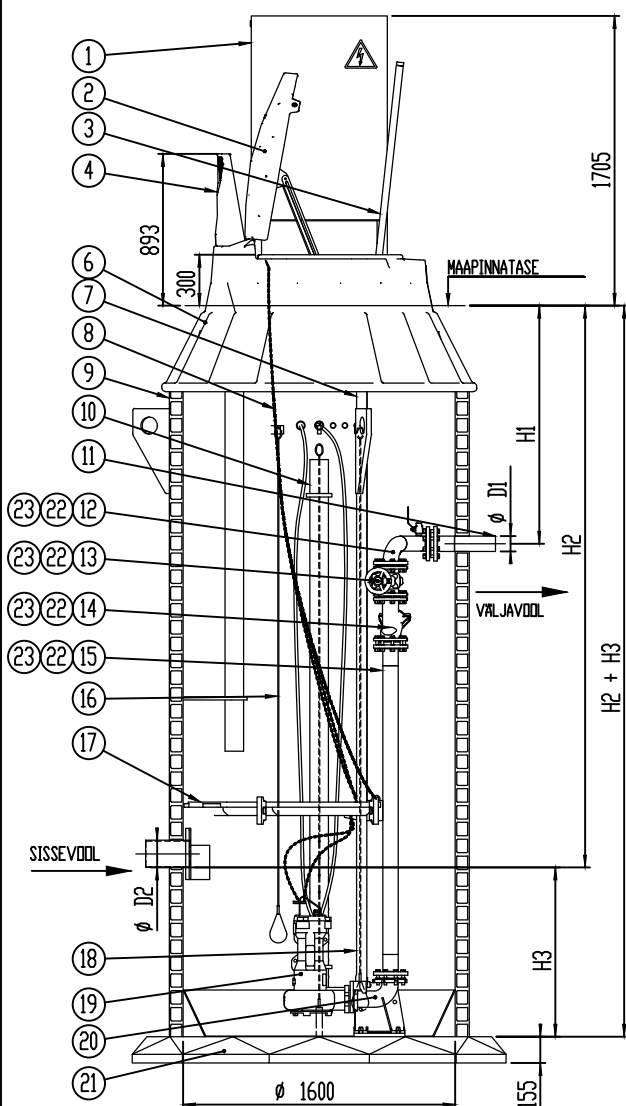

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Soojustatud luuk                                           | PE                   |
| Sisetorustik                                               | DN = 90mm            |
| Väljavoolu toru sügavus maapinnast                         | H1 = 1500+55mm       |
| Sissevoolu toru sügavus maapinnast                         | H2 = 2240 mm         |
| Sissevoolu toru läbimõõt                                   | D2 = 200 mm          |
| Sissevoolu toru kaugus pumpla põhjast                      | H3 = 1000 mm         |
| Sissevoolu toru nurk (nõudeatakse väljavoolust püripileve) | $\alpha = 117^\circ$ |
| Elektrikilbi nurk (nõudeatakse väljavoolust püripileve)    | $\beta = 135^\circ$  |
| Pumba parameetrid DN80                                     | Q=5 l/s, H=5m        |

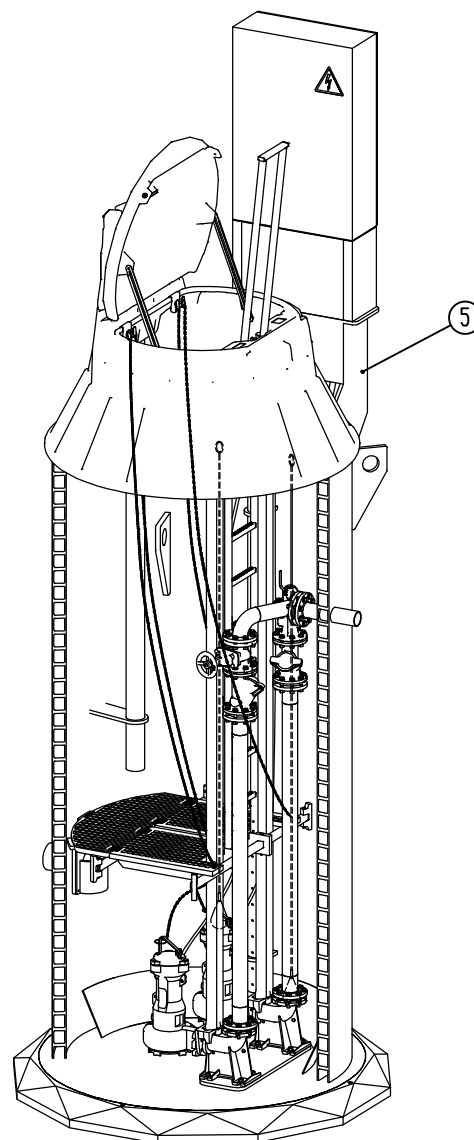

**NB! Lisada reoveearvesti!**

| Pos. | Nimetus                                   | Materjal              | Mõõdud                                                        |
|------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | Elektrikilp IVS                           | Teras                 | 300x800                                                       |
| 2    | Soojustatud luuk                          | PE                    | 640x1100                                                      |
| 3    | Käsi, teleskoopne, HAILD                  | AISI316               | 270x1620                                                      |
| 4    | Tuulustoru, vandalismikindel              | PE                    | D110                                                          |
| 5    | Elektrikilbi alus                         | PE100                 | 300x850                                                       |
| 6    | Soojustatud teenindusava                  | PE                    | 640x1100                                                      |
| 7    | Redel, libiseniskindlate astmetega, HAILD | AISI316               | 300x340                                                       |
| 8    | Tõstekett, teenindusplatvormile           | AISI316               | 3 mm                                                          |
| 9    | Korpus                                    | PE100                 | ID1600, SN4                                                   |
| 10   | Nivooanduri toru                          | PE100                 | D110 SDR33                                                    |
| 11   | Väljavoolutoru D1                         | PE100                 | D110 SDR17                                                    |
| 12   | Survetoru kolmik 120 °                    | AISI316               |                                                               |
| 13   | Kummikilbiliber AVK                       | Malm, epoksiidkattega | DN80                                                          |
| 14   | Tagasilööklapp, NBR kuuliga AVK           | Malm, epoksiidkattega |                                                               |
| 15   | Survetoru                                 | PE100                 | De90                                                          |
| 16   | Ujuk-lüliti                               | -                     | 2xMSI                                                         |
| 17   | Teenindusplatvorm                         | PE100/AISI316         | 30 mm                                                         |
| 18   | Pumba juhtsilm                            | AISI316               | D60,3                                                         |
| 19   | Pump                                      | -                     | H <sub>max</sub> = 5 m, Q <sub>max</sub> 18 m <sup>3</sup> /h |
| 20   | Kirirühendus, pumbale                     | Malm, epoksiidkattega | DN80                                                          |
| 21   | Pumpla põhi                               | PE100/Raudbetoon      | 155 mm                                                        |
| 22   | Vabatahtlikud                             | PP/Teras              | DN80                                                          |
| 23   | Poldid, mutrid, selbid                    | AISI316               | M16                                                           |

**Piistaoja pumpla, Tori vald.**

|                          |                 |                            |           |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| Joonistas:               | E.Ehala         | Reoveepumpla ID1600 STRONG |           |
| Kinnitas:                | J.Karolin       | Plastluuk                  |           |
|                          | www.iwsgroup.ee | Massi kg                   | Tootekood |
| Innovative Water Systems | NA              | 505165 / tellimisleht      | Rev. 0    |

See dokument ja selle sisu on Innovative Water Systems OÜ omand. Selle kopeerimine või muul viisil saatmine kolmandatele isikutele on keelatud.