## Üks kaabel kaevikus
## Haljasala taastamine

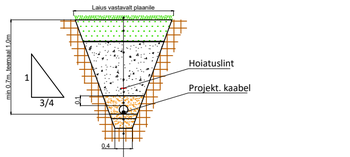


| MURUKÜLV | |
|---|---|
| Sõelutud minerjaalmuld kasvukihina | 15 cm |
| TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3) | |
| LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp) | |
| LIIV Kf>0.5 m/ööp | |
| OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95 | 10 cm |

1W2 1W2 Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. kaablikaitsetoru (PE 160/110 1250 N)
Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Kruusa/killustikkattega tee taastamine
Ol. olev 0.4 kV kaabel
Ol. olev keskpinge-õhuliin
Katastriüksuse piir

Pearna
71901:001:0296

Reinu
71801:003:0557

Saare
71801:003:0014

Mõtte
71901:001:0297

Johannese
71801:003:0560

Ööbiku
71801:003:0820

Kadakanurga tee L2
71801:001:1591

Pihlaka
71801:003:0980

Männi
71801:003:0667

Piiri
71801:003:0830

Paigaldus kinniselt
1x PE 160 1250 N, L=123 m

KP JM-5

0,3 [m]

Postkast

M64

AJ Lehtla
Paigaldada uued KP-pingepiirikud
M64 jääb püsti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ | STROMTEC | Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 | Kuupäev: 05.12.2023 |
| | | MTR: TEL002388 | Töö nr: 21-96 |
| | | Reg. nr: 12688881 | Joonise nr: 009 |
| Töö nimetus: SAUE-KANAMAA 10 KV FIIDRI ÜMBEREHITUS, SAUE KÜLA, SAKU VALD, HARJU MAAKOND. IP4387. ETAPP II | | Telefon: +372 553 4119 | Mõõtkava: M1:500 A2 |
| | | E-mail: jaanus@stromtec.ee | |
| | | Projekteerija: Martin Bluum 56969904 | |
| Joonise nimetus: ASENDIPLAAN | | Kontrollis: Jaanus Kaldoja | |