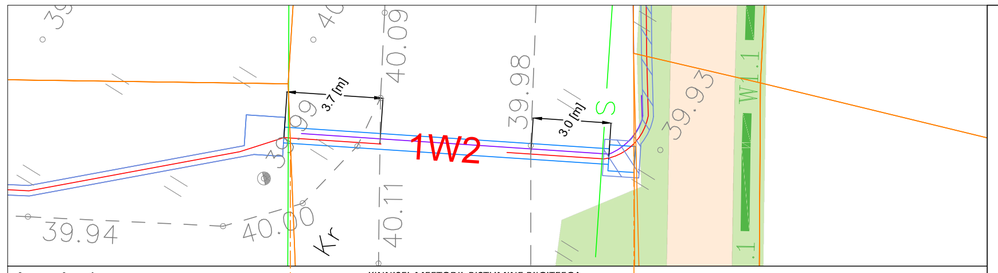

Joonis 1.

KINNISEL MEETODIL RISTUMINE RIIGITEEGA
11116 Kanama-Jõgisoo tee
M 1:166 1:166

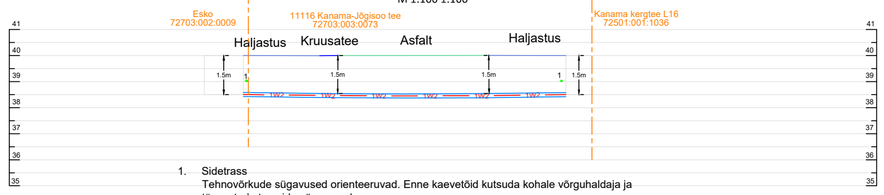

1. Sidetrass
Tehnovõrkude sügavused orienteeruvad. Enne kaevetöid kutsuda kohale võrguhaldaja ja täpsustada trasside sügavused.

TINGMÄRGID (Stromtec OÜ nr. 21-96)

- 1W2 — 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. kaablikaitsetoru (PE 160/110 1250 N)
- Proj. reservtoru
- Puurimise lähtekaevik
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- S — S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

TINGMÄRGID (Geodeesia24 OÜ Teostusjoonis töö nr 9366-24)

- Põrkepiire 117jm
- Könnitee betoonäärekivi 37jm
- Katend 1a 1699m2
- Katend 1b 1281m2
- Katend 1c 427m2
- Haljastus 5274m2
- Sõidutee katte taastamine 325m2
- Kruuskatend 182.2m2
- Tugipeenar 34.6m2
- Mahasõidu asfaltbetoonkatend 138.5m2
- Kivisillutis 48.5m2

Esko
72703:002:0009

AJ Esko talu

Eskokeevo
72601:001:1154

Ettevaatust! Ristumine
Telia trassiga

AJ Esko talu -> AJ11909
AHXAMK-W 3x240
KPL206255, L=14+693+4 m
PVC D160 750N L=642m (kui pole viidatud teisiti)
h = -1,0m (kui pole viidatud teisiti)

Kui kaevikut rajada 0,8m kaugusele jalgrattateest peab jalgrattateega külgnevalt lisama tehnika nõude:

Kaevikut rajav roomikekskavaatoril peavad olema kummilindid, kaal kuni 3,5tonni, laius kuni 1,75m. Roomikekskavaator ei tohi kaevetöid teostades sõita jalgrattatee katte serva peale, väljakaevatavat pinnast ei tohi asetada kaevikust jalgrattatee poole. Kaevetöödel ei tohi kaevata kaevikut lähemale kui 0,6m asfaltkatte servast, selleks tuleb kasutada võimalikult kitsast koppa, kuid mitte laiemat kui 400mm(seda just seetõttu et lähedal on sidetrass ja lähedal on jalgrattatee killustikalus. Kasutatava kaevetehnika osas tuleb Saue Vallavalitsusele lisada tehniline info ka kaeveloa taotlusele

Nurme
72703:002:0015

Uuetoa
72501:001:0252

Kanama kergtee L15
72501:001:0888

Ettevaatust! Geodeetiline punkt 1734

Paigaldus kinniselt
PE 160 1250 N, L=7 m
Paigaldussügavus H_{min}=1.5 m

1.17
10W L2
L22 1226lm 3K
6m-m

1.18
10W L3
L22 1226lm 3K
6m-m

1.19
10W L1
L22 1226lm 3K
6m-m

Paigaldus lahtiselt
1x PVC 160 750 N, L=106 m
Paigaldussügavus H_{min}=1.0 m

Paigaldus lahtiselt
1x PVC 160 750 N, L=505 m
Paigaldussügavus H_{min}=1.0 m

11116 Kanama-Jõgisoo tee
72703:003:0073

Ettevaatust! Telia sidetrass

Paigaldus kinniselt
2x PE 160 1250 N, L=11 m (1 reserv)
Paigaldussügavus H_{min}=1.5 m
vt joonis 1.

Ettevaatust! ELA SA sidetrass

Vahtra
72501:001:0887

Kanama kergtee L16
72501:001:1036

Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine



MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele "IP4387".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ töod nr 6162G (12.07.2021). Koordinaatsüsteem L-EST '97 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Vahemikus A kuni B paigaldada kaabel võimalikult kaugele jalgrattateest. Jalgratta tee lõhkumine keelatud!
7.Kui kaevikut rajada 0,8m kaugusele jalgrattateest peab jalgrattateega külgnevalt lisama tehnika nõude:

Kaevikut rajav roomikekskavaatoril peavad olema kummilindid, kaal kuni 3,5tonni, laius kuni 1,75m. Roomikekskavaator ei tohi kaevetöid teostades sõita jalgrattatee katte serva peale, väljakaevatavat pinnast ei tohi asetada kaevikust jalgrattatee poole. Kaevetöödel ei tohi kaevata kaevikut lähemale kui 0,6m asfaltkatte servast, selleks tuleb kasutada võimalikult kitsast koppa, kuid mitte laiemat kui 400mm(seda just seetõttu et lähedal on sidetrass ja lähedal on jalgrattatee killustikalus. Kasutatava kaevetehnika osas tuleb Saue Vallavalitsusele lisada tehniline info ka kaeveloa taotlusele

Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.12.2023
		MTR: TEL002388	Töö nr: 21-96
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 001
Töö nimetus:	SAUE-KANAMAA 10 KV FIIDRI ÜMBEREHITUS, SAUE KÜLA, SAKU VALD, HARJU MAAKOND. IP4387. ETAPP I	Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Martin Bluum 56969904	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	