Ol. olev AJ Välja demonteerida
Postid jäävad alles MP ÖL jaoks

Kanama kergtee L13
72501:001:0944

11116 Kanama-Jõgisoo tee
72703:003:0073

Paigaldus kinniselt
3x PE 160 1250 N, L=13 m (1 reserv)
Paigaldussügavus H_{min}=1.5 m

Paigaldus kinniselt
PE 160 1250 N, L=8 m
PE 110 750 N, L=8 m
Paigaldussügavus H_{min}=1.5 m

Valke-Urgardi
72501:001:0945

Kanama kergtee L14
72501:001:1039

AJ11909, HEKA1VM630
Trafo 100 kVA, 10.5/0.41 kV
Ol. olev trafo ja kontsentraator
tõsta ümber AJ Väljast
K01KOL asendisse väljas

Kääri
72501:001:1038

Paigaldus kinniselt
PE 160 1250 N, L=15 m
Paigaldussügavus H_{min}=1.5 m

Rajakese
72601:001:1235

AJ11909 -> AJ11911
AHXAMK-W 3x240
KPL206256, L=5+444+5 m

AJ Esko talu -> AJ11909
AHXAMK-W 3x240
KPL206255, L=14+693+4 m
PVC D160 750N L=642m (kui pole viidatud teisiti)
h = -1,0m (kui pole viidatud teisiti)

Paigaldus lahtiselt
1x PVC 160 750 N, L=344 m
Paigaldussügavus H_{min}=1.0 m

Ettevaatust! Ristumine
MP-trassiga

Kui kaevikut rajada 0,8m kaugusele jalgrattateest peab jalgrattateega külgnevalt lisama tehnika nõude:

Kaevikut rajav roomikekskavaatoril peavad olema kummilindid, kaal kuni 3,5tonni, laius kuni 1,75m. Roomikekskavaator ei tohi kaevetöid teostades sõita jalgrattatee katte serva peale, väljakaevatavat pinnast ei tohi asetada kaevikust jalgrattatee poole. Kaevetöödel ei tohi kaevata kaevikut lähemale kui 0,6m asfaltkatte servast, selleks tuleb kasutada võimalikult kitsast koppa, kuid mitte laiemat kui 400mm(seda just seetõttu et lähedal on sidetrass ja lähedal on jalgrattatee killustikalus. Kasutatava kaevetehnika osas tuleb Saue Vallavalitsusele lisada tehniline info ka kaeveloa taotlusele

M74 M73 M72 M71 M70

TINGMÄRGID (Stromtec OÜ nr. 21-96)

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. kaablikaitsetoru
- Proj. reservtoru
- Puurimise lähtekaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Katastriüksuse piir

TINGMÄRGID (Geodeesia24 OÜ Teostusjoonis töö nr 9366-24)

- Põrkepiire 117jm
- Kõnnitee betoonäärekivi 37jm
- Katend 1a 1699m2
- Katend 1b 1281m2
- Katend 1c 427m2
- Haljastus 5274m2
- Sõidutee katte taastamine 325m2
- Kruuskatend 182.2m2
- Tugipeenar 34.6m2
- Mahasõidu asfaltbetoonkatend 138.5m2
- Kivisillutis 48.5m2

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele "IP4387".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OU tööd nr 6162G (12.07.2021). Koordinaatsüsteem L-EST '97 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Vahemikus A kuni B paigaldada kaabel võimalikult kaugele jalgrattateest. Jalgratta tee lõhkumine keelatud!
7.Kui kaevikut rajada 0,8m kaugusele jalgrattateest peab jalgrattateega külgnevalt lisama tehnika nõude:

Kaevikut rajav roomikekskavaatoril peavad olema kummilindid, kaal kuni 3,5tonni, laius kuni 1,75m. Roomikekskavaator ei tohi kaevetöid teostades sõita jalgrattatee katte serva peale, väljakaevatavat pinnast ei tohi asetada kaevikust jalgrattatee poole. Kaevetöödel ei tohi kaevata kaevikut lähemale kui 0,6m asfaltkatte servast, selleks tuleb kasutada võimalikult kitsast koppa, kuid mitte laiemat kui 400mm(seda just seetõttu et lähedal on sidetrass ja lähedal on jalgrattatee killustikalus. Kasutatava kaevetehnika osas tuleb Saue Vallavalitsusele lisada tehniline info ka kaeveloa taotlusele

Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine

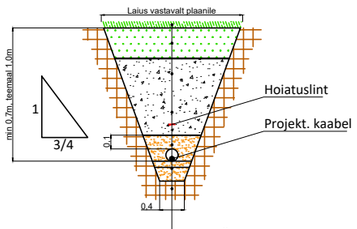

MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.12.2023
		MTR: TEL002388	Töö nr: 21-96
Töö nimetus:	SAUE-KANAMAA 10 KV FIIDRI ÜMBEREHITUS. SAUE KÜLA, SAKU VALD, HARJU MAAKOND. IP4387. ETAPP I, ETAPP II.	Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Joonise nr: 003
		Projekteerija: Martin Bluum 56969904	Mõõtkava: M1:500 A2
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	