

# Sidekaabli ristumine kinnisel meetodil maanteega Kuusalu-Leesi teega 14,16 kilomeetril

## Märkused:


1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**  
**Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!**

Mesilase  
35301:001:0059


Nisumäe tee  
35301:001:0060


11270 Kuusalu-Leesi tee  
42301:001:0556

Siilu  
42301:002:0147

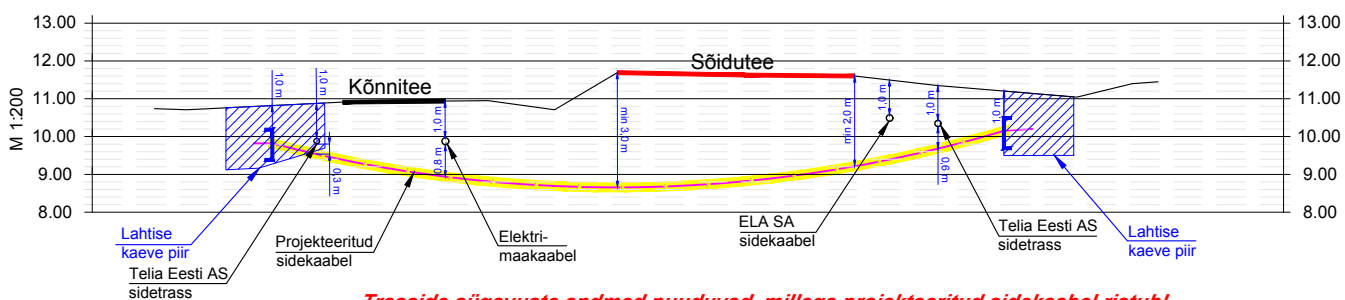

**Trasside sügavuste andmed puuduvad, millega projekteeritud sidekaabel ristub!**

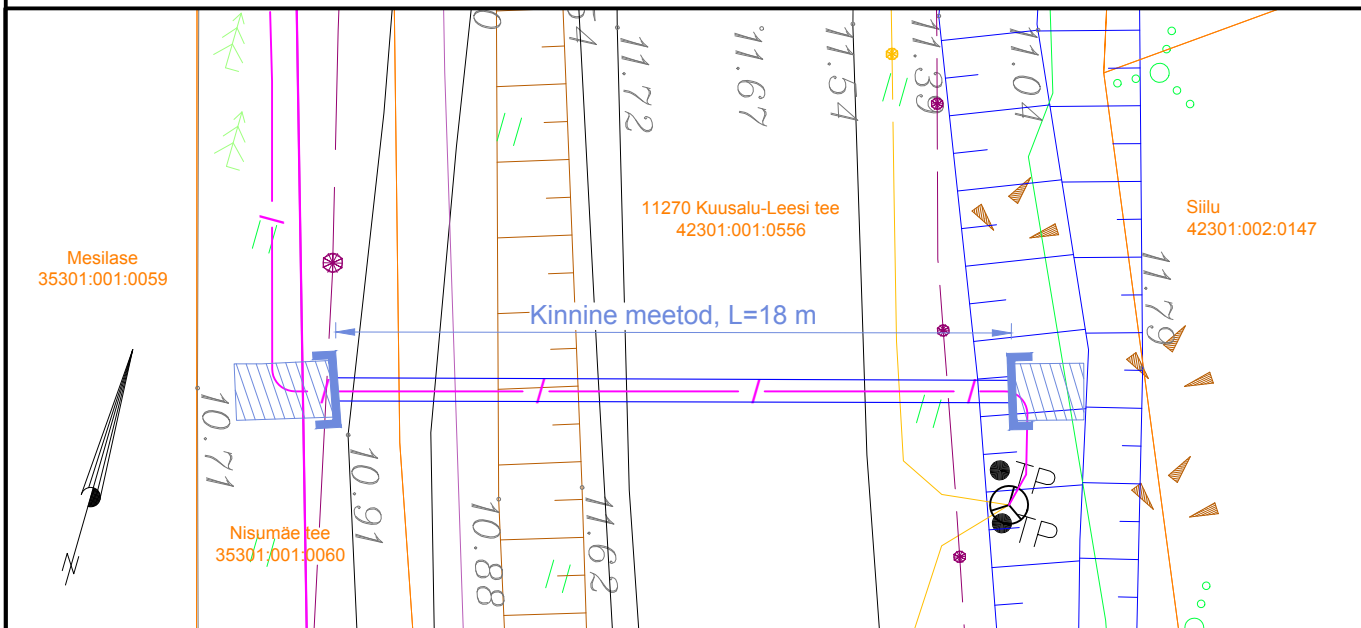


Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714		Kuupäev: 05.04.2021
Töö nimetus: Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Kolga-Abla küla, Kuusalu vald, Harju maakond. Eelprojekt.			MTR: TEL002388	Reg nr: 12688881	
Joonise nimetus: Ristmäväl		Telefon: +372 5534119		Joon nr: 006	
		e-mail: jaanus@stromtec.ee		Möötkava: 1:200	
		Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830			
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja			


# Sidekaabli ristumine kinnisel meetodil maanteega Kuusalu-Leesi teega 13,48 kilomeetril

## Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**  
**Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!**

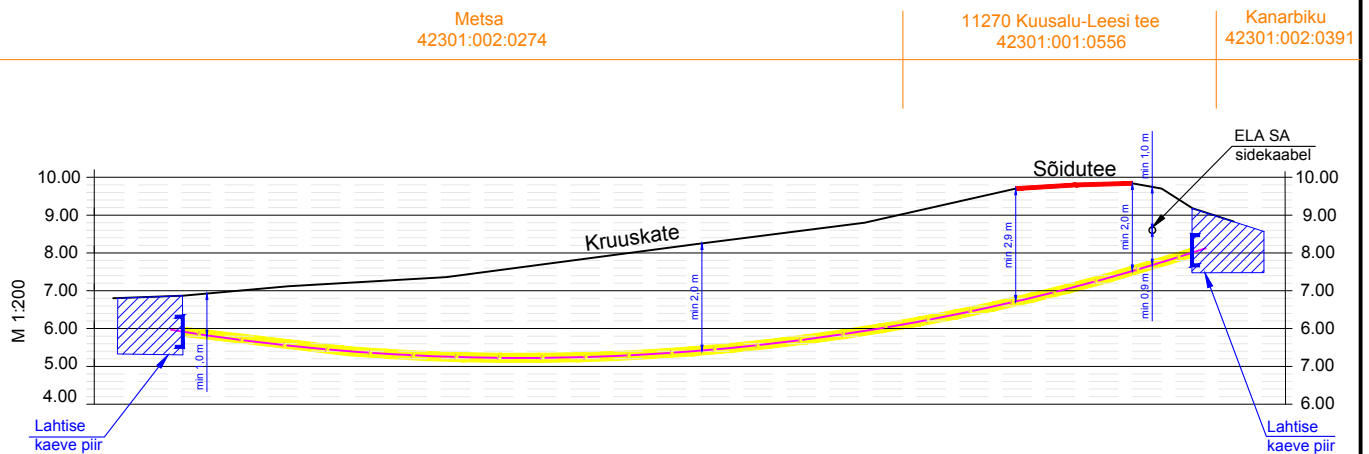

**ELA SA kaabli sügavuse andmed puuduvad, millega projekteeritud sidekaabel ristub!**

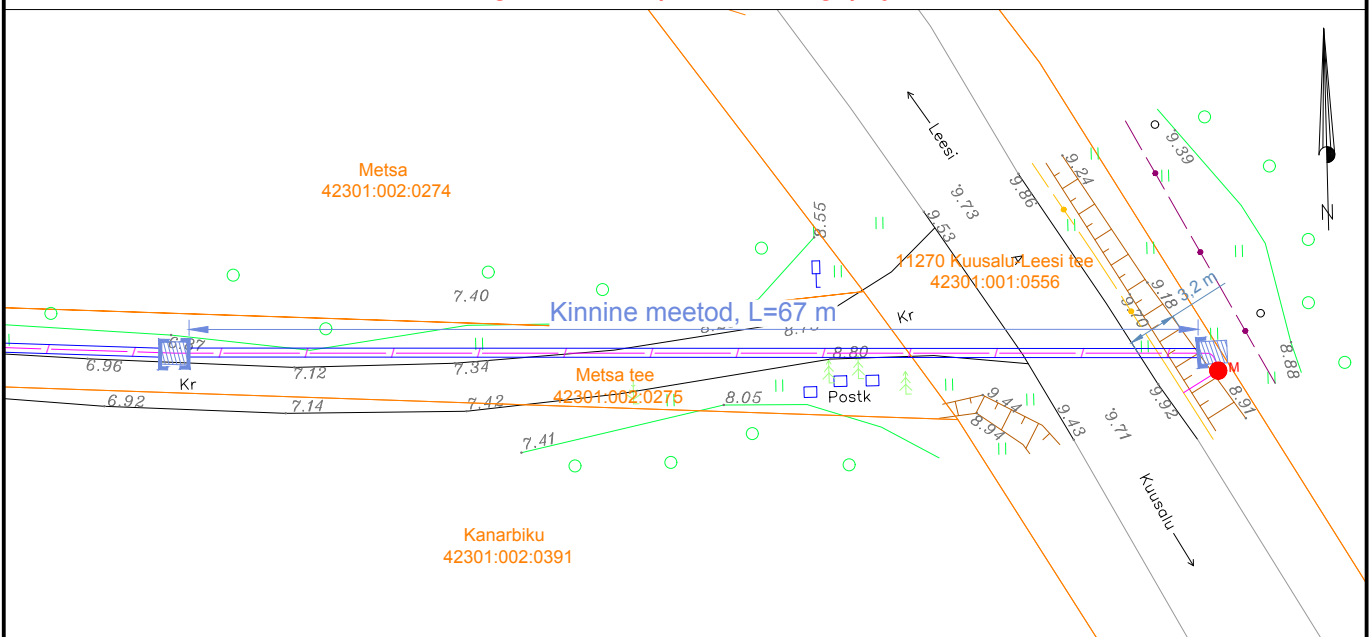

Tellija: Elektrilevi OÜ		Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 05.04.2021
Töö nimetus: Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Kolga-Abla küla, Kuusalu vald, Harju maakond. Eelprojekt.		MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Töö nr: 21-18 Joon nr: 007 Mõõtkava: 1:200
Joonise nimetus: Ristmehvili		Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	