Kaabel kinnisel meetodil

13182 Jaama-Kuningaküla tee alt
22901:008:0149

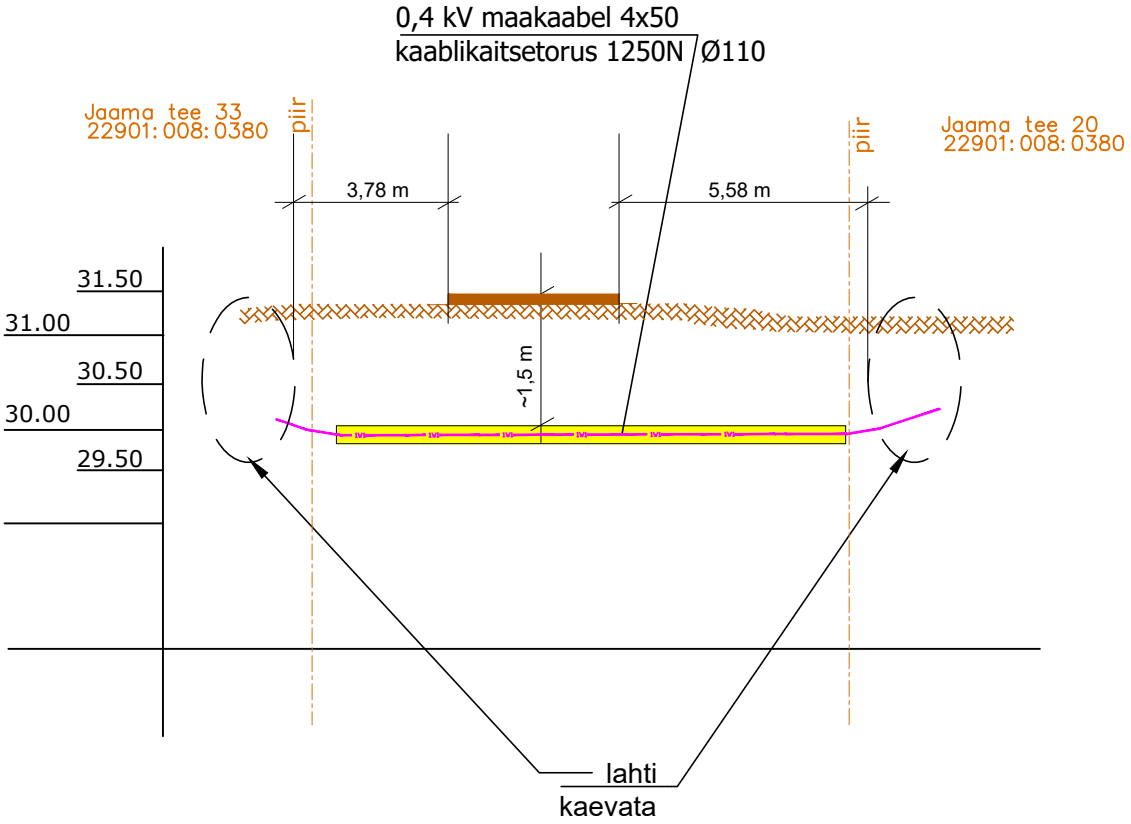

PAIGALDUS LÄBISUURUTAVAS TORUS TEE ALT

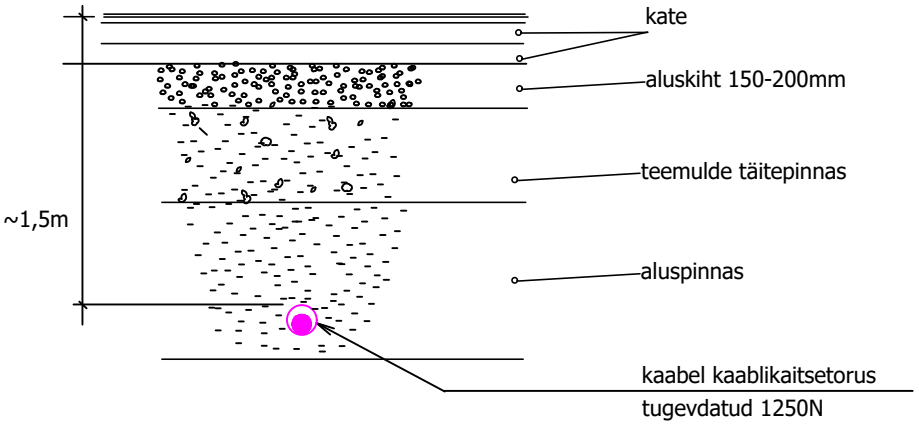

MÄRKUSED:

1. Kinnisel meetodil kaabel AXPK 4G50 paigaldada tugevdatud kaablikaitsetorusse 1250N, sügavusega 1,5 meetrit tee alt.
2. Ristumine ehitada välja vastavalt Ettevõttestandardile EE 10421629-JV ST 5:2002.

Projekt:	**Suvila elektrivõrguga liitumine** **Jaama tee 33, Jaama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond**			Tellija:	ENEFIT CONNECT OÜ	
				Töö nr:	**LR8320**	
Joonis:	**ASENDIPLAAN**			Joonise nr:	**EL-4-01**	
CONNECTO	AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris	Priit Müürsepp 17.10.2023	Mõõtkava:	**1:500**	Leht / Lehti
		Kontrollis	Irina Massejeva	Staadium:	**Tööprojekt**	1 / 1