
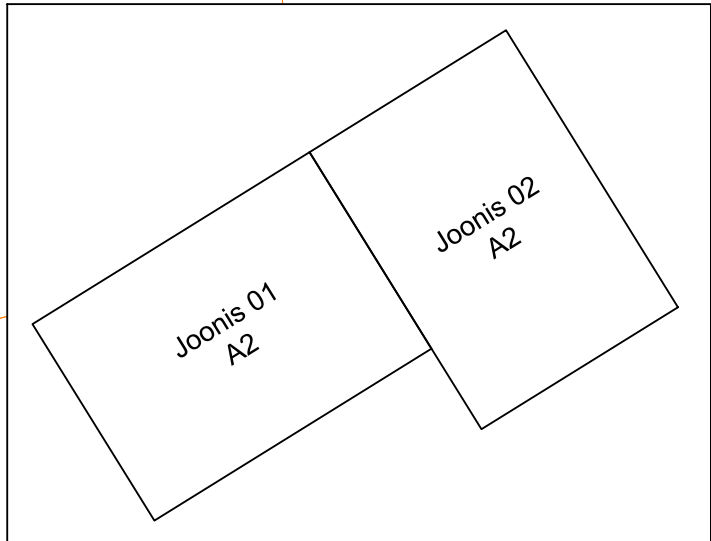


Joonis 02

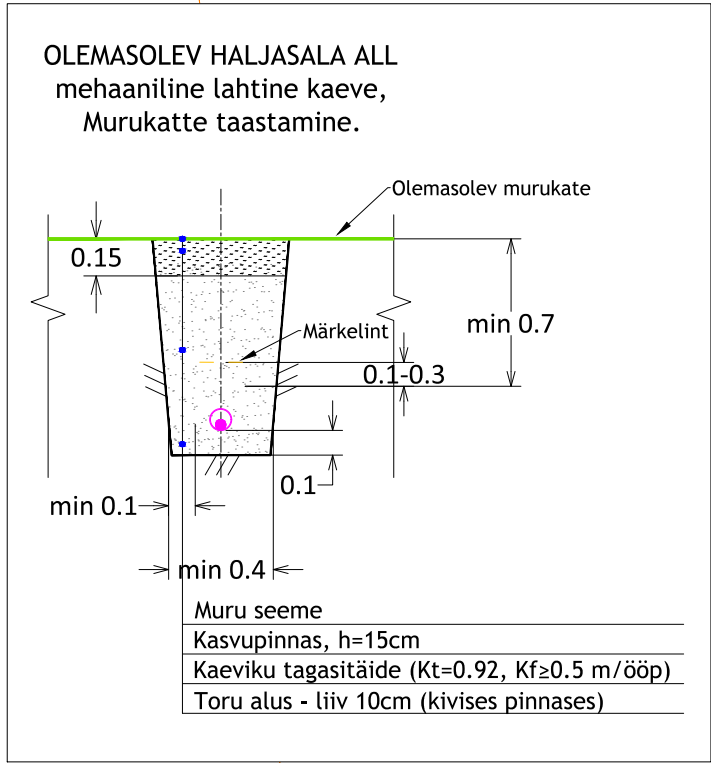

Alusplaanina on kasutatud:

- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaan (töö nr 13429G). Koostamise aeg: 03.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Maainsener OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaan (töö nr MK5040). Koostamise aeg: 05.2019; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Karin Raid poolt koostatud detailplaneeringut (töö nr 9DP14). Koostamise aeg: 15.10.2022

MÄRKUSED:

- Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel puurimistorus
	Katastriüksuse piir
	Transpordiameti kaitsevöönd
	Puurimiskaevik
	Puurimismasina asukoht
	Projekteeritud murukate taastamine

Tellijä:		Adress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 10.04.2025
Töö nimetus: Kasepõllu tee detailplaneeringuala kinnistute liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Sirgu küla, Luunja vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT		MTR: TEL003344	Töö nr: LC3691
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Reg nr: 14217559	Joonise nr: 01
		Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:500/A2
		e-mail: tanel.heering@elefish.ee	
		Projekteerija: Tanel Heering	
		Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1