
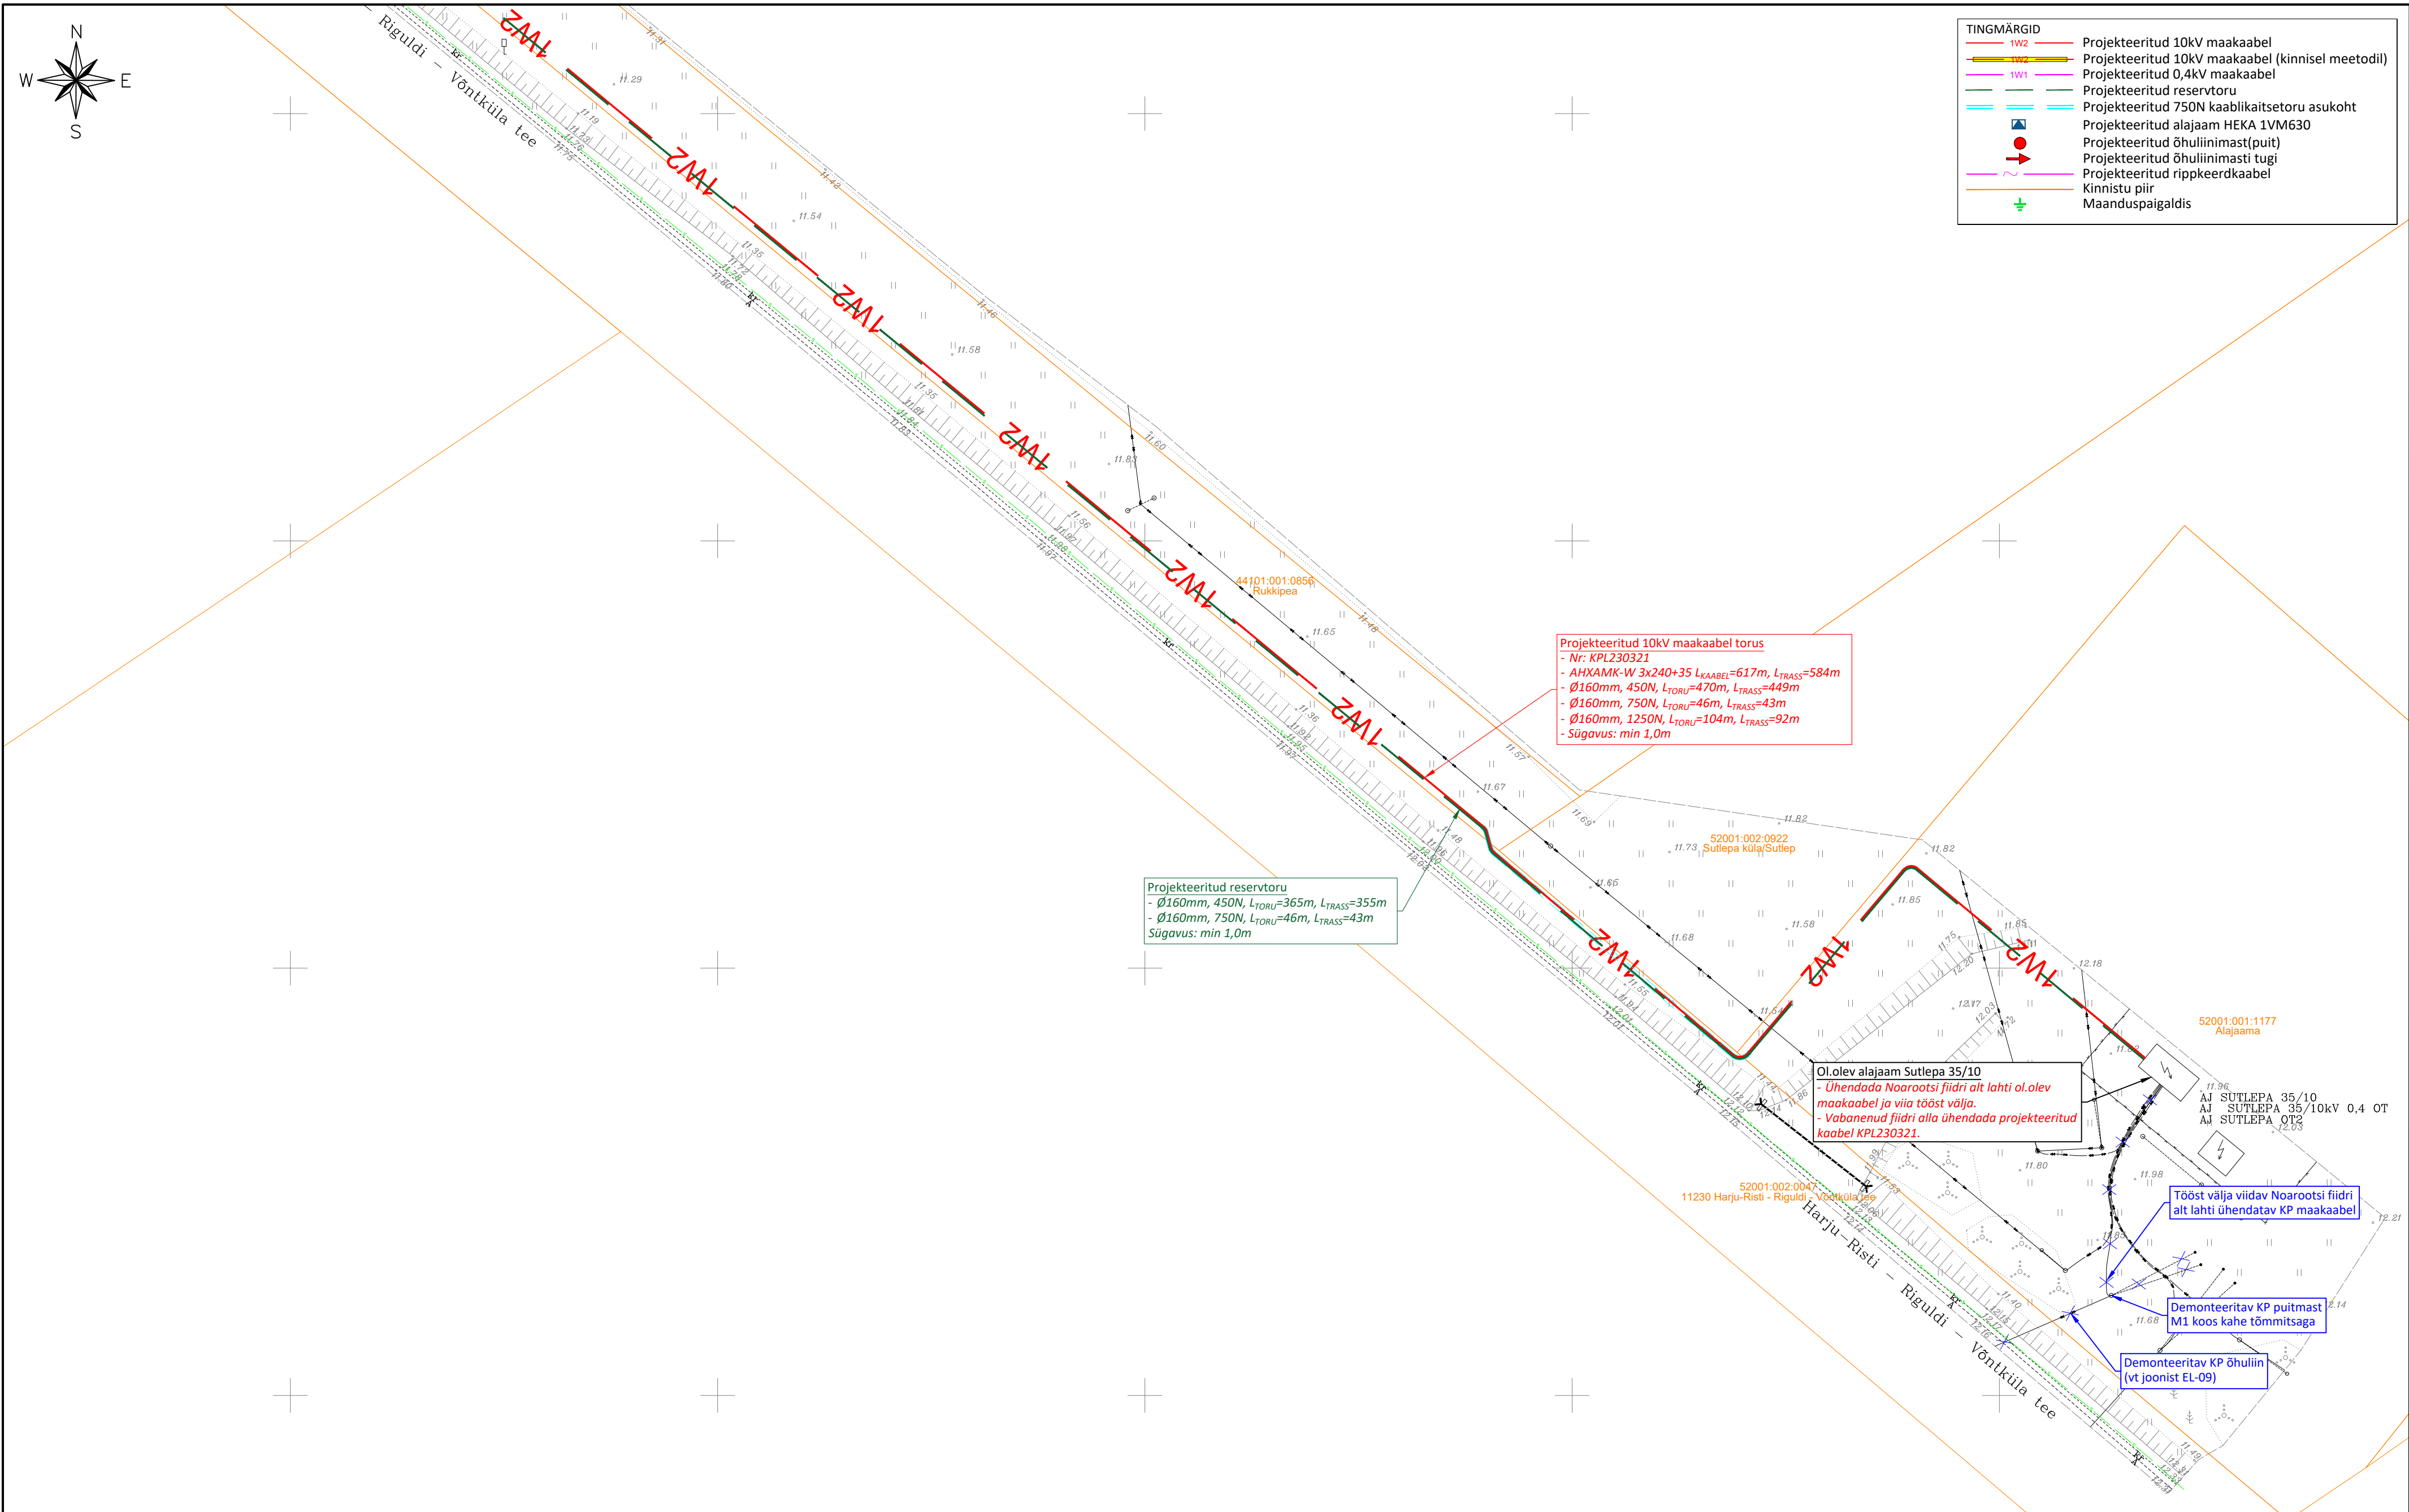



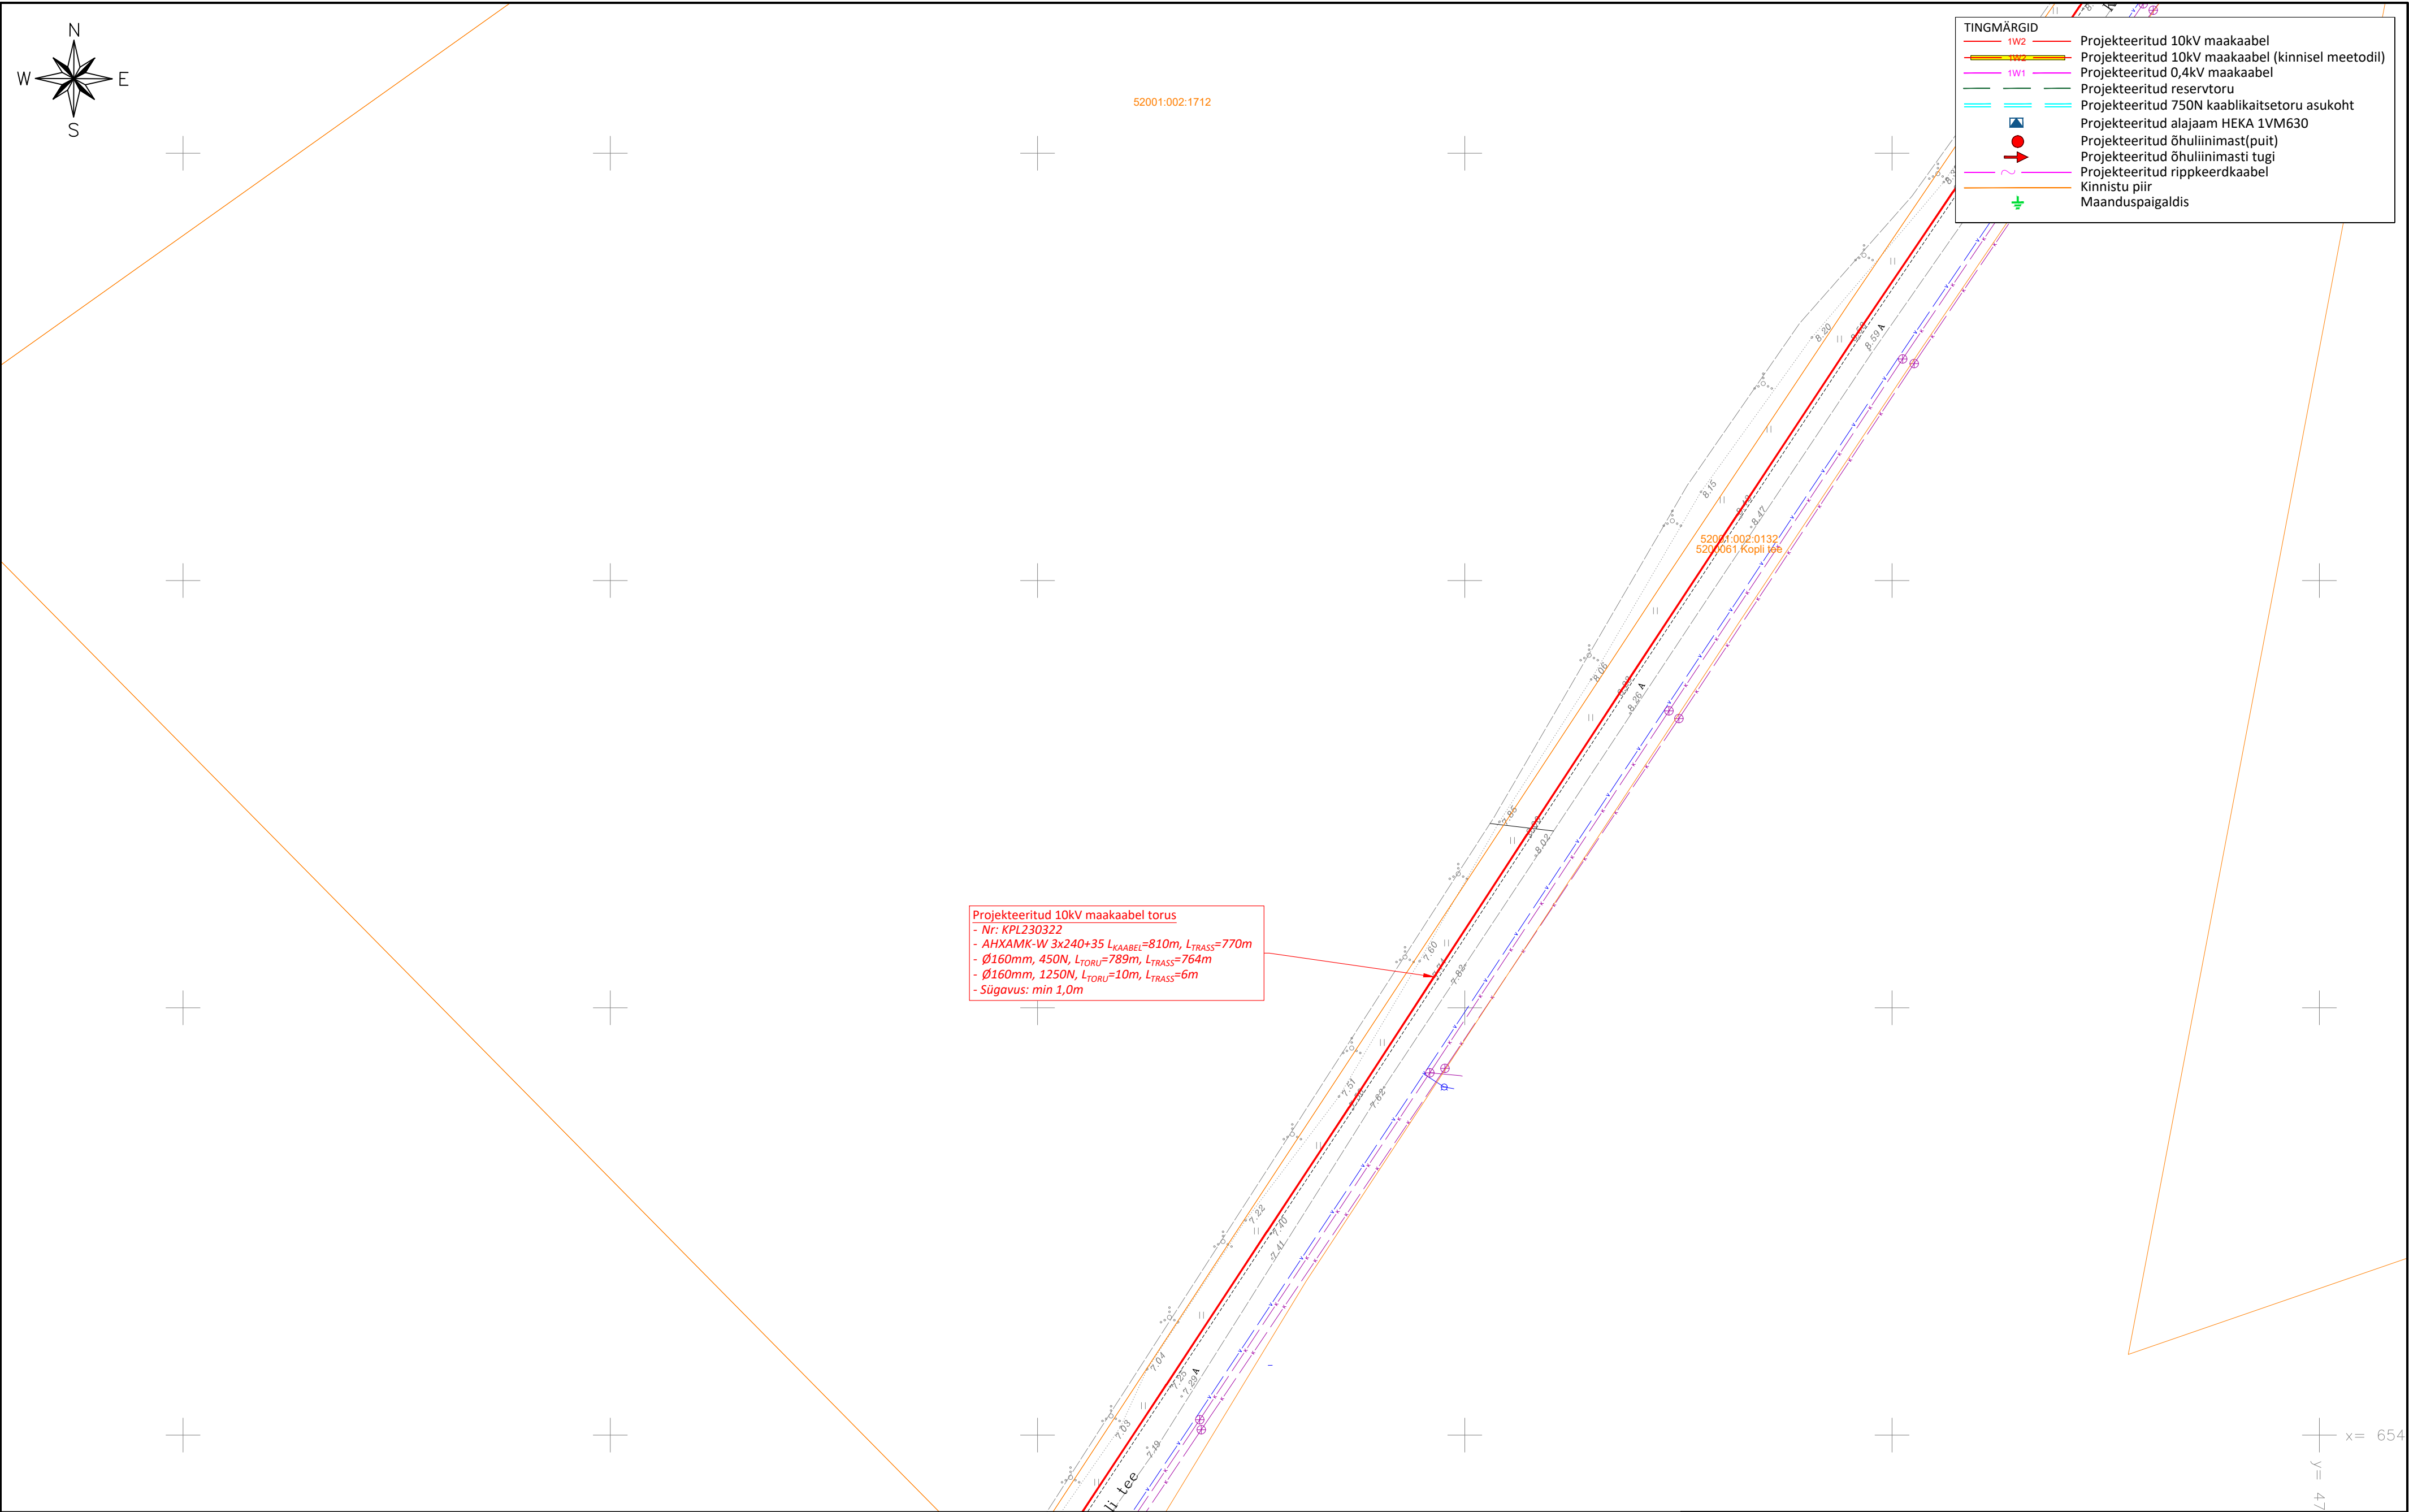
Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan		Joonise nr. EL-01	Mõõtkaava -A2	Leht -
			Töö nimetus: Sutlepa keskpingevõrgu rekonstrueerimine		Muudatus		Kuupäev
Staadium	Tööprojekt						
Koostas	T. Liiber						
Kontrollis	T. Liiber		Aadress: Sutlepa küla/Sutlepa, Lääne-Nigula vald Lääne maakond 24-V03_TP_EL-01_ASEND_240809_TL		 <div>E-post: tonis@vorguprojekt.ee Telefon: +372 56 855 114 Reg nr: 16520776 MTR: TEL004237</div>		
Töö nr.	24-V03 (JTI136)						
Kuupäev	09.08.2024						



MÄRKUSED:


1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilist alusplaani: Geodeesia 24 OÜ; töö nr: 9105-24; kuupäev: 29.05.2024.
 - (koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)
3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.


Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan		Joonise nr.	Mõõtkava	Leht
					EL-01	1:500/A2	1/7
			Töö nimetus:				
			Sutlepa keskpinge võrgu rekonstrueerimine		Muudatus		
Staadium	Tööprojekt						
Koostas	T. Liiber						
Kontrollis	T. Liiber		Aadress:				
Töö nr.	24-V03 (JTI136)		Sutlepa küla/Sutlepa, Lääne-Nigula vald		 <div>E-post: tonis@vorguprojekt.ee Telefon: +372 56 855 114 Reg nr: 16520776 MTR: TEL004237</div>		
Kuupäev	09.08.2024		Lääne maakond				
			24-V03 TP EL-01_ASEND 240809 TL				



MÄRKUSED:

1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilist alusplaani: Geodeesia 24 OÜ; töö nr: 9105-24; kuupäev: 29.05.2024.
 - (koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)
3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.


Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan		Joonise nr.	Mõõtkava	Leht
					EL-01	1:500/A2	4/7
			Töö nimetus: Sutlepa keskpingevõrgu rekonstrueerimine		Muudatus		Kuupäev
Staadium	Tööprojekt						
Koostas	T. Liiber						
Kontrollis	T. Liiber		Aadress: Sutlepa küla/Sutlepa, Lääne-Nigula vald		<div><div>E-post: tonis@vorguprojekt.ee Telefon: +372 56 855 114 Reg nr: 16520776 MTR: TEL004237</div></div>		
Töö nr.	24-V03 (JT1136)		Lääne maakond 24-V03_TP_EL-01_ASEND 240809_TL				
Kuupäev	09.08.2024				Võrguprojekt		

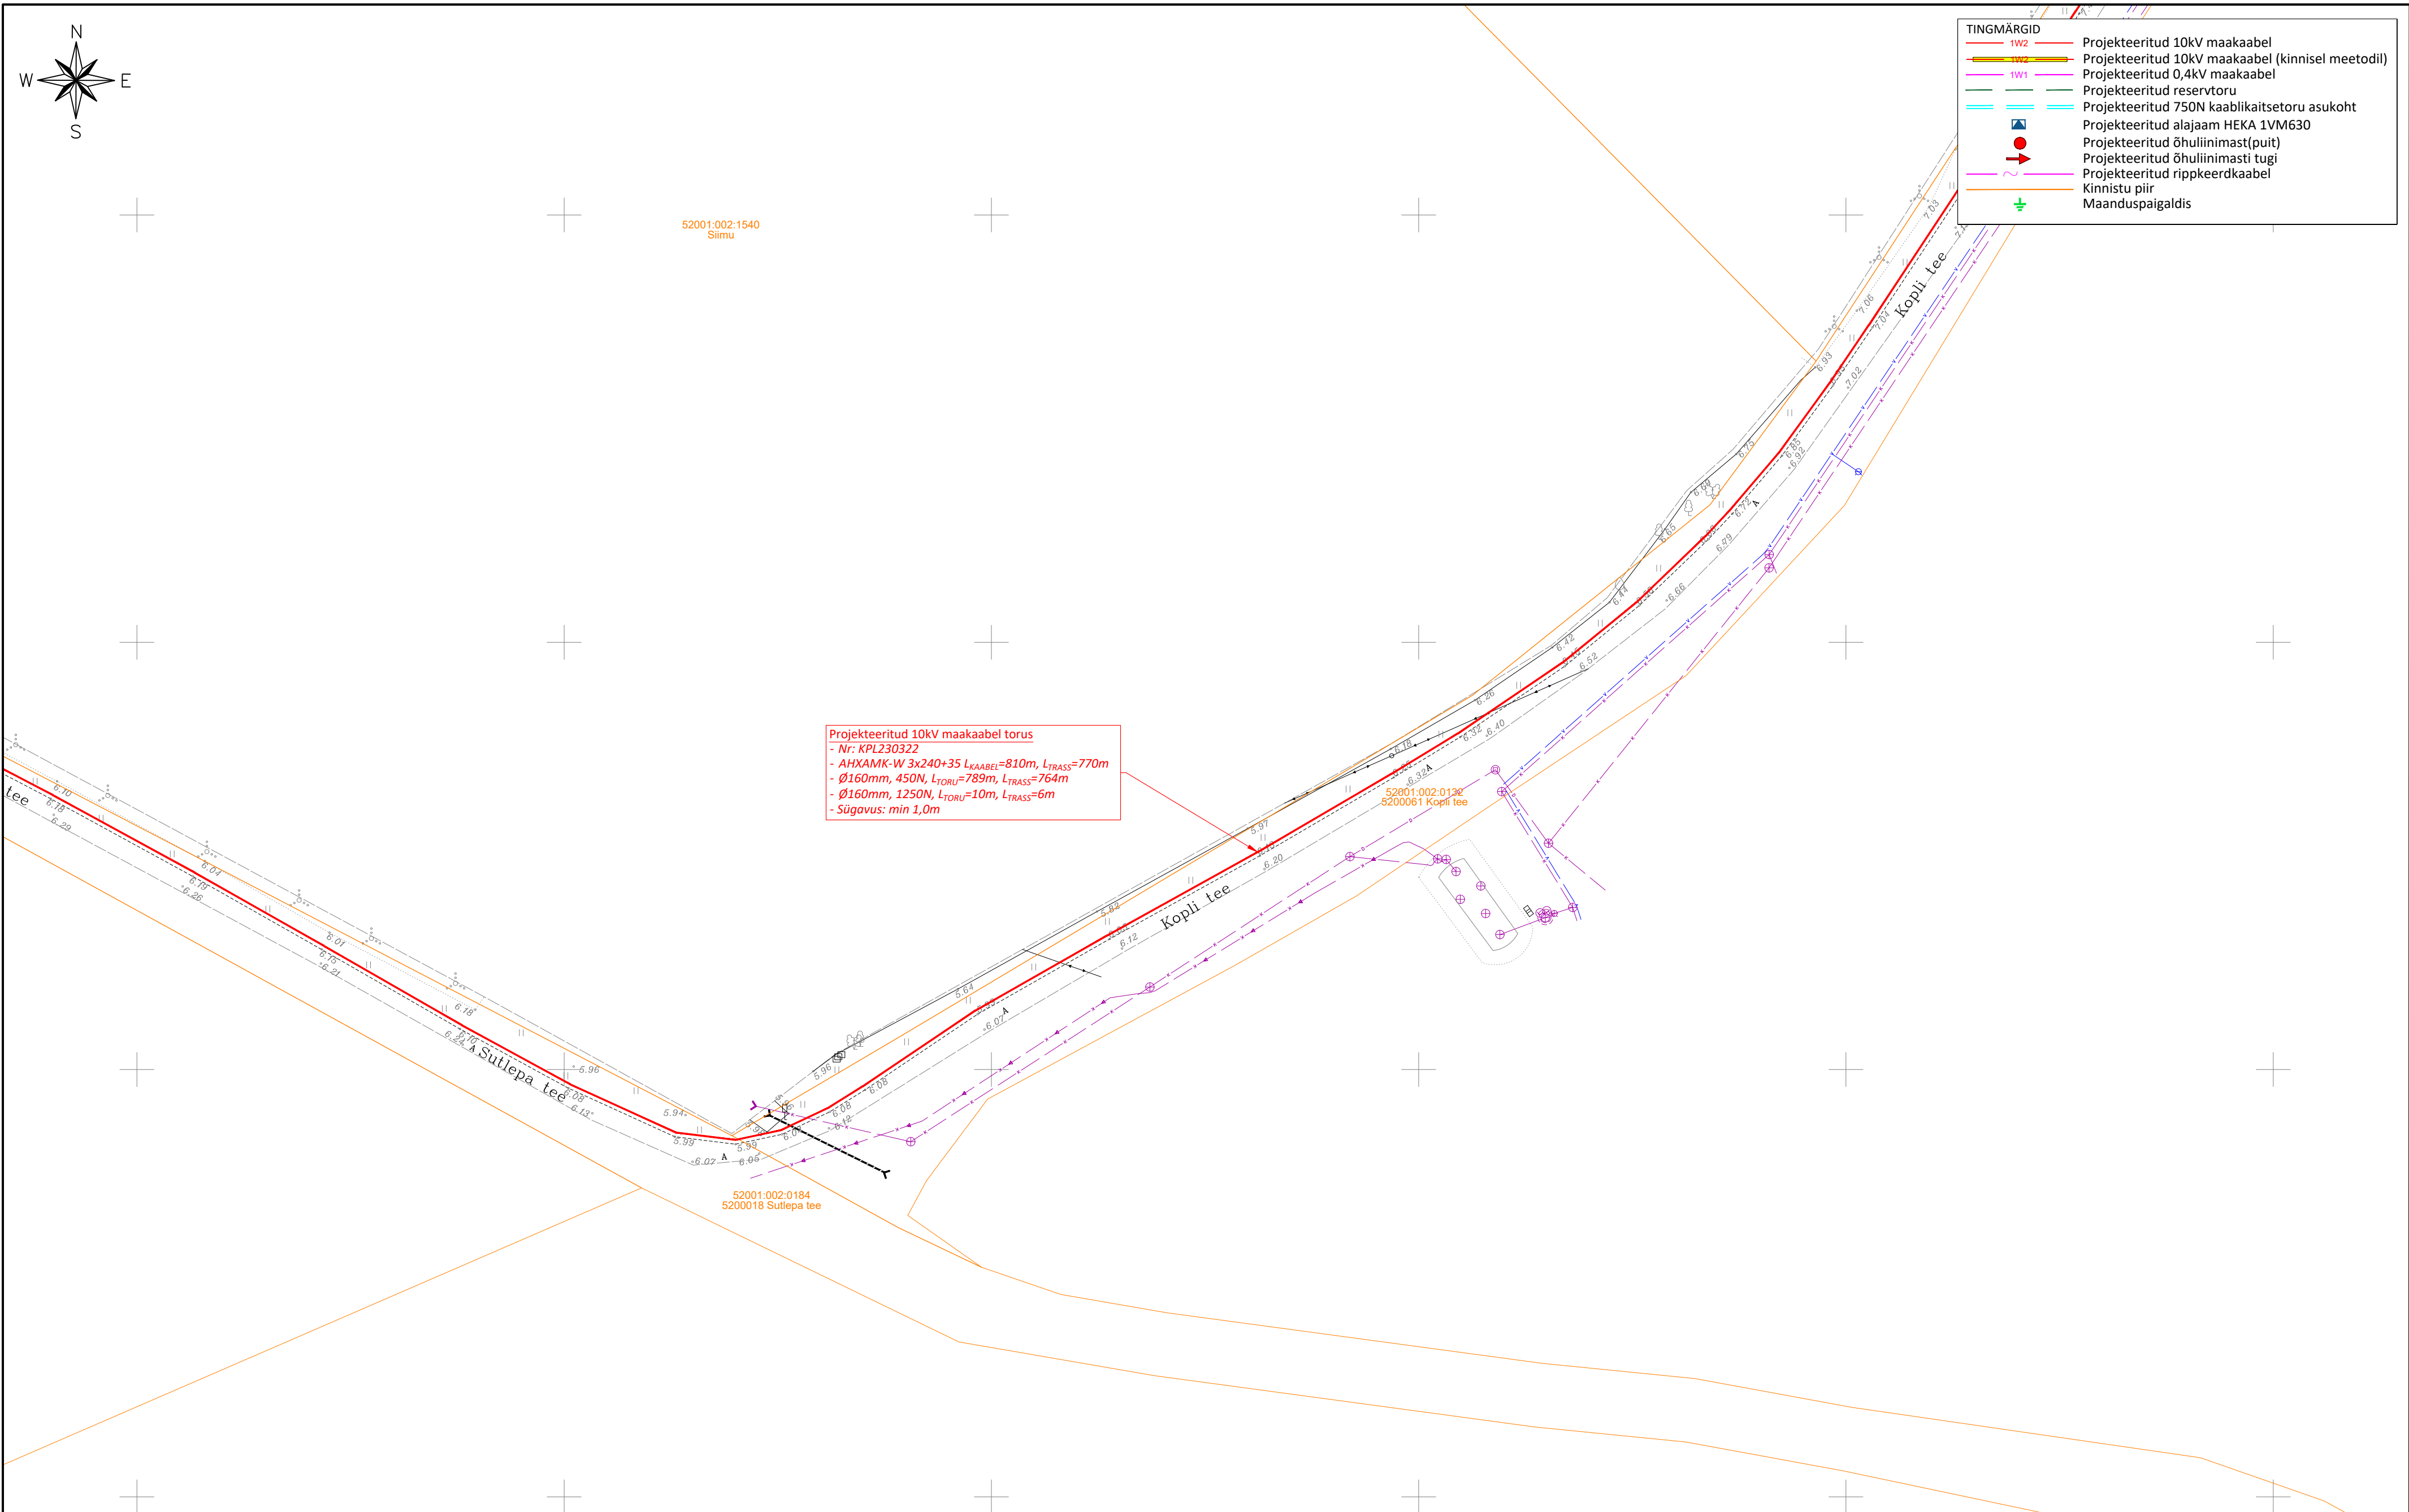

MÄRKUSED:

1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilist alusplaani: Geodeesia 24 OÜ; töö nr: 9105-24; kuupäev: 29.05.2024. (koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)
3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4. Kaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.


Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonise nr. Asendiplaan		Mõõtkava 1:500/A2	Leht 5/7
Staadium			Tööprojekt		Töö nimetus: Sutlepa keskpinge võrgu rekonstrueerimine	
Koostas			T. Liiber		Muudatus	
Kontrollis			T. Liiber		Kuupäev	
Töö nr.			24-V03 (JTI136)		Aadress: Sutlepa küla/Sutlepa, Lääne-Nigula vald	
Kuupäev			09.08.2024		Lääne maakond 24-V03 TP EL-01 ASEND 240809 TL	

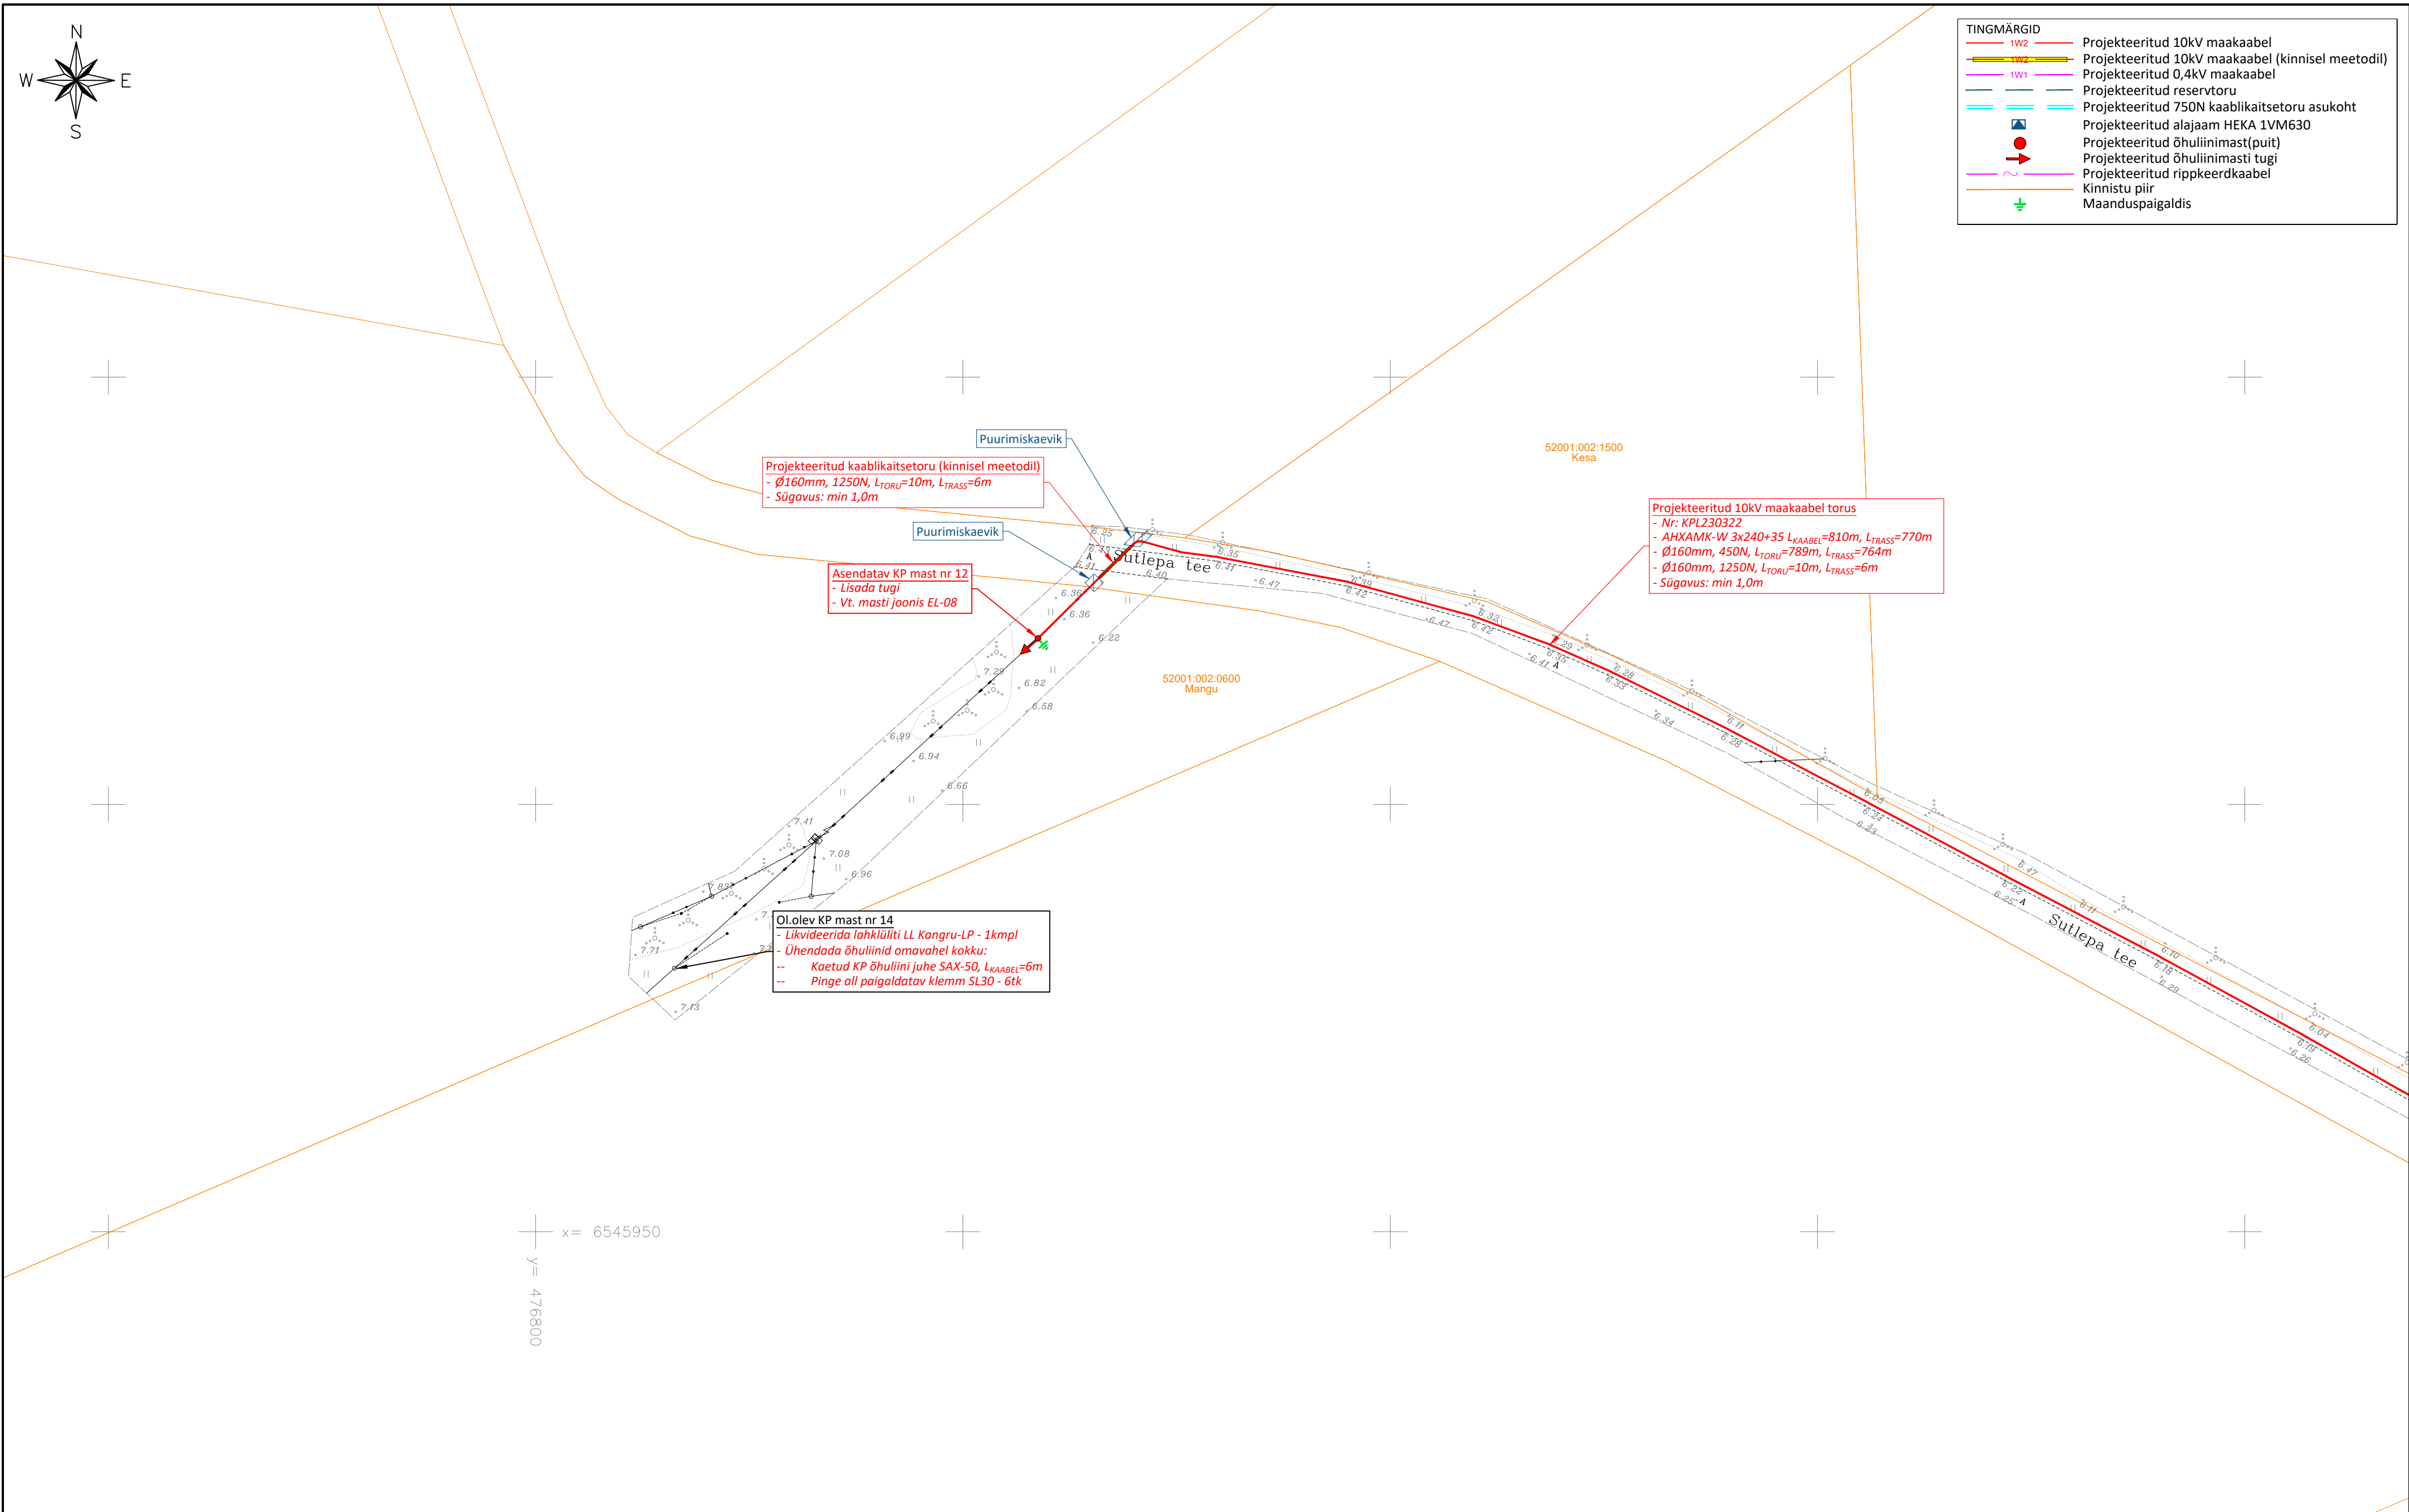

MÄRKUSED:


- Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilist alusplaani: Geodeesia 24 OÜ; töö nr: 9105-24; kuupäev: 29.05.2024. (koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
- Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonise nr. Asendiplaan		Joonise nr. EL-01	Mõõtkava 1:500/A2	Leht 6/7
Staadium			Tööprojekt		Töö nimetus: Sutlepa keskpingevõrgu rekonstrueerimine		
Koostas			T. Liiber		Muudatus		
Kontrollis			T. Liiber		Kuupäev		
Töö nr.			24-V03 (JTI136)		Aadress: Sutlepa küla/Sutlepa, Lääne-Nigula vald		
Kuupäev			09.08.2024		Lääne maakond 24-V03_TP_EL-01_ASEND_240809_TL		

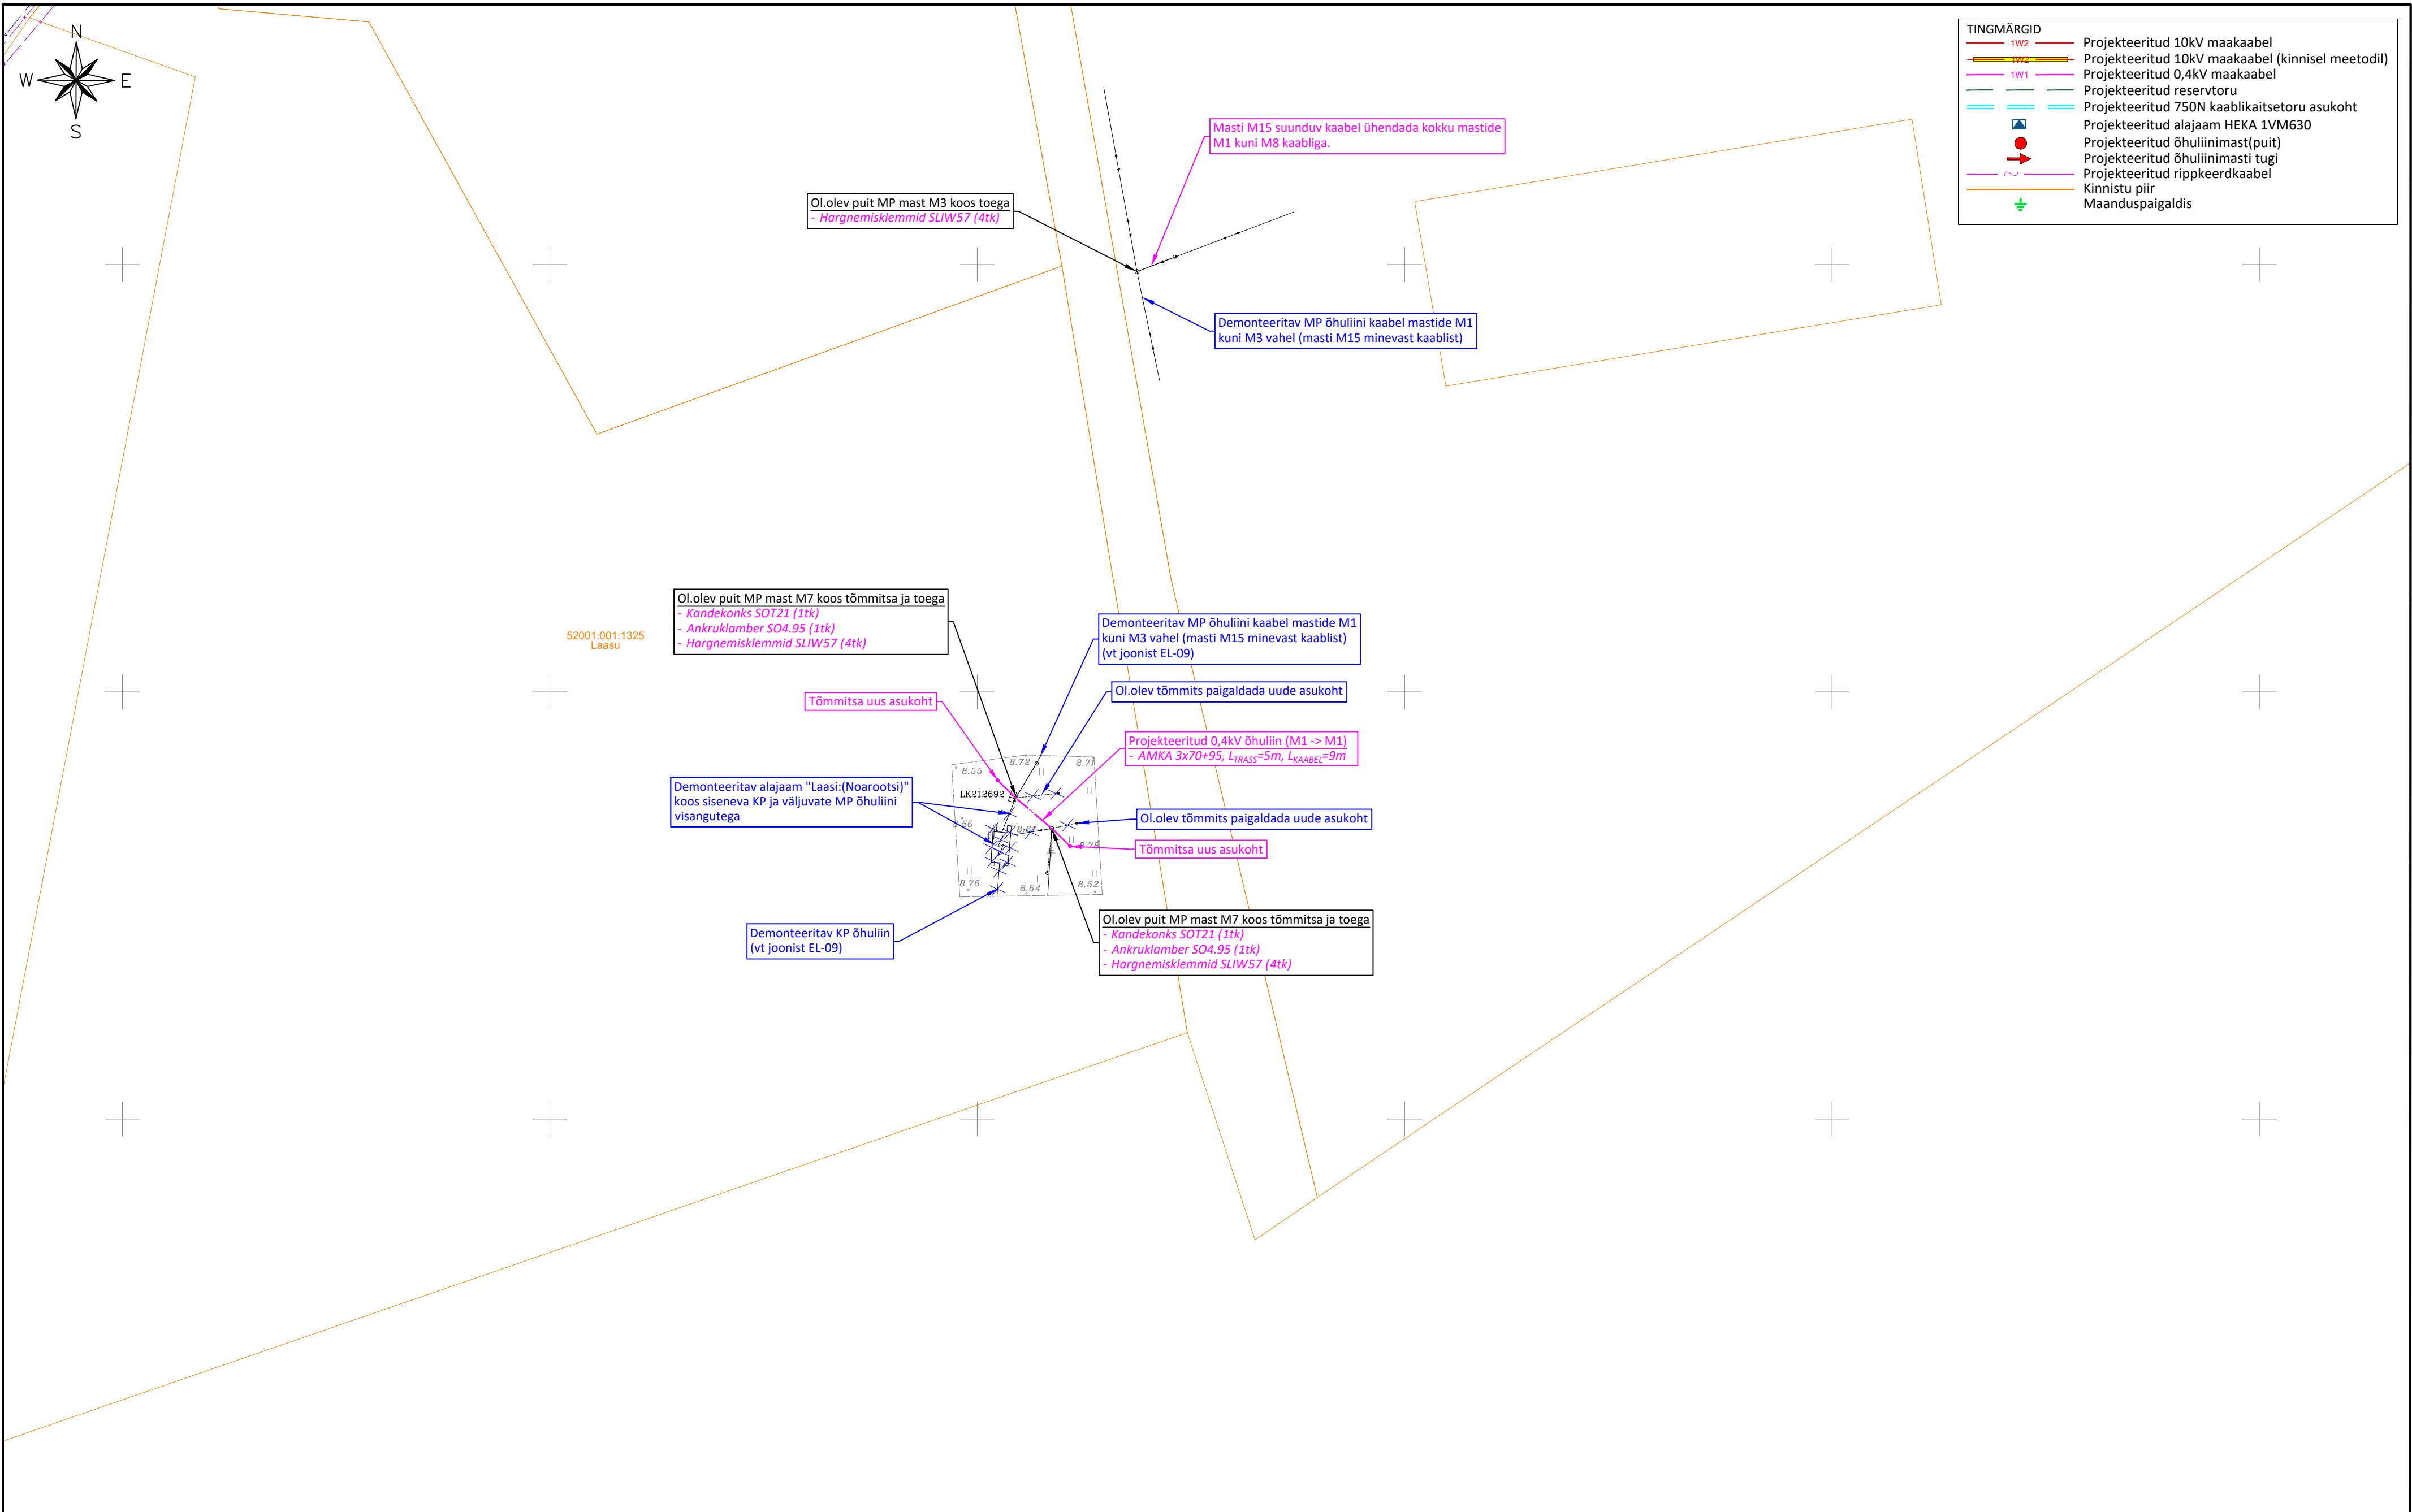

MÄRKUSED:

1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilist alusplaani: Geodeesia 24 OÜ; töö nr: 9105-24; kuupäev: 29.05.2024.
 - (koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)
3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4. Kaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan		Joonise nr.	Mõõtkava	Leht
					EL-01	1:500/A2	7/7
			Töö nimetus: Sutlepa keskpingevõrgu rekonstrueerimine		Muudatus		Kuupäev
Staadium	Tööprojekt						
Koostas	T. Liiber						
Kontrollis	T. Liiber		Aadress: Sutlepa küla/Sutlepa, Lääne-Nigula vald Lääne maakond 24-V03_TP_EL-01_ASEND 240809_TL		<div><div>E-post: tonis@vorguprojekt.ee Telefon: +372 56 855 114 Reg nr: 16520776 MTR: TEL004237</div></div>		
Töö nr.	24-V03 (JT1136)						
Kuupäev	09.08.2024						