

X = 6488450
Y = 438350

Paigaldada kaks SZ-tüüpi masti kaitseülilit
Esimeselt F1 taastada ol.oleva kilbi toide
ol.oleva AXPK 4x95 kaabliga.
Teiselt ülilit F2 paigaldada uus 0,4 kV
kaabel Raba teeilmajaama liitumiskilbile

55001:006:0454
Juhani

Ol. olev 0,4 kV JS ümber nimetada
LK225796, taastada kilbi ühendus

55001:006:0525
Nõmme

Proj. LK225795 (3x6A) sokliga pinnases
Uksega tee poole, kilbile paigaldada märketulp.
Tarbijakaablile reservtoru PVC50/450N/L=4m

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPK 4x120 L=17/29m
Kaitsetorus PVC110/750N/L=17m
Kaeviku alas maapind tihendada ja siluda
Kaabli paigaldus 1,2 m sügavusele


100,59 - 100,61 km

55001:006:0456
10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee



63401:001:0514
Kuressaare metskond 603

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 11188G
Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

KILBI PAIGALDUS

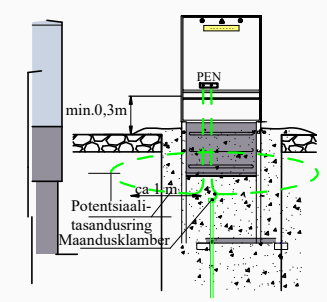

**KAABLI PAIGALDUS
KAITSETORUGA KAEVIKUS**

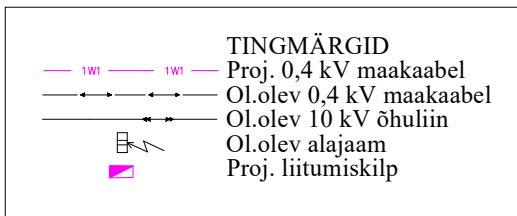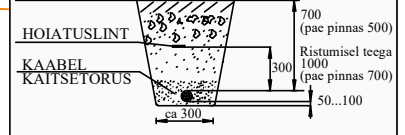

Tellija: Elektrilevi OÜ		Töövõtja: enersense		Toll 27 Kuressaare 93813		Kuupäev: 03.2024	
Töö nimetus: 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare Mehama küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LC0269, 461225, EPP-887582-1		Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 56608103 e-mail: taavi.tuuling@enersense.com		Reg nr: 11445550		Töö nr: LC0269	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Taavi Tuuling		Joon nr: 001		Mõõtkava: 1:500	