
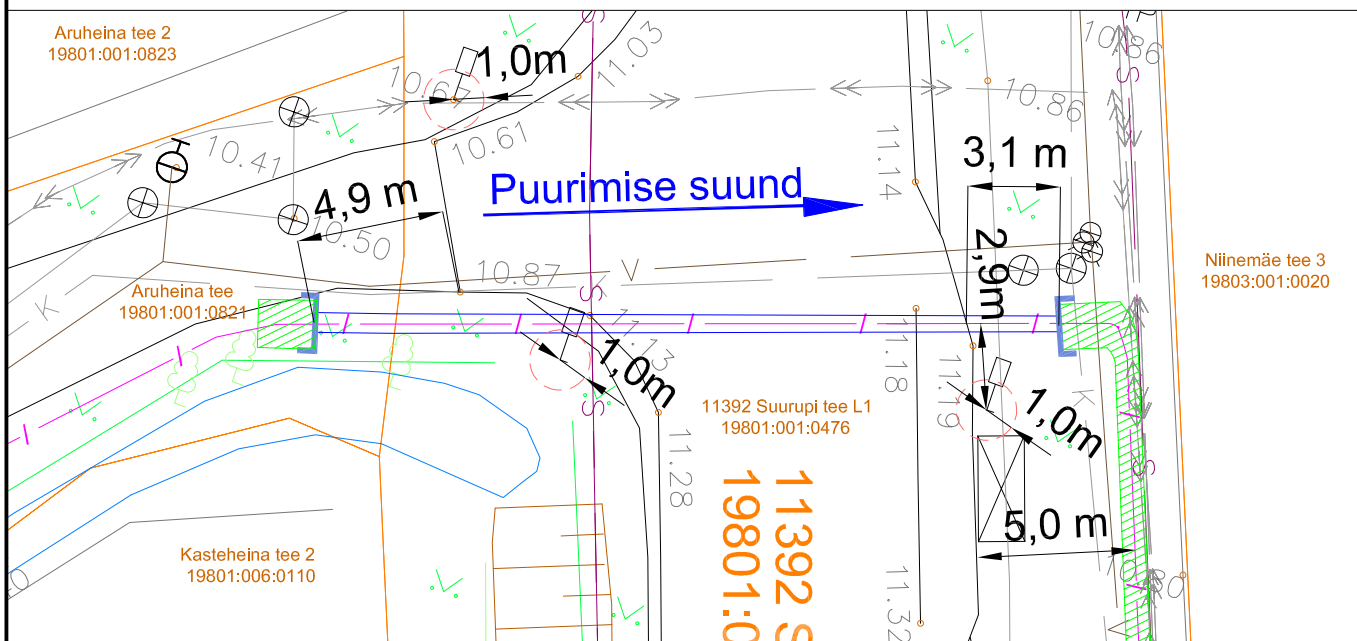


# Sidekaabli ristumine kinnisel meetodil maanteega 11392 Suurupi tee L1 teega 2,62 kilomeetril

## Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Olemasolevate tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**  
**Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!**

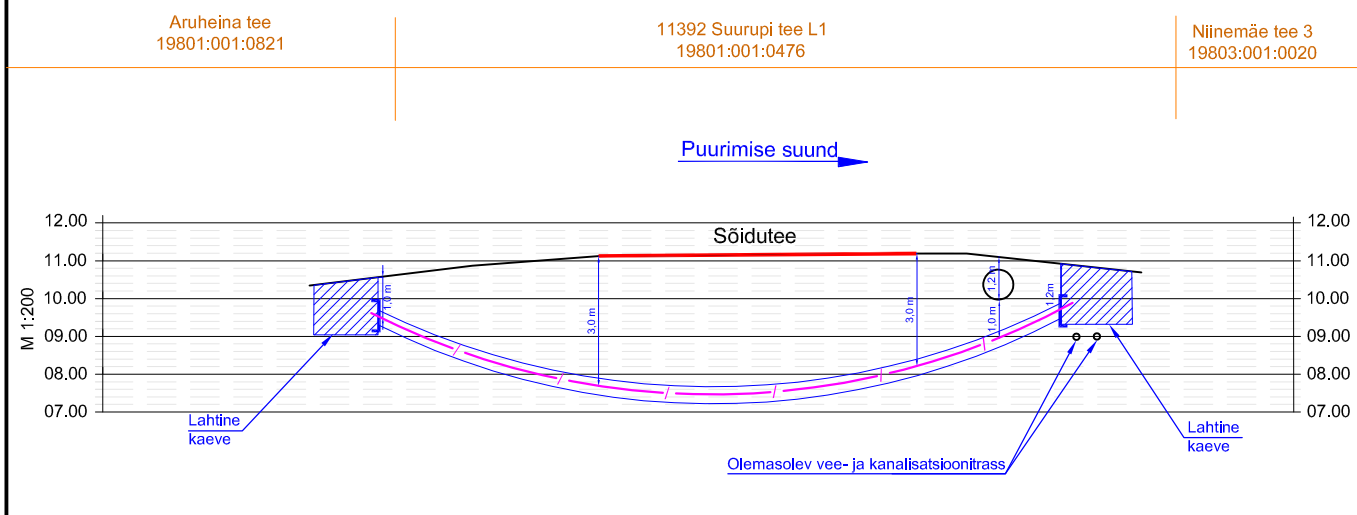

Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 16.11.2021
			MTR: TEL002388	Töö nr: VT1708
			Reg nr: 12688881	Joon nr: 003
			Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: 1:250
			e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Töö nimetus:		Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond. Eelprojekt VT1708.	Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830	
Joonise nimetus:		Ristmäväl	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	