

Sidekaabli ristumine kinnisel meetodil maanteega 11392 Suurupi tee L1 teega 2,56 kilomeetril



Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Olemasolevate tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**
Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!

Kasteheina tee // Maaheina tee
19801:006:0260

11392 Suurupi tee L1
19801:001:0476

Niinemäe tee 1
19803:001:0010

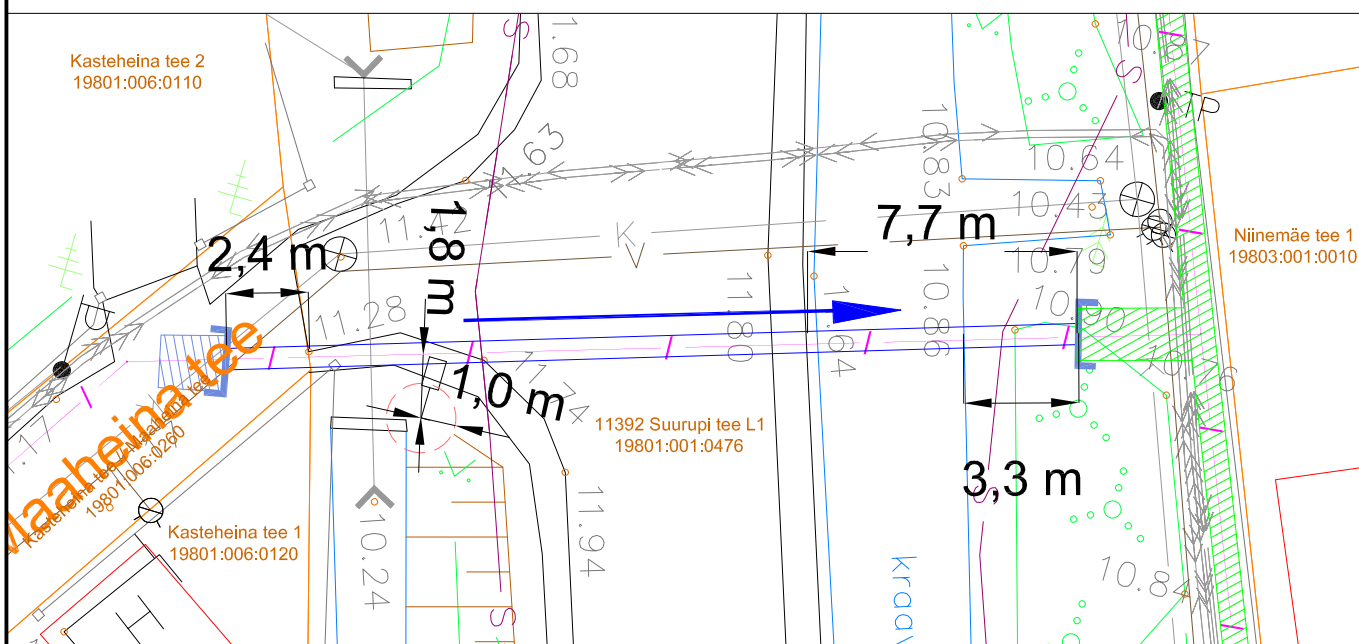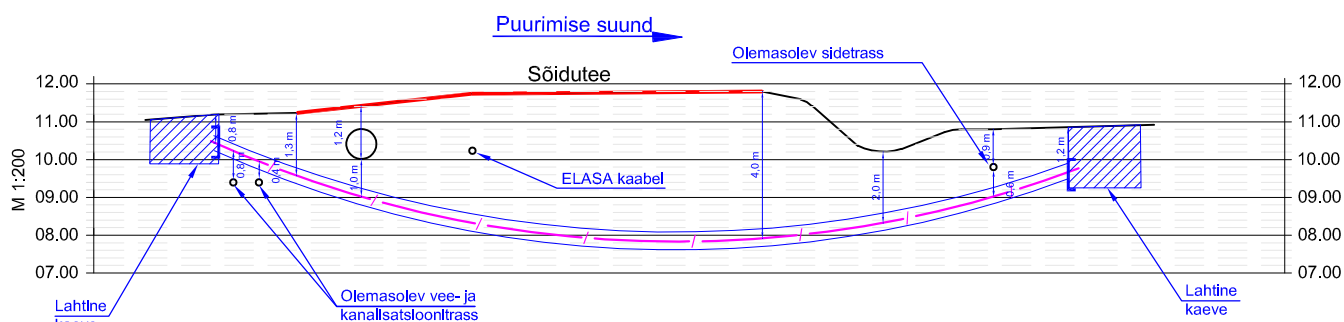

Enefit Connect OÜ

STROMTEC

Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik,
Kambja vald Tartumaa 61714
MTR: TEL002388
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830

Kuupäev: 16.11.2021

Töö nr: VT1708

Joon nr: 004

Mõõtkava: 1:250

Töö nimetus: Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
rajamine, Suurupi küla, Harku vald, Harju
maakond. Eelprojekt VT1708.

Joonise nimetus: Ristmäväl

Kontrollis: Jaanus Kaldoja