


TINGMÄRGID

Connecto Eesti AS



Proj. 10(20) kV maakaabel torus
Proj. kaitsetoru - kinnine meetod
Proj reservtoru
Plan. sidekaev
Plan. sidekanal
Puurimiskaevik

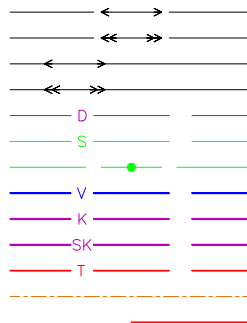

Ol. olev 0,4 kV maakaabel
Ol. olev 10 kV maakaabel
Ol. olev 0,4 kV õhuliin
Ol. olev 10 kV õhuliin
Ol. olev drenaaž
Ol. olev sidekanal
Ol. olev sidekaabel
Ol. olev vesi
Ol. olev kanal
Ol. olev sadekanal
Ol. olev küte
Ol. olev kat. piir
Riigitee kaitsevööndi piir



Märkused:

- Rajada 10 kV kaabelliin vastavalt joonistele LC4586-1 ja LC4586-2.
- Maakaabe paigaldada min 1,0 m, ristumisel teedega min 1,2 m, kraavide, jõgede ja ojade põhjast min 1,0 m sügavusele. RMK-le kuuluvatel kinnistutel Audru metskond 20 (62401:001:3410), Audru metskond 37 (82602:005:0281) ja Audru metskond 72 (82602:005:0140) min 1,2 m sügavusele ning trassi välimine külg ei tohi asuda kaugemal kui 1,0 m, äärmisel vajadusel 1,2 m. Ristumisele riigiteega vastavalt profiilidele.
- Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:			Tellijä:		
Rähni kinnistu liitumine elektrivõrgu ja sidega Soomra küla / Ermistu küla / Lõuka küla / Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond Etapp II - Tõstamaa suund			Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus		
Joonis:			Peatöövõtja:		
Tingmärgid			ConArte OÜ		
			Alltöövõtja:		
			Connecto Eesti AS		
			Projekt nr:		
			LC4586		
			Joonise nr:		
			01		
			Staadium:		
			TP		
			Mõõtka:		
			Leht:		
			1		
			Leht:		
			1		



AS Connecto Eesti
(reg. nr: 17100148)
Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
Eesti
tel. 606 3100
info@connecto.ee
www.connecto.ee

Koostaja:

L. Saamel

Kontrollija:

L. Saamel