




Position number	Name	Product model description	Sum
A1	H321	321 süüvis – DIGIDIM Multisensor süüv. IP30	17
A3	H314	314 süüvis – DIGIDIM Suunatav Mikrowave andur süüv. IP30	2
A4	HA-ST47	Kahaleku andur süüv – pp ST47_360° 2000W IP44 valge	33
E2	VR5108106	Evakuatsioonivalgusti Suunaviit Glamox, Verso-R GR E3/DALI, kahepoolne kupliga	10
H1	4008321957344	Osram DALI analoog dimmer 315/220–240 25X1	4
H2	H492	492 – Helvar DALI releemoodul 16A	2
H3	H405	405 – Helvar DALI repeater	1
K1	H910	Helvar ruuter 910, 128 seadet	1
K3	H494	494 – Helvar DALI releemoodul 4x16A	1
K10	1104.0005.0001	Elektri otsearvesti UEM80-D M (5–80 A) (M–Bus)	2
L1	H444	444 – DIGIDIM mini sisestusseade	8
Pos V1	51MP12WD2M42	Leedpaneel Siteco Apollon 31, 600x600mm, 4000lm, 35W, 3000K, DALI2	43
Pos V1.1	51MP12WD2341 + raam	Leedpaneel Siteco Apollon 31, 600x600mm, 4000lm, 35W, 3000K, DALI2 + 600x600	2
Pos V2	51DB15DF32	Allivalgusti Siteco Lunis 21 L, DALI2, PC, 830, 1670 lm, 14 W, 121 lm/W, Ø162 mm, IK02	39
Pos V3.1	51W017W02312 + 59M027005021	Leedpaneel Siteco Apollon 21 6900lm 830 DALI 2 307x1545 mm	50
Pos V4	51M018W02314	Leedpaneel Siteco Apollon 21 L,1195x295, 4090lm 830, DALI 2	3
Pos V5	51W0107AG1A	Plafoonvalgusti Siteco Rendel 41–S, ON/OFF, PMMA, 830/840, 1350 lm, 13 W, 104 lm/W, Ø280 mm, 100 mm, IK02, –30,+40°C	29
Pos V6	51W0107BG2A	Plafoonvalgusti Siteco Rendel 41–M, ON/OFF, PMMA, 830/840, 2300 lm, 21 W, 105 lm/W, Ø330 mm, 110 mm, IK02, –30,+40°C	18
Pos V7	51W0107BG2AS	Plafoonvalgusti Siteco Rendel 41–M, ON/OFF, 830/840, 2300 lm, 22 W, 100 lm/W, Ø330, 110 mm, IK02, –20,+40°C	12
Pos V10	2–400–02–2	Valgusti Flex Wall Lamp must	27
Pos V11	R12024	Jung õõvalgusti, 4000K	16
Pos V12	4058075214071	LDV ENDURA STYLE UpDown valge	14
Pos V13	123693	Valgusti Konk Light d 30, h 22 cm (matt valge)	5
Pos V14	4099854058578	Rippplaevalgusti süüvistatav Alpe–06 + 3000 K GU10, PART16 8036 DIM 8,3W/930 GU10	9
Pos V15	H0467656 108200	Valgusti CREST II, MARKSLOJD	4
T1	LUM599208	Turvavalgusti Glamox LUMI–R WH 180 E3/DALI XWB, open area	2
T2	LUM100416	Turvavalgusti Glamox LUMI–R WH 180 E3/DALI CR, corridor	2
T3	LUM598951	Turvavalgusti Glamox LUMI–S WH 180 E3/DALI XWB, open area	2
TX	ORT113475	Turvavalgusti Glamox, Ortus–W WH E3/DALI LO SIGN	5
		Nupplüüti, impulss, 1–pooseline, süüvistatav (karbik)	26
		Lühtilüüti, süüvistatav, IP20	16
		Nupplüüti 2–ne, impulss, 4–pooseline, süüvistatav	8
		Nupplüüti 1–ne, touch dim, süüvistatav	16

MÄRKUSED JA NÕUDED:  
 PINGESÜSTEEM 230V MAANDATUD NEUTRAALIGA.  
 ELEKTRIPAIGALDISE PINGE 230V.

- Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekorse isolatsiooniga seadmed).
- Instalatsioon teha grupivõrgu skeemil toodud kaablitega, kui ei ole räägitud teine kaabel või teine soonte arv, varjatult ripplagede taga või süüvistatult hoone konstruktsioonis.
- Lülitite paigalduskõrgus üldjuhul 1,0 m põrandast, kui ei ole näidatud teine paigalduskõrgus.
- Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tihendada tulepüüvat ja hermeetiliselt vastavalt seinte ja vahelagede tulepüüvastmele.
- Tubade numbrivalgusti koridorides, paigaldada 1.8m kõrgusele, uksest teisele poole 0.5m

- MÄRKUSED JA NÕUDED:
- Turvavalgustid hakkavad põlema toitekatkestuse ajal.
  - Turvavalgustite tööaeg akureerimis min. 3 tundi.
  - Väljapääsu märkvalgustid tähistega "E" töötavad pidevalt põlevas režiimis.
  - Turvavalgustuse sidumine TOA ja ATSigna – kui on ATS häire, siis HEL444 ga võtame ATS signaali. ATS signaalil korral peab kogu turvavalustus minema püsirežiimi.
  - Kui turvavalgustusüsteemis rike, siis anname 492 releega signaali TOA süsteemi.

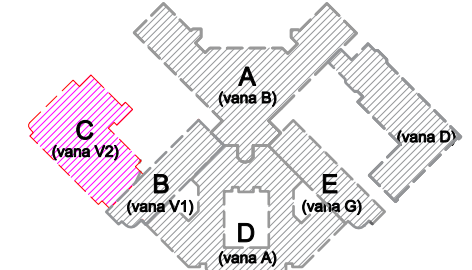

KOOSTAS	T.Ruben	TELLUJA:	MTG GRUPP OÜ	MÕÖTKAVA:M1:100	FILE:1263_TP_EL-5-31_3k-V2
KONTROLLIS	K.Kookmaa	OBJEKT:	Keila haigla C korpuse rekonstrueerimine Elektrivarustuse Tööprojekt	LEHT:	6/6 PABER: A2
KINNITAS	K.Hiob	STADIUM	Paraj tn. 30, Keila linn	JOONISE NR.:	EL-9-31
KUUPÄEV	10.1.2025	NIMETUS:	Möödistuspunktid 3.korrus		
TÖÖ NR.	1263				



DeltaE Insenerid OÜ  
 Mäealuse 3/2, Tallinn  
 Kesklinna linnaosa, Keila vald  
 tel: +372 665 50 442  
 info@deltae.ee  
 MTG nr. 112222222  
 Keila, nr. 12422217