



- 1. Lõikumisel kommunikatsioonivõrkidele otsustatakse alti- või ülevalt läbimineku kasuks koostööd frassivallidajaga. Kaitsevõendis teostada kaevetööd käsitsi!
- 2. Maa-alustele ja maapeelsele kommunikatsioonidele kaitsevõendis tööde teostamisel juhineb Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määruse nr 73 "Ehitise kaitsevõendi ulatus, kaitsevõendis tegutsemise kord ja kaitsevõendi tähistuse esitatavad nõuded".
- 3. Kommunikatsioonidevahelised kujud tagada vastavalt EVSis 843:2016 toodud määradele.
- 4. Projekteritavate telekommunikatsiooni tehonorajatised asustalpa: OO Kirjanurk 25.04.2025. a koostatud töö nr 134550 "Geodeetiline asustalpa". Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
- 5. Projekterituid sidetrasse paigaldussügavus haljasalal on min 0,7m, sõiduteel al min 1,0m.
- 6. Peale tööde lõppu teostada eelnev olukord.



Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 29.04.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	13455P	OBJEKT				Urda sideühendus
TÖÖ KOOD		AADRESS				Viljandi maakond Viljandi vald Sultsi küla
KOOSTAS	R. Kitsing	FAIL				13455P asendiplaan
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÖTKAVA	LEHT	JONNIS		
KOOSTATUD	29.04.2025					1:500

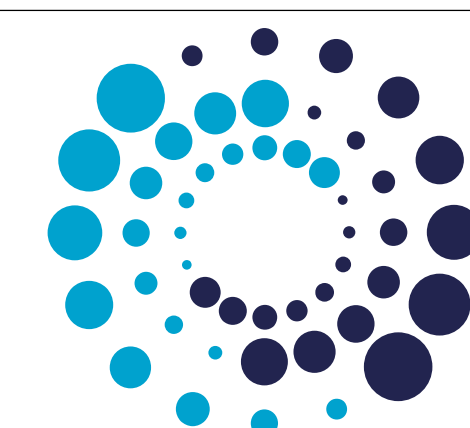

Kirjanurk

TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104