



## 88 Rakvere - Rannapungerja tee km 6,19

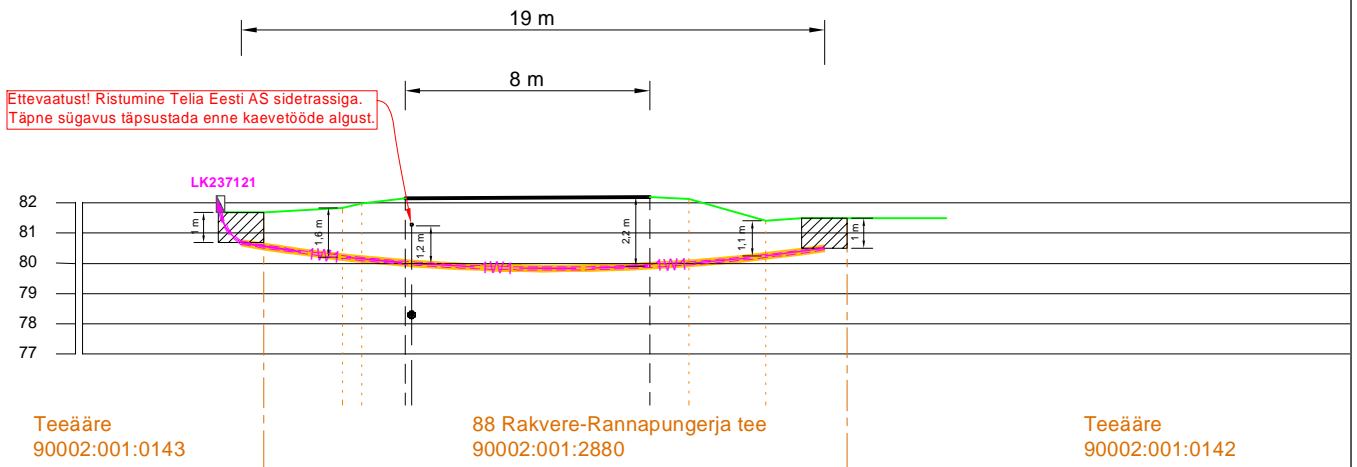

### Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised trüubiga 1 m altpoolt trüubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.

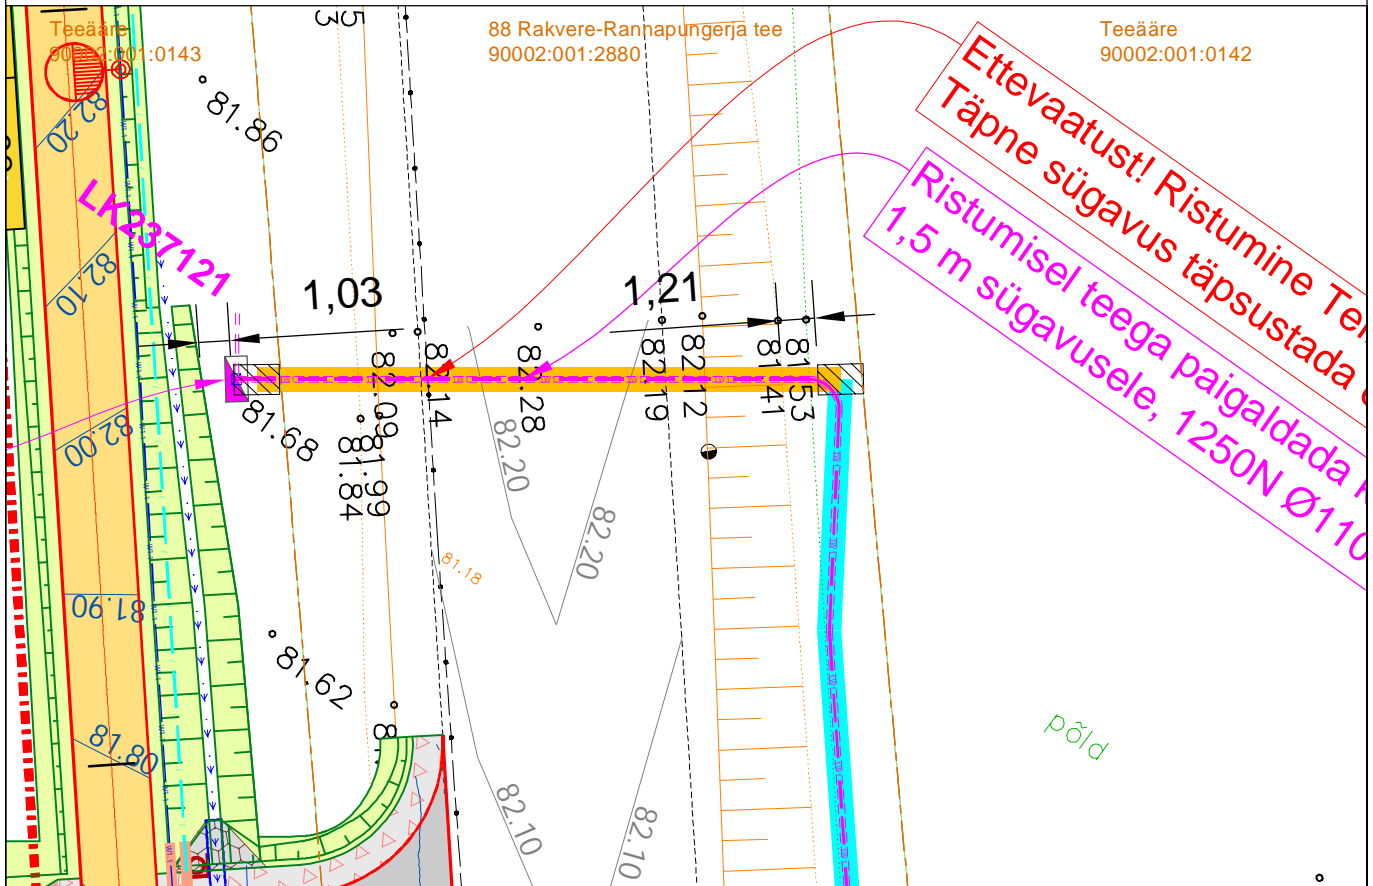

Projekt						Tellija		
Teeääre kinnistu elektriliitumine. Vetiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond						Elektrilevi OÜ		
Joonis						Joonise nr		
Ristmäväli						LC3965_TP_EL-4-02		
Projekteeris	Raido Rebane	27.06.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250			
Kontrollis	Kunnar Kangro	27.06.2025	+372 5304 5971	Staadium	Tööprojekt			
Projekti juht				Keel	Leht	Lehti		
				EST	1	1		



LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ  
E-post estonia@leonhard-weiss.com  
Telefon +372 601 2285  
Registrikood 12083348  
EE101756486